






*Liberté
Égalité
Fraternité*

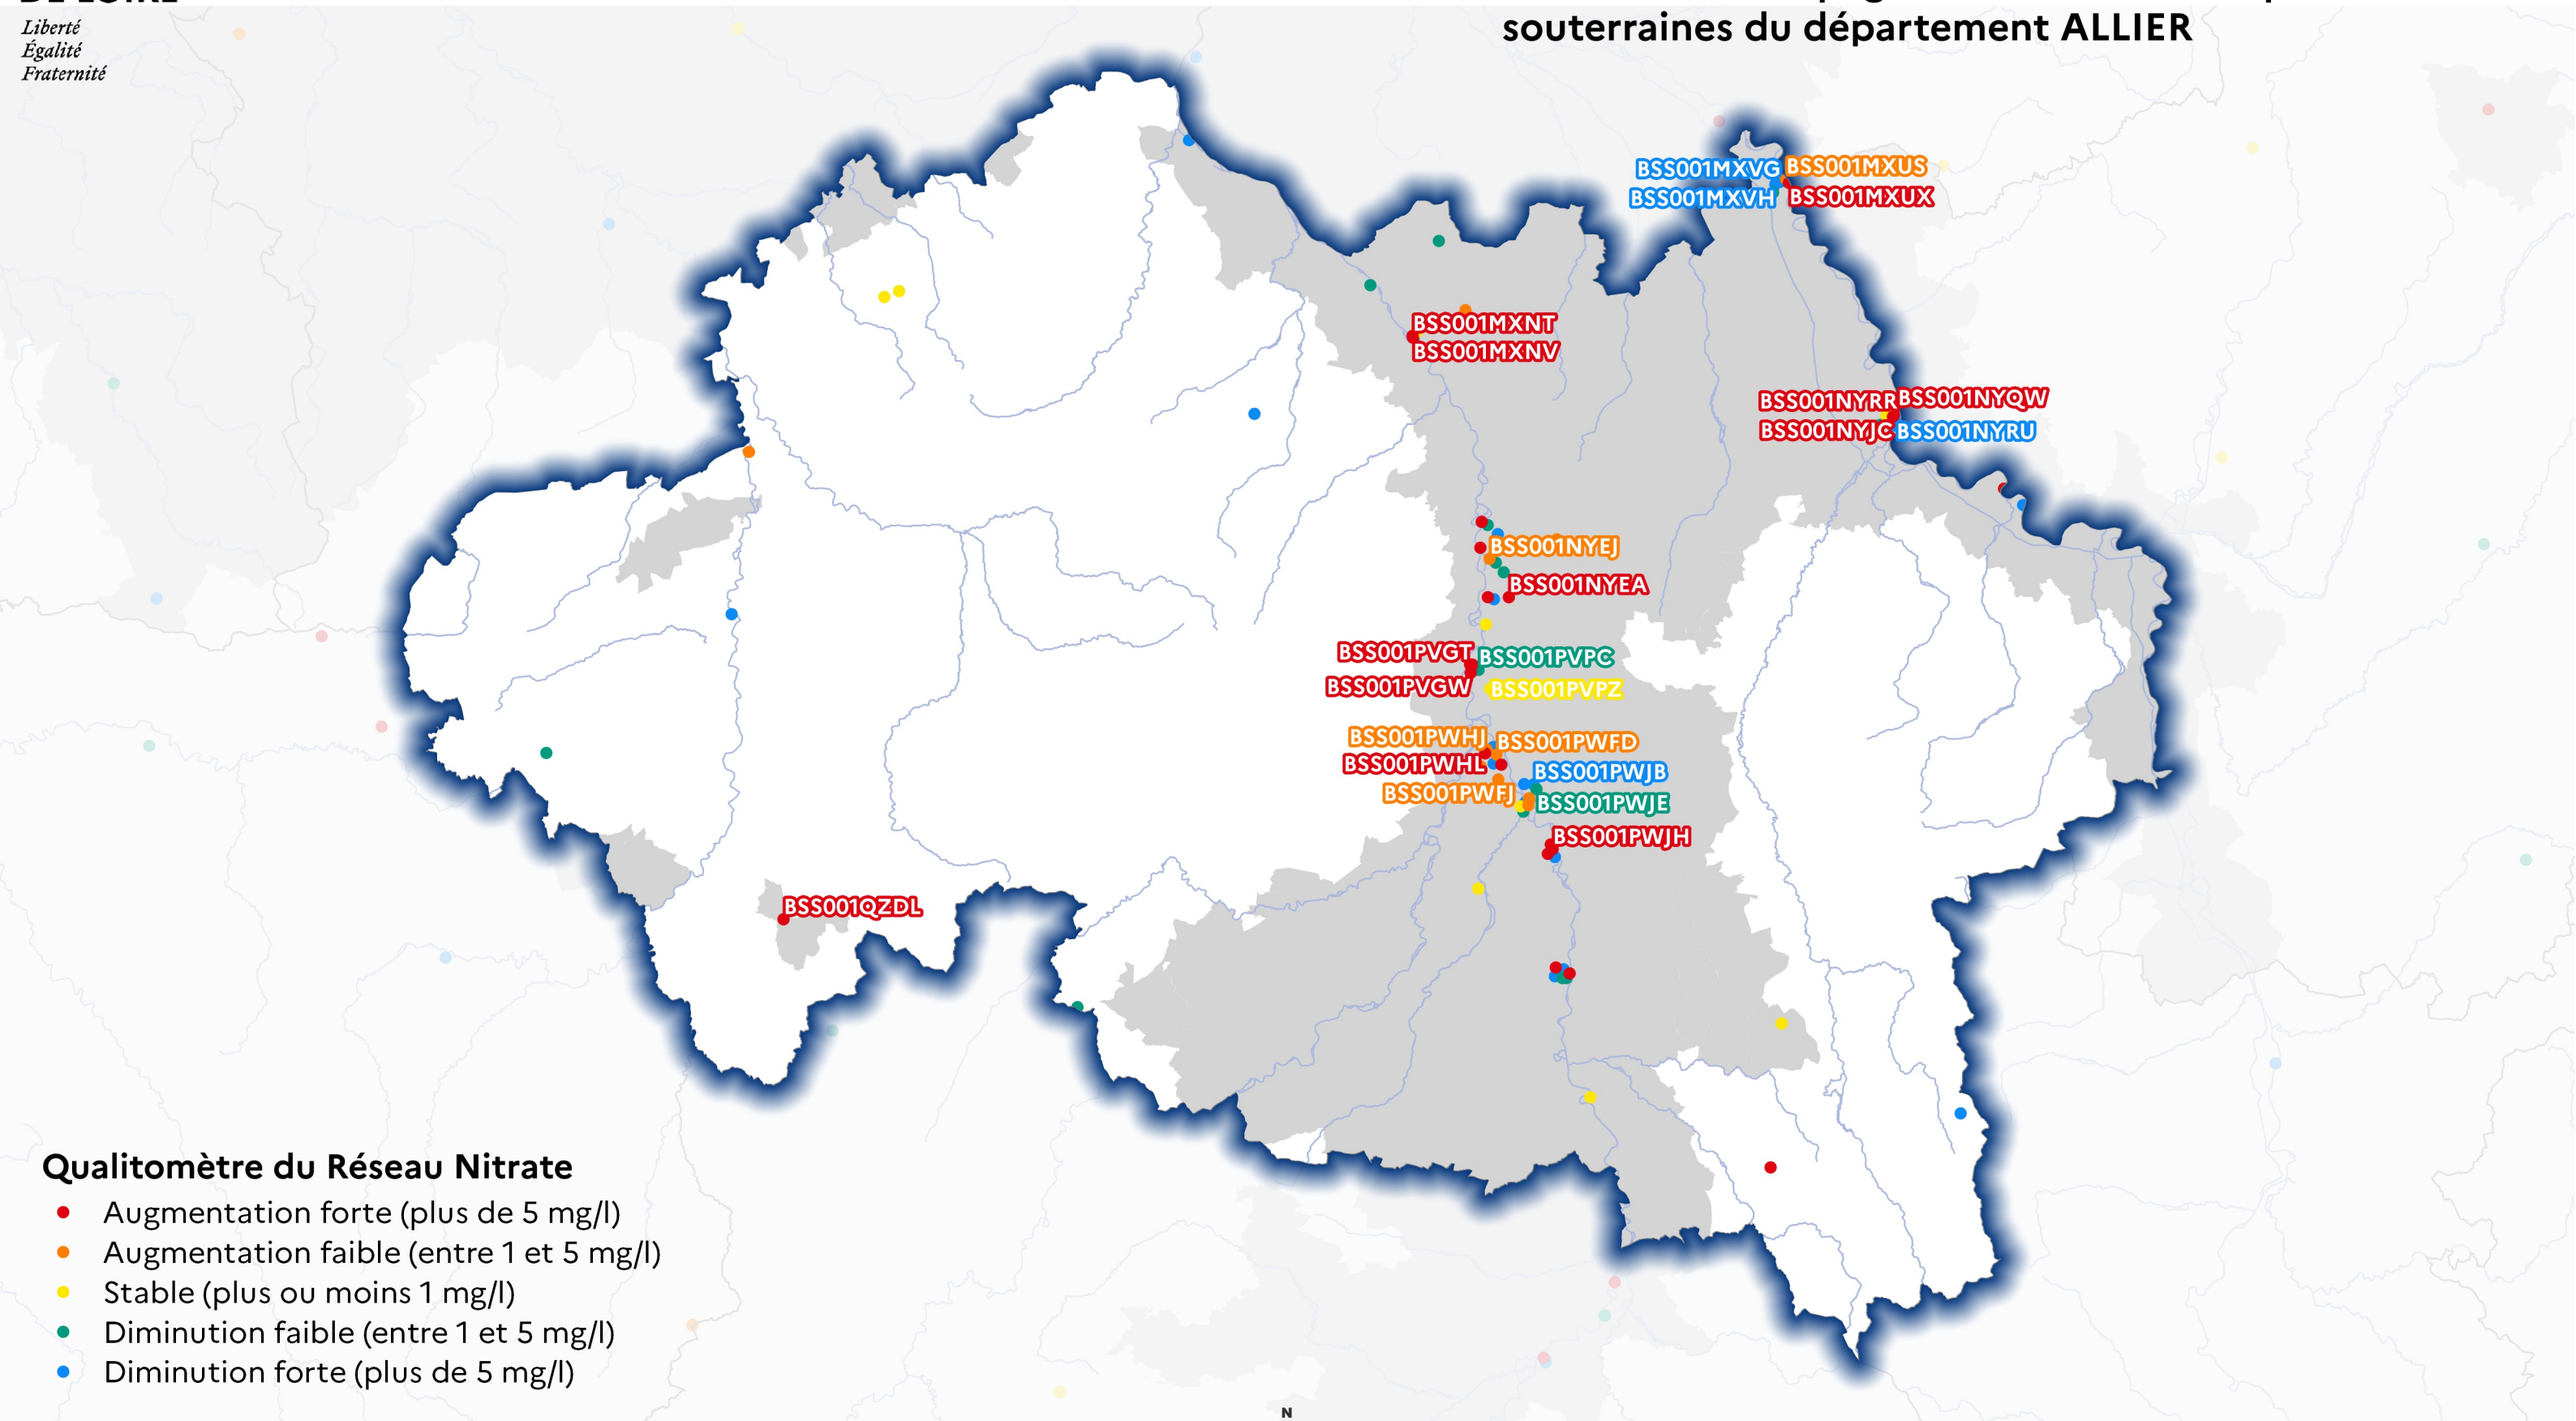

- Qualitomètre du Réseau Nitrate**
- Augmentation forte (plus de 5 mg/l)
 - Augmentation faible (entre 1 et 5 mg/l)
 - Stable (plus ou moins 1 mg/l)
 - Diminution faible (entre 1 et 5 mg/l)
 - Diminution forte (plus de 5 mg/l)

Classement antérieur
■ Zones vulnérables classées en 2017


DOCUMENT DE TRAVAIL



Sources : Ades(BRGM), OFB
Réalisation : SEBRiNaL\DDBLB, septembre 2020



Liberté
Égalité
Fraternité

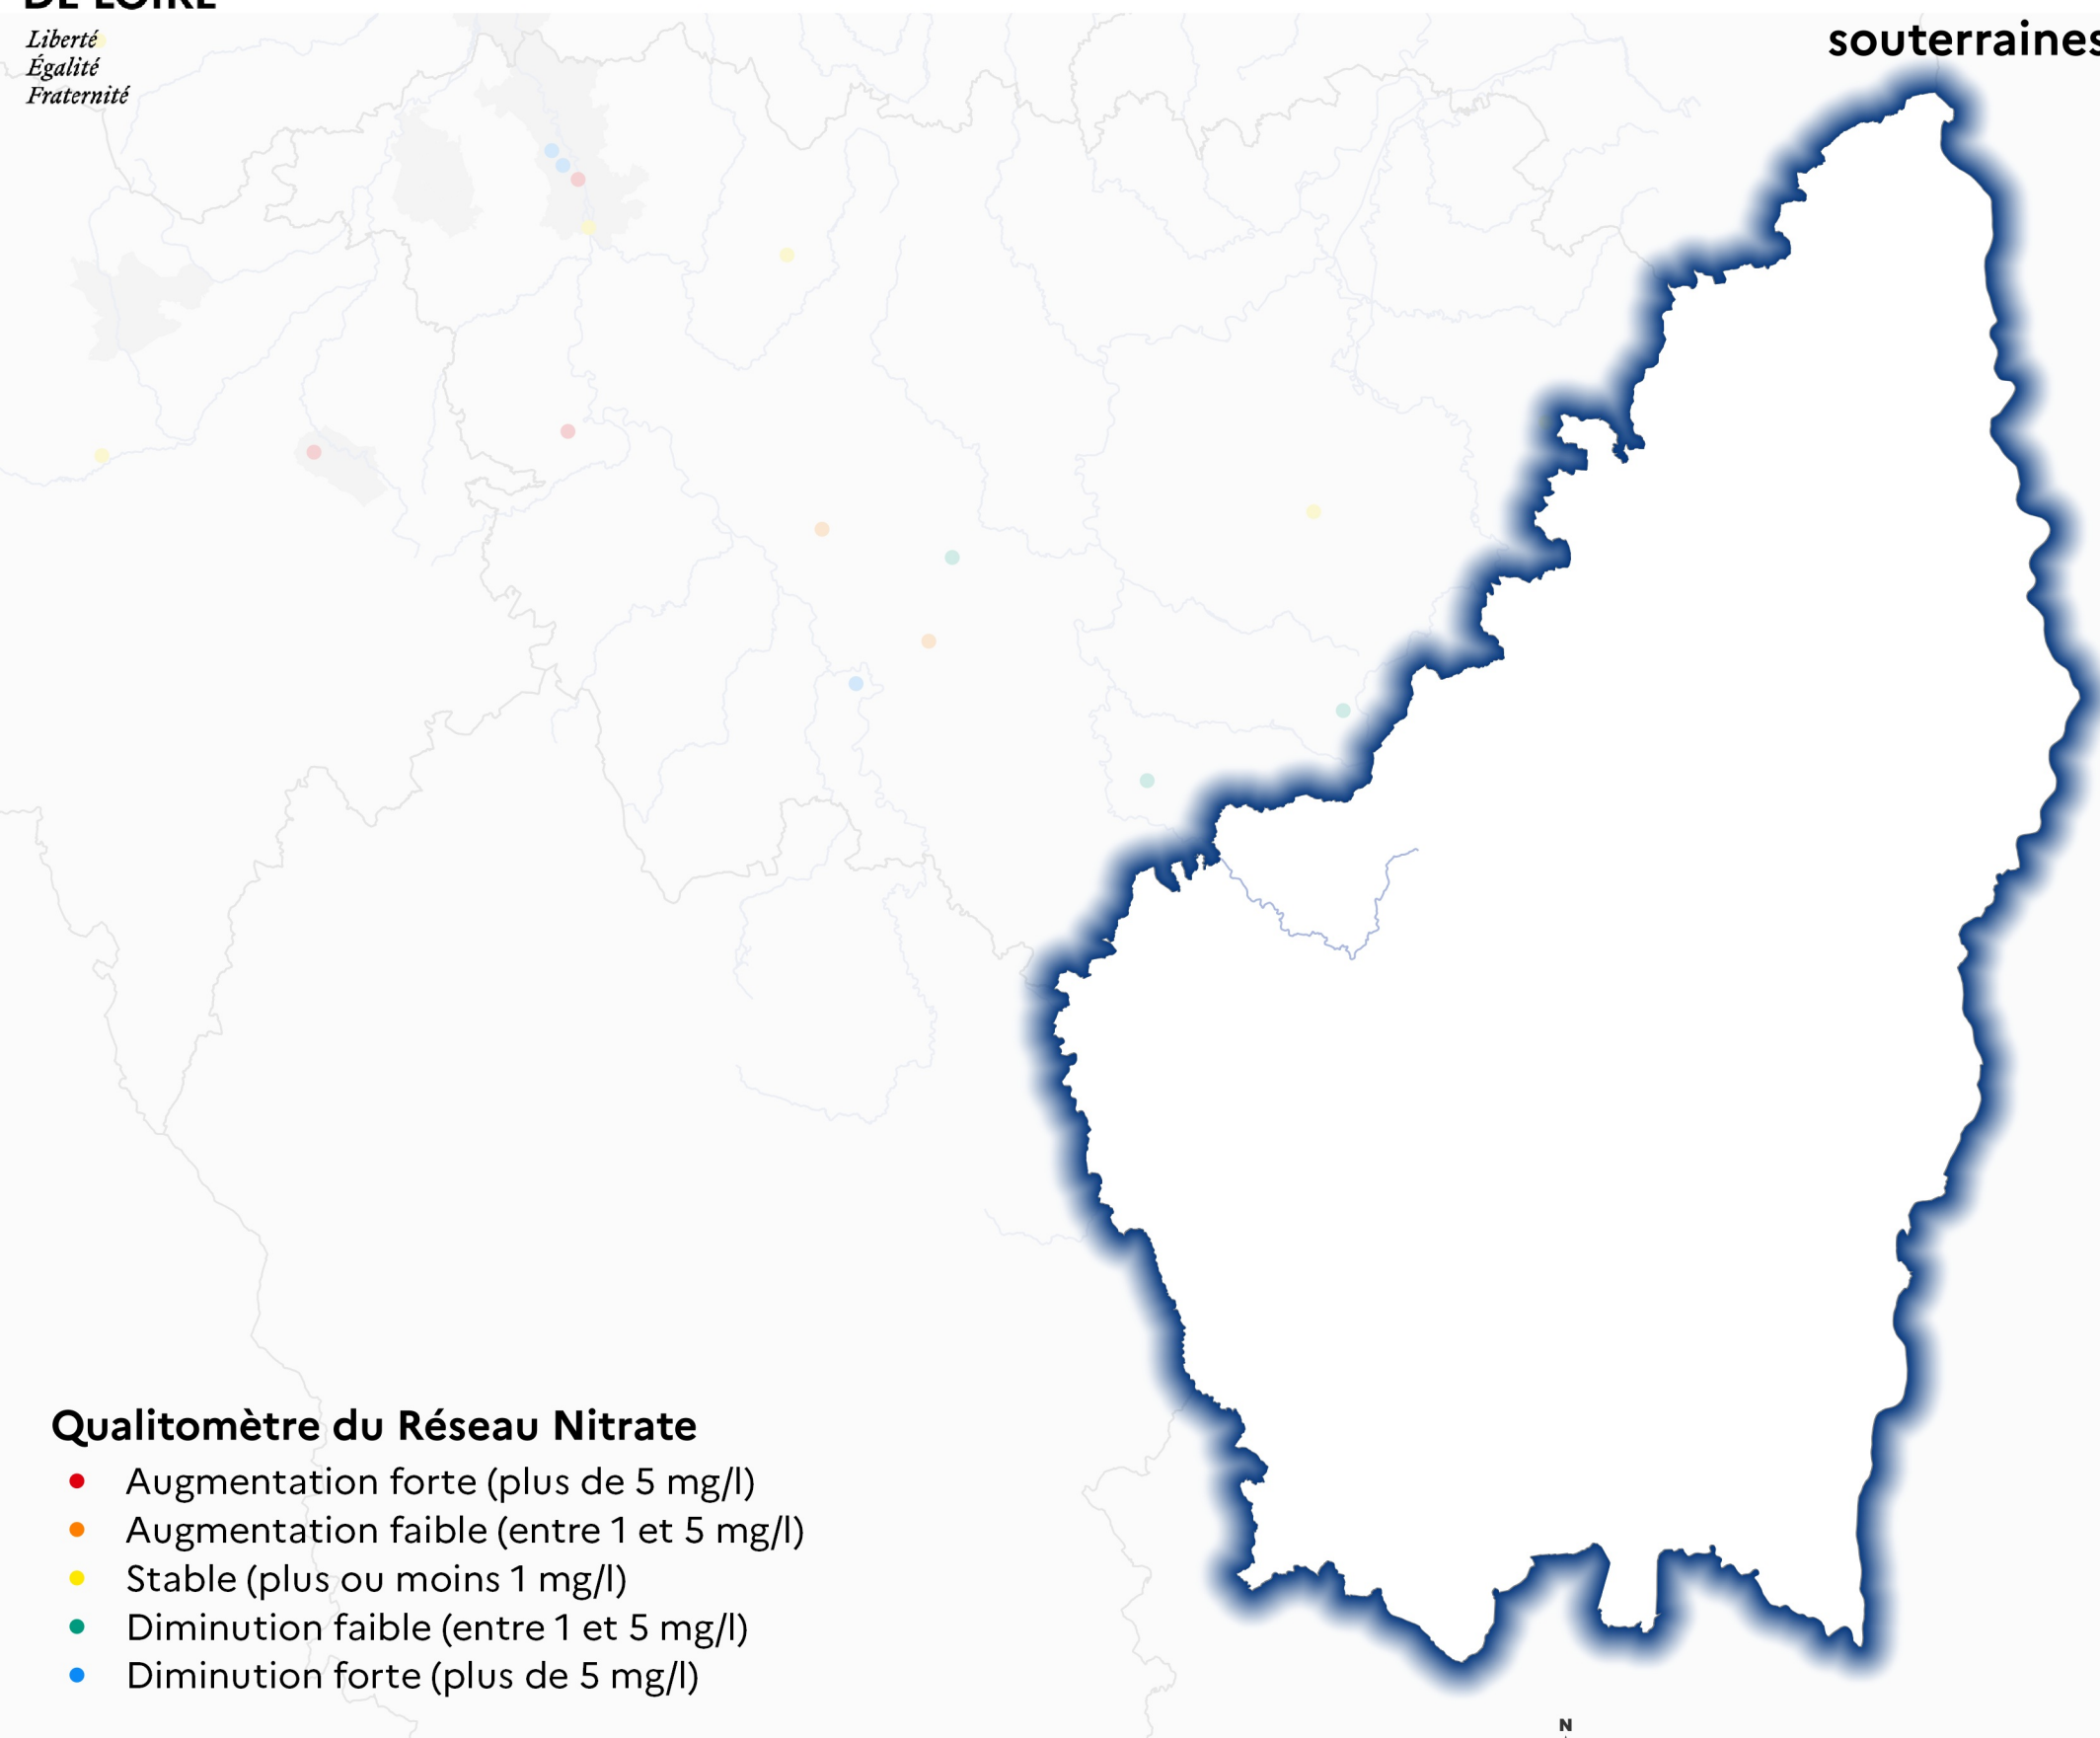


Qualitomètre du Réseau Nitrate

- Augmentation forte (plus de 5 mg/l)
- Augmentation faible (entre 1 et 5 mg/l)
- Stable (plus ou moins 1 mg/l)
- Diminution faible (entre 1 et 5 mg/l)
- Diminution forte (plus de 5 mg/l)

Classement antérieur

- Zones vulnérables classées en 2017

DOCUMENT DE TRAVAIL




0 10 20 30 km



Sources : Ades(BRGM), OFB
Réalisation : SEBRiNaL\DDBLB, septembre 2020





*Liberté
Égalité
Fraternité*

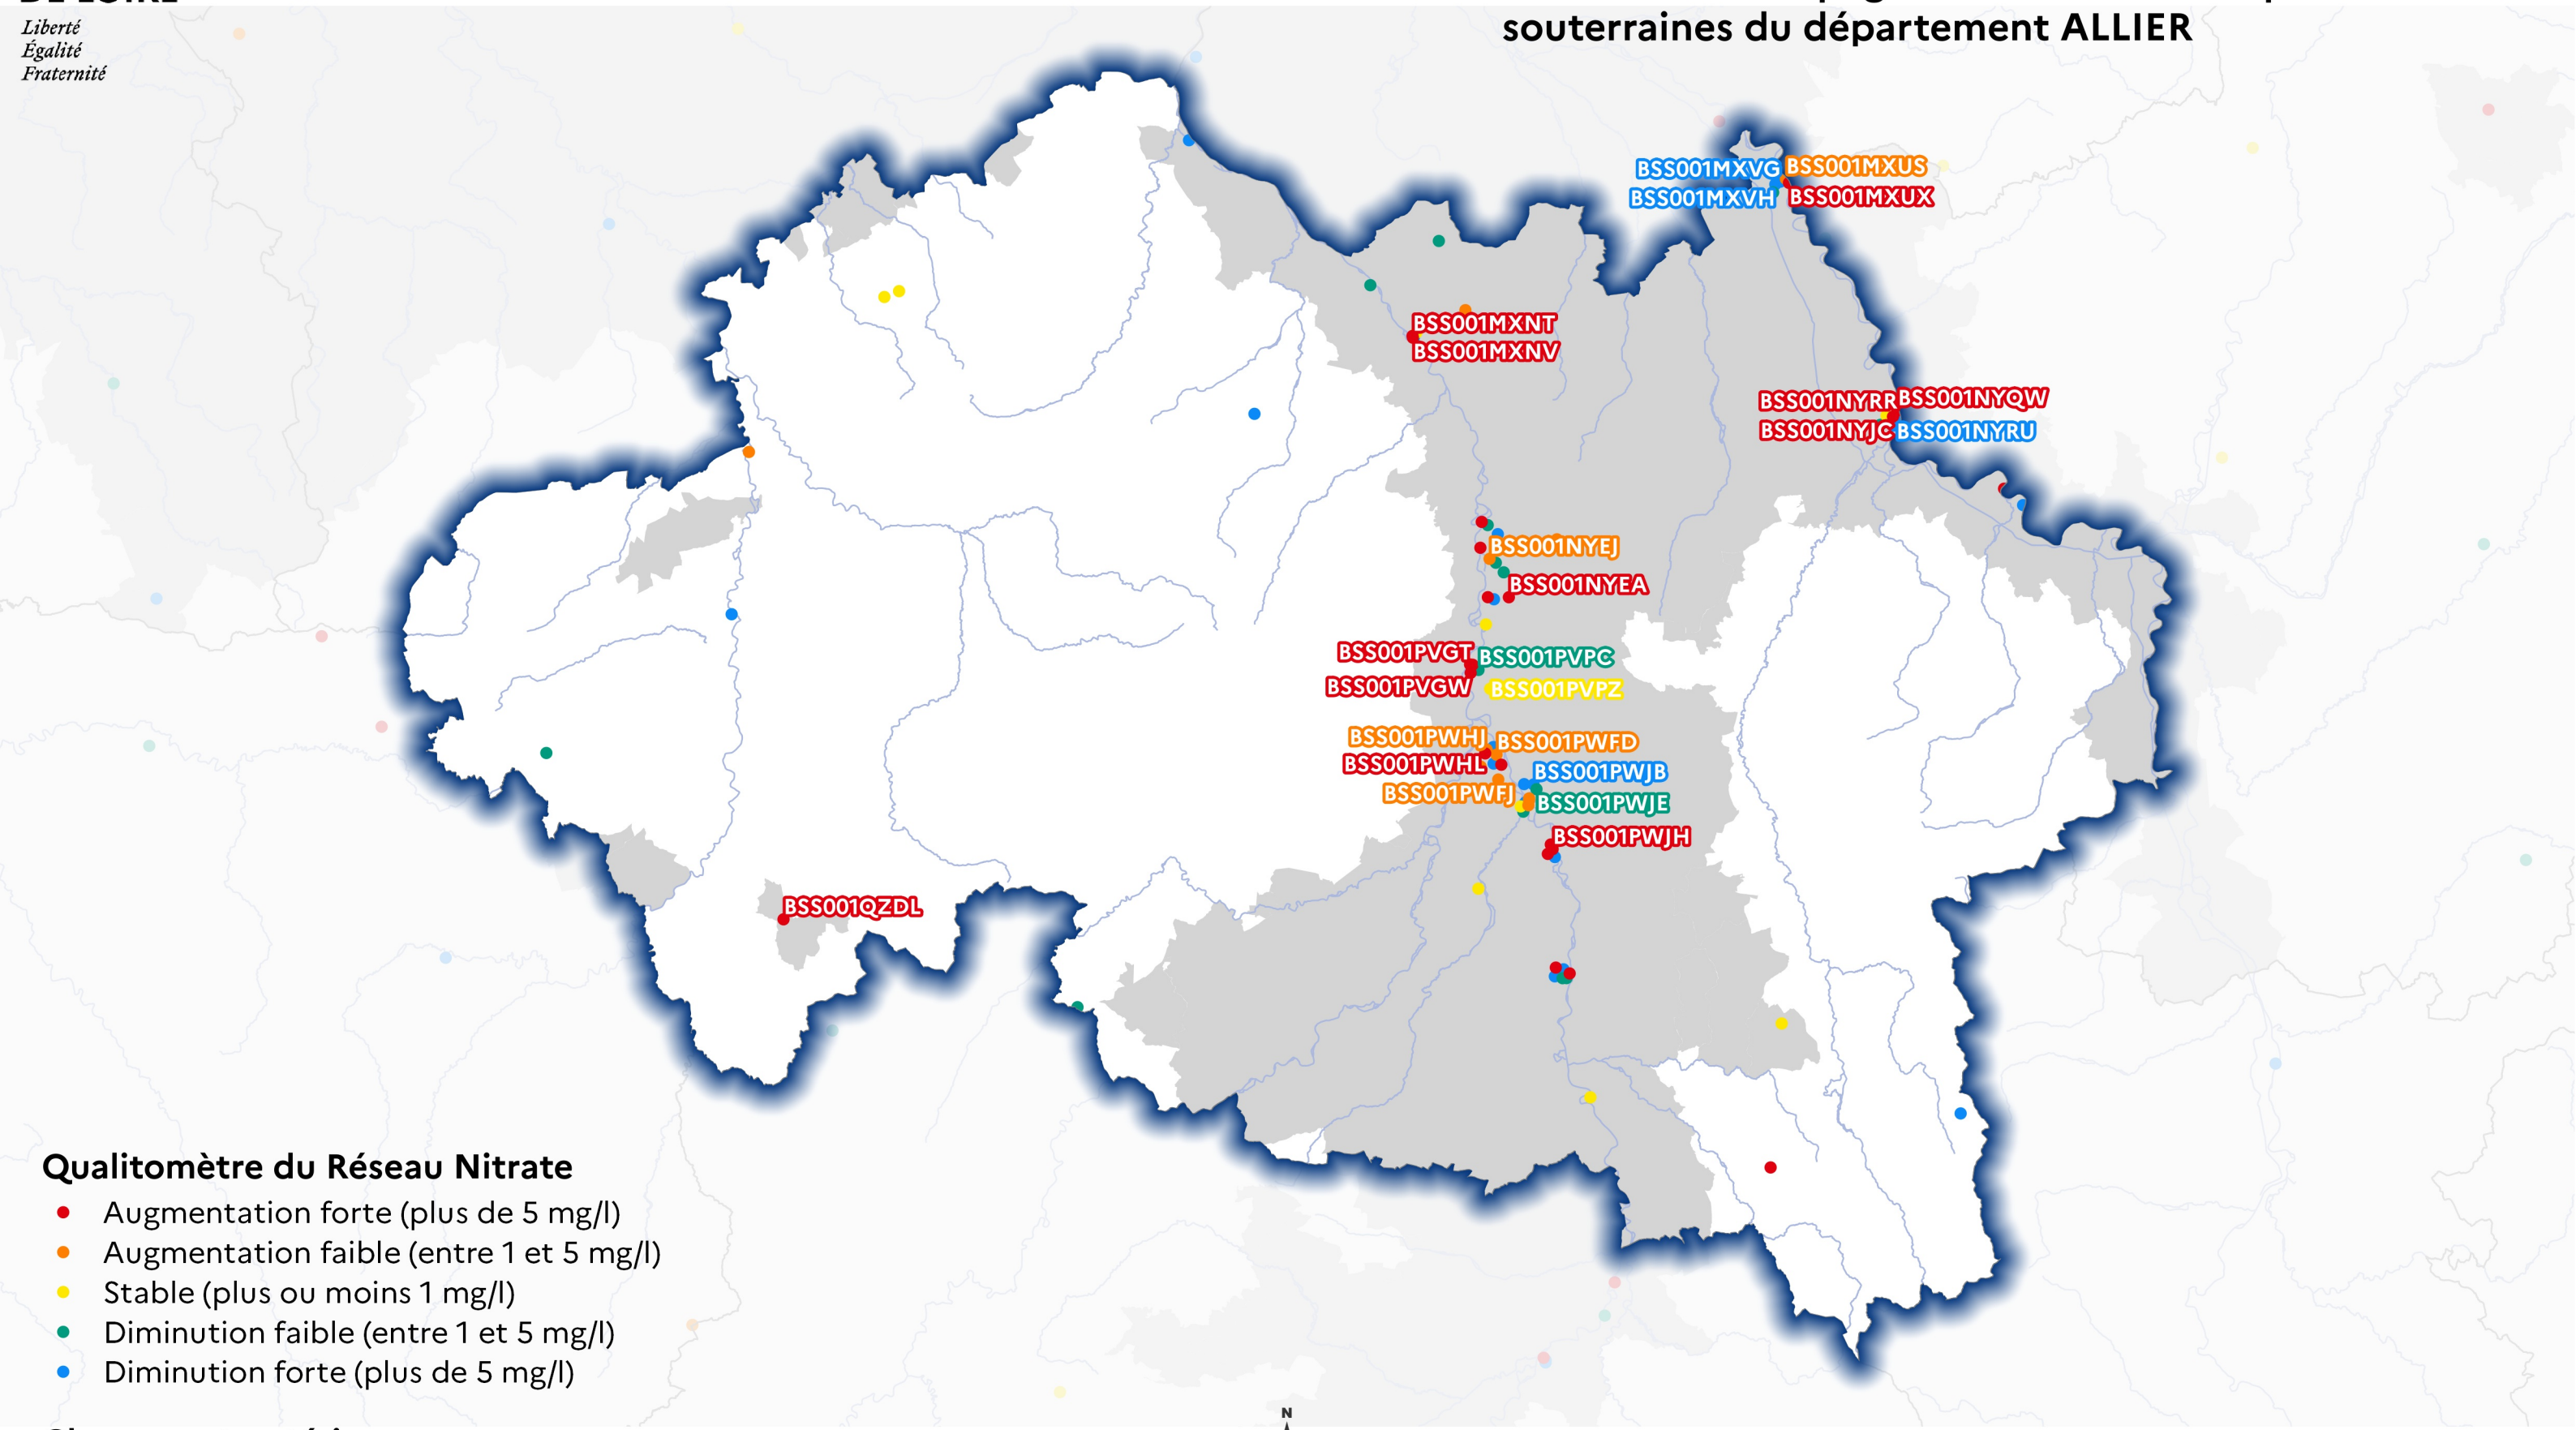

- Qualitomètre du Réseau Nitrate**
- Augmentation forte (plus de 5 mg/l)
 - Augmentation faible (entre 1 et 5 mg/l)
 - Stable (plus ou moins 1 mg/l)
 - Diminution faible (entre 1 et 5 mg/l)
 - Diminution forte (plus de 5 mg/l)

Classement antérieur
■ Zones vulnérables classées en 2017


DOCUMENT DE TRAVAIL



Sources : Ades(BRGM), OFB
Réalisation : SEBRiNaL\DDBLB, septembre 2020



*Liberté
Égalité
Fraternité*

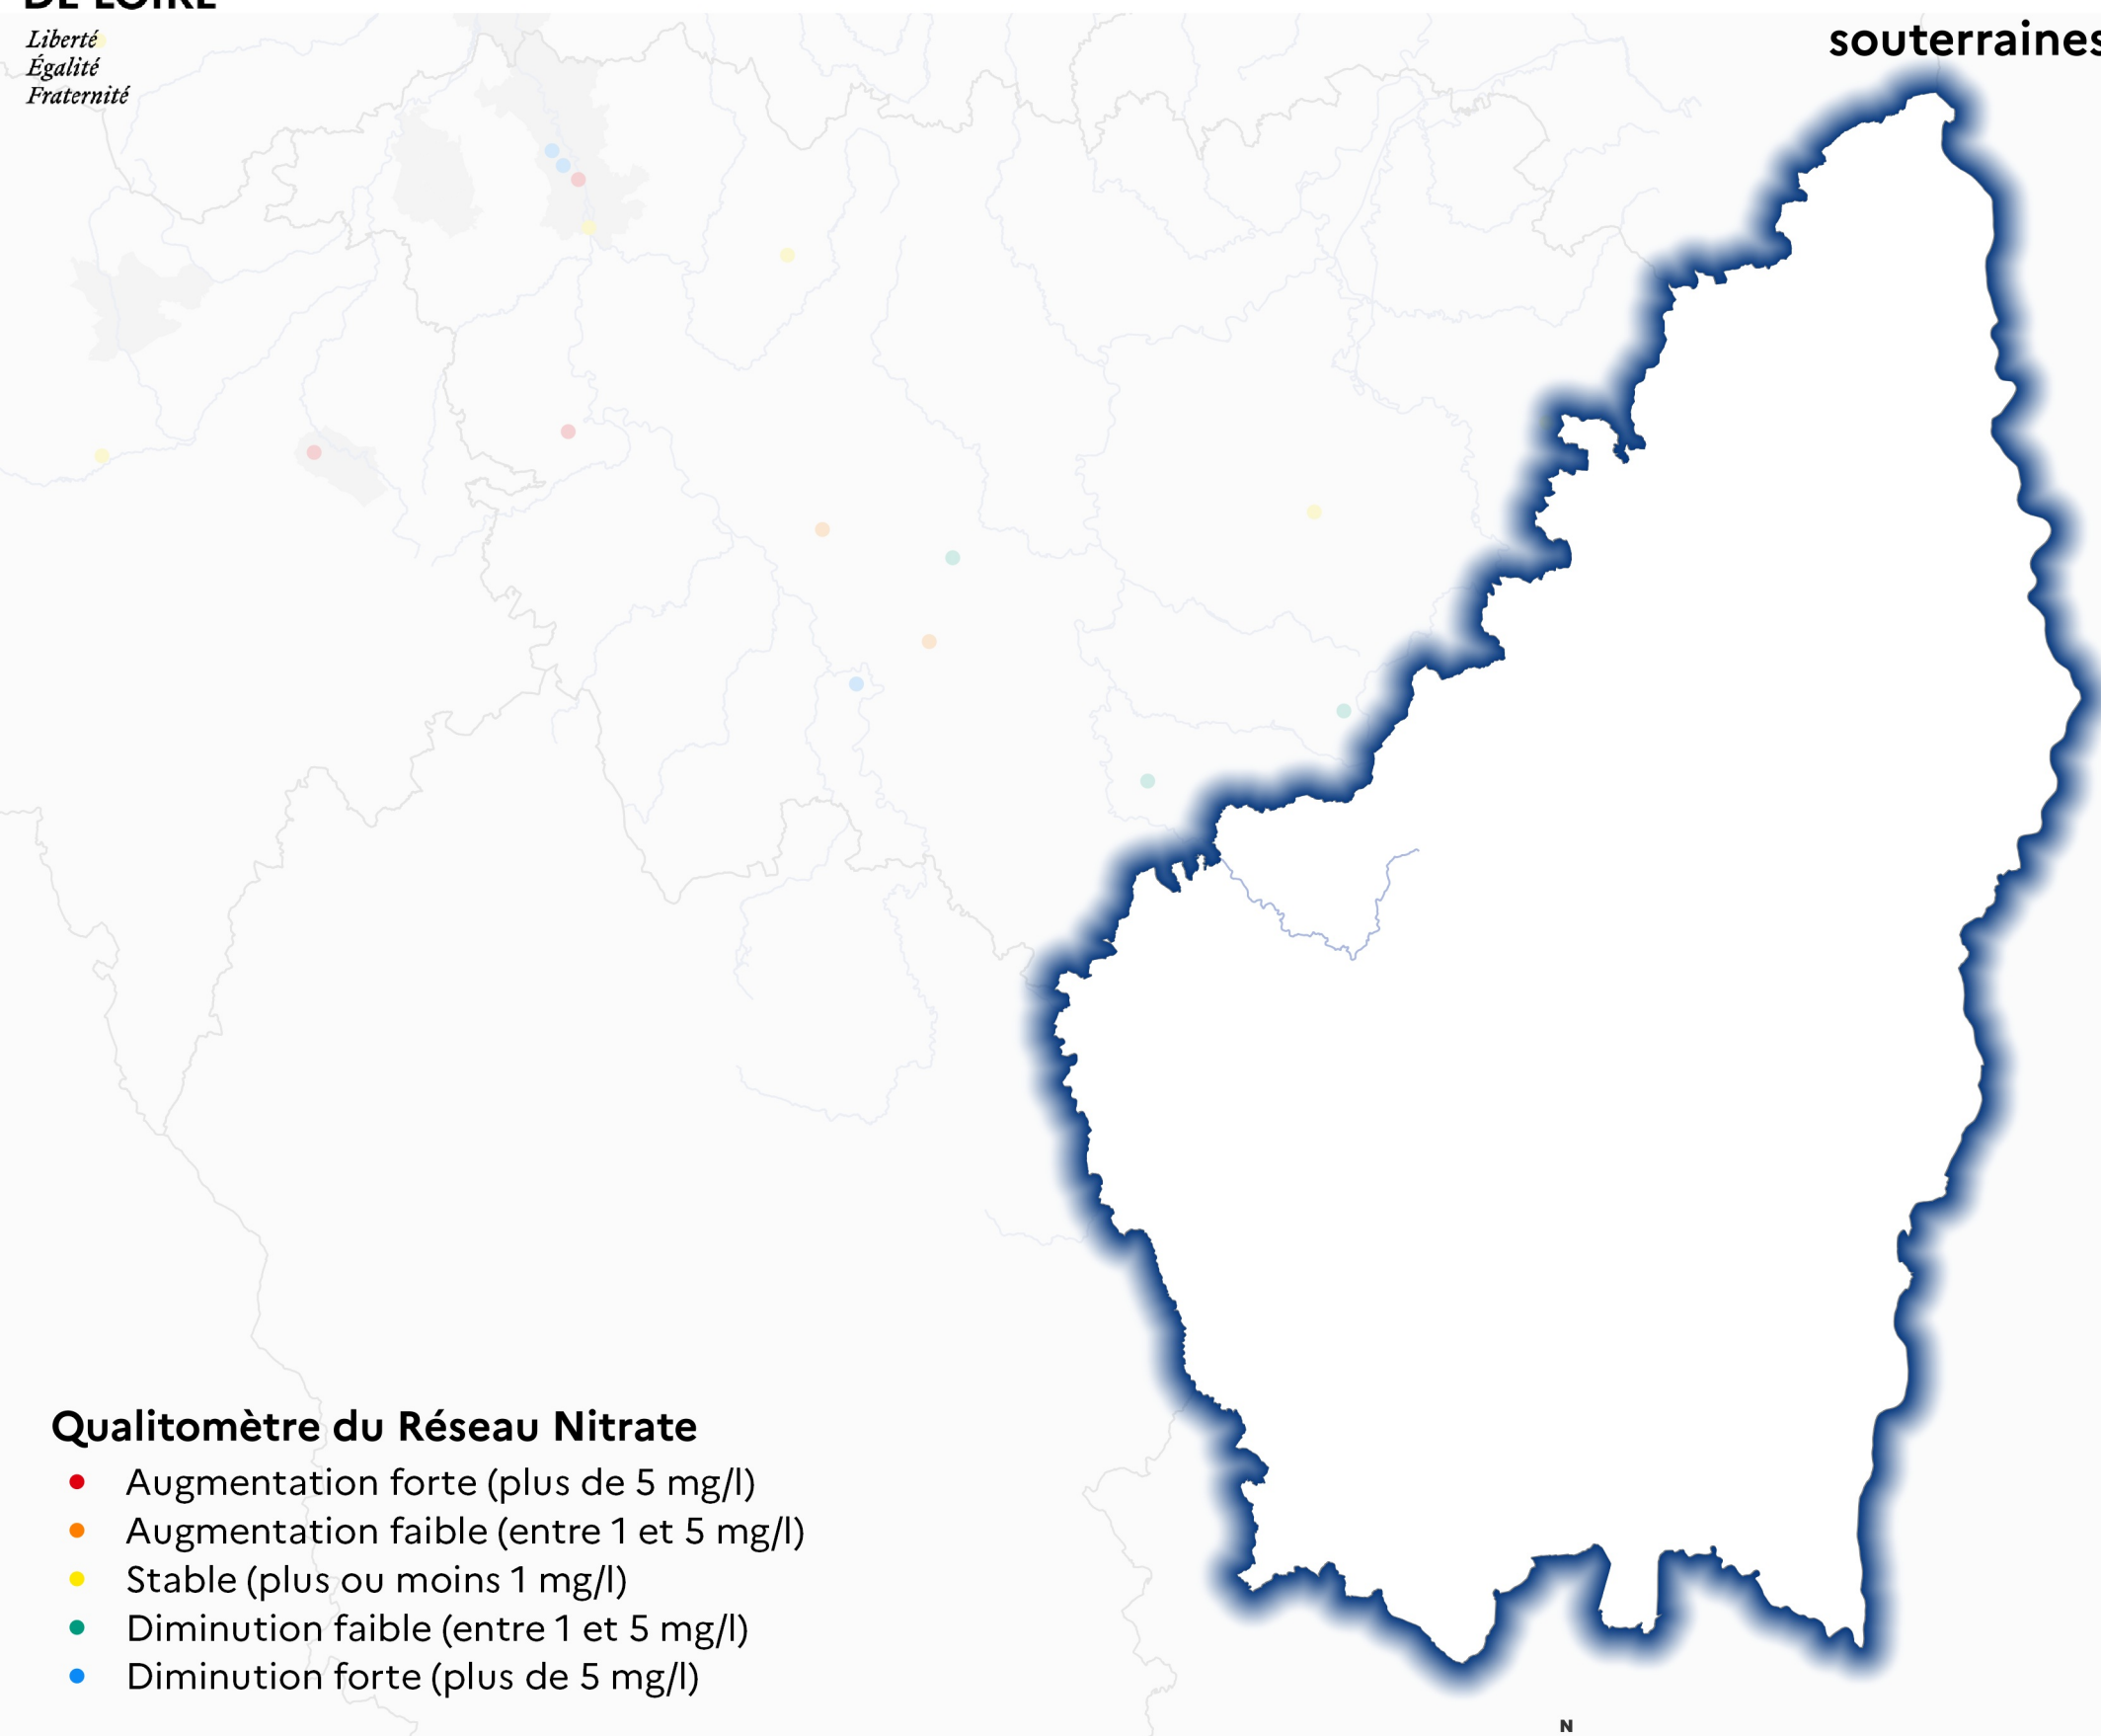


Qualitomètre du Réseau Nitrate

- Augmentation forte (plus de 5 mg/l)
- Augmentation faible (entre 1 et 5 mg/l)
- Stable (plus ou moins 1 mg/l)
- Diminution faible (entre 1 et 5 mg/l)
- Diminution forte (plus de 5 mg/l)

Classement antérieur

- Zones vulnérables classées en 2017

DOCUMENT DE TRAVAIL




Sources : Ades(BRGM), OFB
Réalisation : SEBRiNaL\DDBLB, septembre 2020



Révision des zones vulnérables 2020 en Loire-Bretagne

Évolution des concentrations en nitrates entre la 6ème et la 7ème campagne de surveillance pour les eaux souterraines du département CANTAL

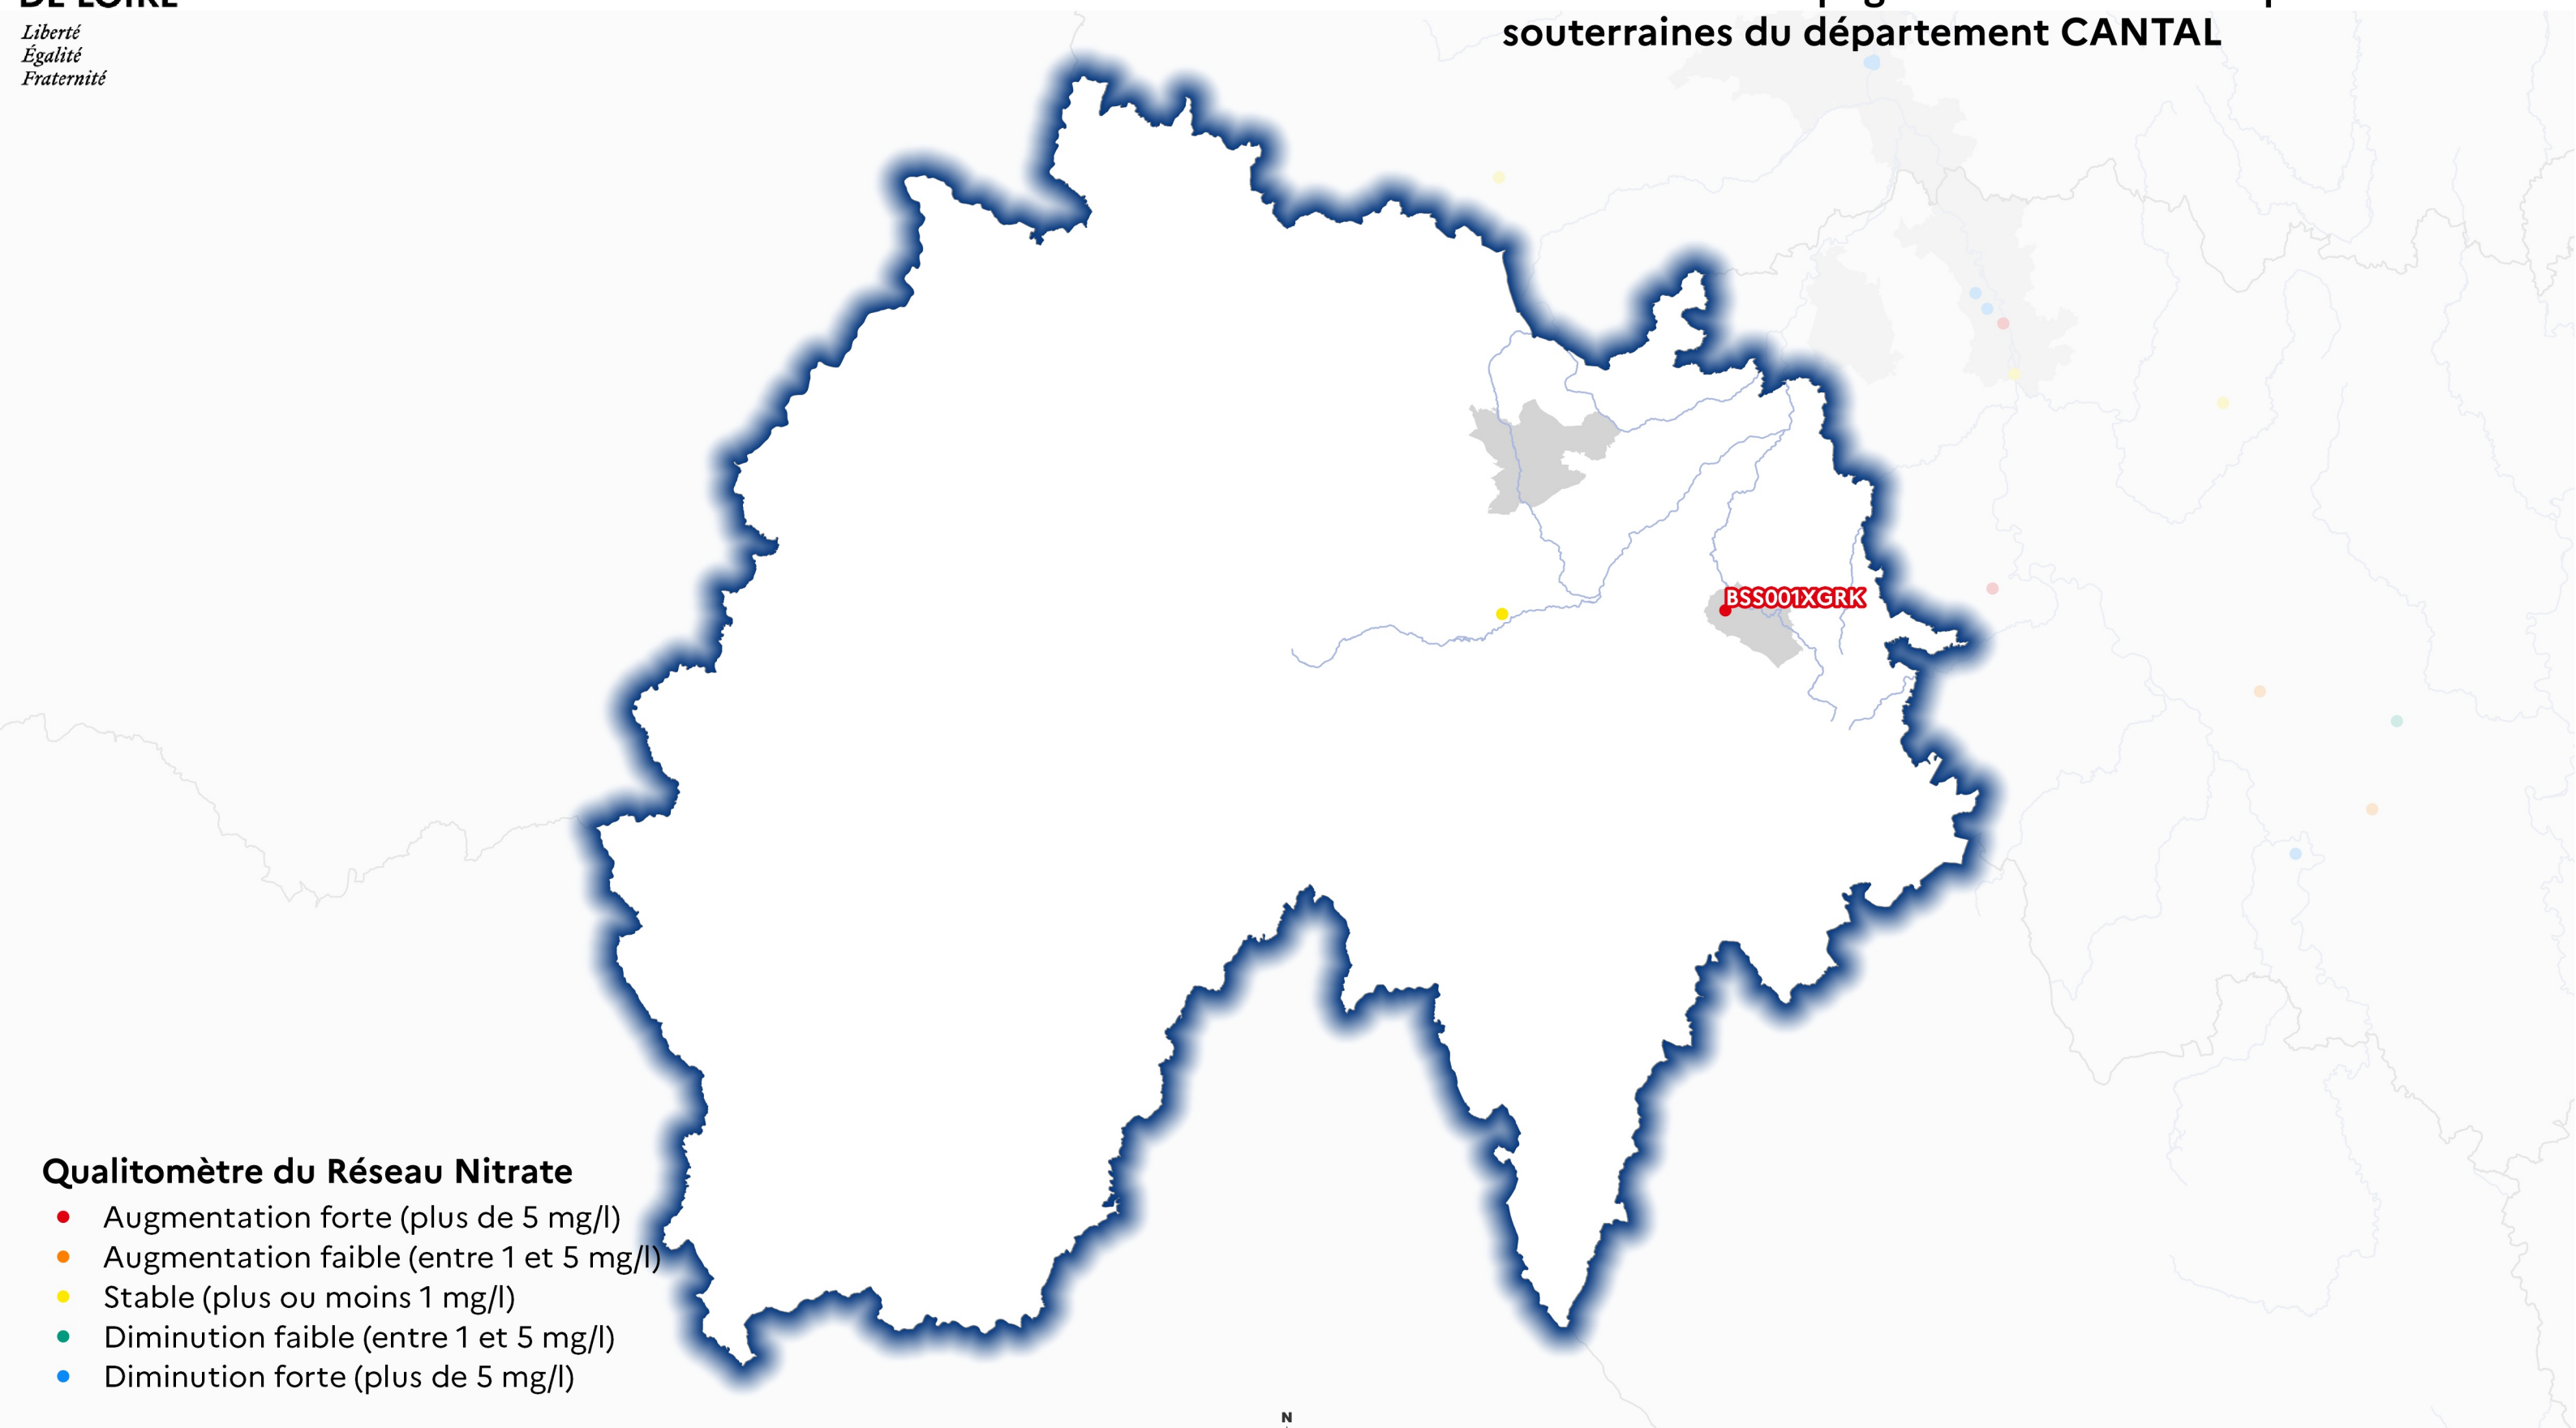


Qualitomètre du Réseau Nitrate

- Augmentation forte (plus de 5 mg/l)
- Augmentation faible (entre 1 et 5 mg/l)
- Stable (plus ou moins 1 mg/l)
- Diminution faible (entre 1 et 5 mg/l)
- Diminution forte (plus de 5 mg/l)

Classement antérieur

- Zones vulnérables classées en 2017


DOCUMENT DE TRAVAIL



0 10 20 30 km



Sources : Ades(BRGM), OFB
Réalisation : SEBRiNaL\DDBLB, septembre 2020

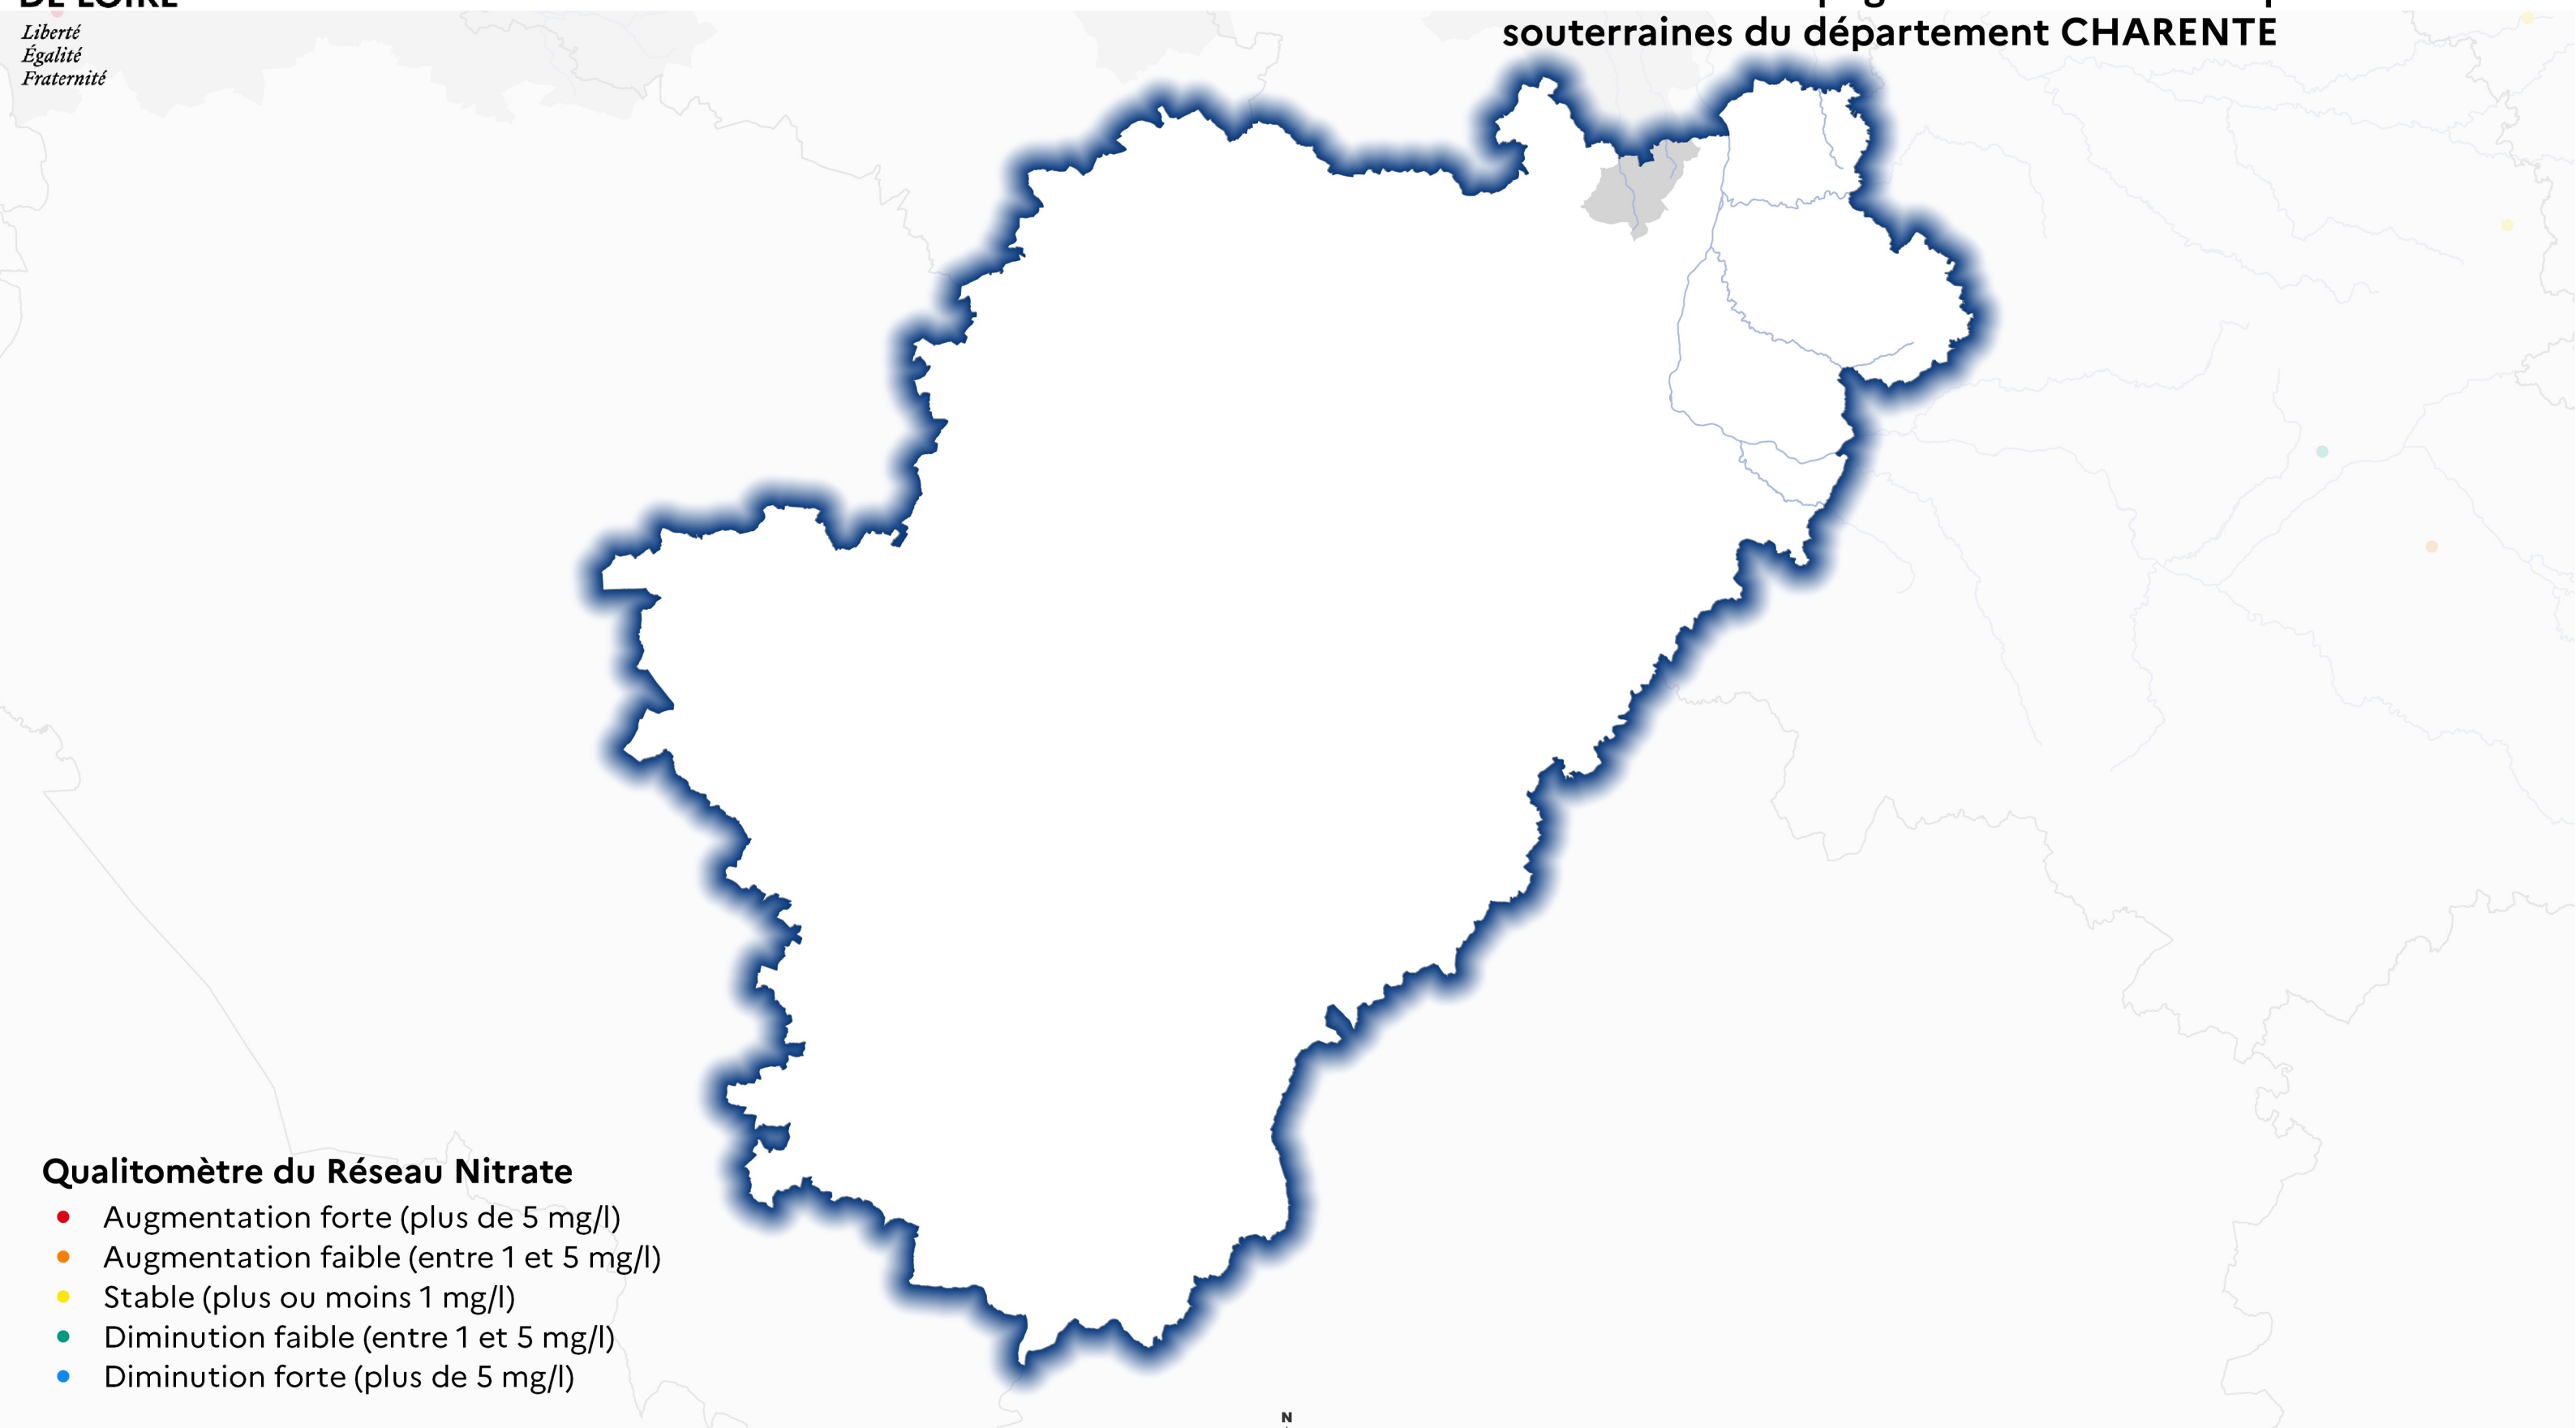


Qualitomètre du Réseau Nitrate

- Augmentation forte (plus de 5 mg/l)
- Augmentation faible (entre 1 et 5 mg/l)
- Stable (plus ou moins 1 mg/l)
- Diminution faible (entre 1 et 5 mg/l)
- Diminution forte (plus de 5 mg/l)


Classement antérieur

- Zones vulnérables classées en 2017



0 10 20 30 km



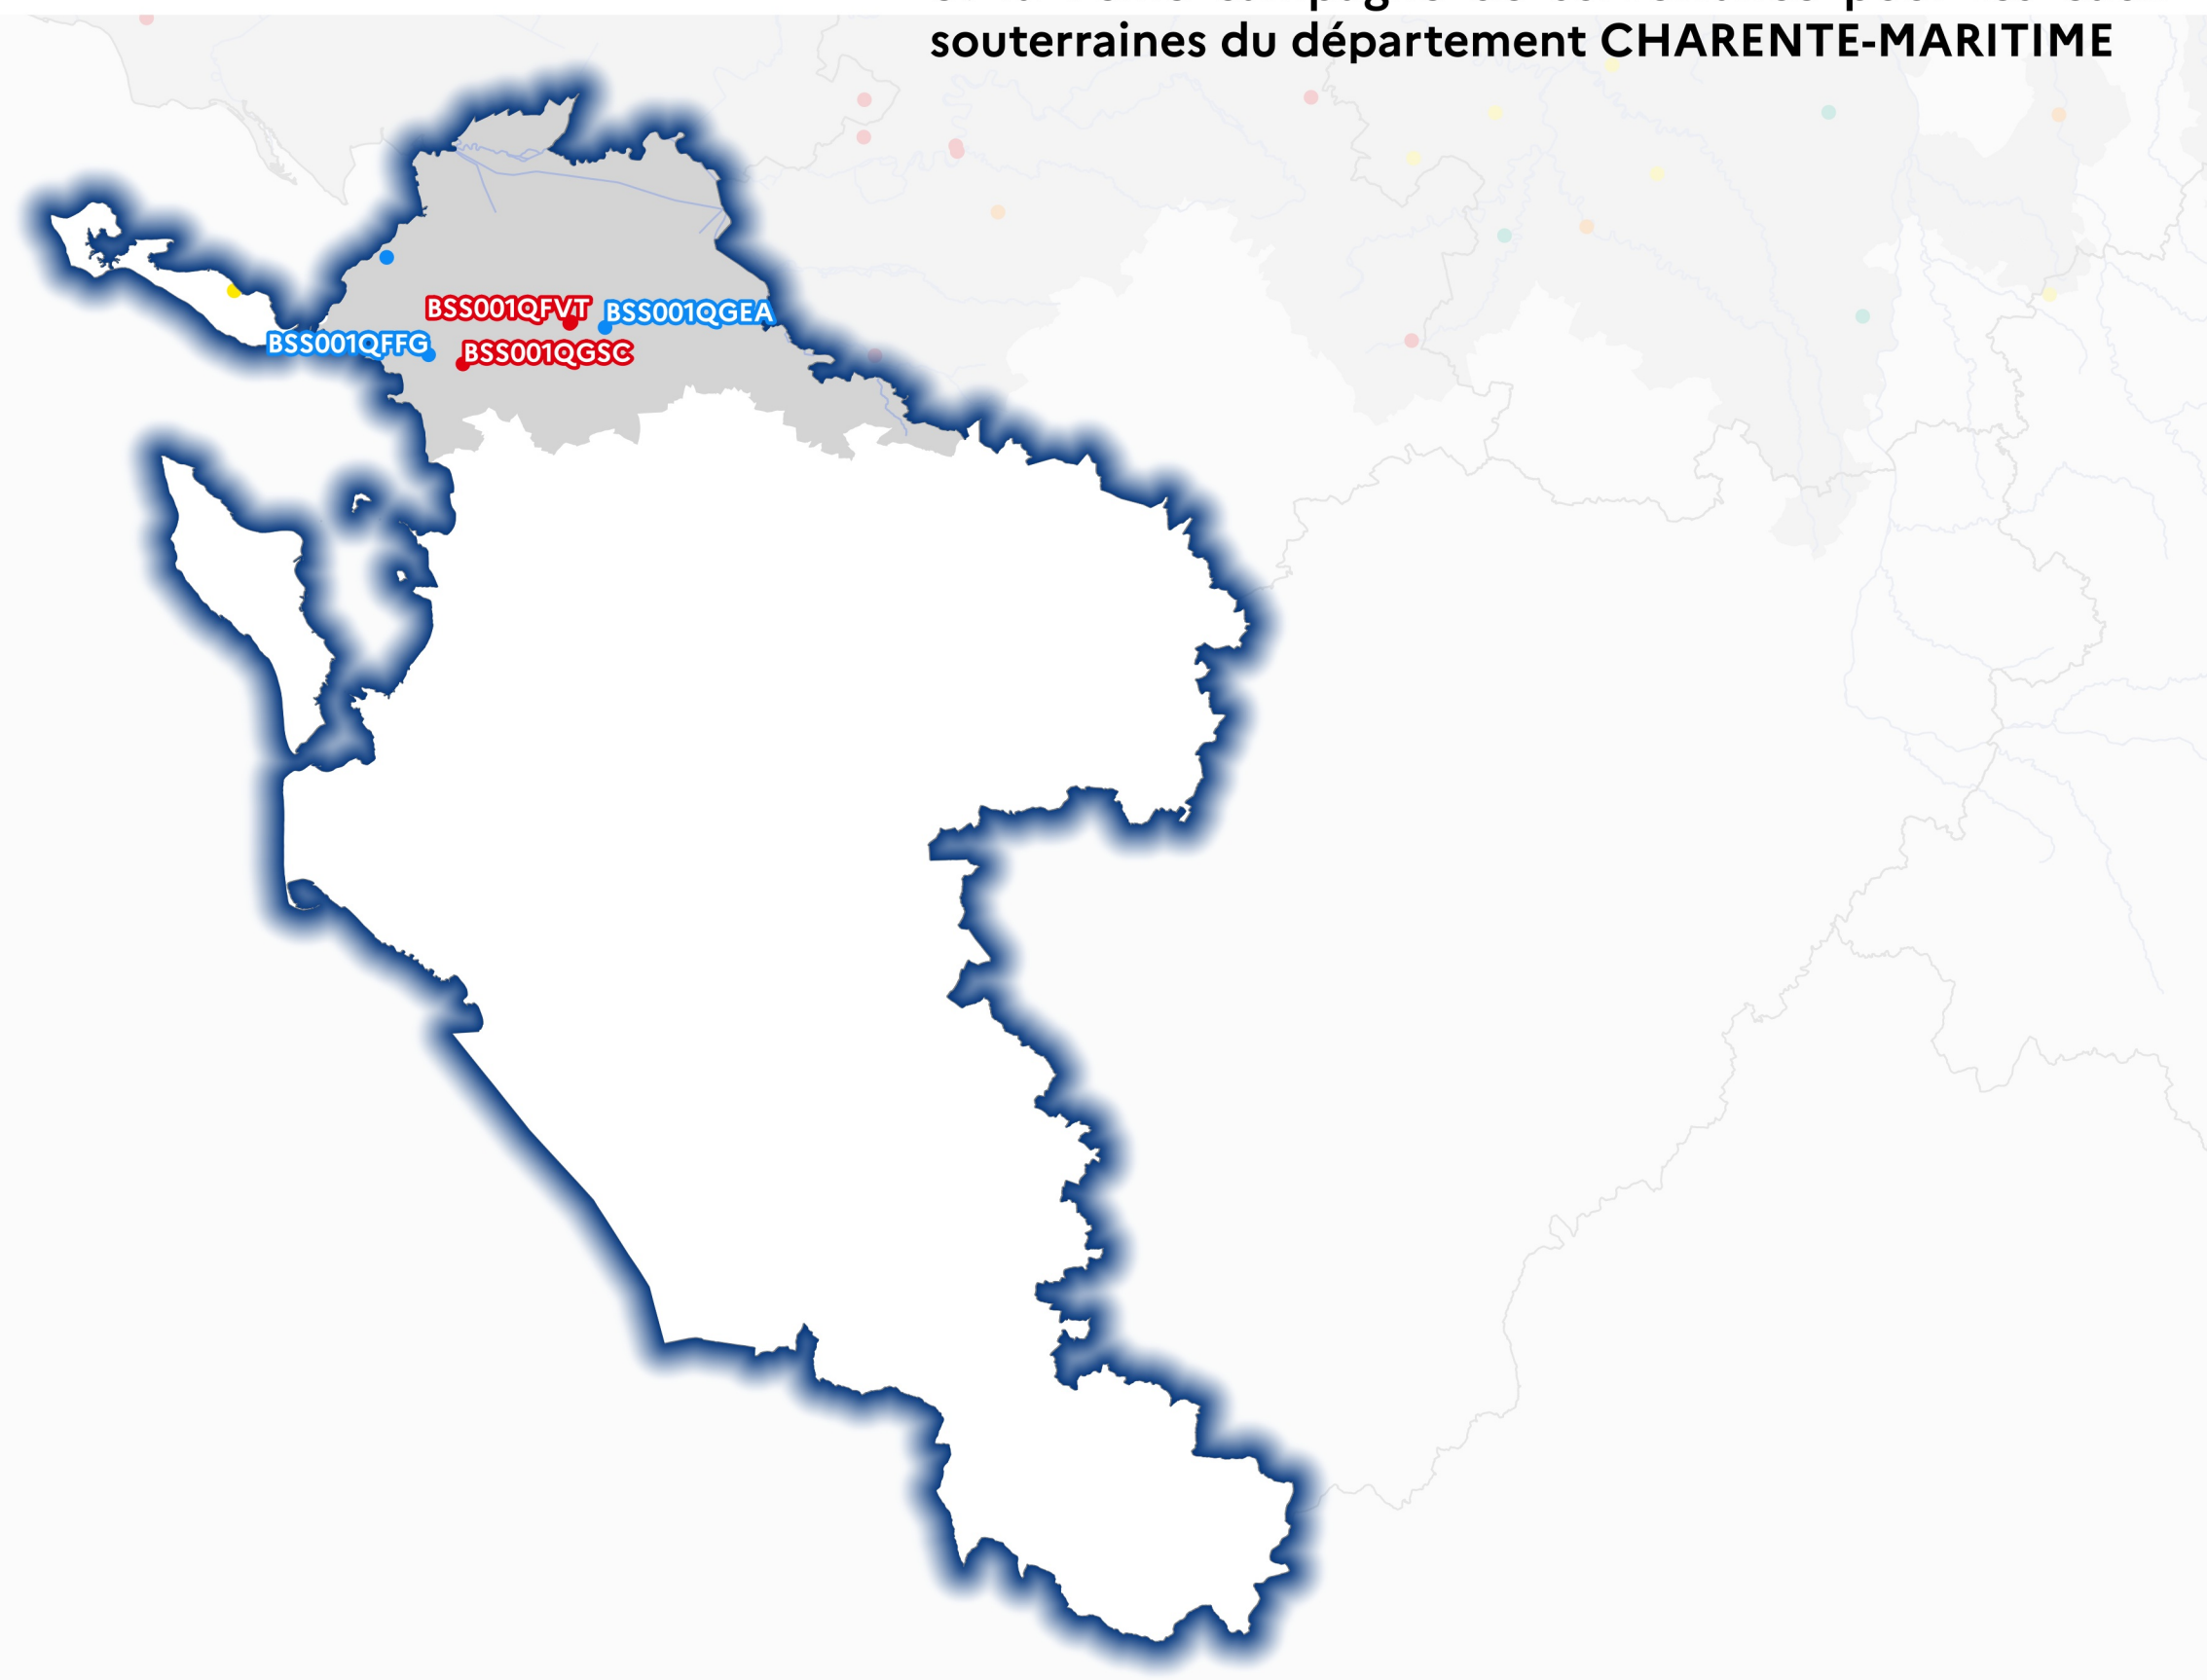


Qualitomètre du Réseau Nitrate

- Augmentation forte (plus de 5 mg/l)
- Augmentation faible (entre 1 et 5 mg/l)
- Stable (plus ou moins 1 mg/l)
- Diminution faible (entre 1 et 5 mg/l)
- Diminution forte (plus de 5 mg/l)

Classement antérieur

- Zones vulnérables classées en 2017

DOCUMENT DE TRAVAIL



0 10 20 30 km




Sources : Ades(BRGM), OFB

Réalisation : SEBRiNaL\DDBLB, septembre 2020



*Liberté
Égalité
Fraternité*

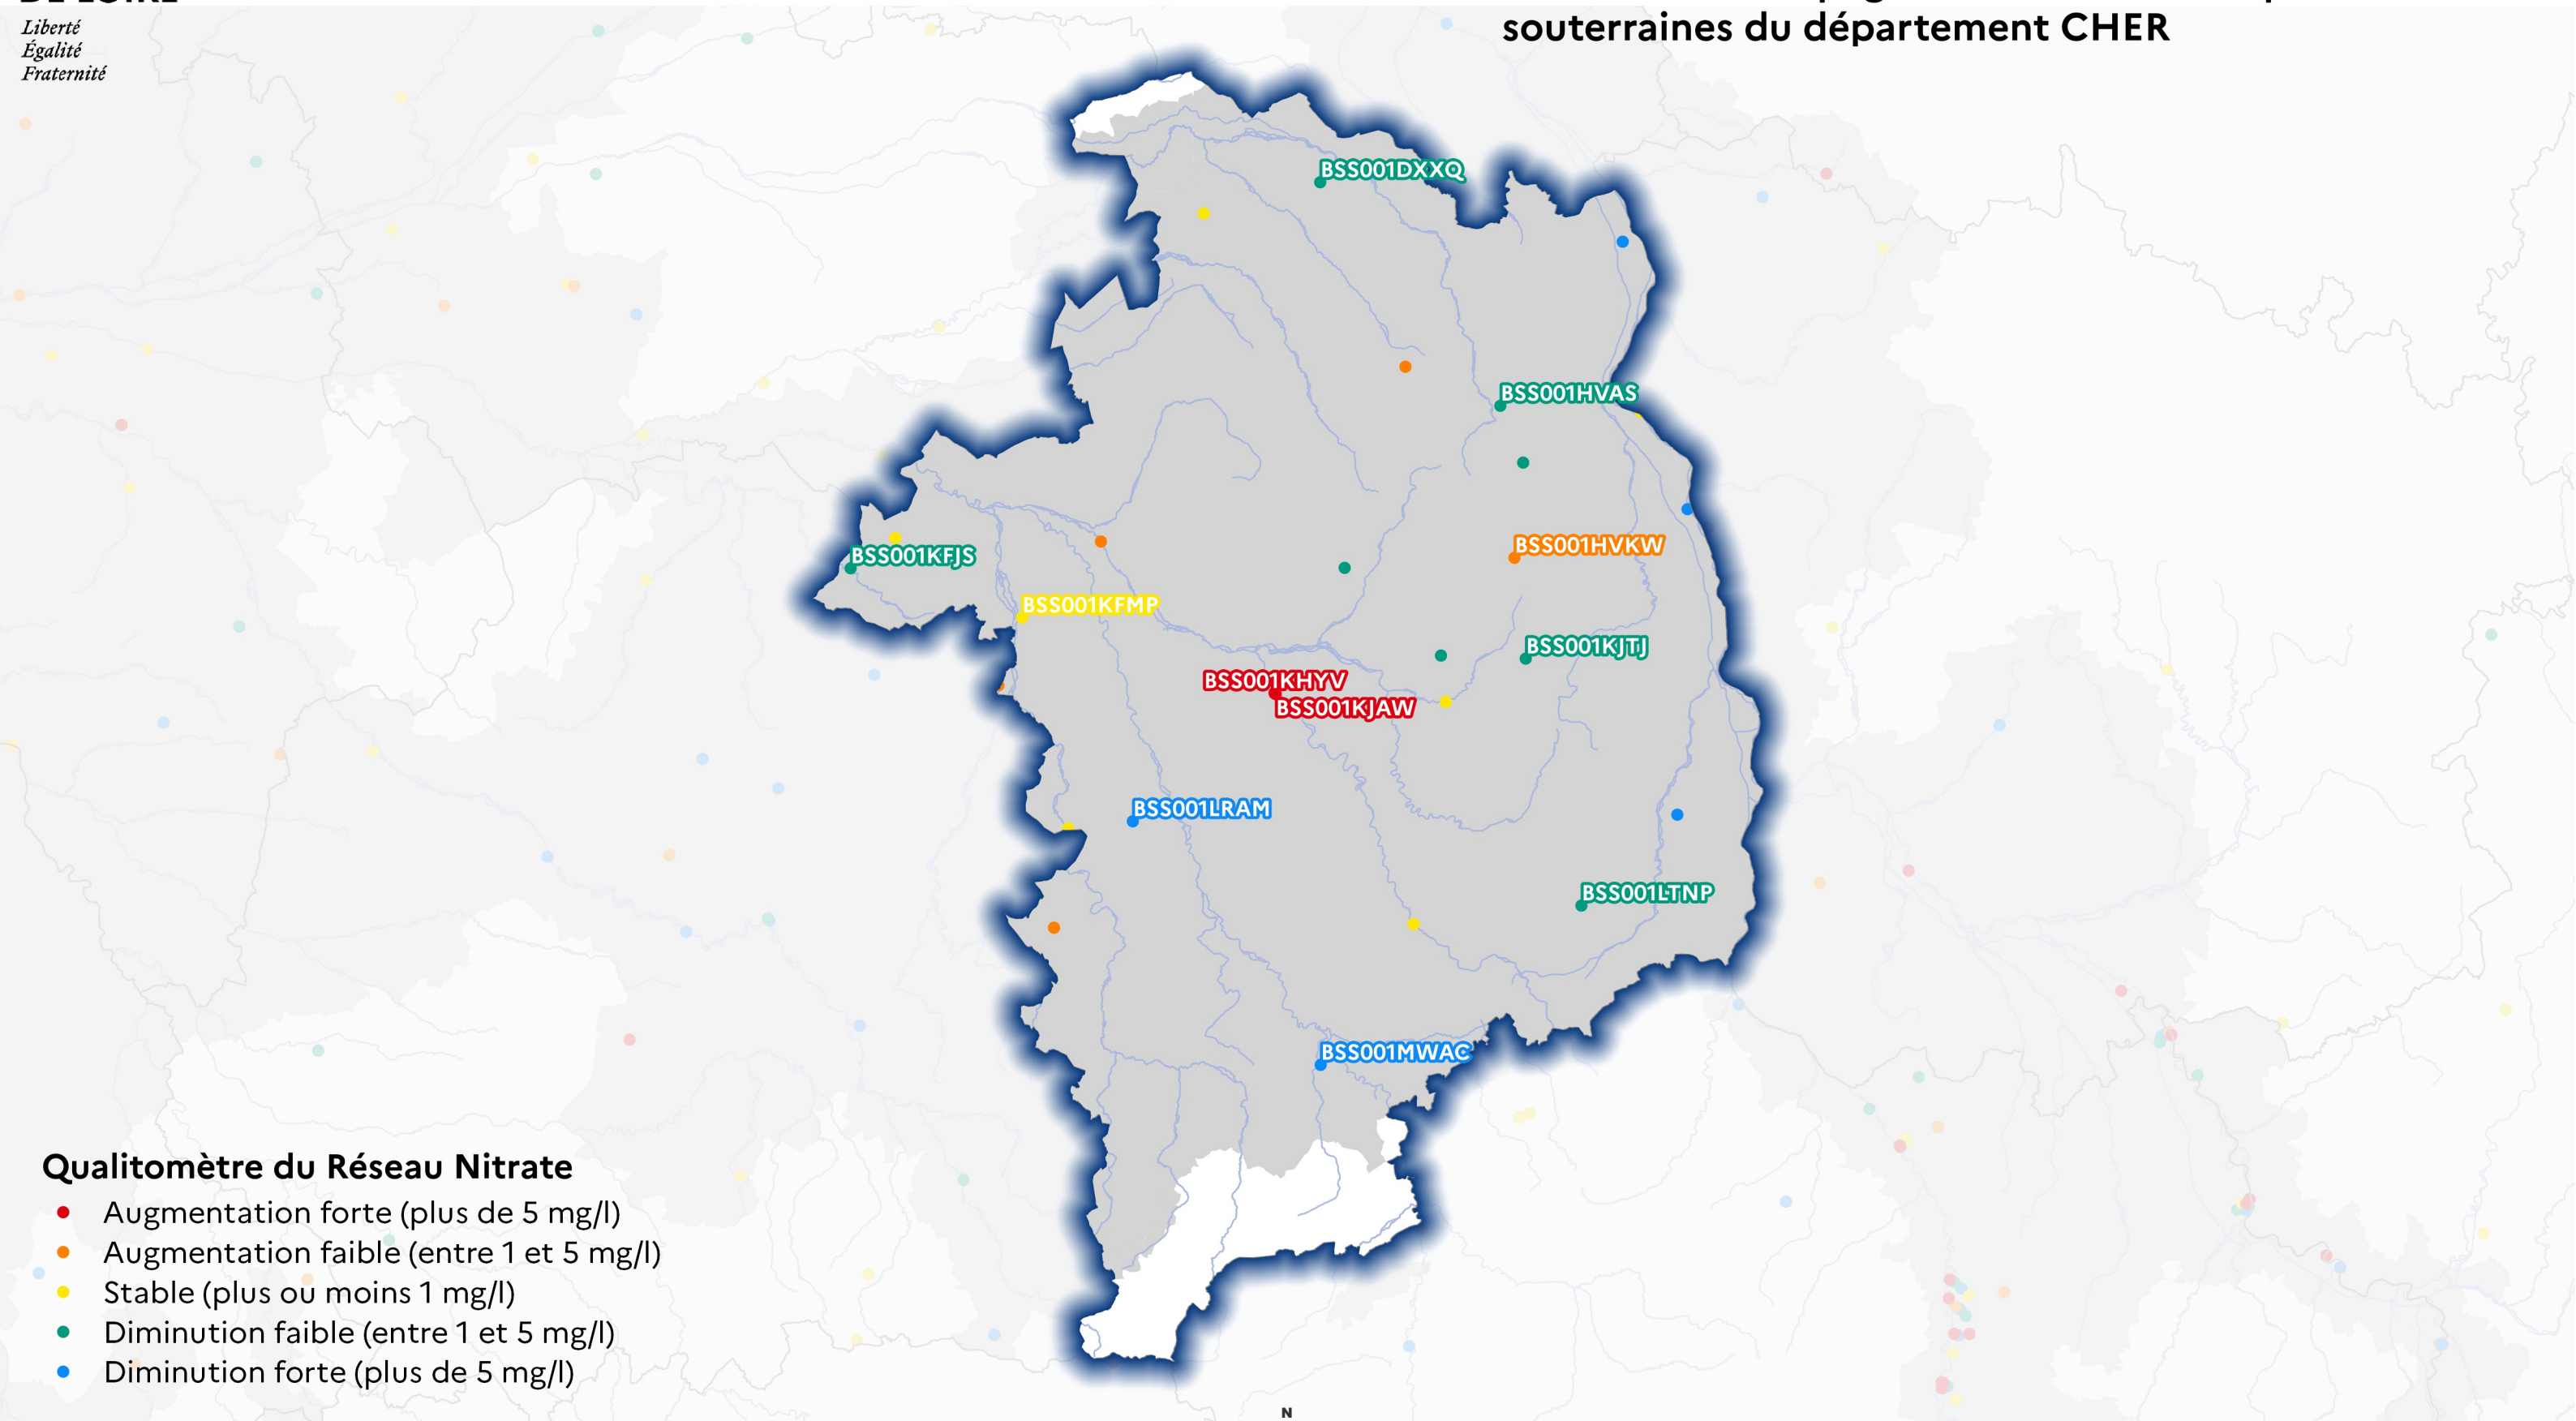

Qualitomètre du Réseau Nitrate

- Augmentation forte (plus de 5 mg/l)
- Augmentation faible (entre 1 et 5 mg/l)
- Stable (plus ou moins 1 mg/l)
- Diminution faible (entre 1 et 5 mg/l)
- Diminution forte (plus de 5 mg/l)

Classement antérieur


■ Zones vulnérables classées en 2017



Sources : Ades(BRGM), OFB
Réalisation : SEBRiNaL\DDBLB, septembre 2020



*Liberté
Égalité
Fraternité*


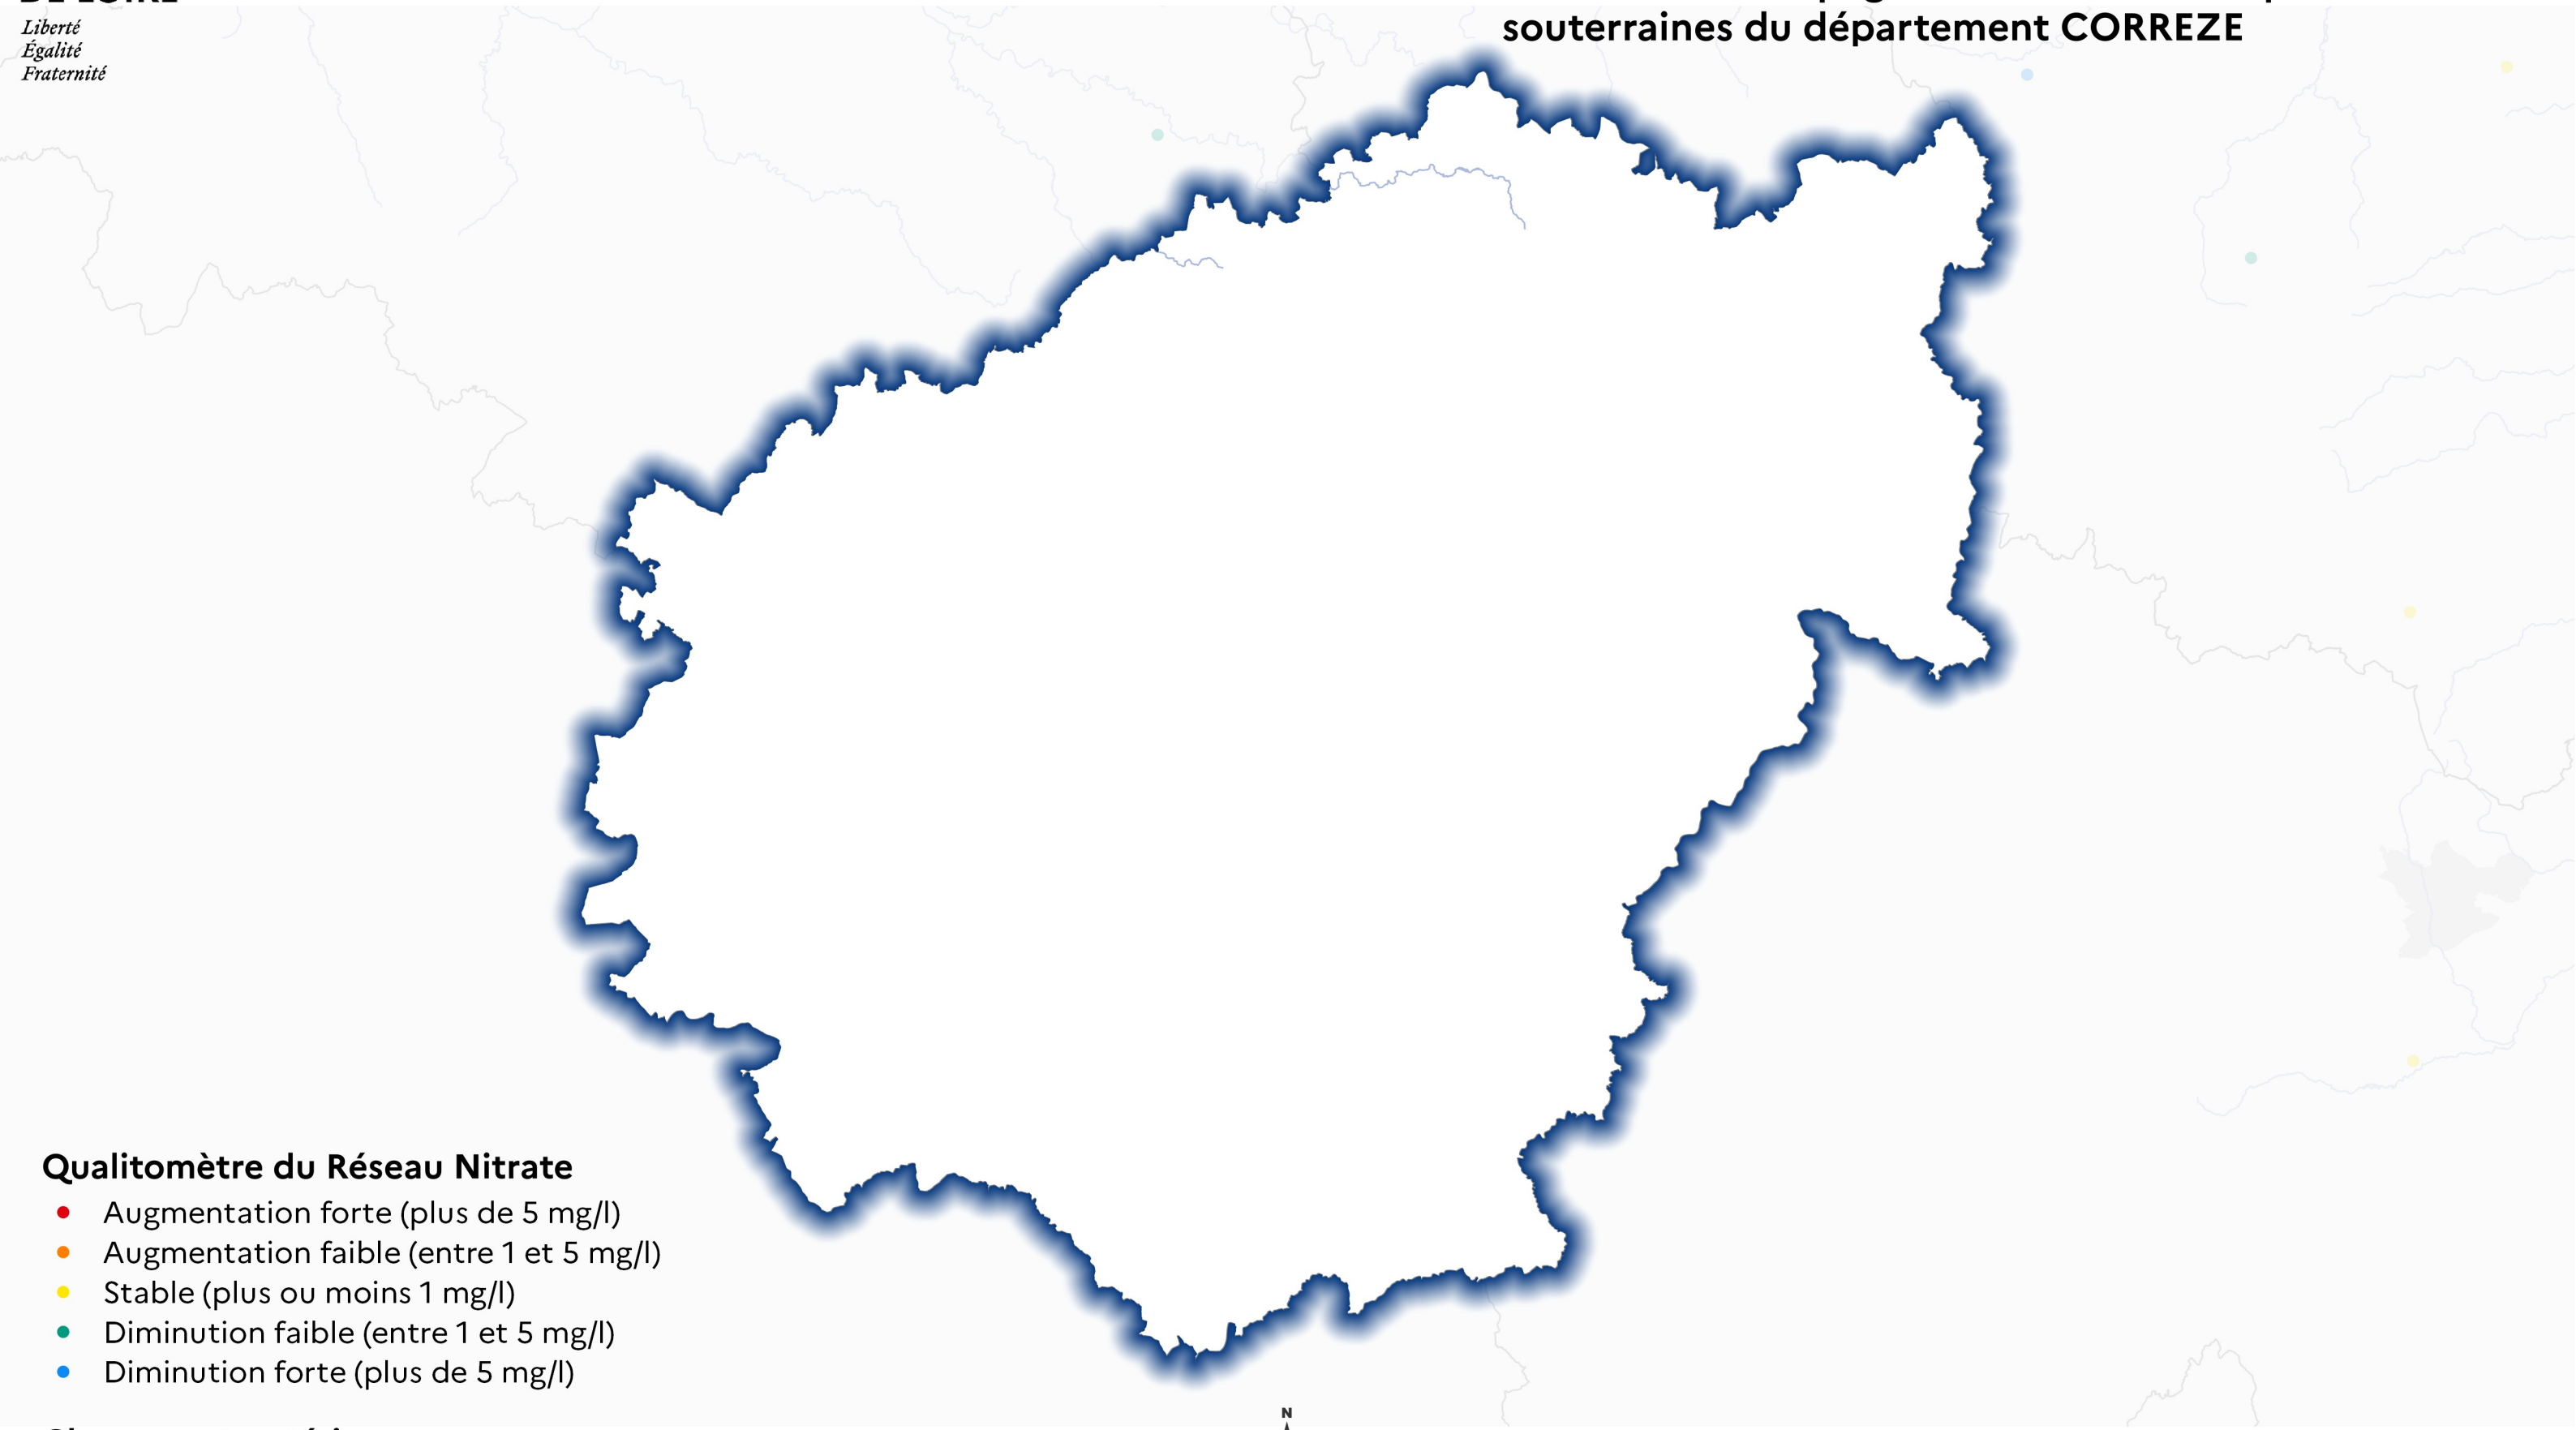


Qualitomètre du Réseau Nitrate


- Augmentation forte (plus de 5 mg/l)
- Augmentation faible (entre 1 et 5 mg/l)
- Stable (plus ou moins 1 mg/l)
- Diminution faible (entre 1 et 5 mg/l)
- Diminution forte (plus de 5 mg/l)

Classement antérieur

- Zones vulnérables classées en 2017



Sources : Ades(BRGM), OFB
Réalisation : SEBRiNaL\DDBLB, septembre 2020

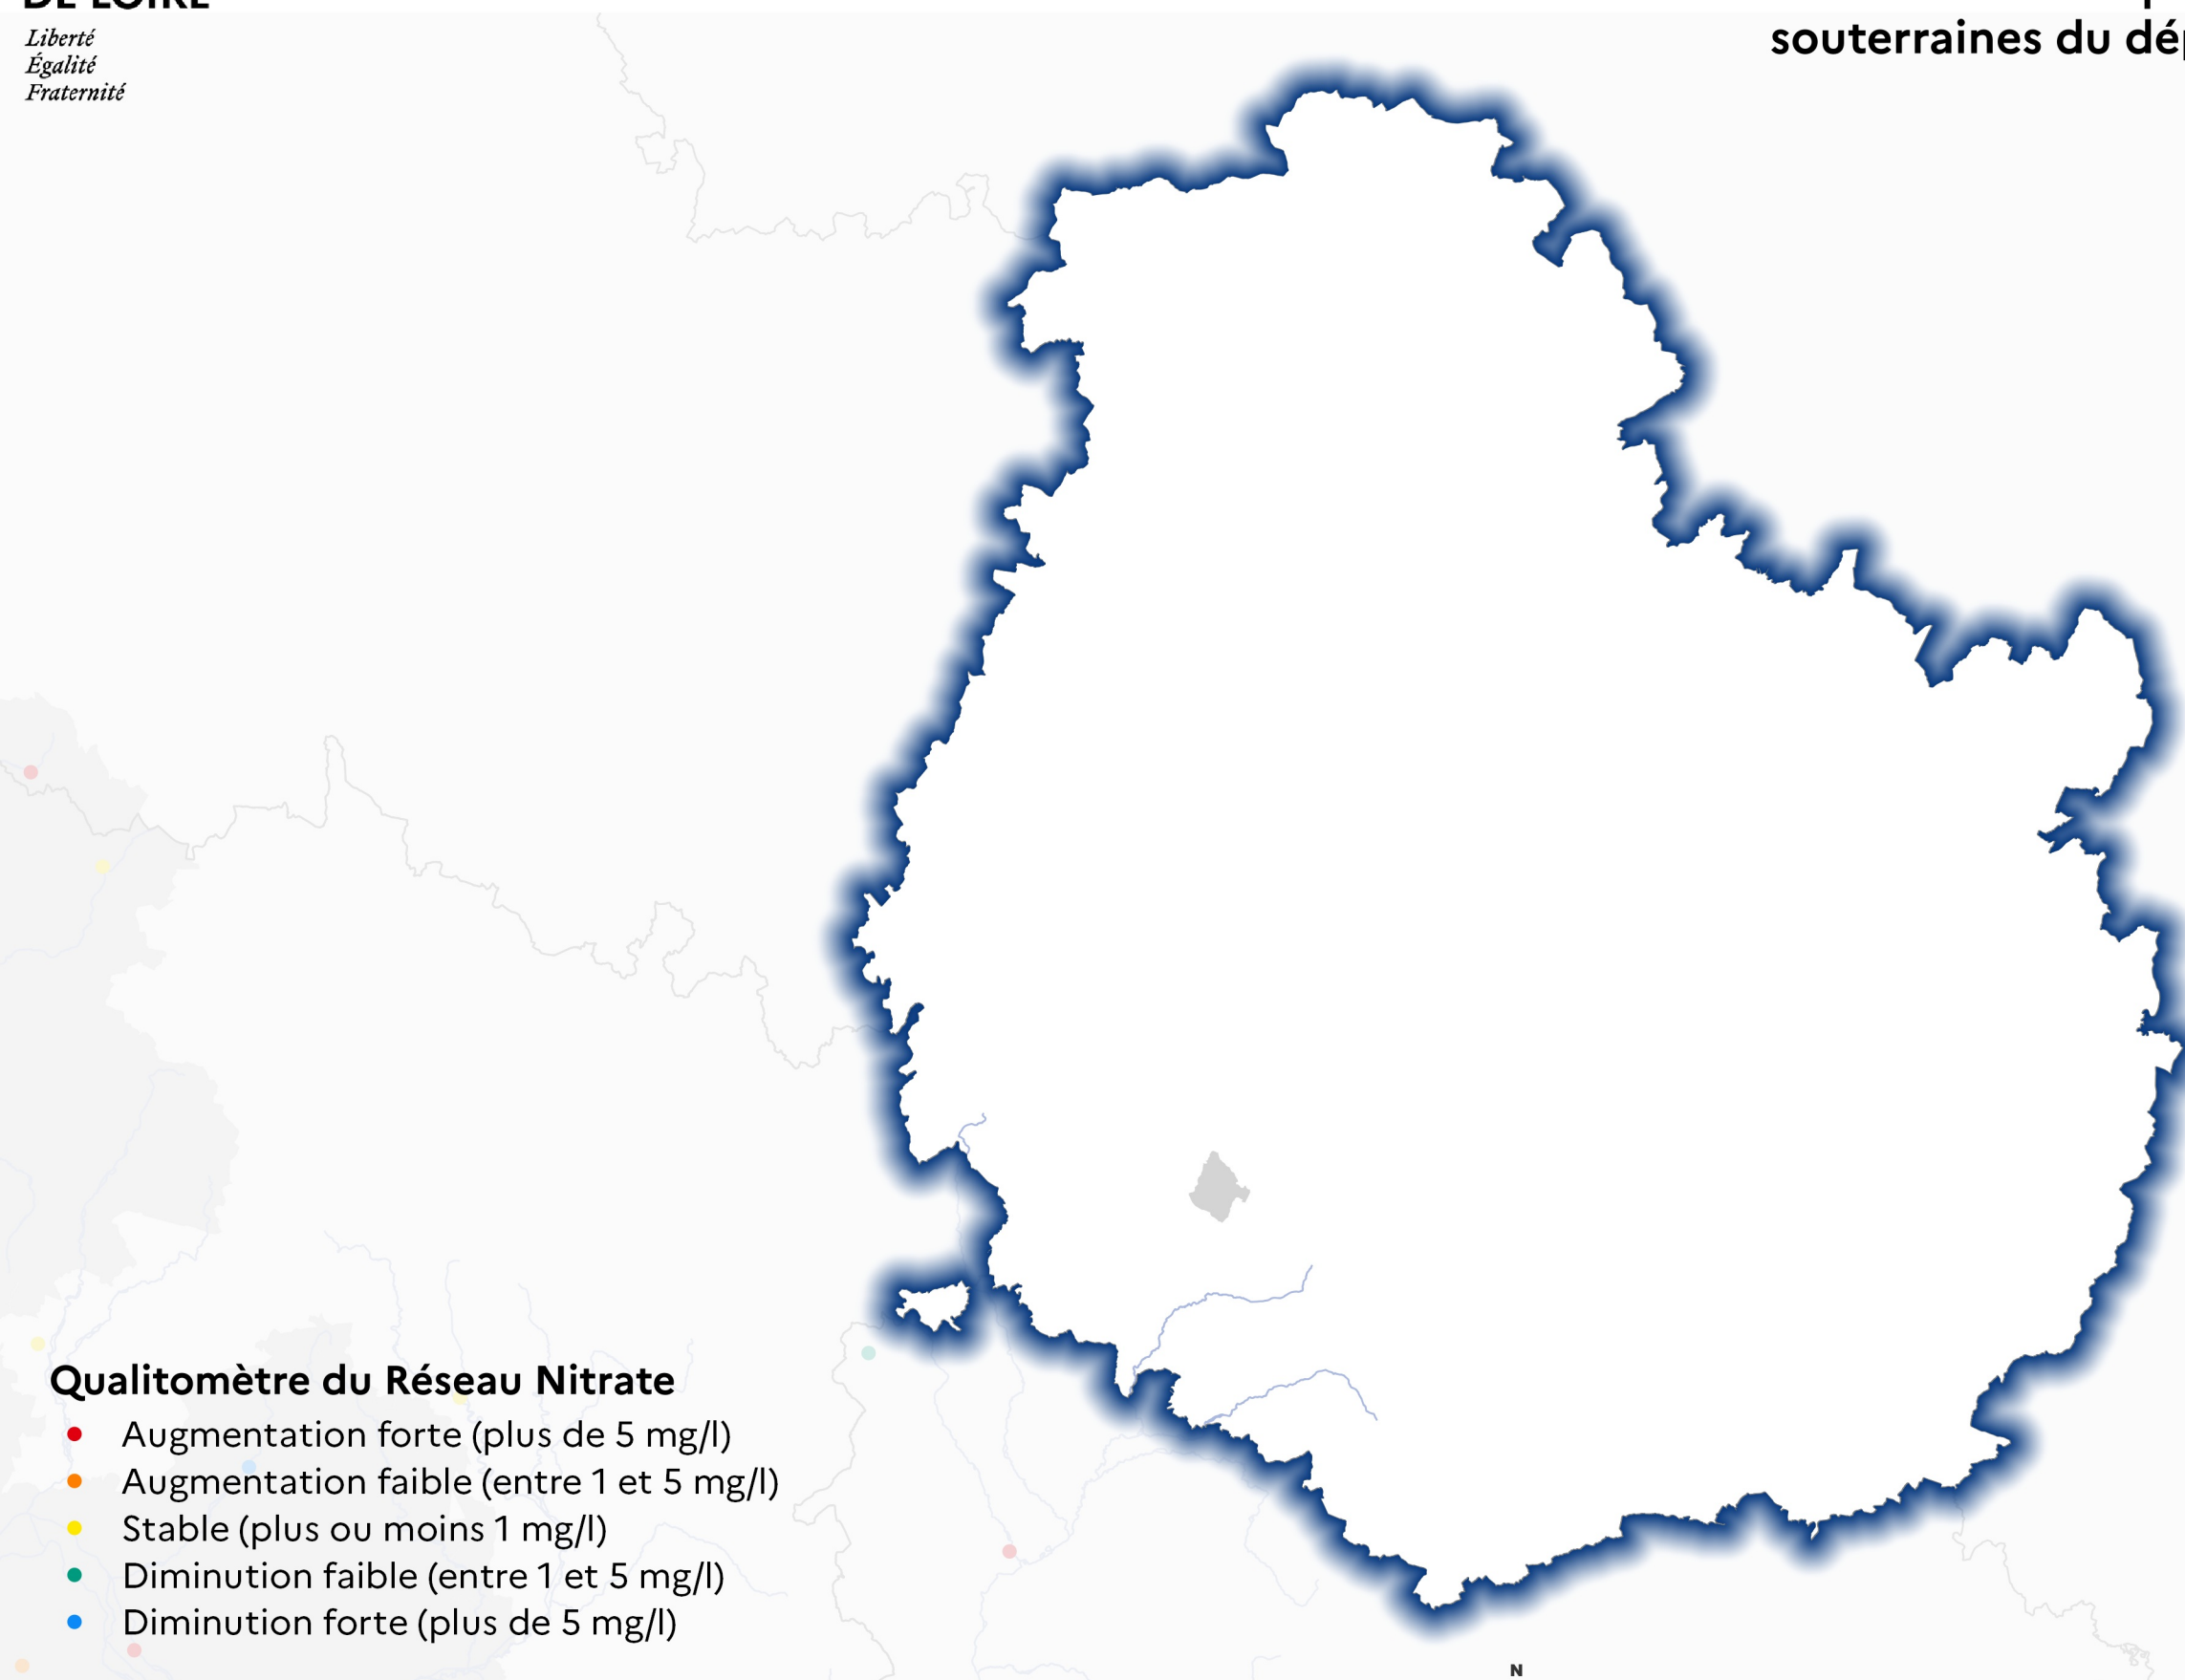


Classement antérieur

■ Zones vulnérables classées en 2017

DOCUMENT DE TRAVAIL

0 10 20 30 km


Sources : Ades(BRGM), OFB
Réalisation : SEBRiNaL\DDBLB, septembre 2020

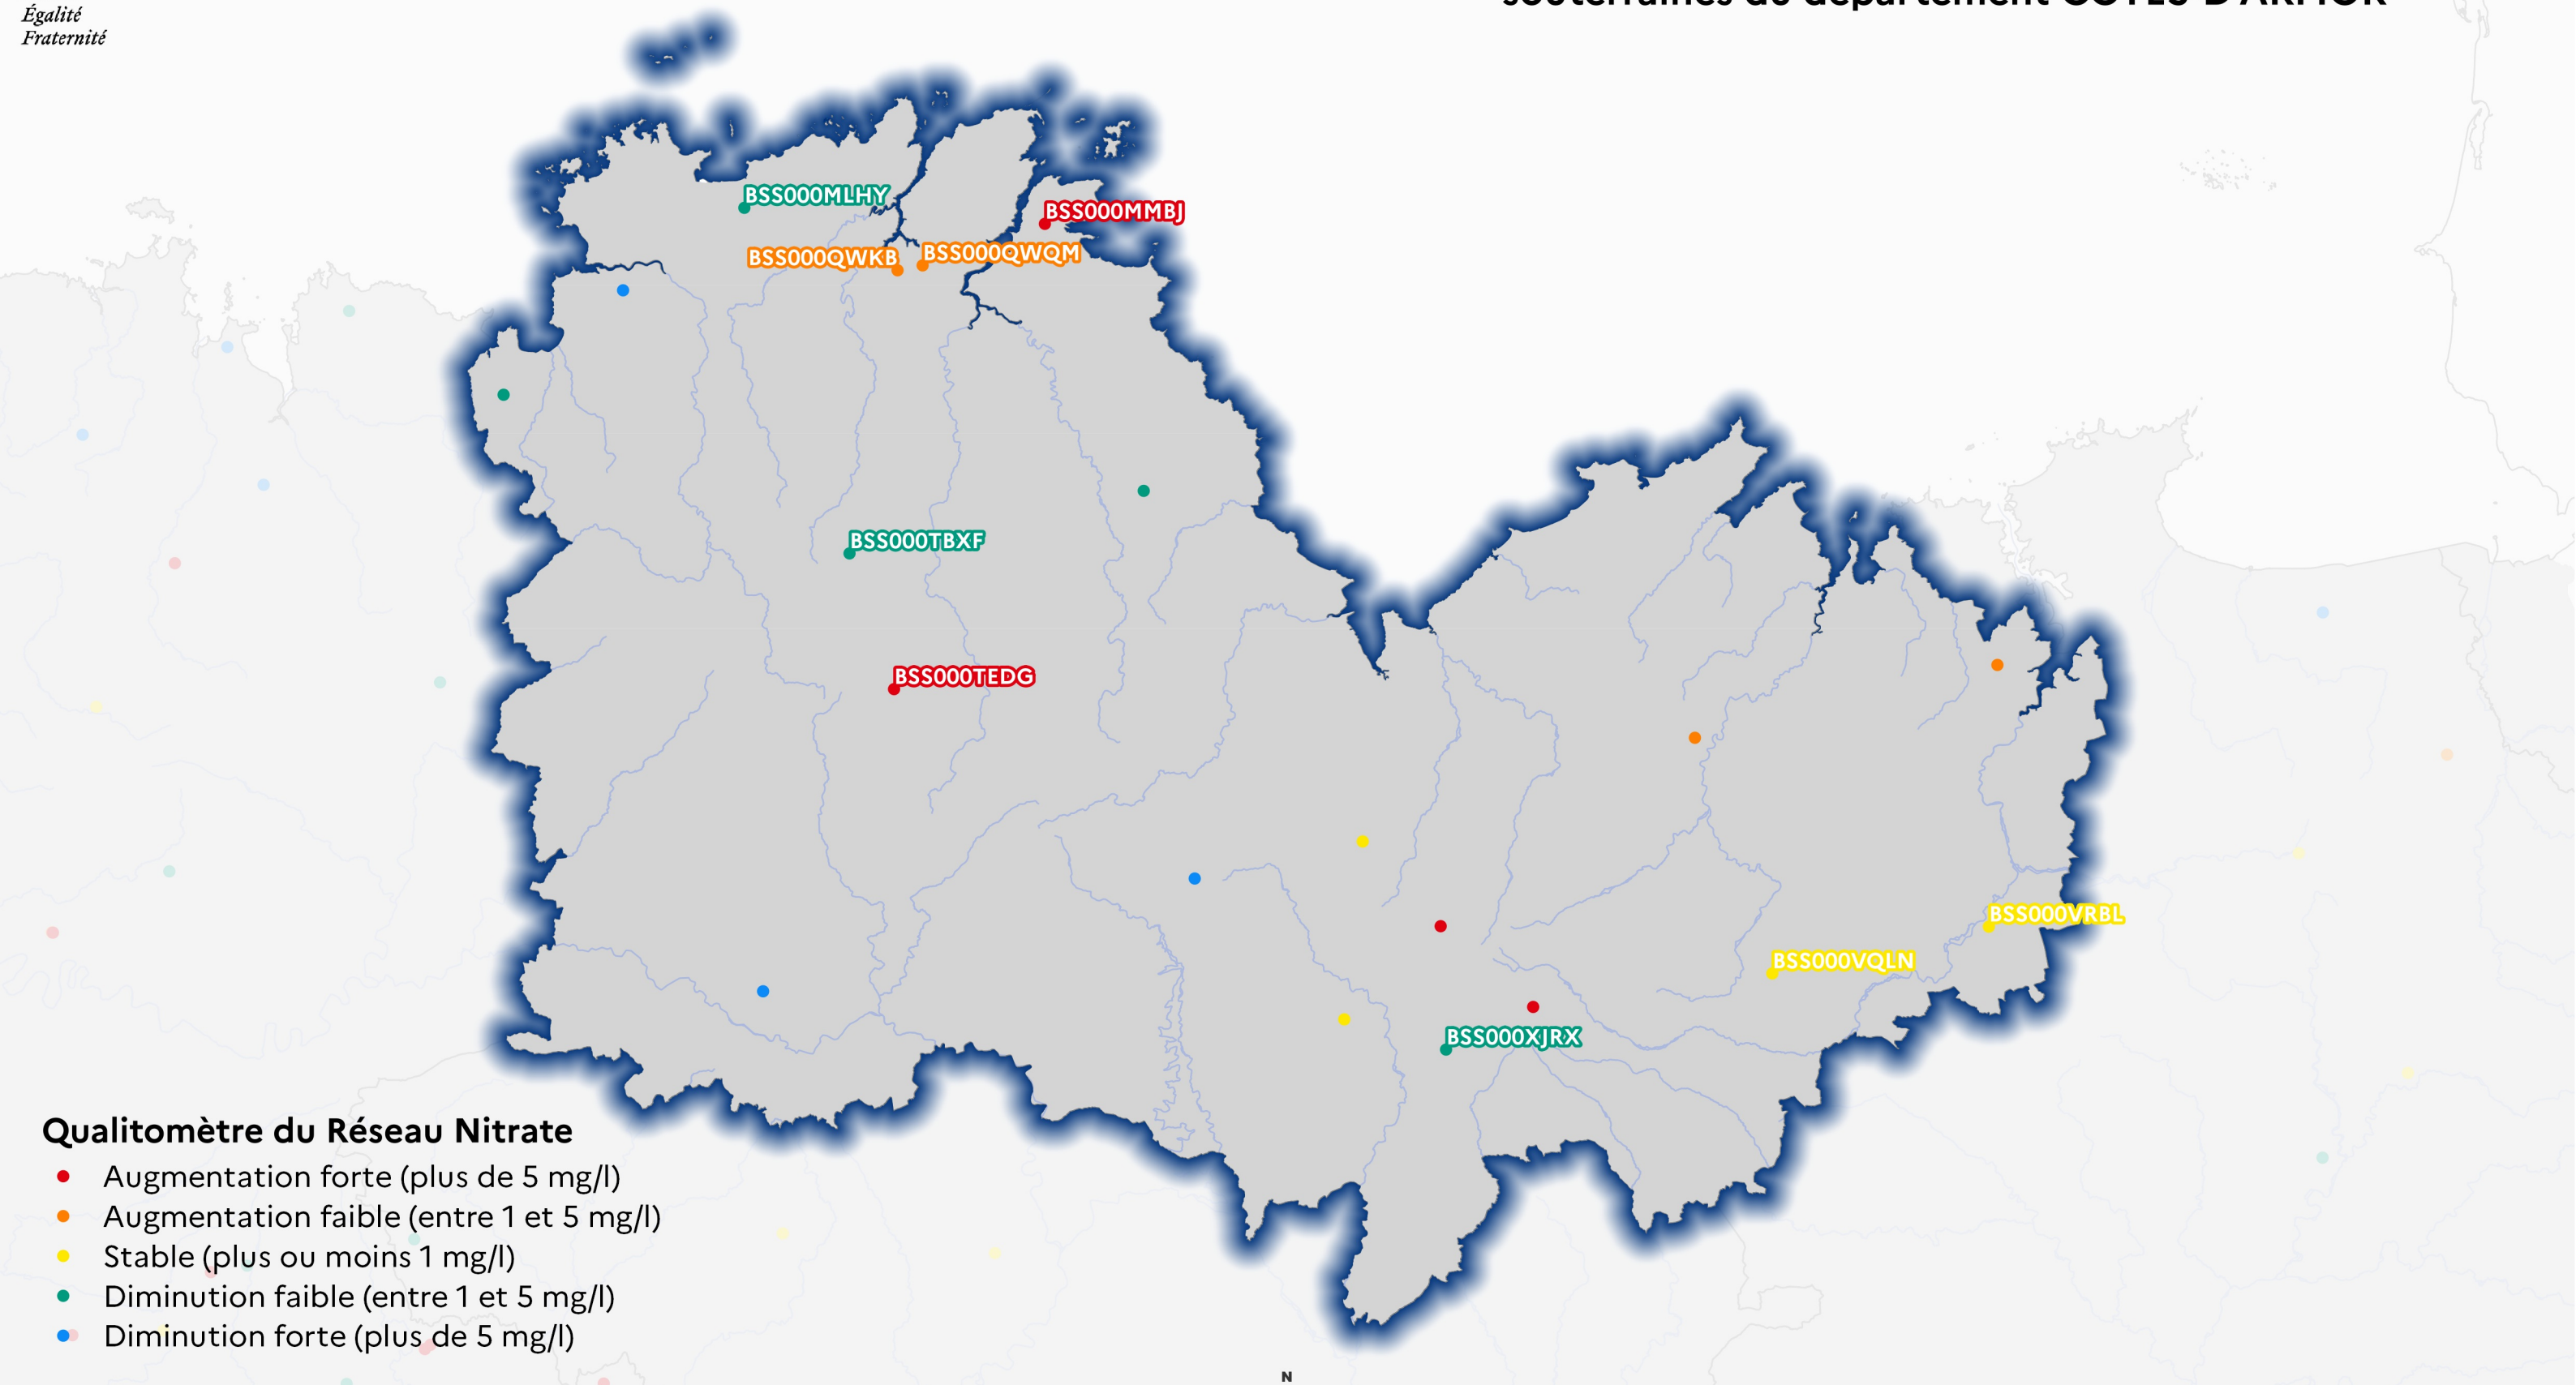

Classement antérieur

■ Zones vulnérables classées en 2017

DOCUMENT DE TRAVAIL




0 10 20 30 km



Sources : Ades(BRGM), OFB
Réalisation : SEBRiNaL\DDBLB, septembre 2020



Liberté
Égalité
Fraternité

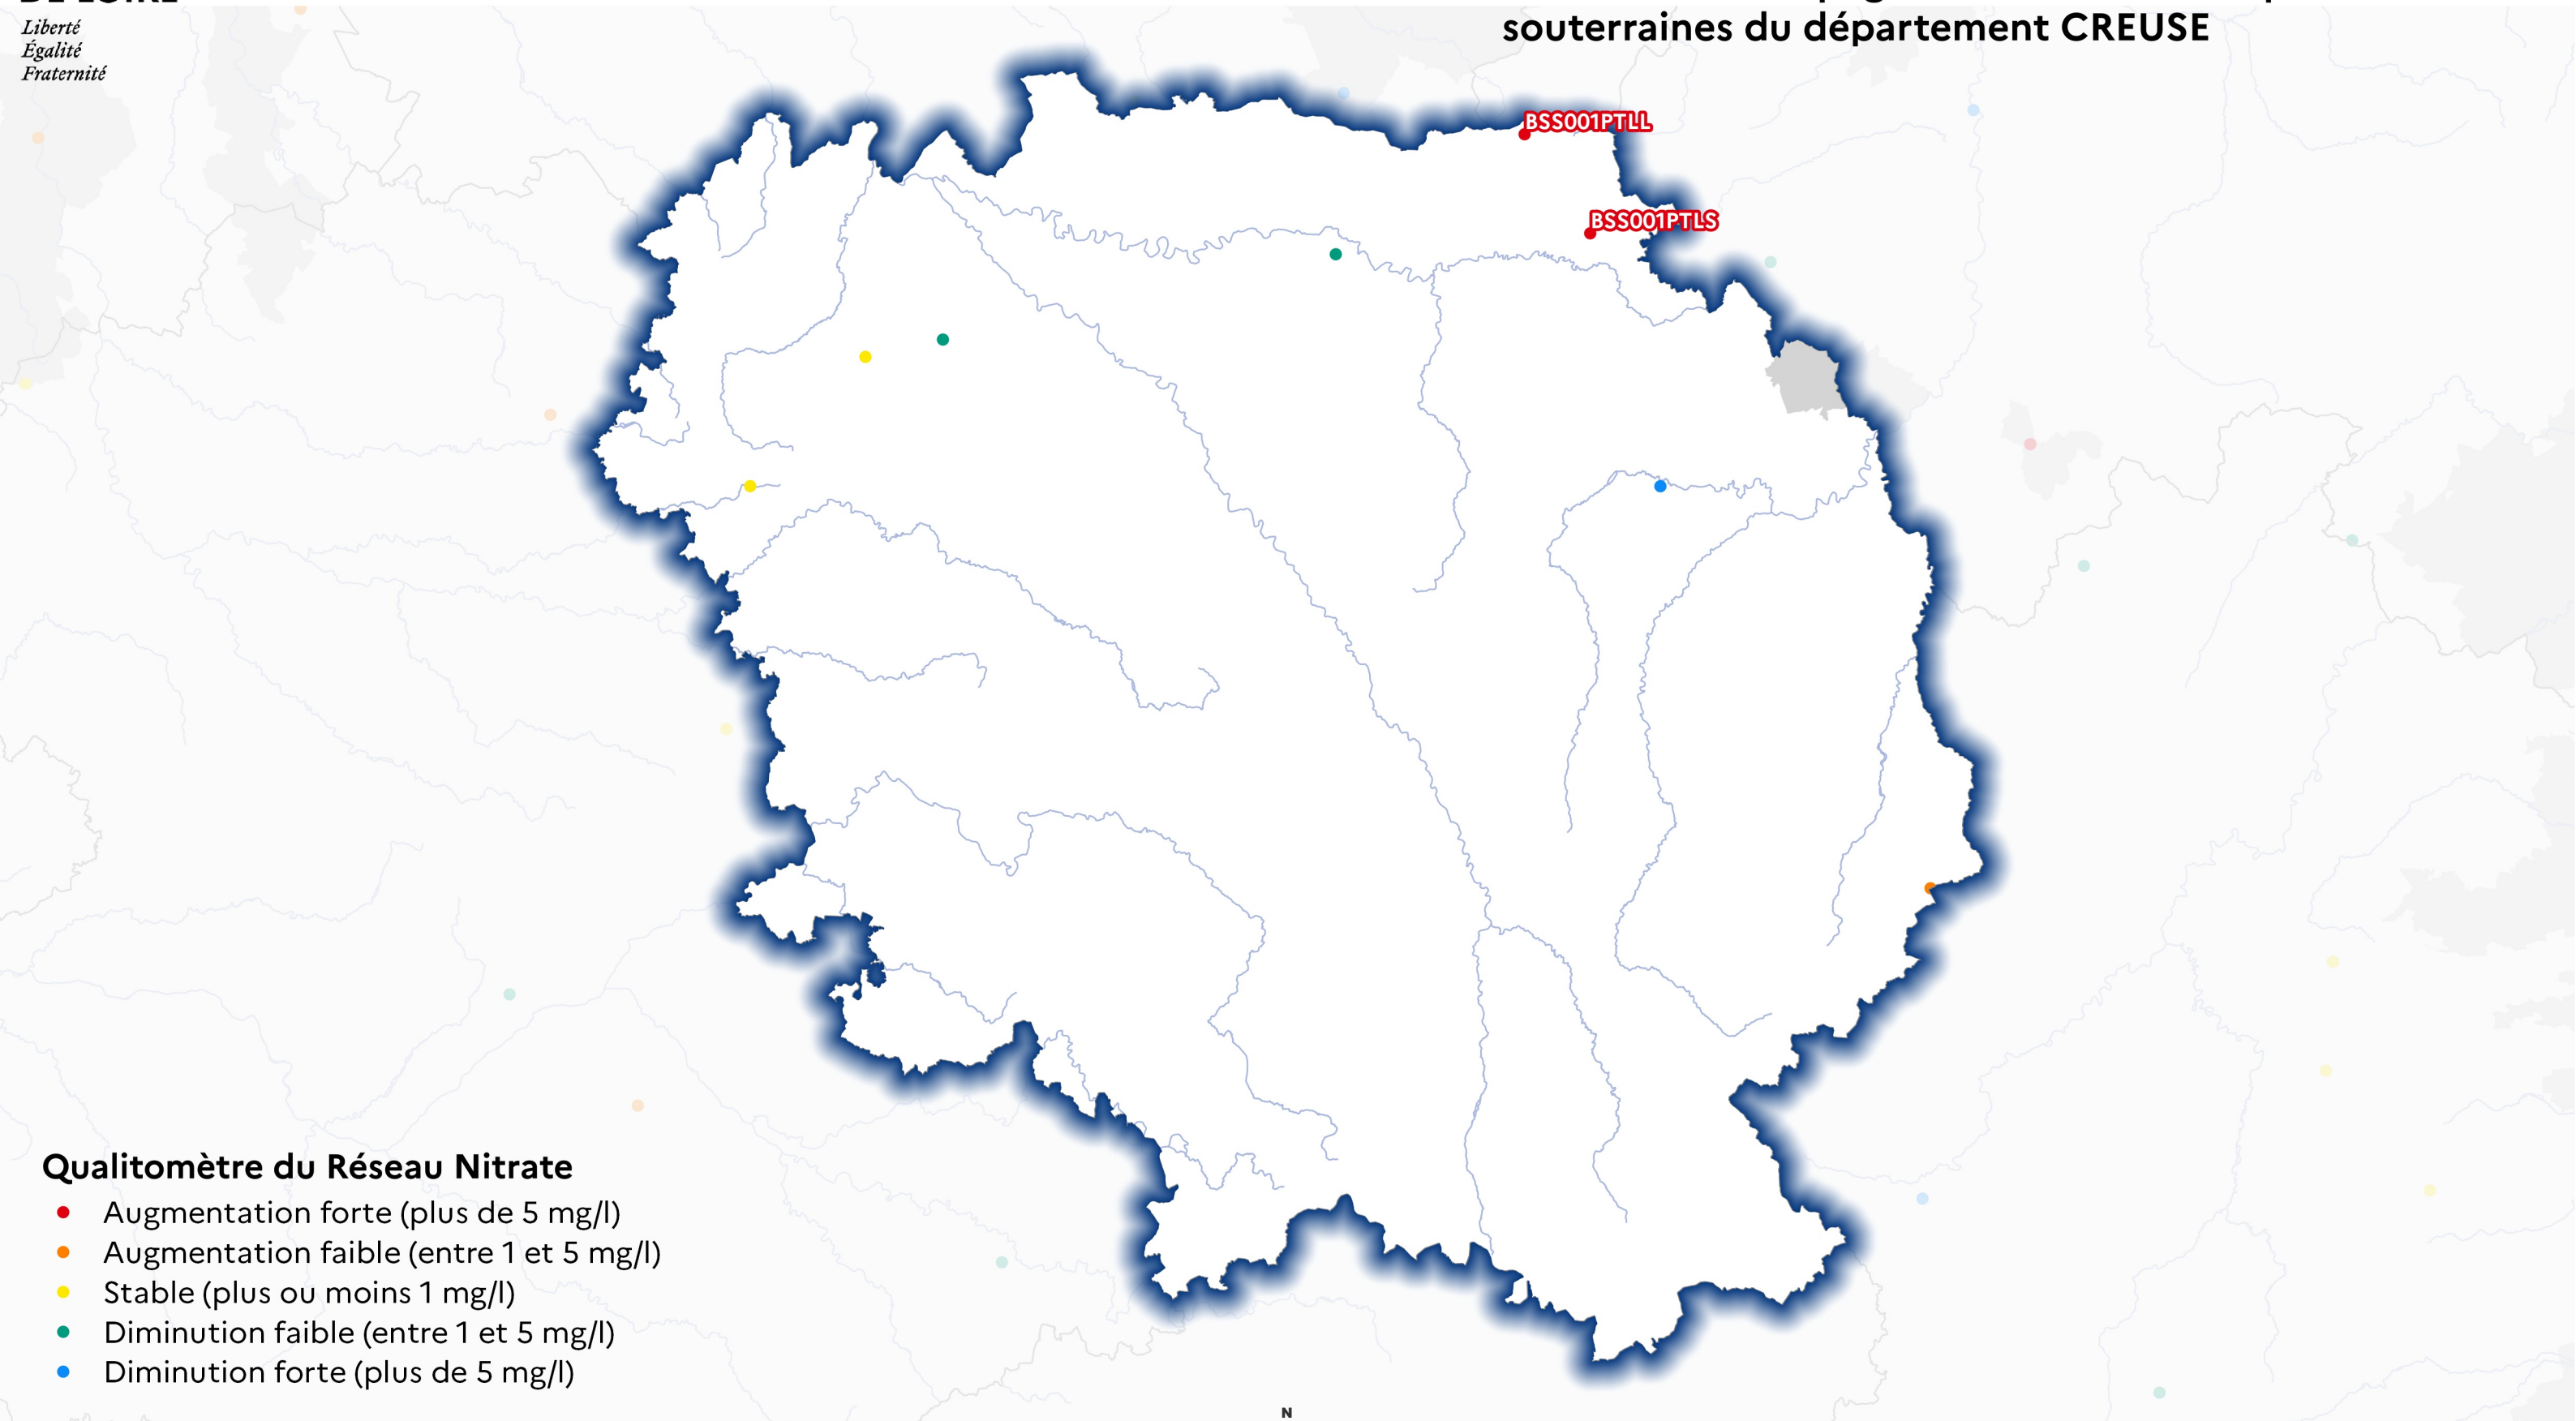


Qualitomètre du Réseau Nitrate

- Augmentation forte (plus de 5 mg/l)
- Augmentation faible (entre 1 et 5 mg/l)
- Stable (plus ou moins 1 mg/l)
- Diminution faible (entre 1 et 5 mg/l)
- Diminution forte (plus de 5 mg/l)

Classement antérieur

- Zones vulnérables classées en 2017


DOCUMENT DE TRAVAIL



Sources : Ades(BRGM), OFB
Réalisation : SEBRiNaL\DDBLB, septembre 2020



*Liberté
Égalité
Fraternité*

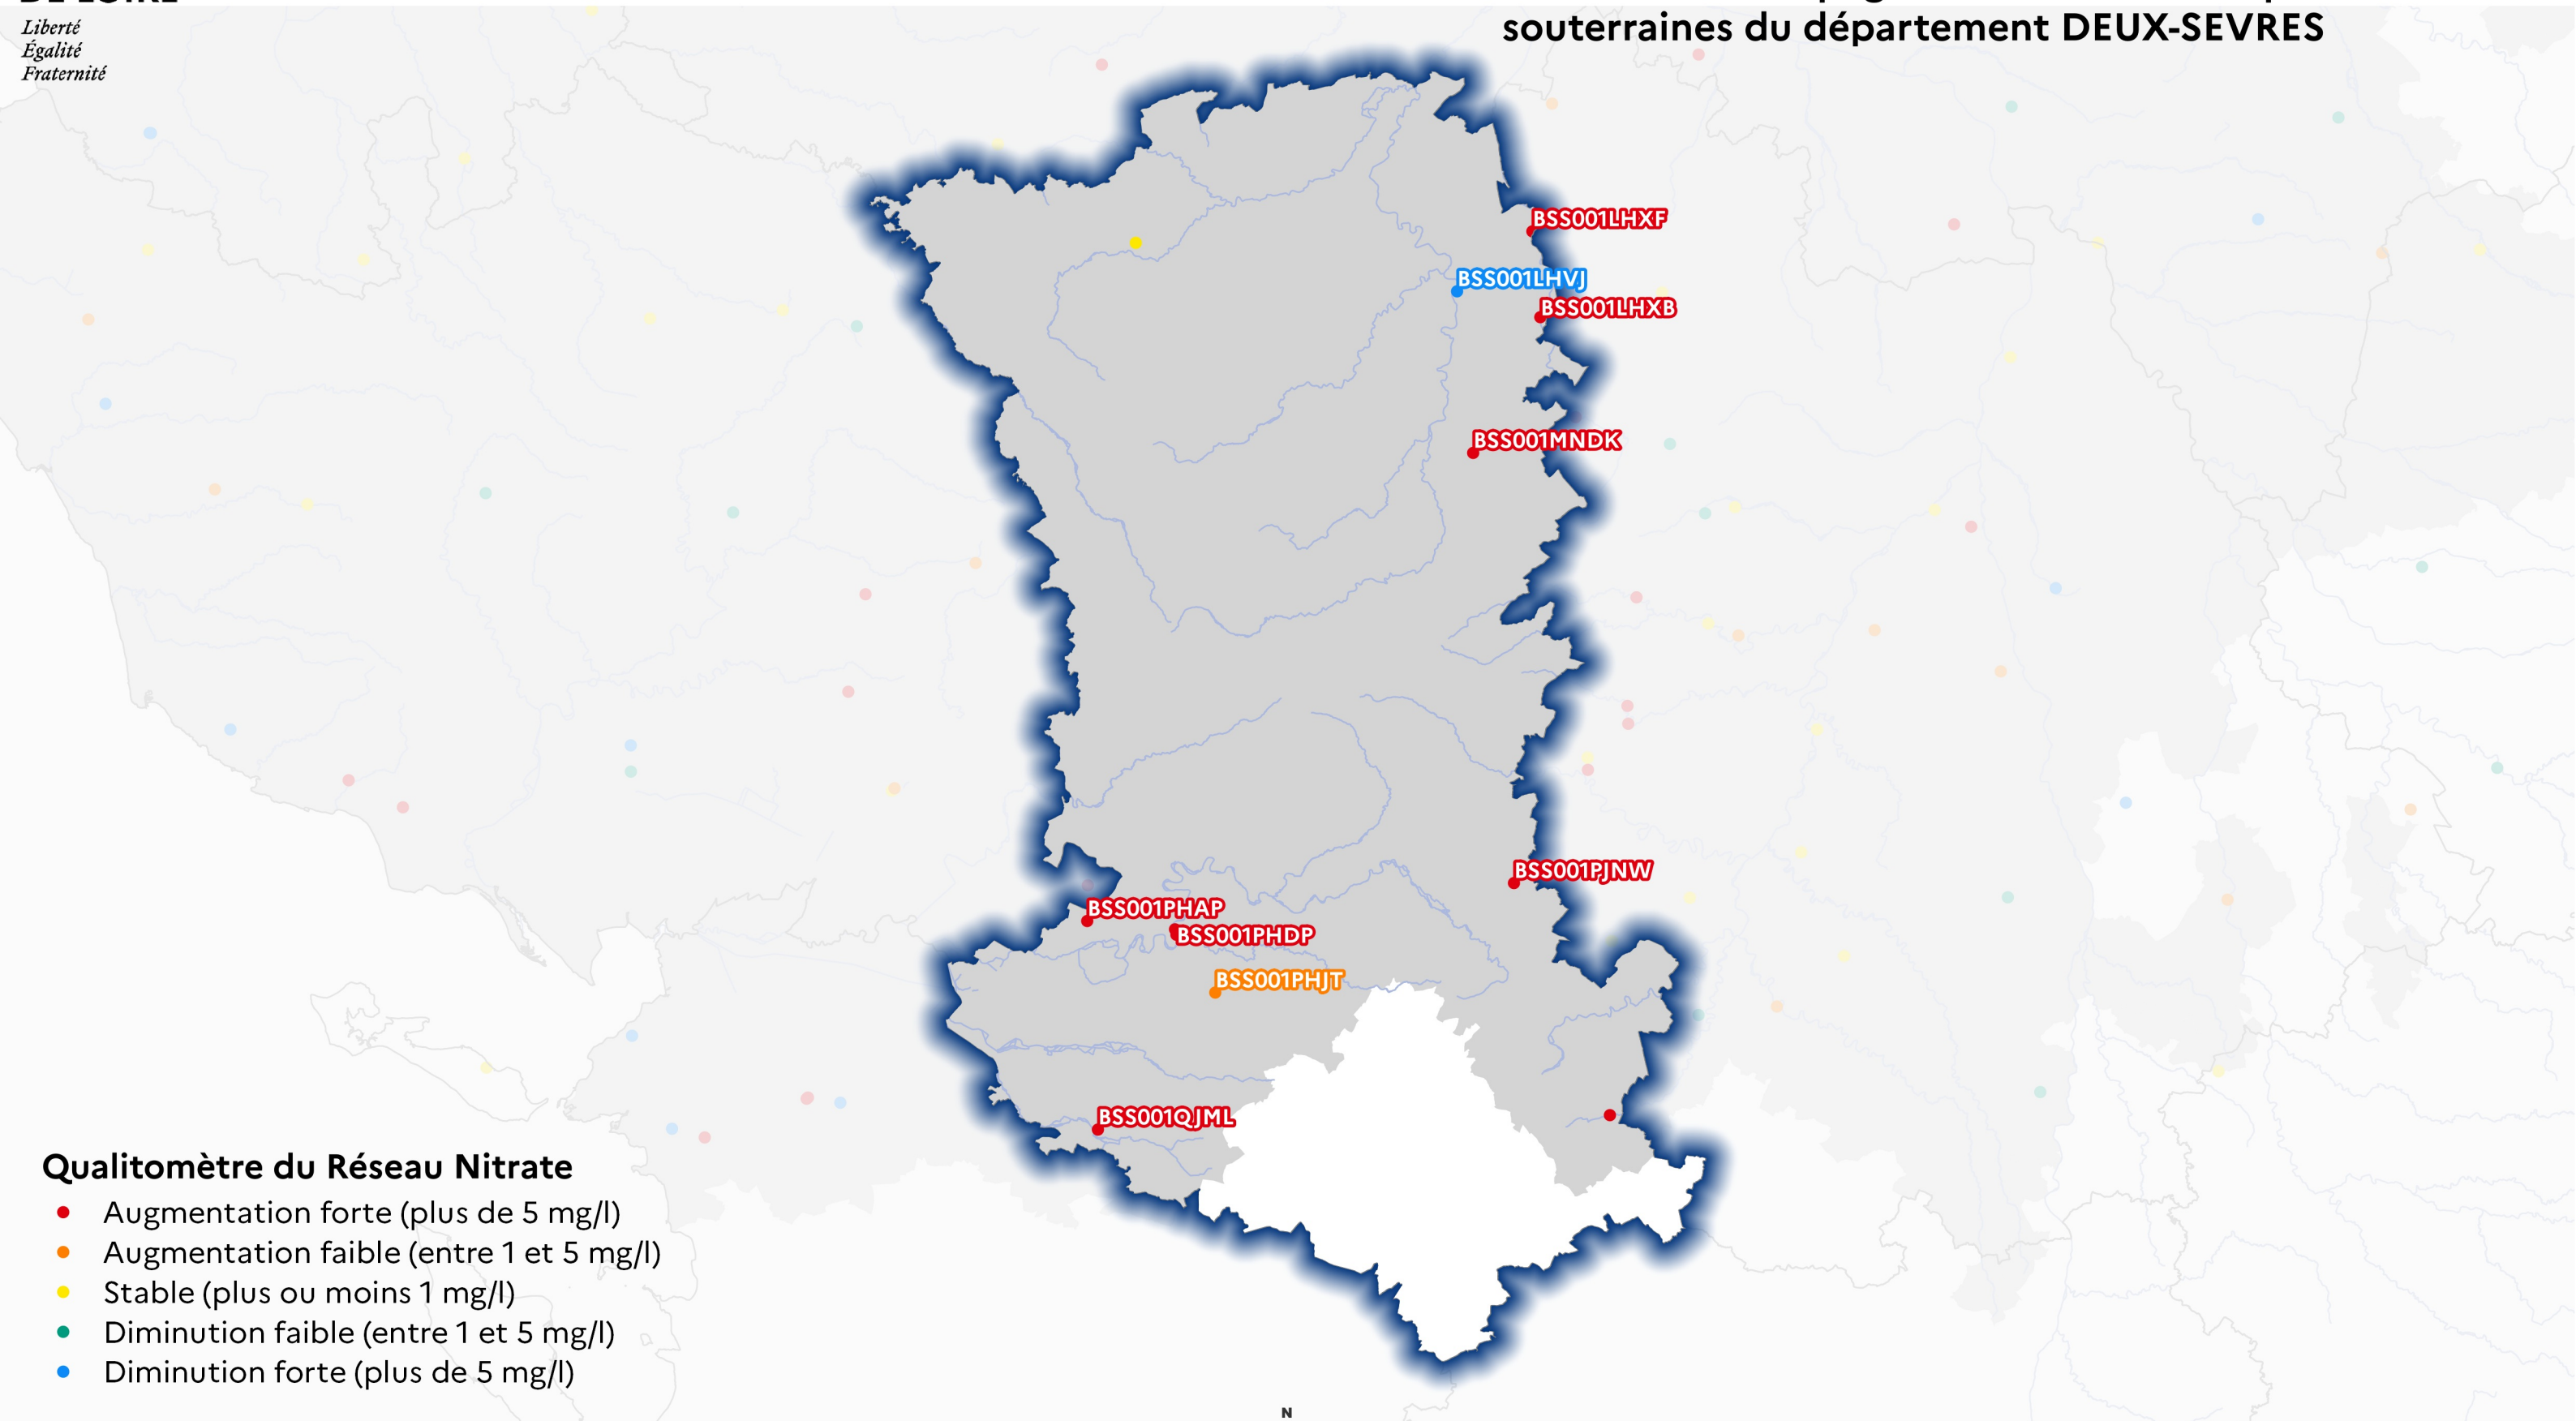


Qualitomètre du Réseau Nitrate

- Augmentation forte (plus de 5 mg/l)
- Augmentation faible (entre 1 et 5 mg/l)
- Stable (plus ou moins 1 mg/l)
- Diminution faible (entre 1 et 5 mg/l)
- Diminution forte (plus de 5 mg/l)

Classement antérieur

■ Zones vulnérables classées en 2017


DOCUMENT DE TRAVAIL





Sources : Ades(BRGM), OFB
Réalisation : SEBRiNaL\DDBLB, septembre 2020




*Liberté
Égalité
Fraternité*

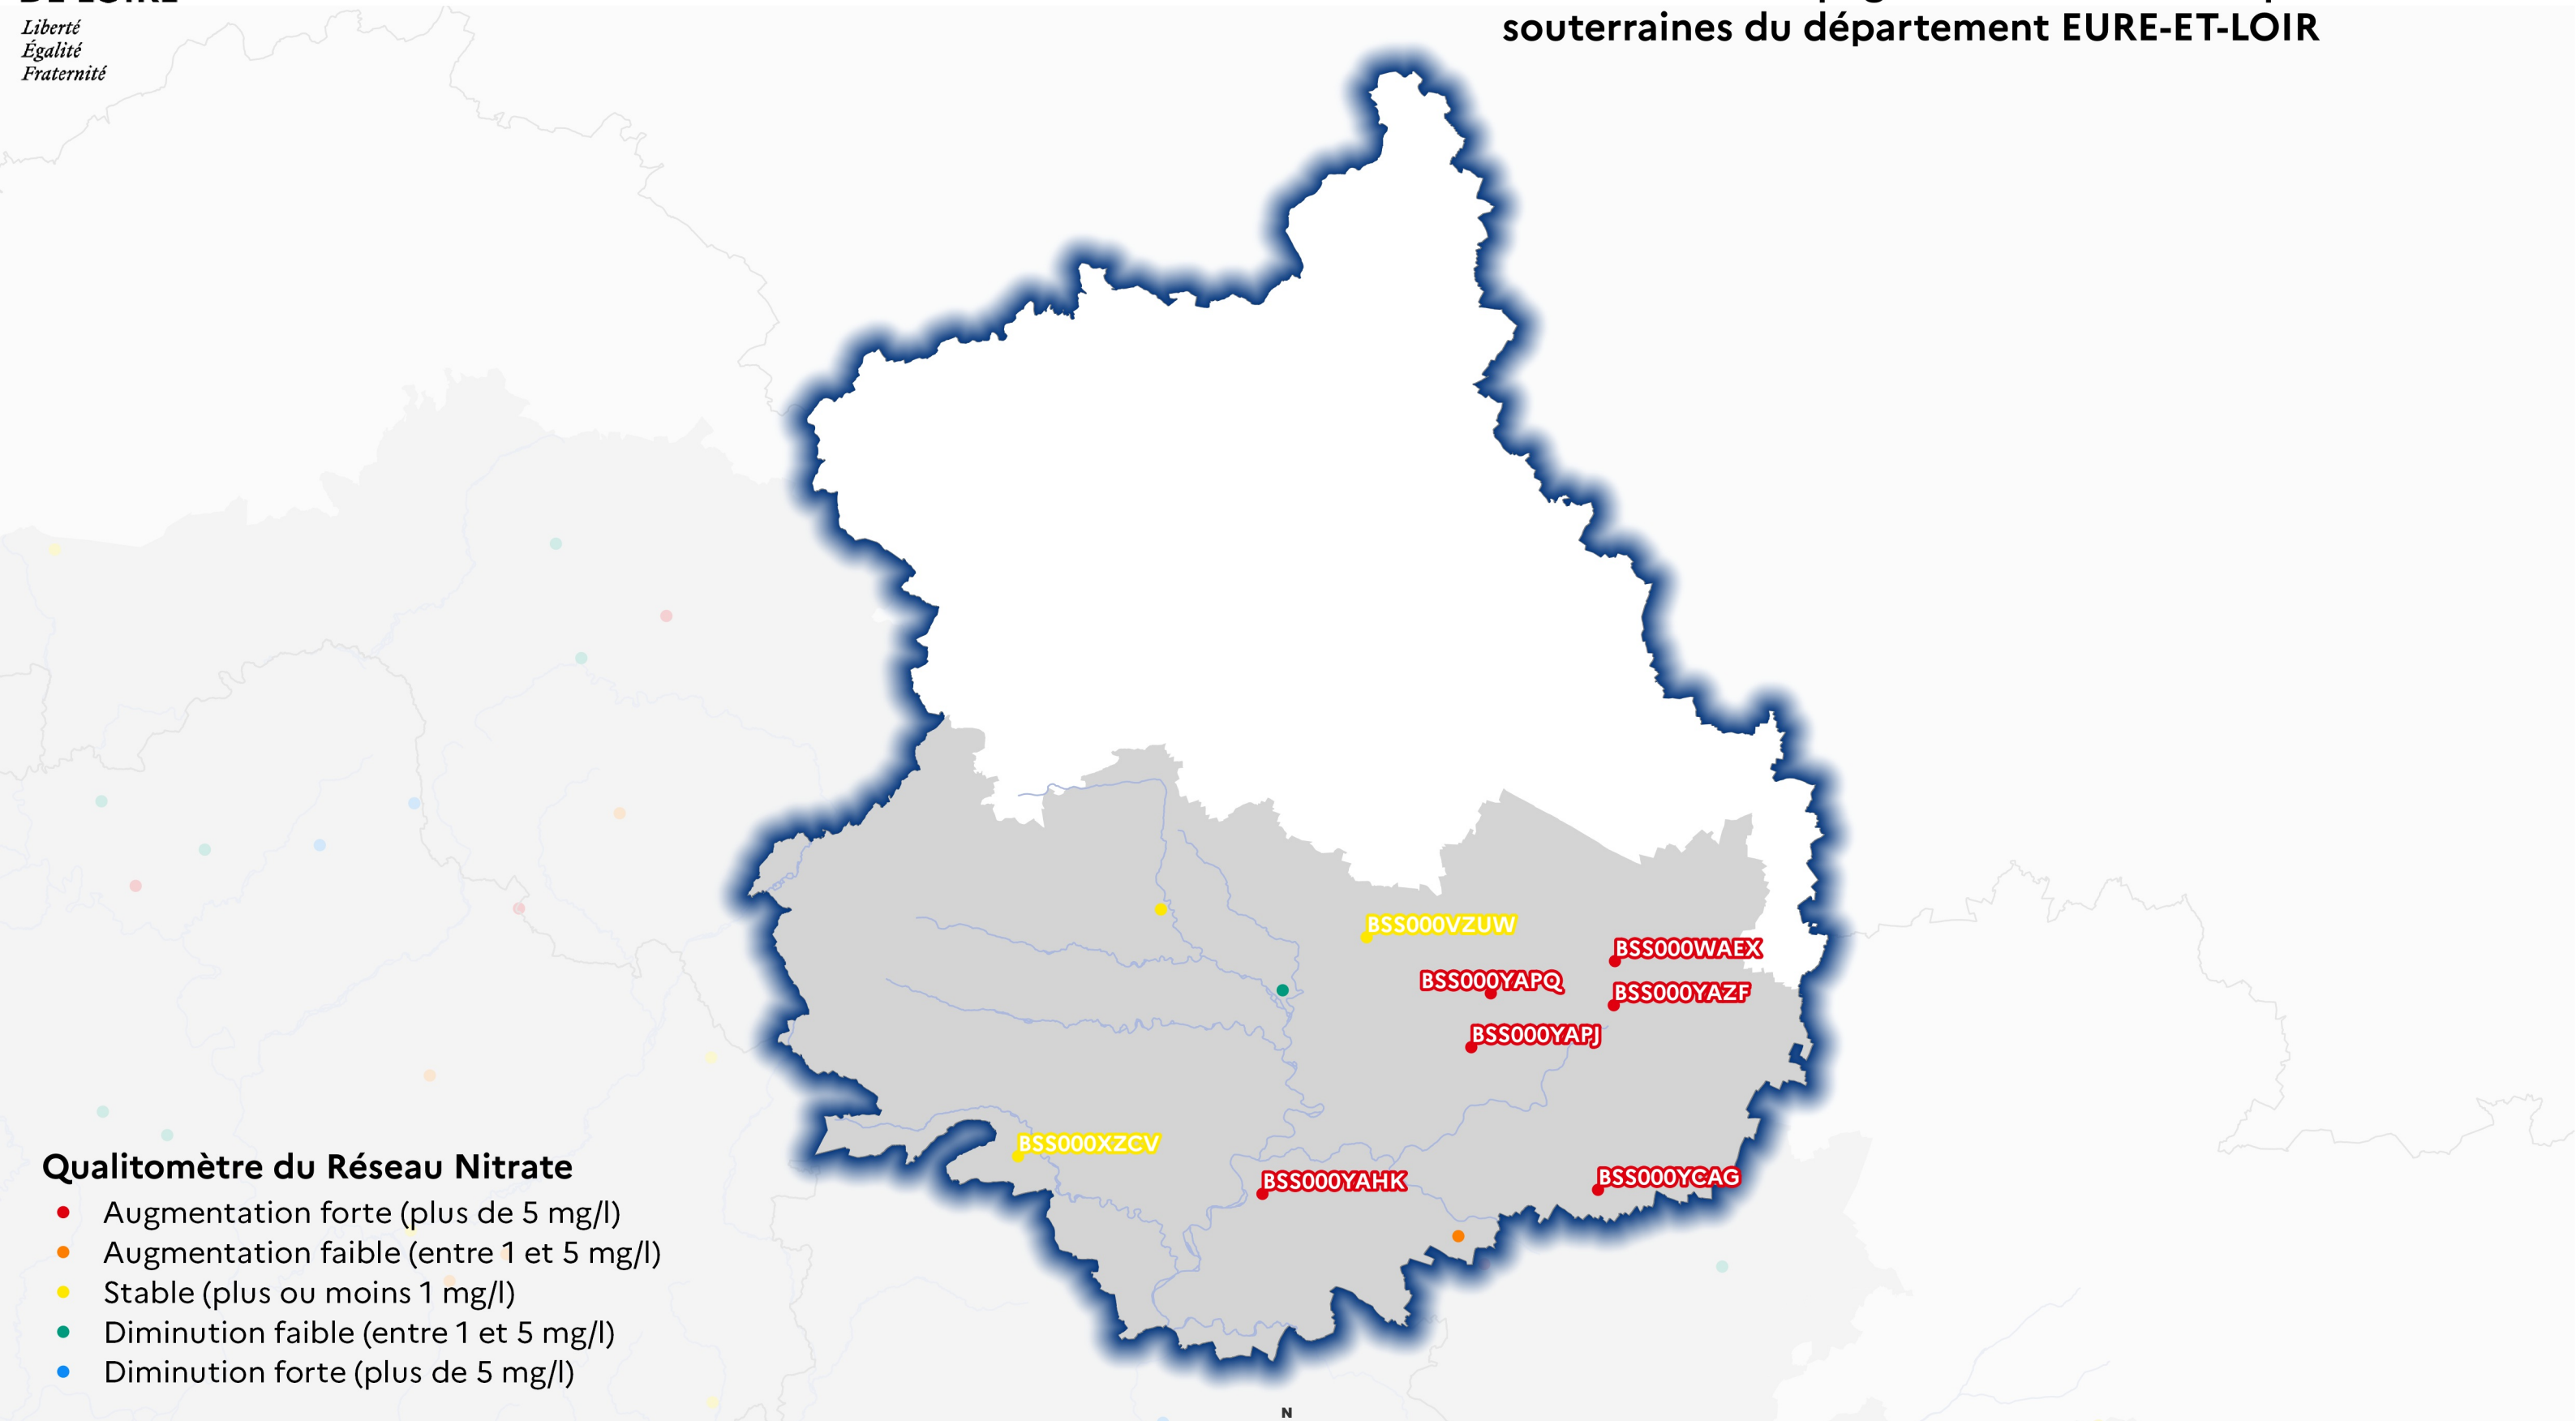

Classement antérieur
■ Zones vulnérables classées en 2017





Sources : Ades(BRGM), OFB
Réalisation : SEBRiNaL\DDBLB, septembre 2020

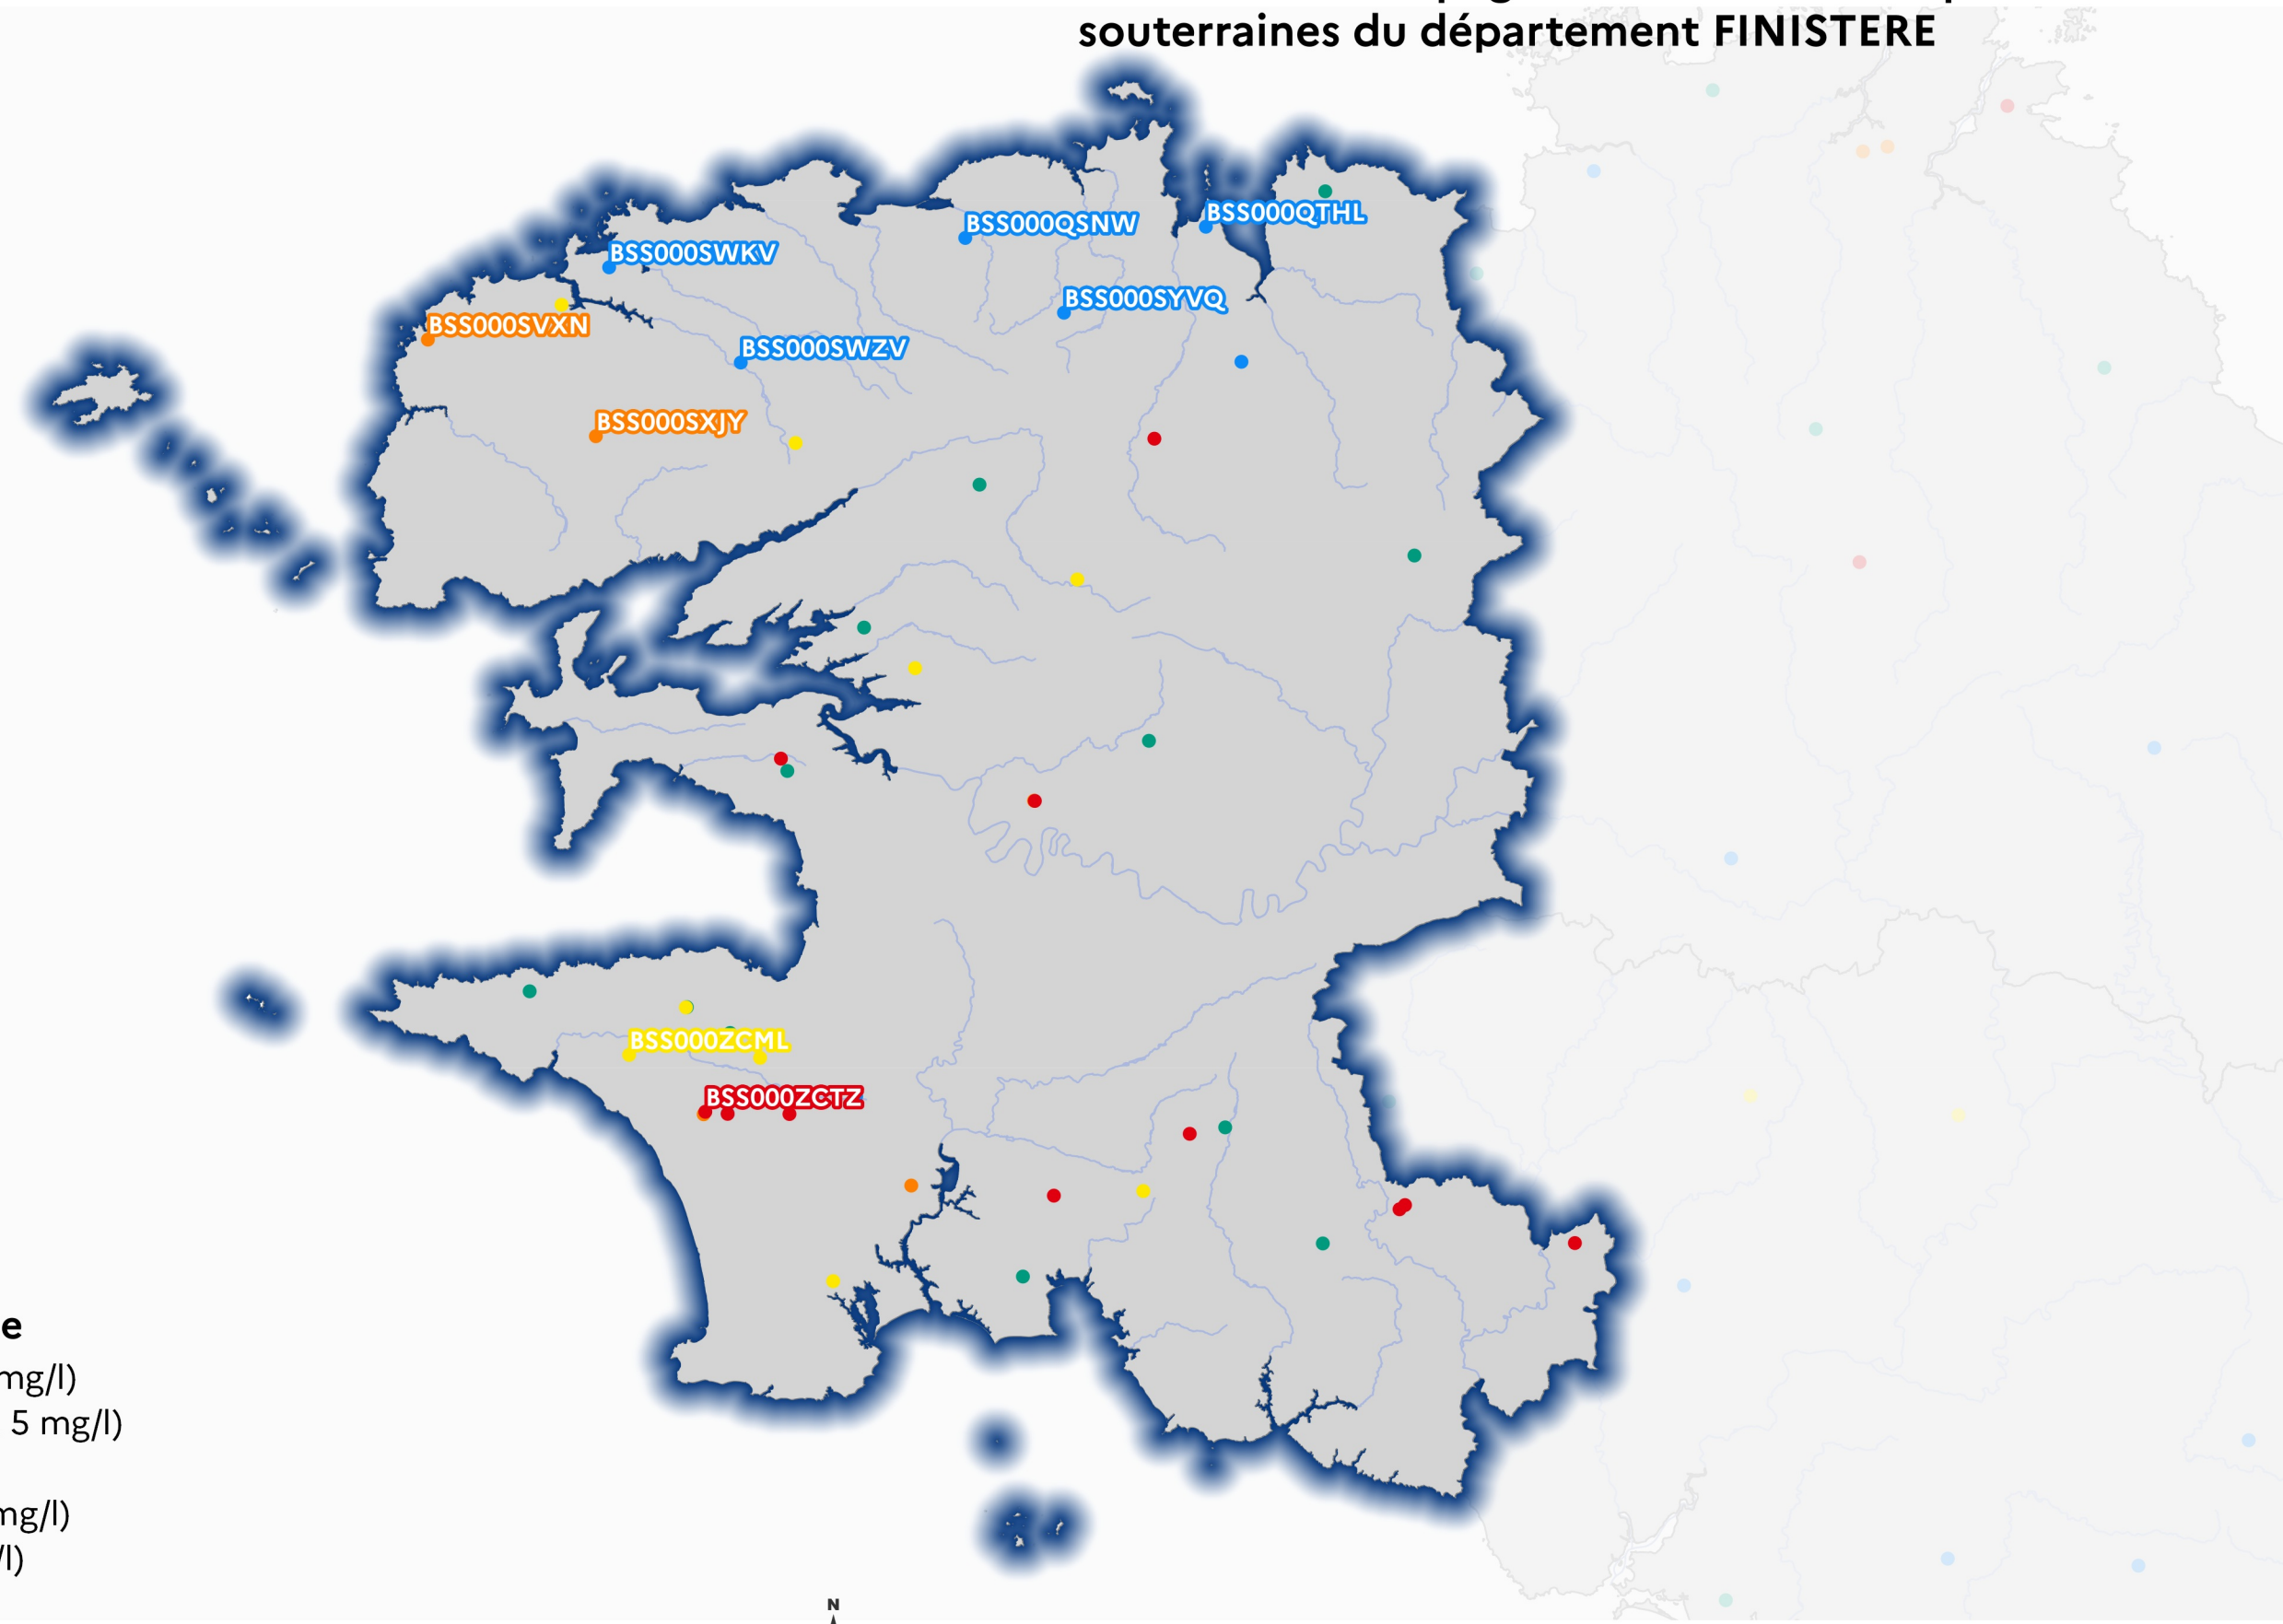


- Qualitomètre du Réseau Nitrate**
- Augmentation forte (plus de 5 mg/l)
 - Augmentation faible (entre 1 et 5 mg/l)
 - Stable (plus ou moins 1 mg/l)
 - Diminution faible (entre 1 et 5 mg/l)
 - Diminution forte (plus de 5 mg/l)

Classement antérieur
 ■ Zones vulnérables classées en 2017





Liberté
Égalité
Fraternité

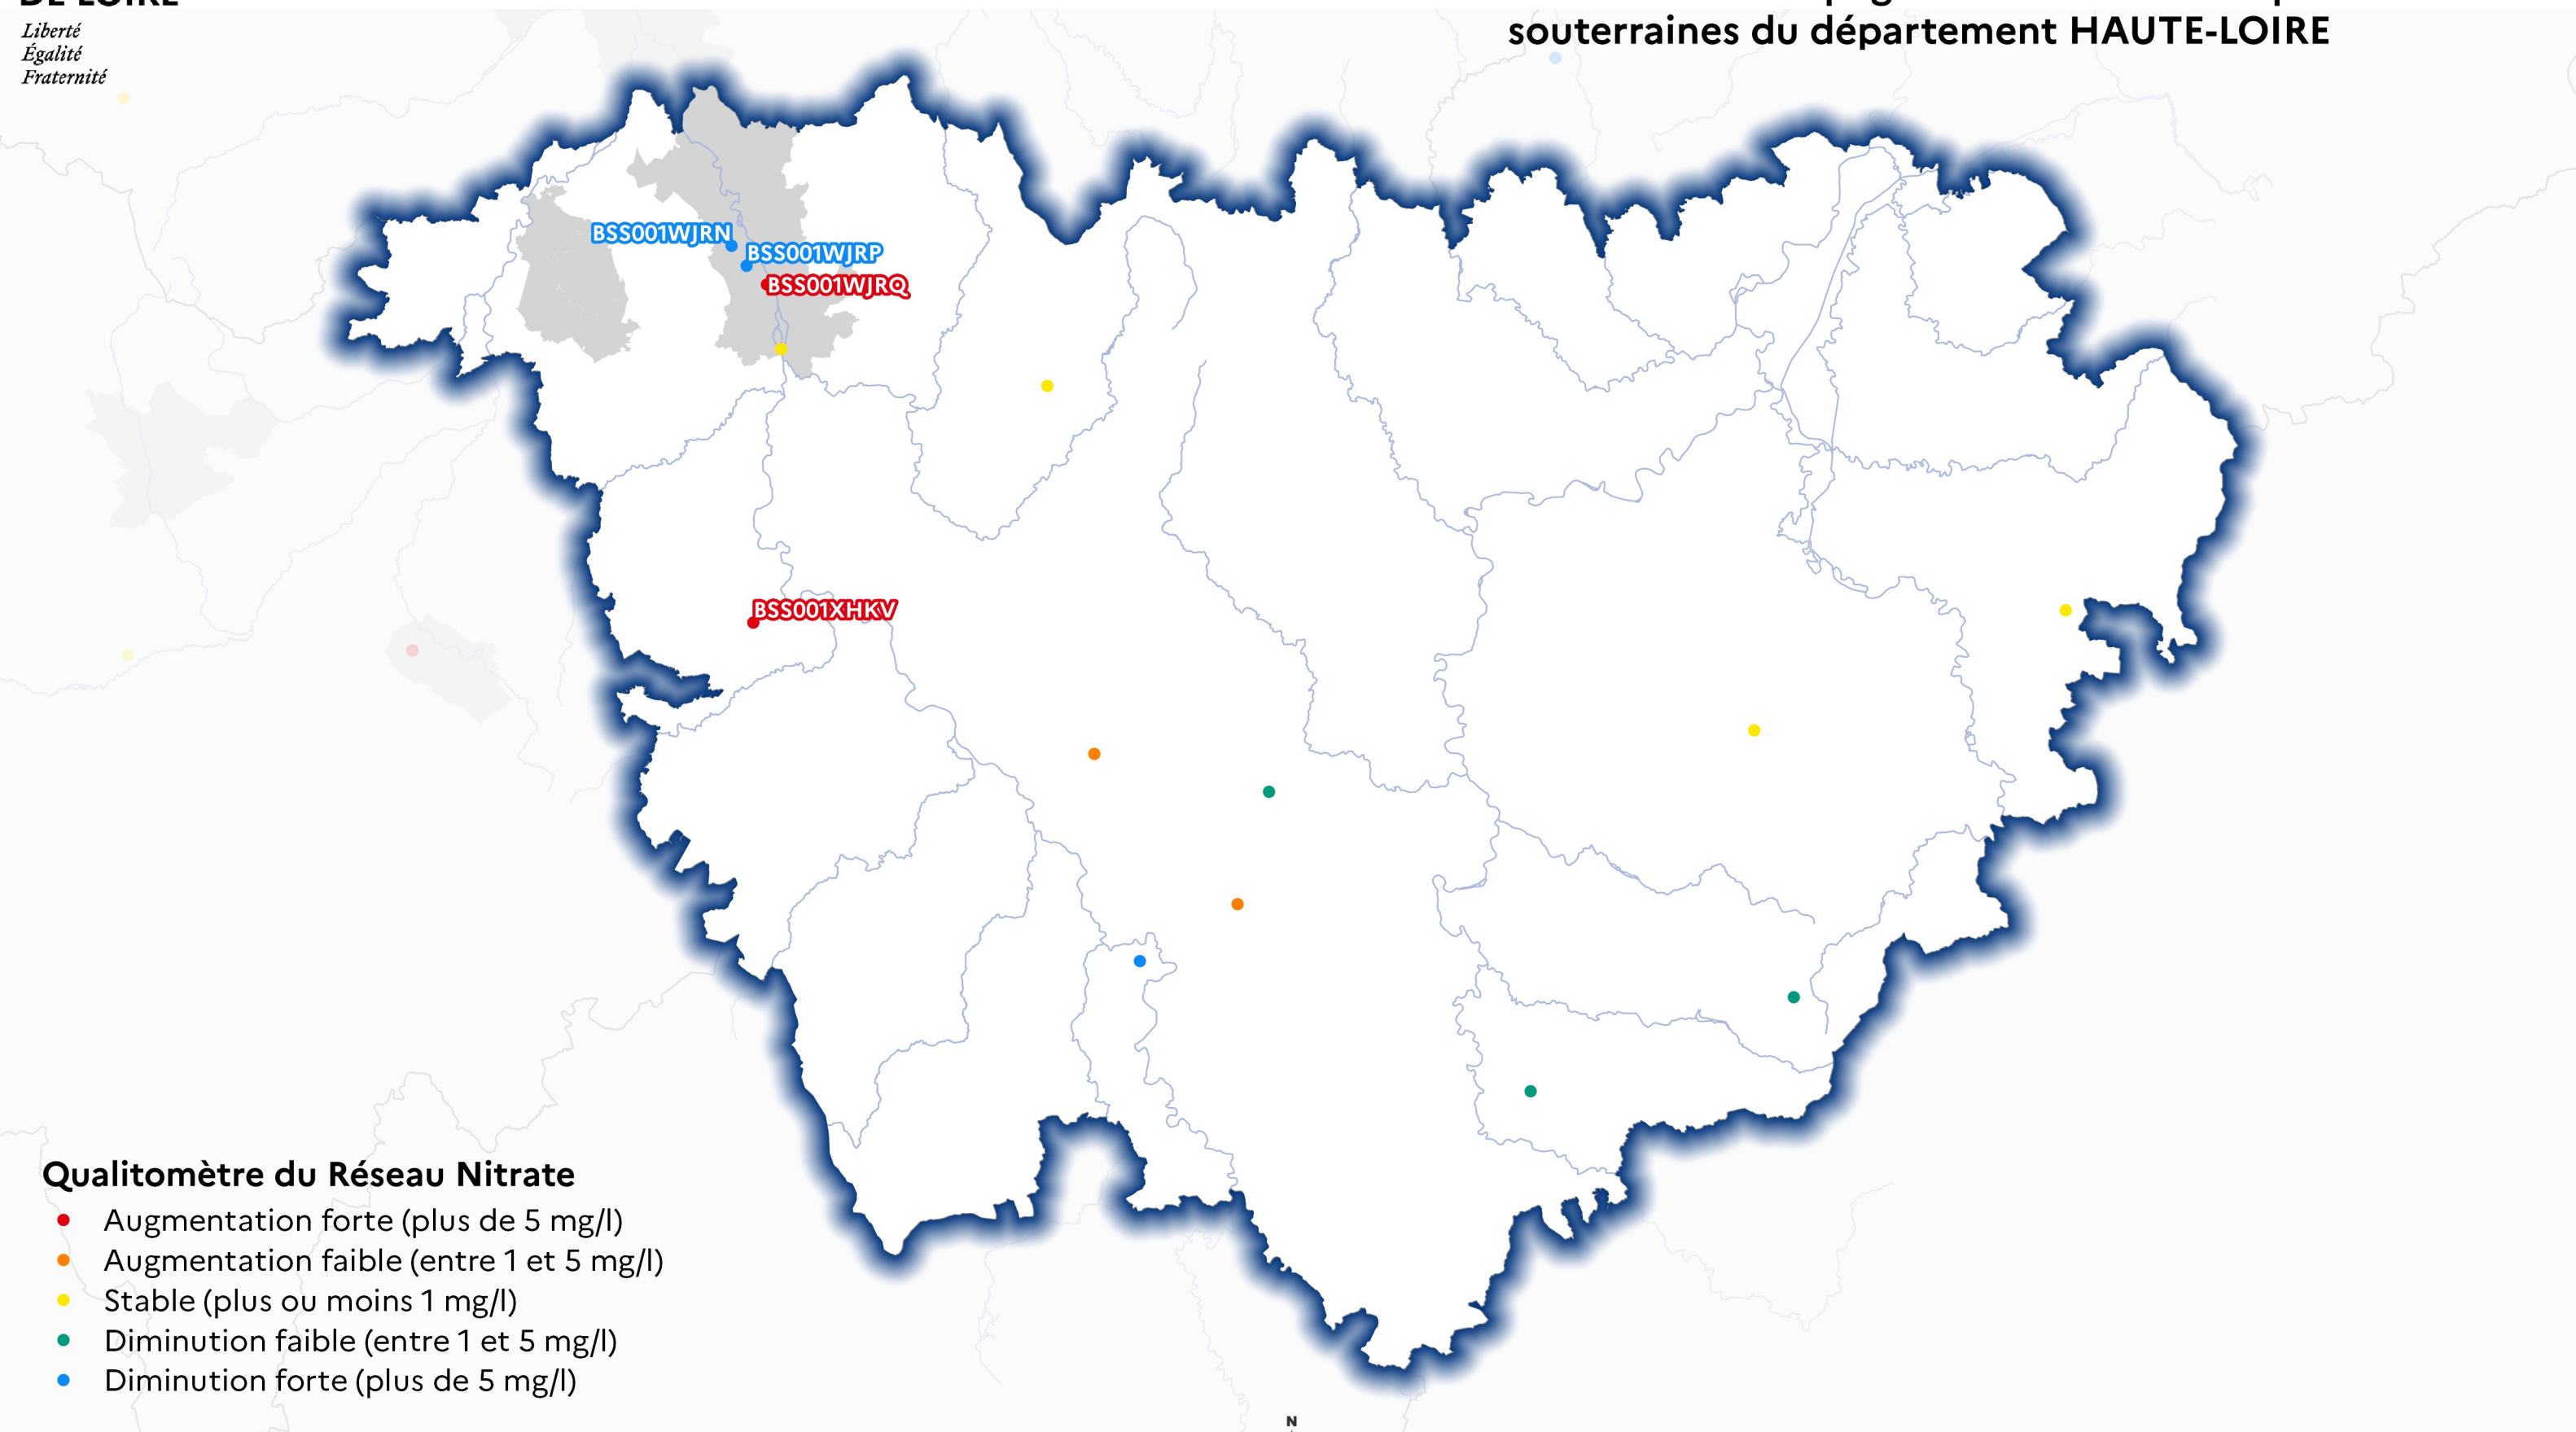


Qualitomètre du Réseau Nitrate

- Augmentation forte (plus de 5 mg/l)
- Augmentation faible (entre 1 et 5 mg/l)
- Stable (plus ou moins 1 mg/l)
- Diminution faible (entre 1 et 5 mg/l)
- Diminution forte (plus de 5 mg/l)

Classement antérieur

■ Zones vulnérables classées en 2017

DOCUMENT DE TRAVAIL




0 10 20 30 km

Sources : Ades(BRGM), OFB
Réalisation : SEBRiNaL\DDBLB, septembre 2020



Liberté
Égalité
Fraternité

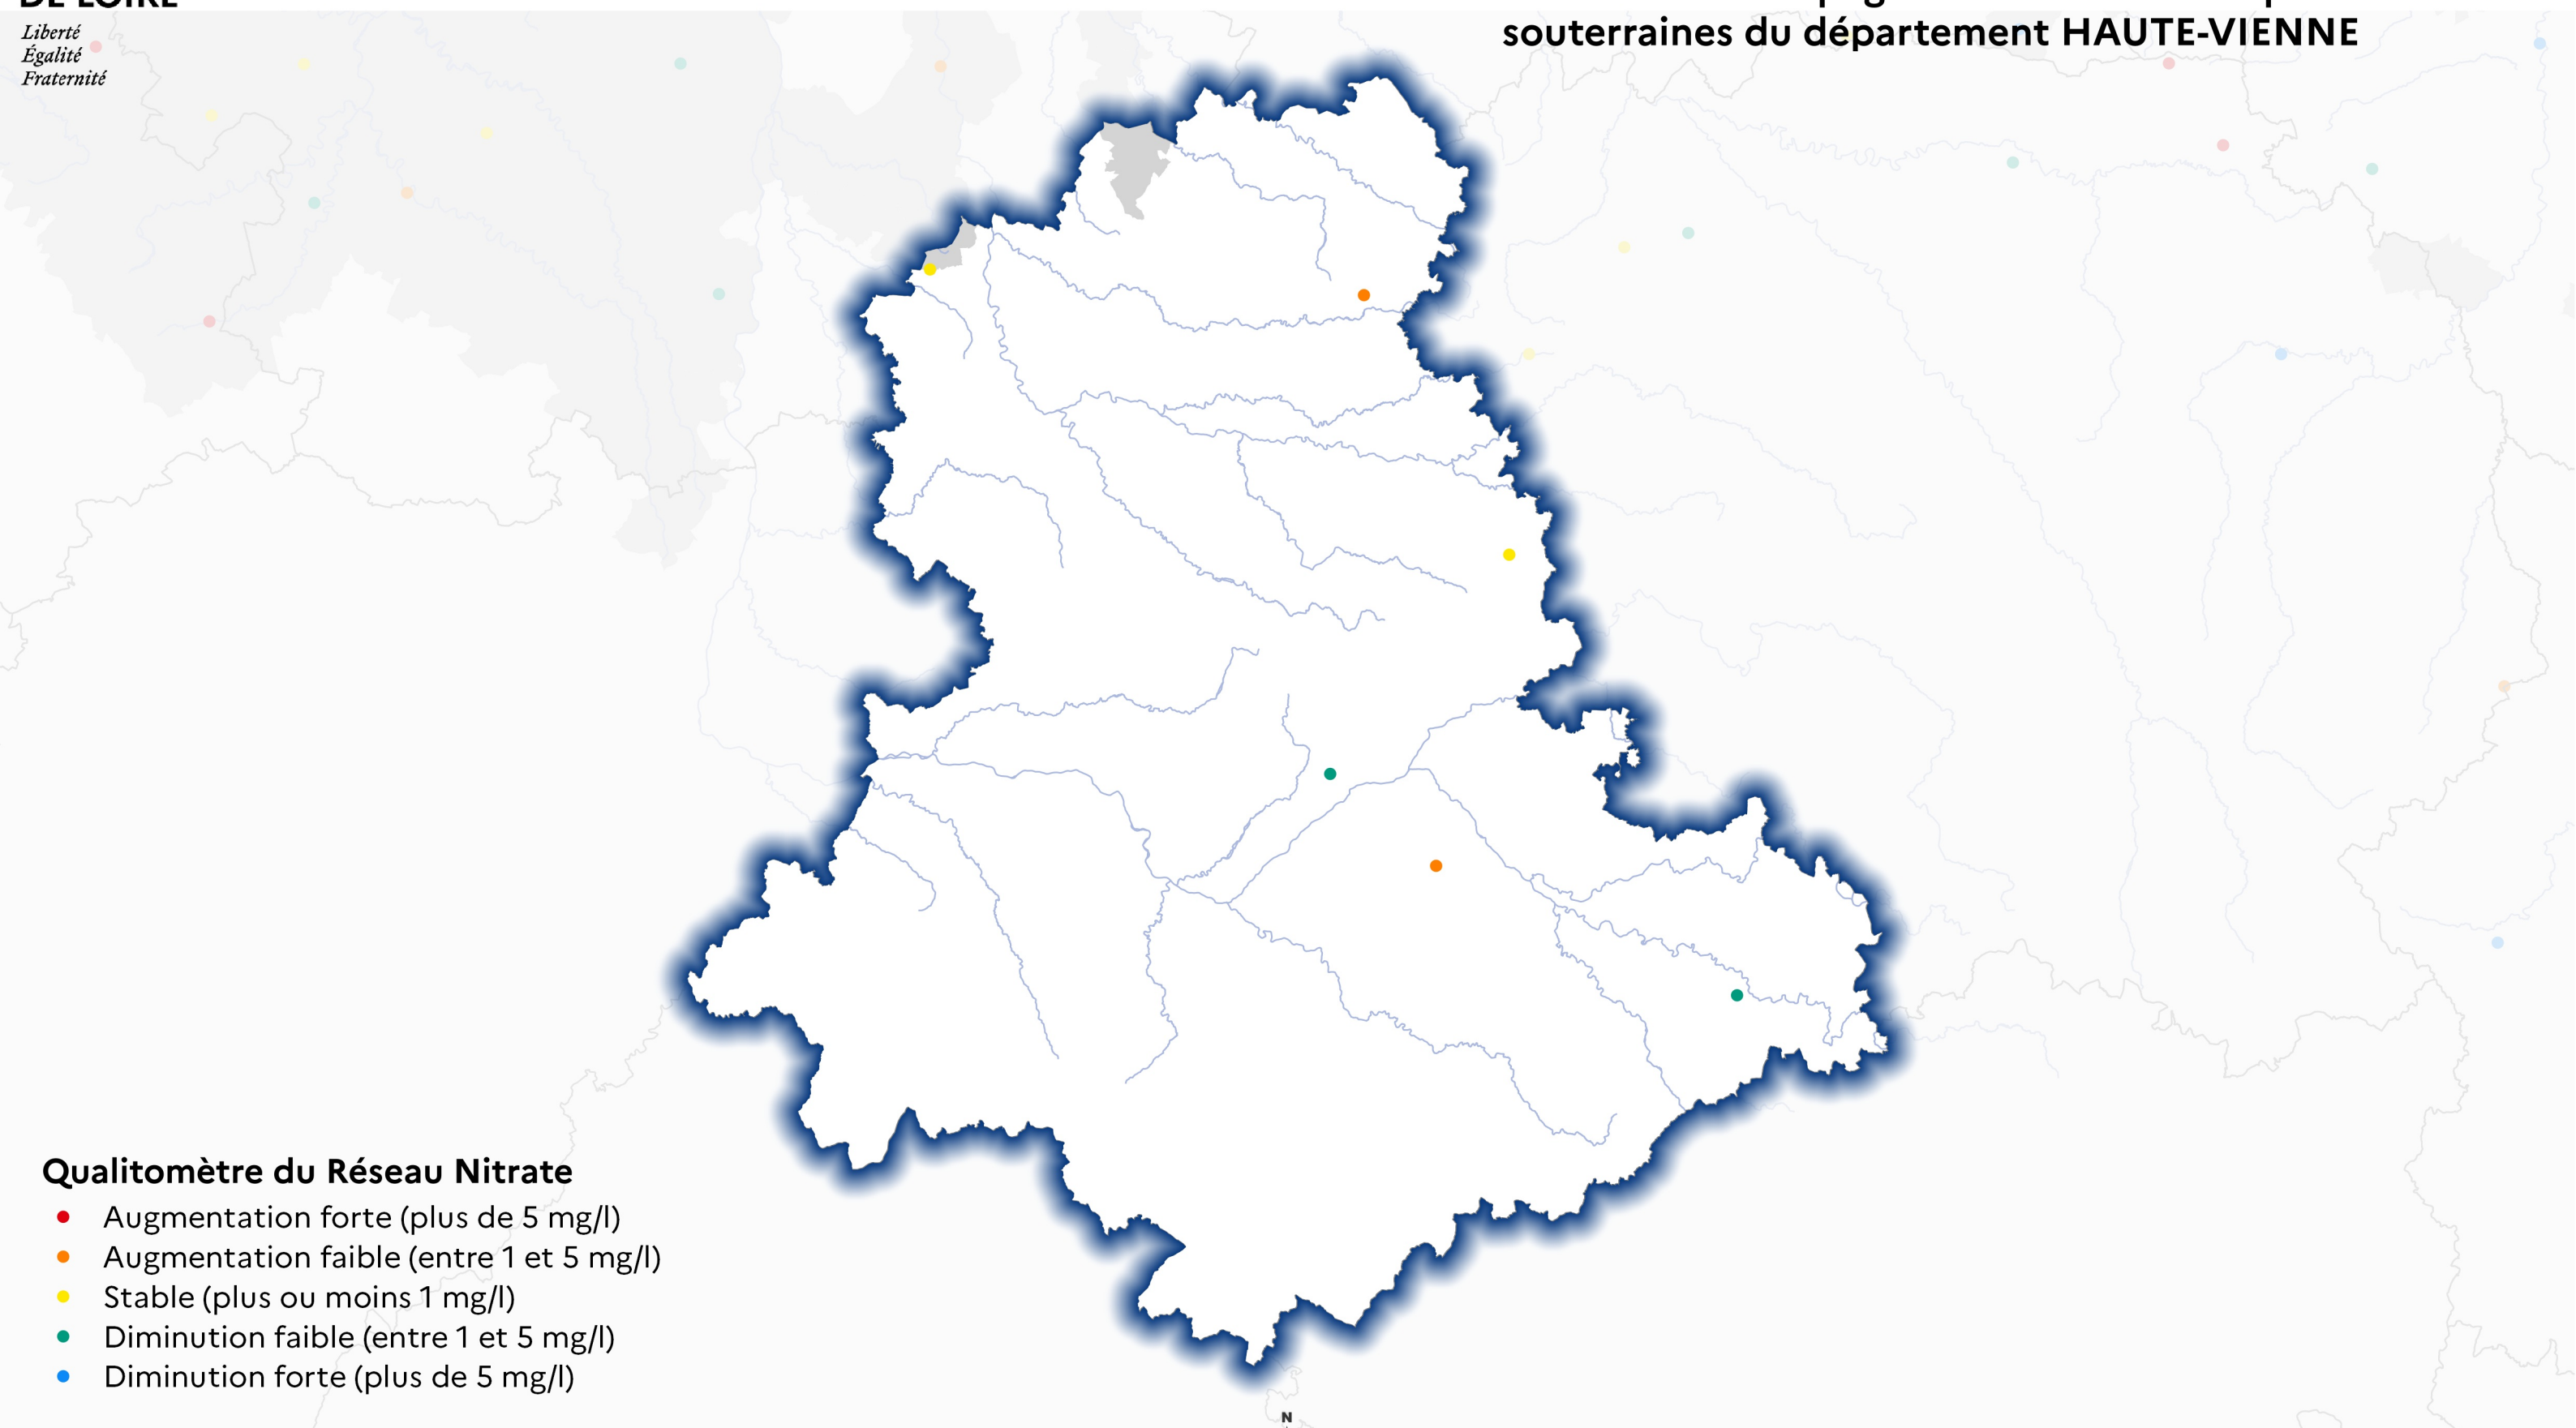


Qualitomètre du Réseau Nitrate

- Augmentation forte (plus de 5 mg/l)
- Augmentation faible (entre 1 et 5 mg/l)
- Stable (plus ou moins 1 mg/l)
- Diminution faible (entre 1 et 5 mg/l)
- Diminution forte (plus de 5 mg/l)

Classement antérieur

- Zones vulnérables classées en 2017

DOCUMENT DE TRAVAIL




0 10 20 30 km



Sources : Ades(BRGM), OFB
Réalisation : SEBRiNaL\DDBLB, septembre 2020



Liberté
Égalité
Fraternité

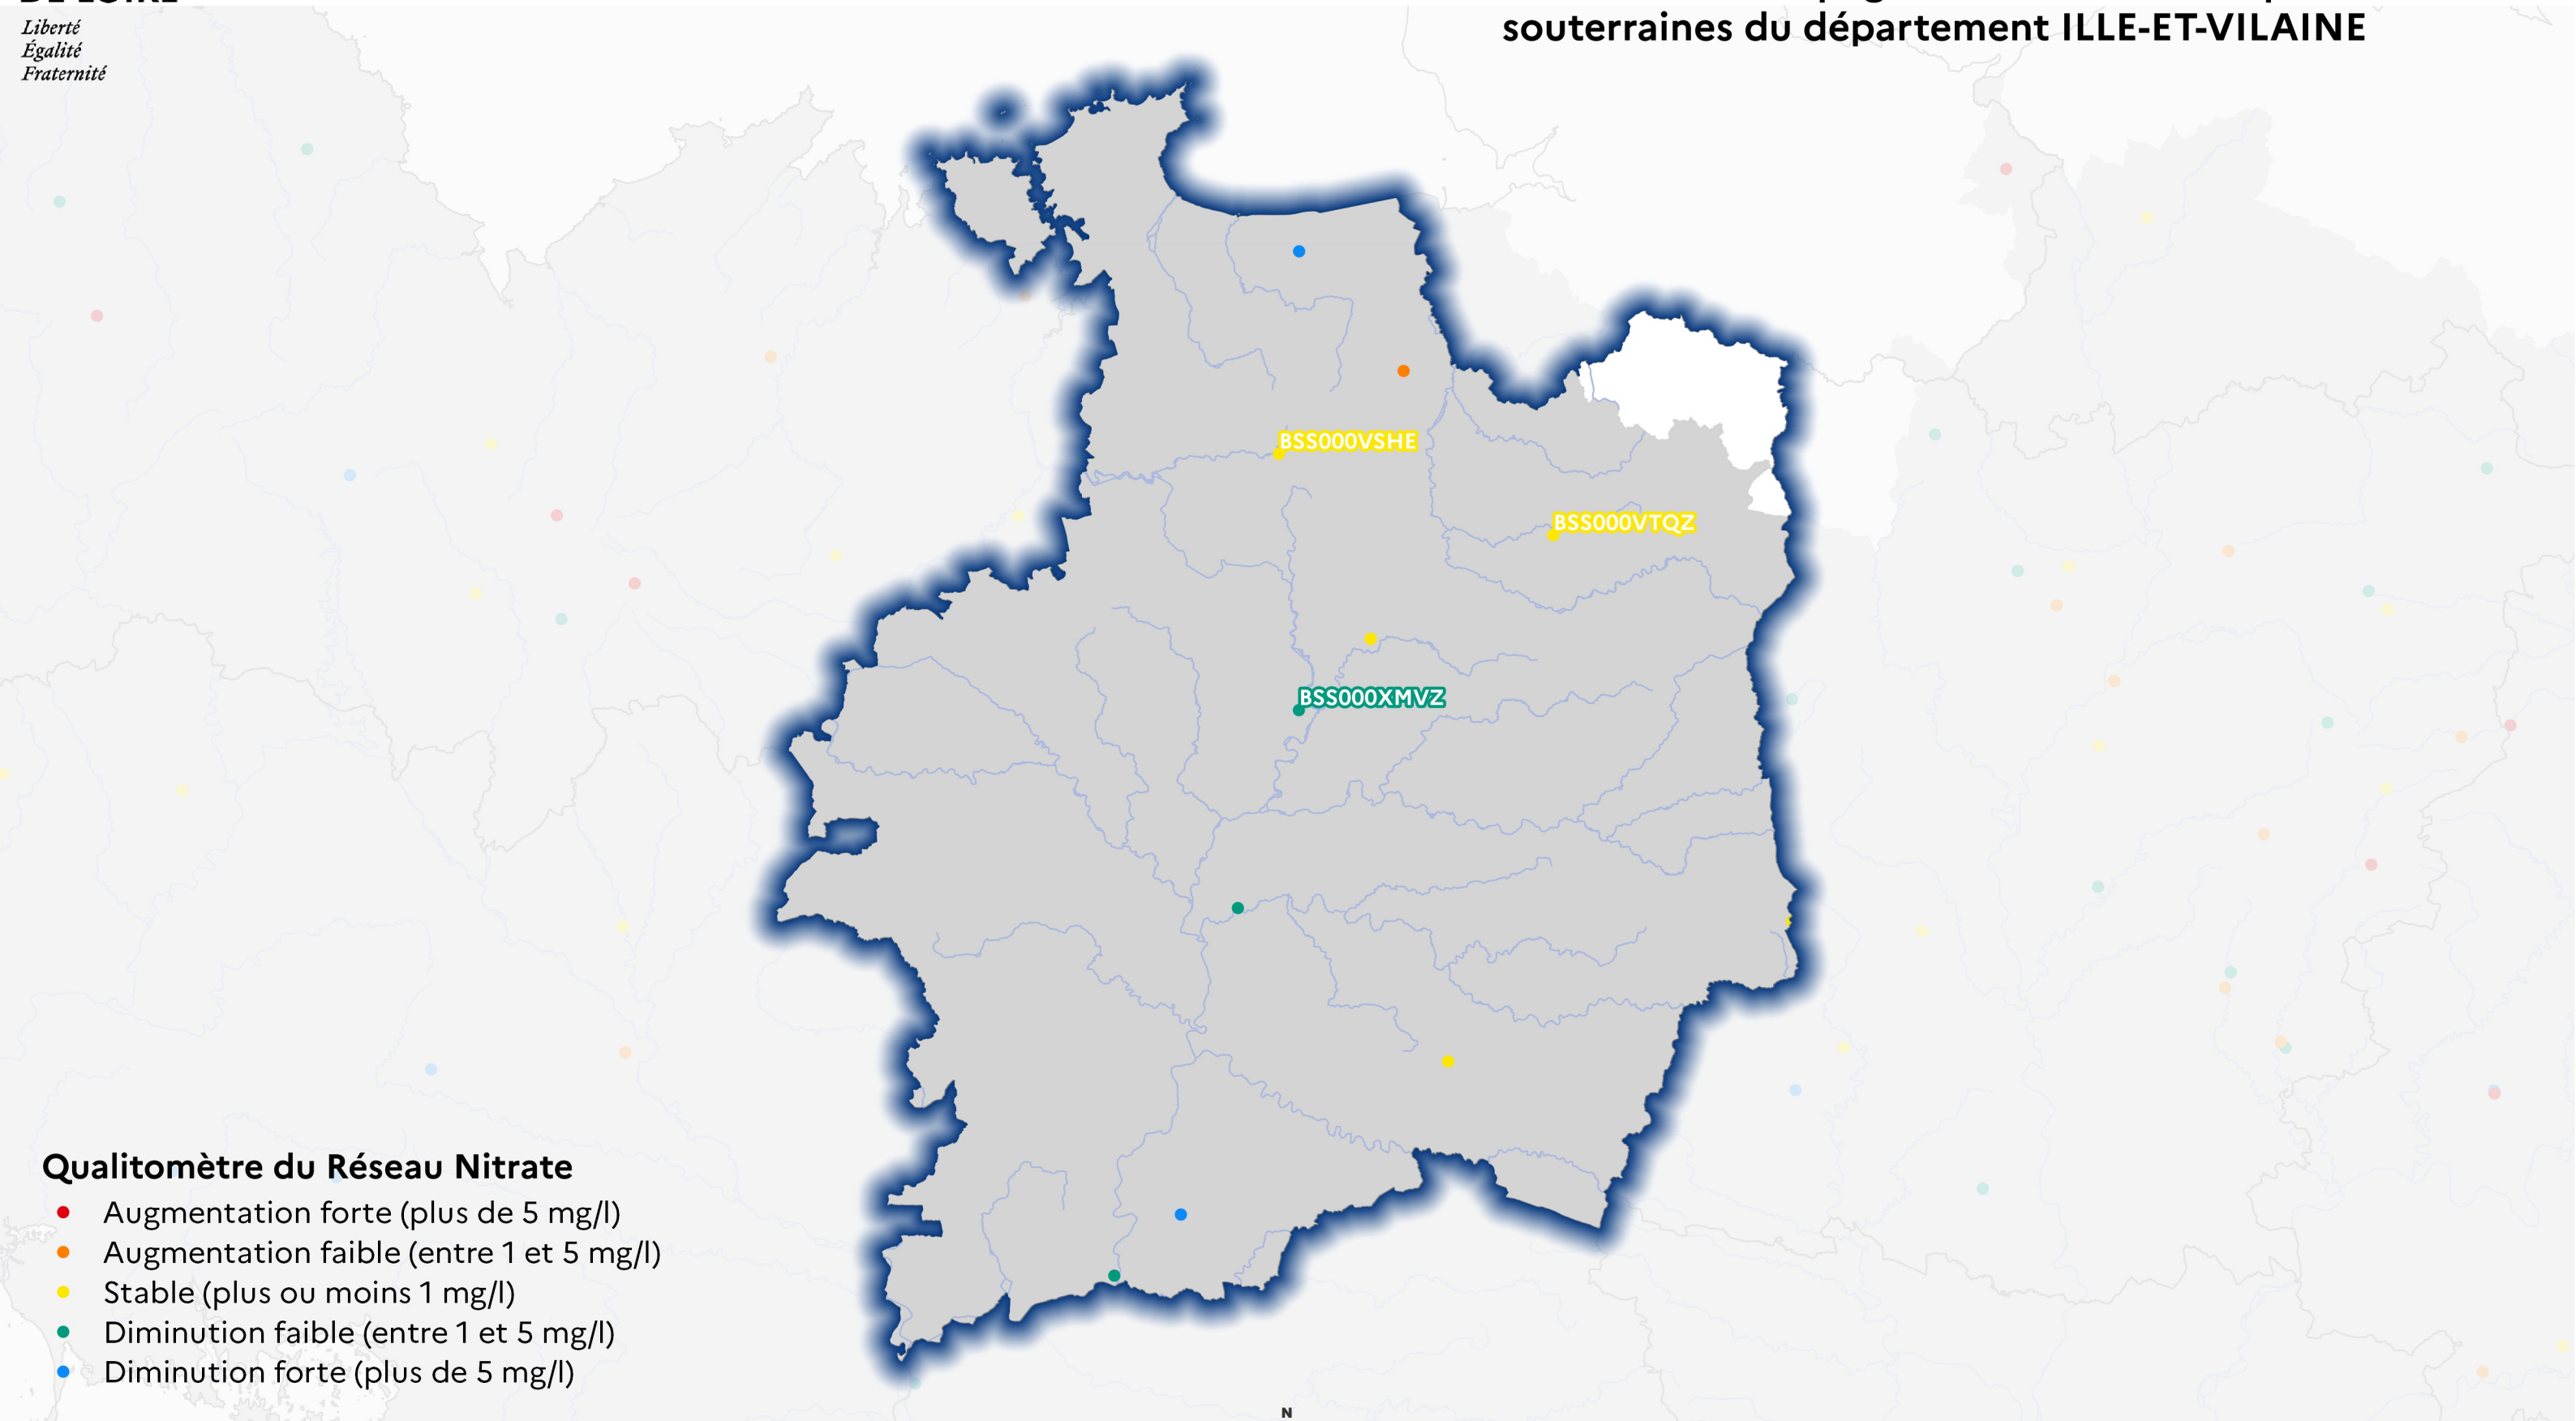



Qualitomètre du Réseau Nitrate

- Augmentation forte (plus de 5 mg/l)
- Augmentation faible (entre 1 et 5 mg/l)
- Stable (plus ou moins 1 mg/l)
- Diminution faible (entre 1 et 5 mg/l)
- Diminution forte (plus de 5 mg/l)

Classement antérieur

■ Zones vulnérables classées en 2017


DOCUMENT DE TRAVAIL



Sources : Ades(BRGM), OFB
Réalisation : SEBRiNaL\DDBLB, septembre 2020



*Liberté
Égalité
Fraternité*

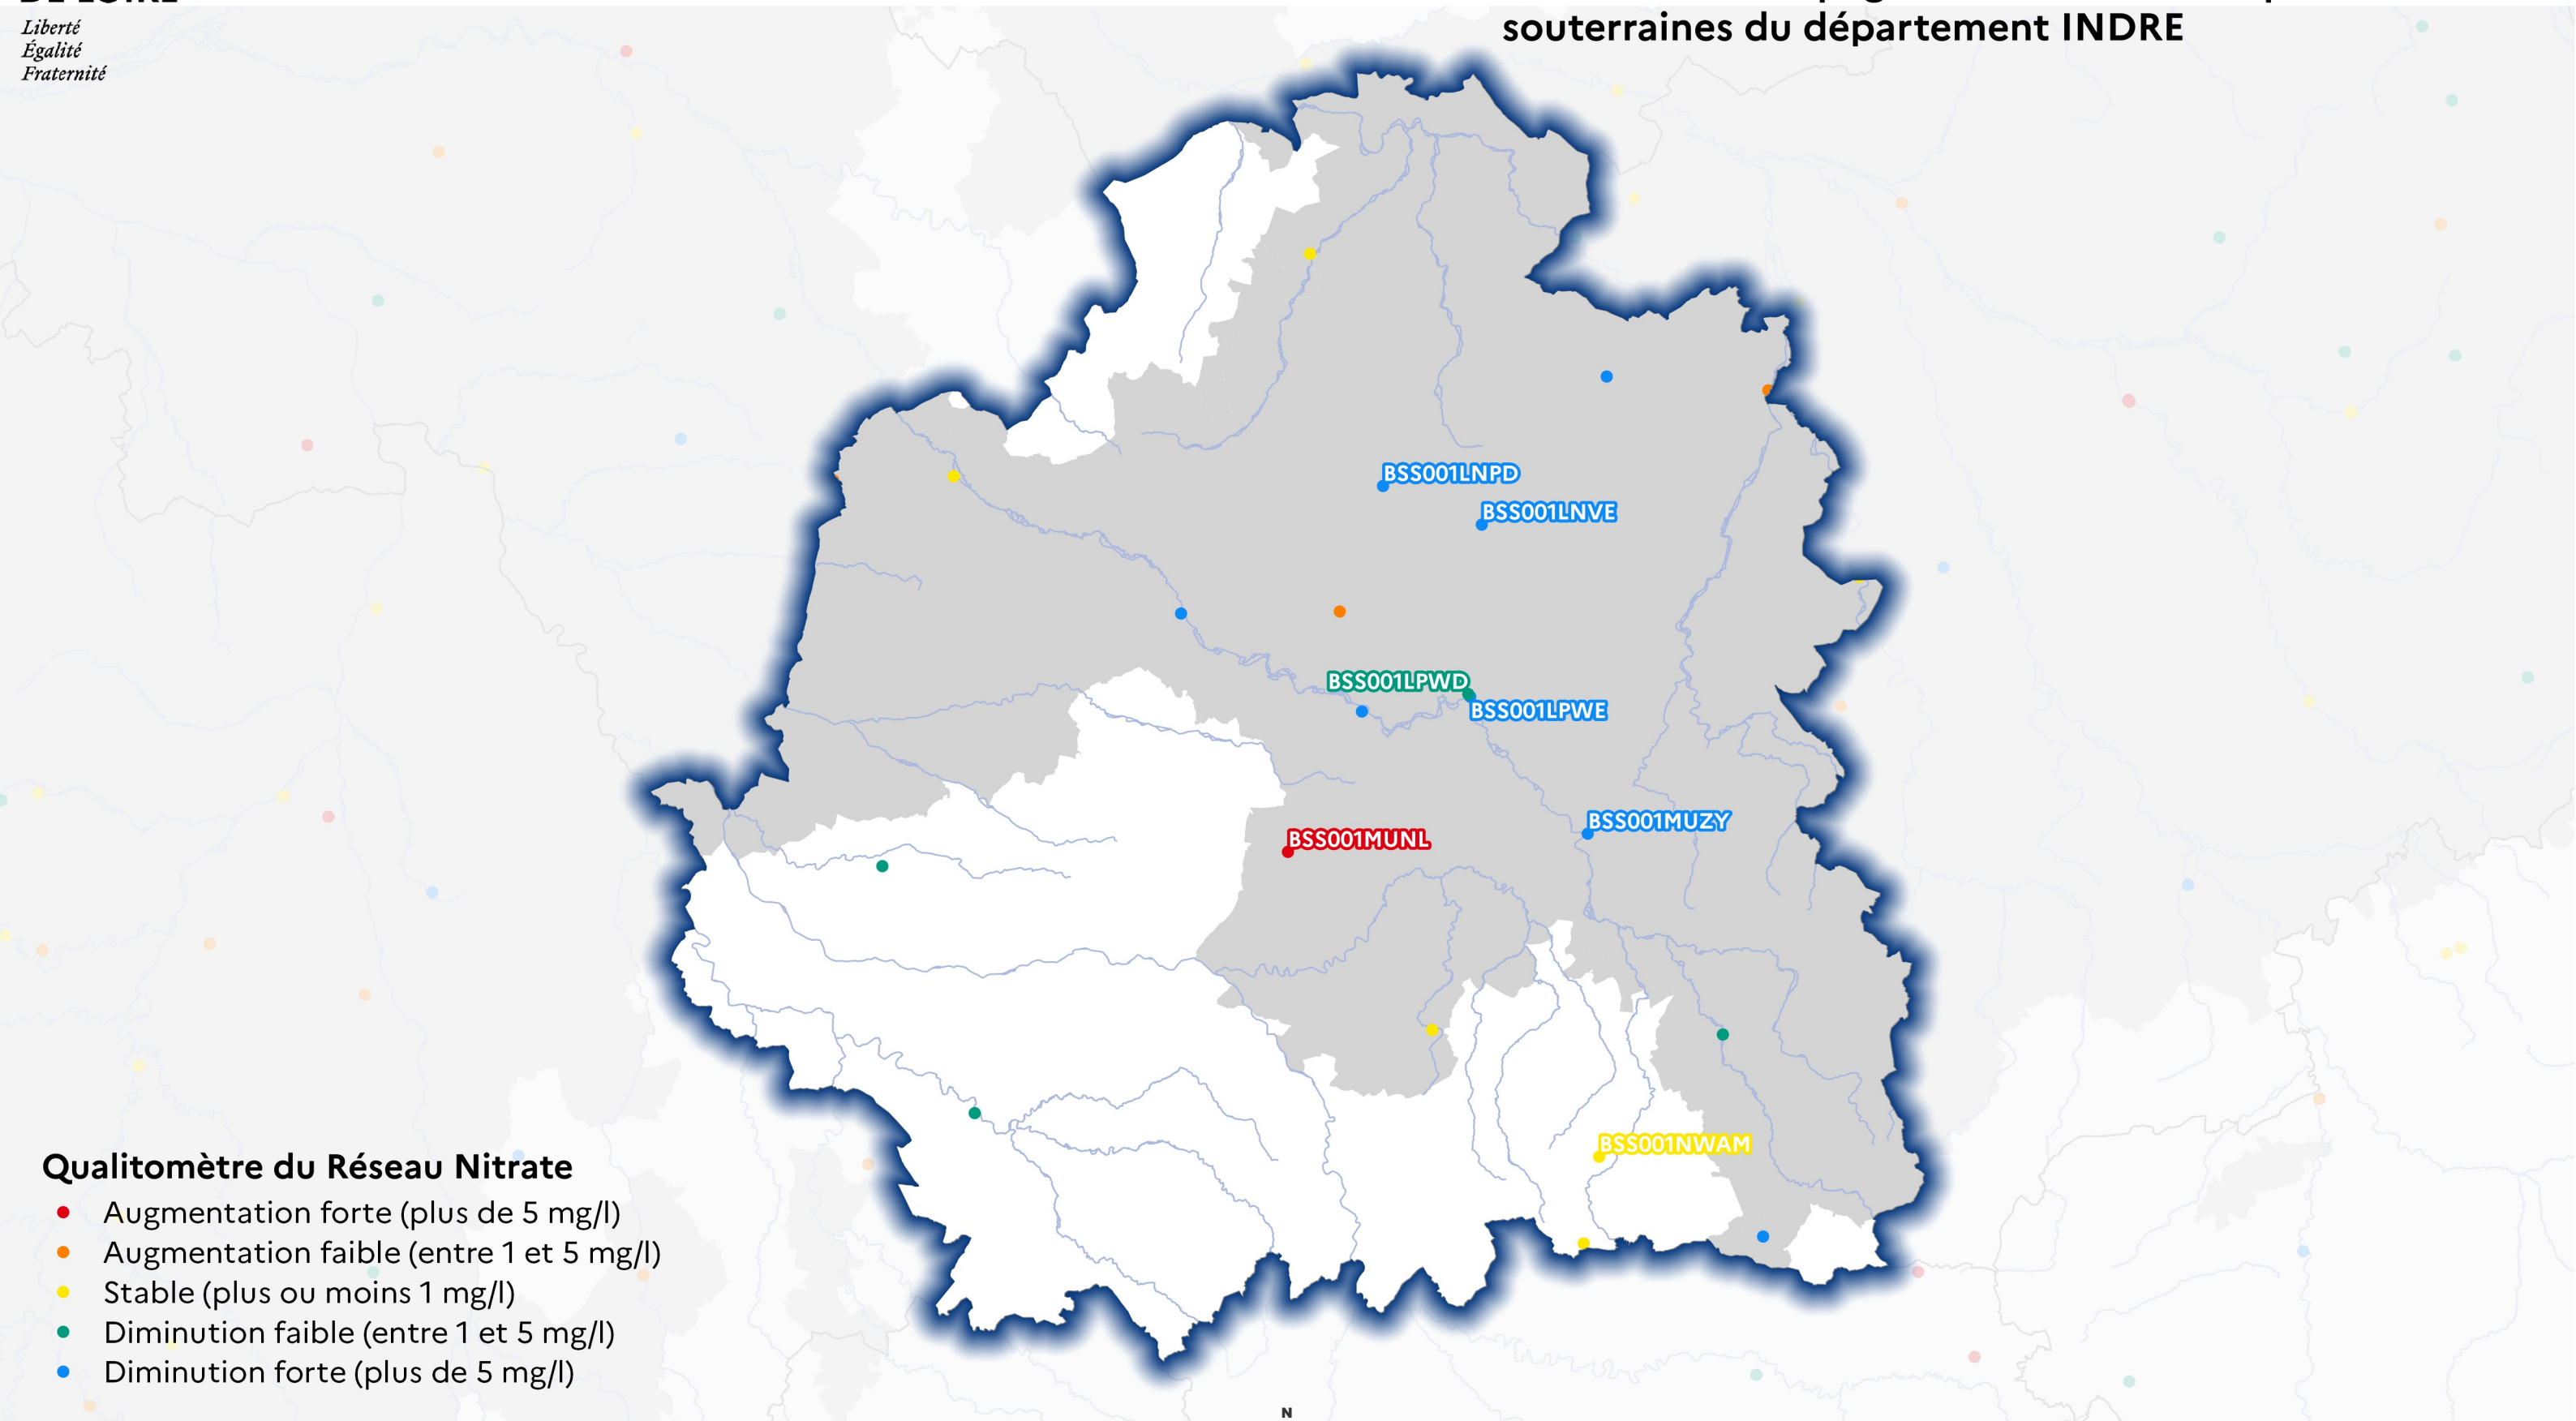


Qualitomètre du Réseau Nitrate

- Augmentation forte (plus de 5 mg/l)
- Augmentation faible (entre 1 et 5 mg/l)
- Stable (plus ou moins 1 mg/l)
- Diminution faible (entre 1 et 5 mg/l)
- Diminution forte (plus de 5 mg/l)

Classement antérieur

■ Zones vulnérables classées en 2017


DOCUMENT DE TRAVAIL



Sources : Ades(BRGM), OFB
Réalisation : SEBRiNaL\DDBLB, septembre 2020





*Liberté
Égalité
Fraternité*

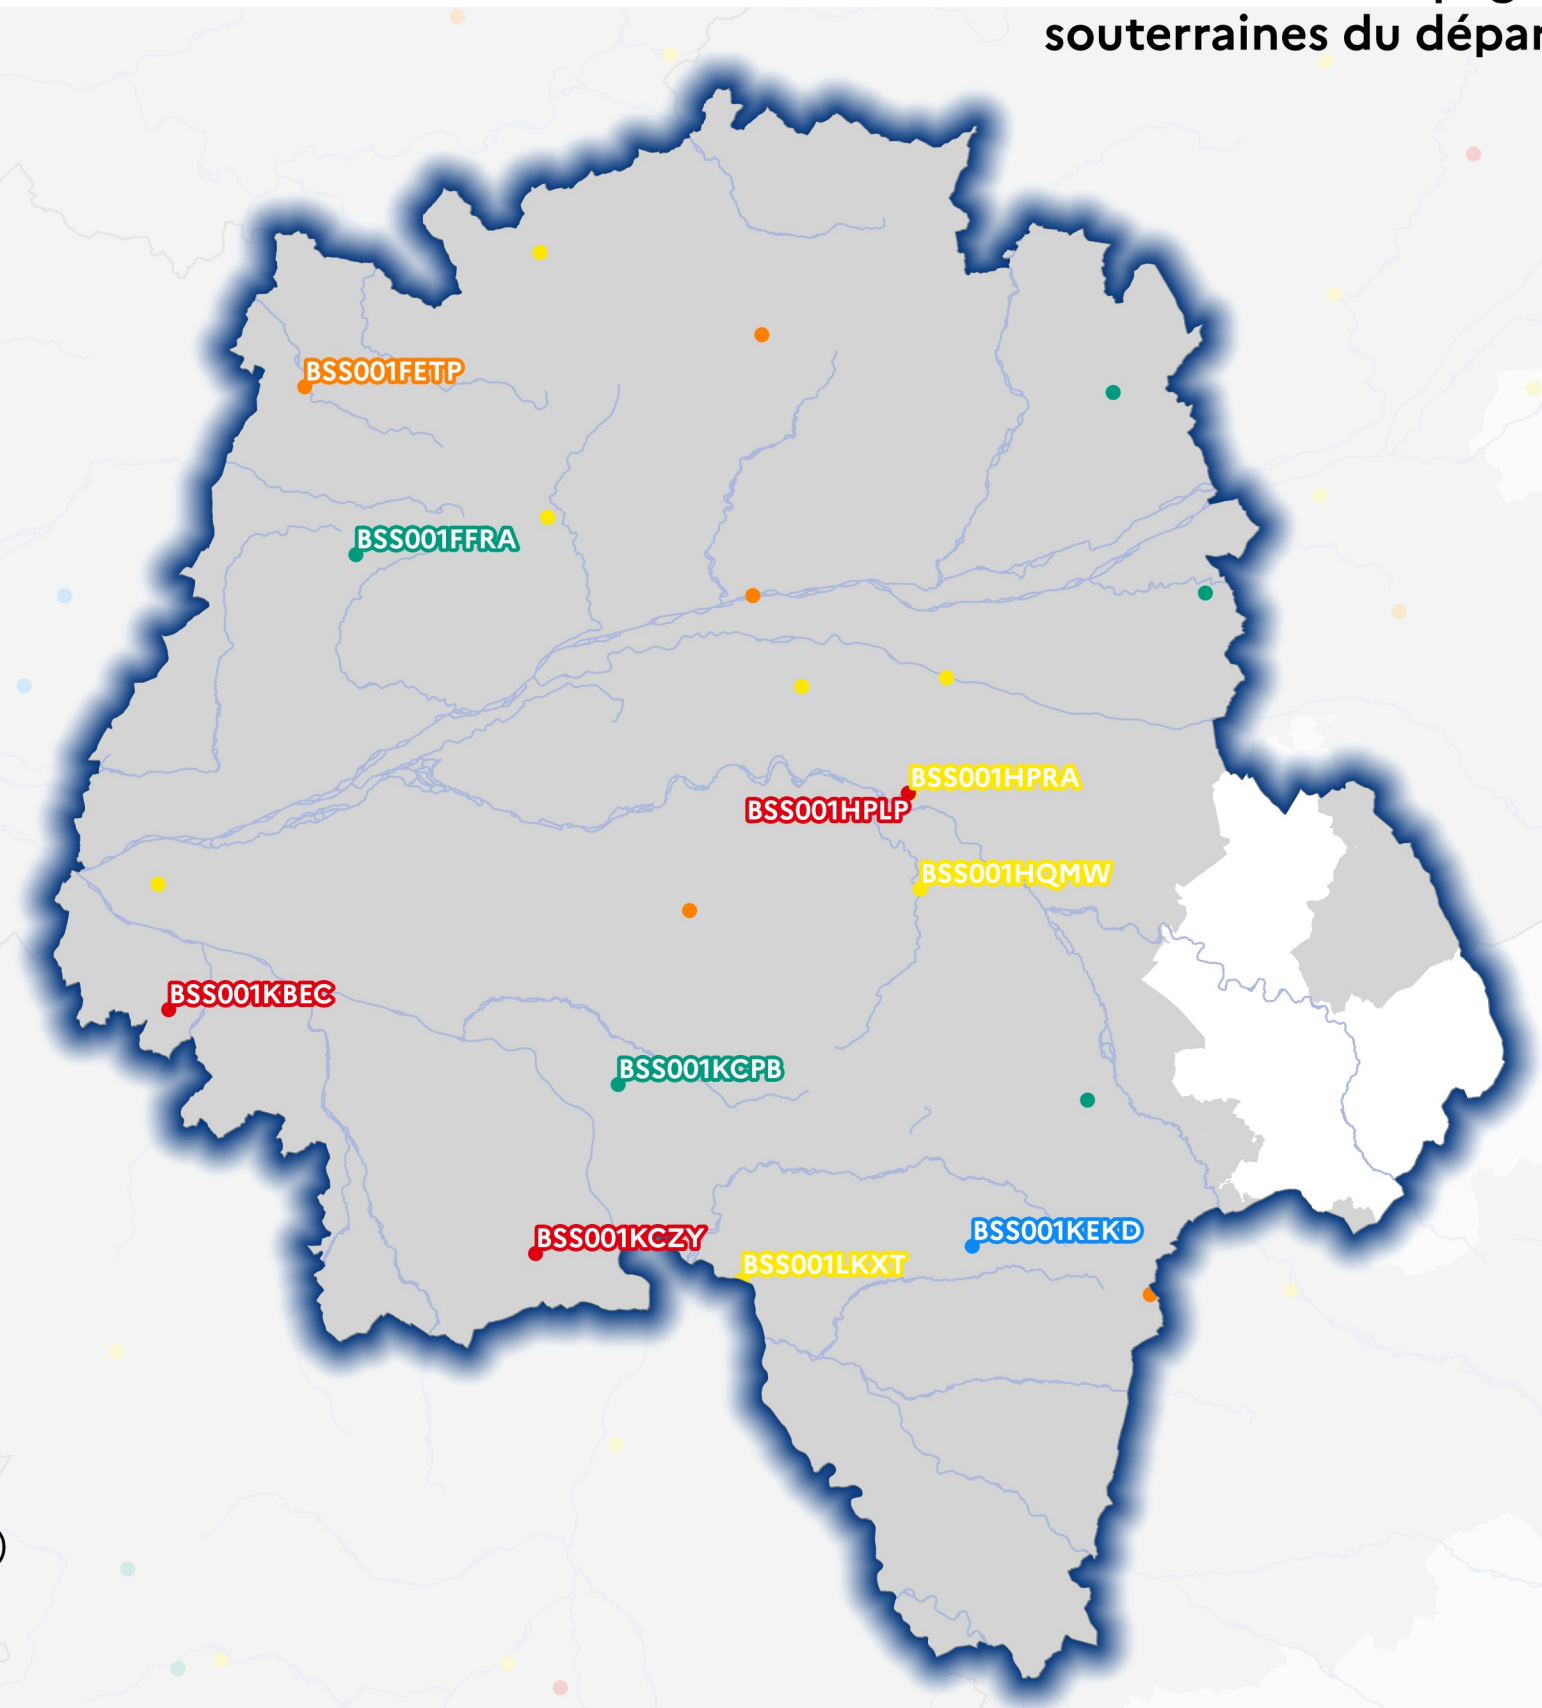

- Qualitomètre du Réseau Nitrate**
- Augmentation forte (plus de 5 mg/l)
 - Augmentation faible (entre 1 et 5 mg/l)
 - Stable (plus ou moins 1 mg/l)
 - Diminution faible (entre 1 et 5 mg/l)
 - Diminution forte (plus de 5 mg/l)

Classement antérieur
■ Zones vulnérables classées en 2017


DOCUMENT DE TRAVAIL



Sources : Ades(BRGM), OFB
Réalisation : SEBRiNaL\DDBLB, septembre 2020



*Liberté
Égalité
Fraternité*

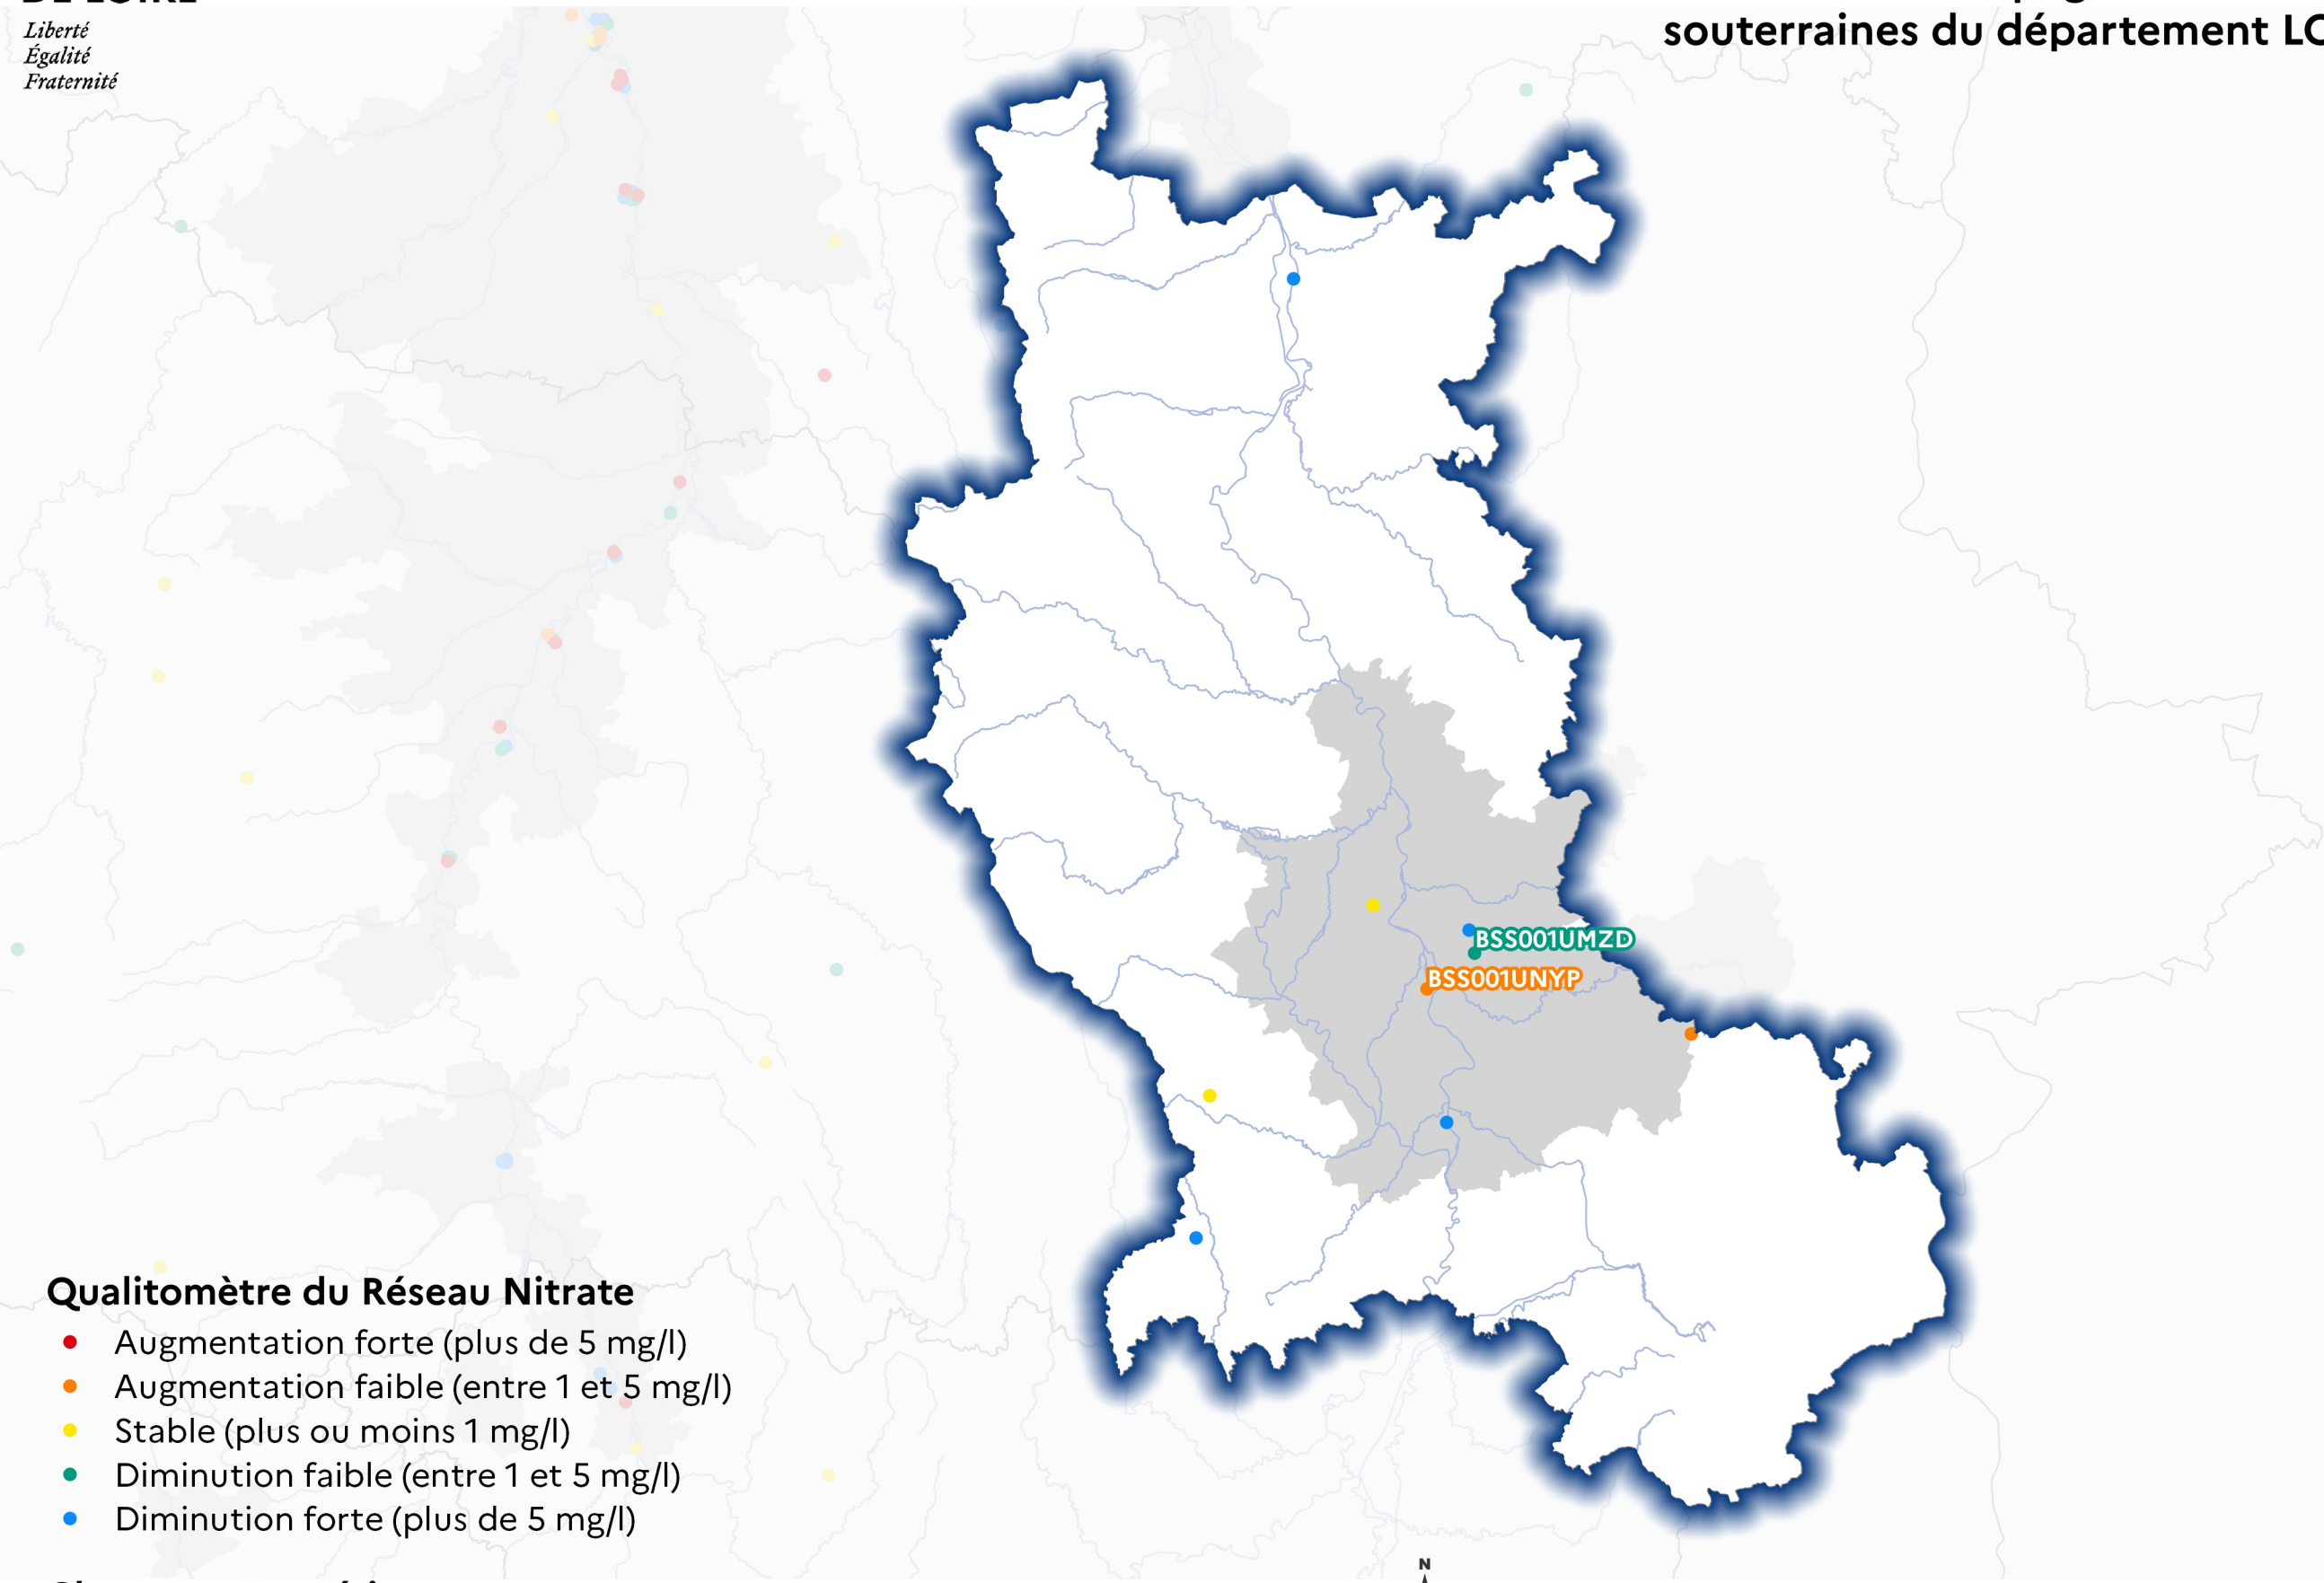

Qualitomètre du Réseau Nitrate

- Augmentation forte (plus de 5 mg/l)
- Augmentation faible (entre 1 et 5 mg/l)
- Stable (plus ou moins 1 mg/l)
- Diminution faible (entre 1 et 5 mg/l)
- Diminution forte (plus de 5 mg/l)

Classement antérieur

- Zones vulnérables classées en 2017


DOCUMENT DE TRAVAIL



Sources : Ades(BRGM), OFB
Réalisation : SEBRiNaL\DDBLB, septembre 2020





*Liberté
Égalité
Fraternité*

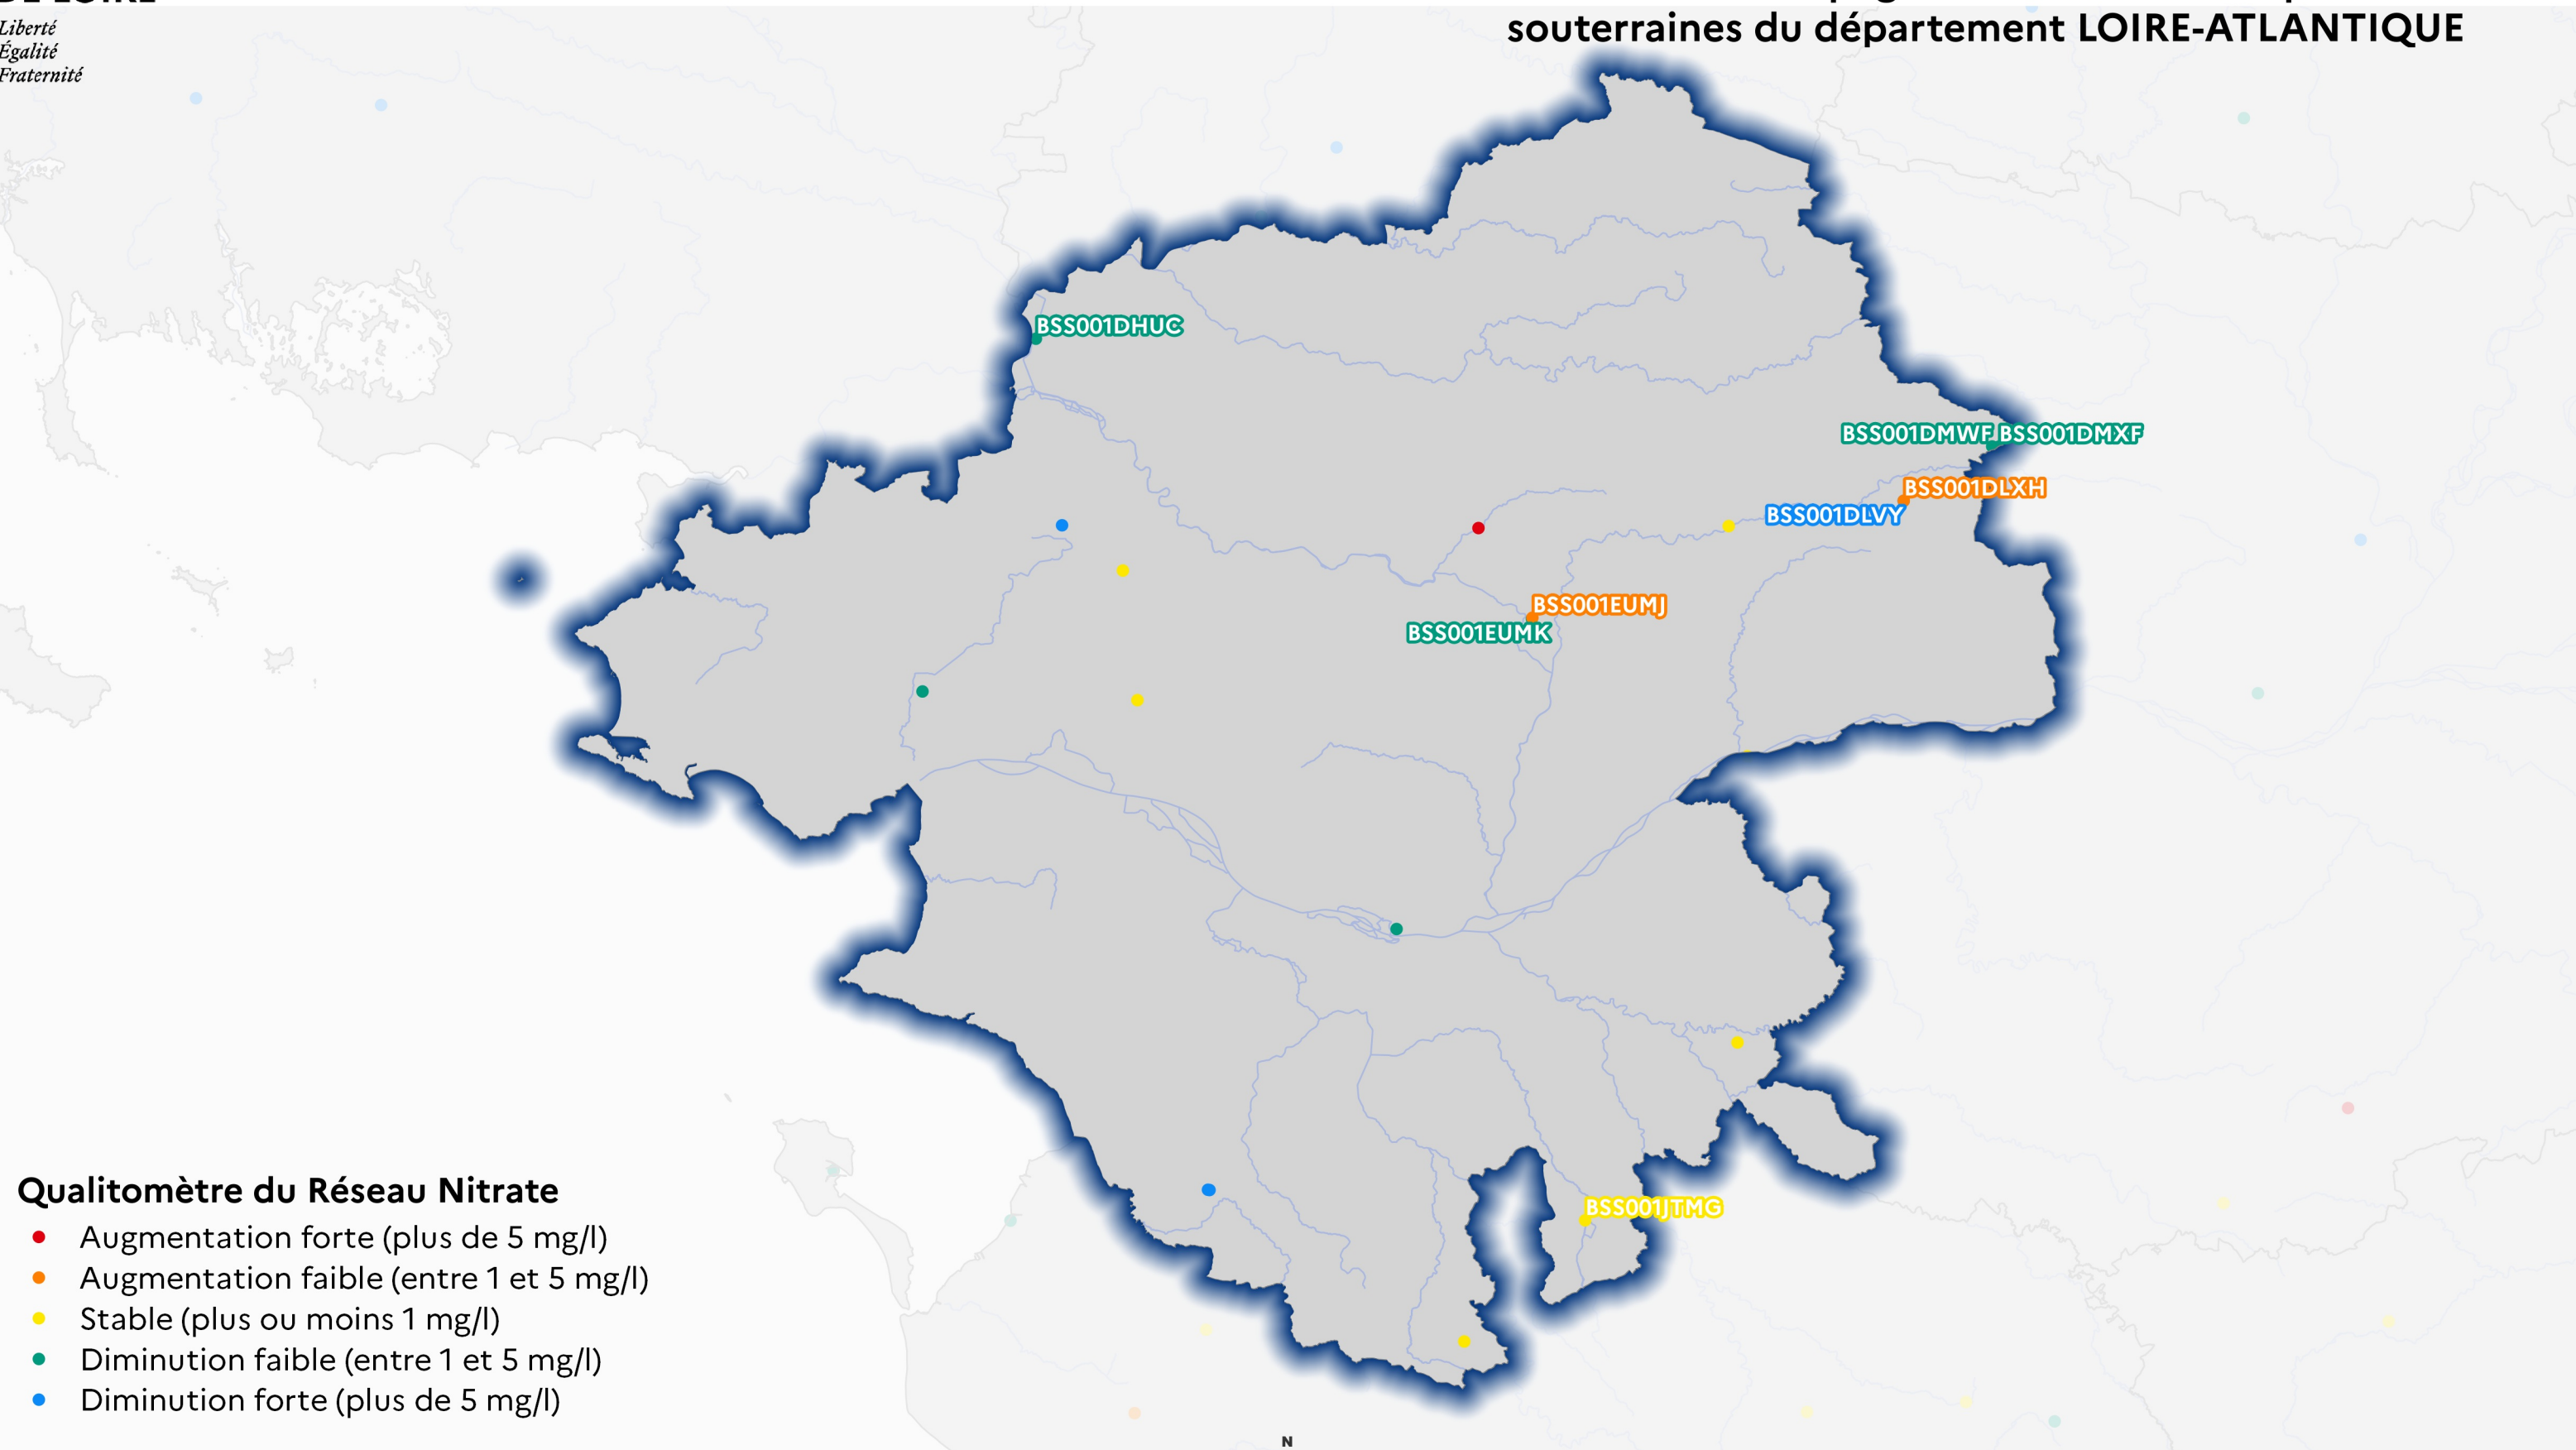

- Qualitomètre du Réseau Nitrate**
- Augmentation forte (plus de 5 mg/l)
 - Augmentation faible (entre 1 et 5 mg/l)
 - Stable (plus ou moins 1 mg/l)
 - Diminution faible (entre 1 et 5 mg/l)
 - Diminution forte (plus de 5 mg/l)

Classement antérieur
■ Zones vulnérables classées en 2017


DOCUMENT DE TRAVAIL



Sources : Ades(BRGM), OFB
Réalisation : SEBRiNaL\DDBLB, septembre 2020



Liberté
Égalité
Fraternité

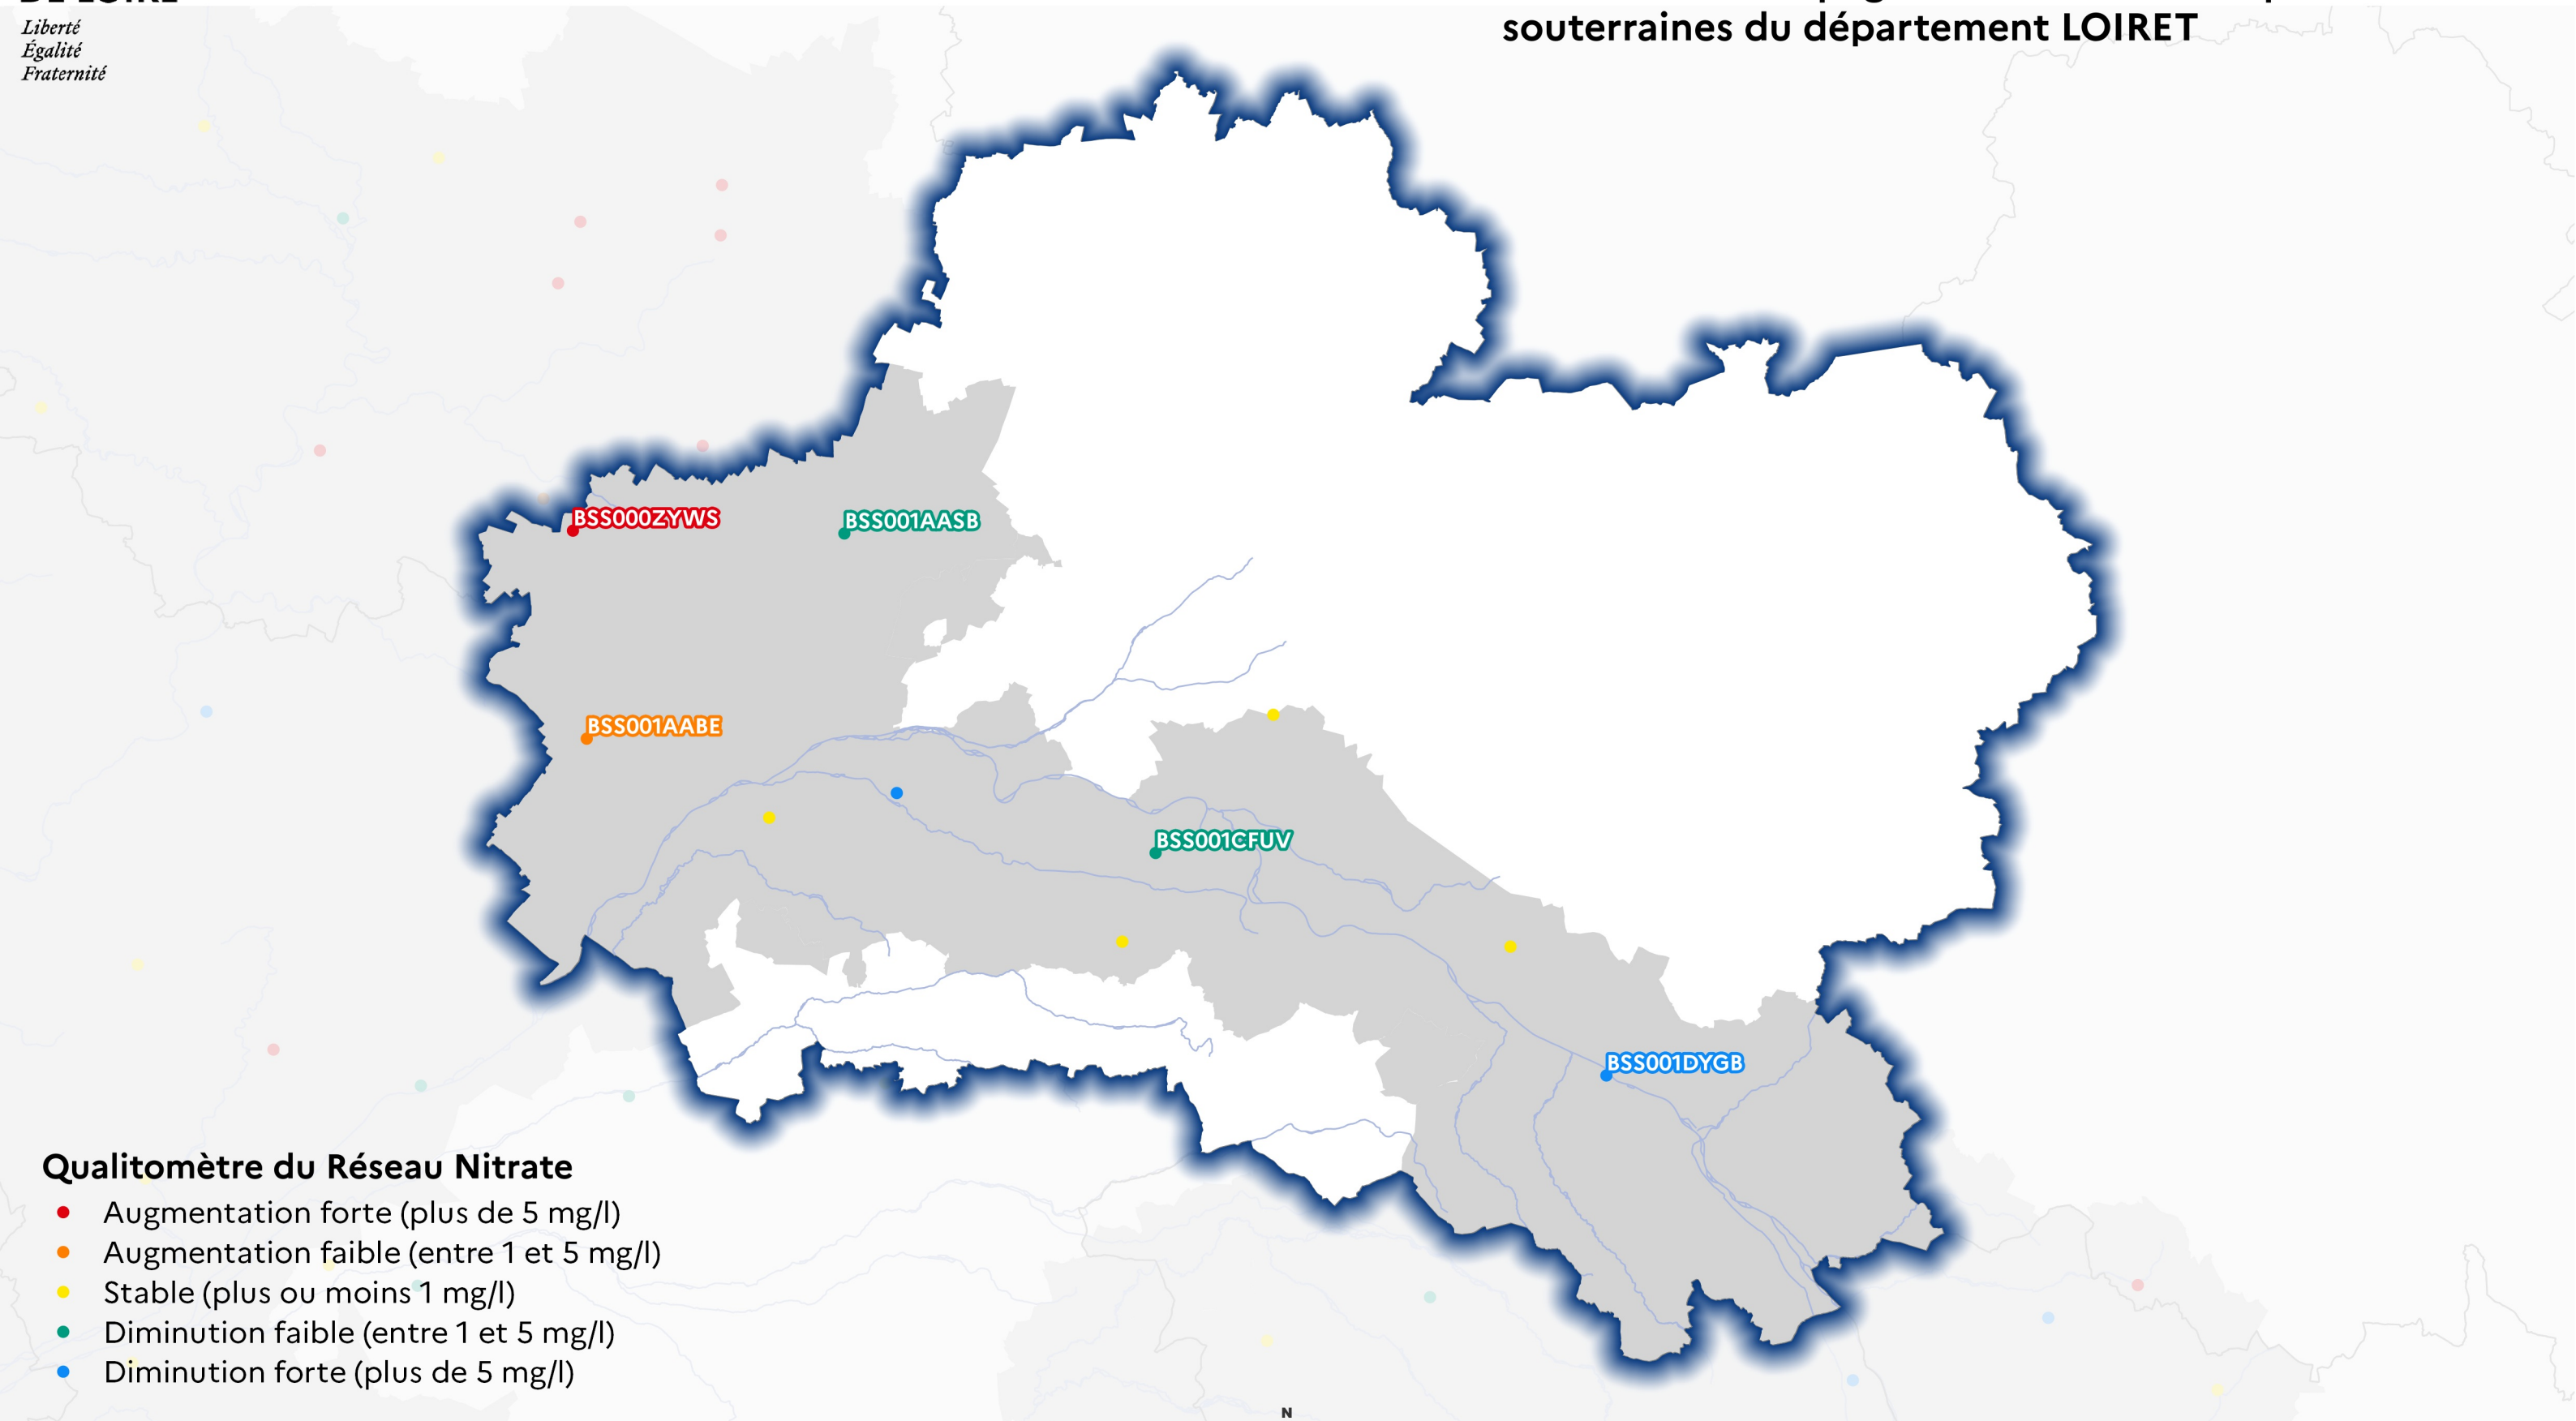


Qualitomètre du Réseau Nitrate

- Augmentation forte (plus de 5 mg/l)
- Augmentation faible (entre 1 et 5 mg/l)
- Stable (plus ou moins 1 mg/l)
- Diminution faible (entre 1 et 5 mg/l)
- Diminution forte (plus de 5 mg/l)

Classement antérieur

■ Zones vulnérables classées en 2017


DOCUMENT DE TRAVAIL



Sources : Ades(BRGM), OFB
Réalisation : SEBRiNaL\DDBLB, septembre 2020



*Liberté
Égalité
Fraternité*


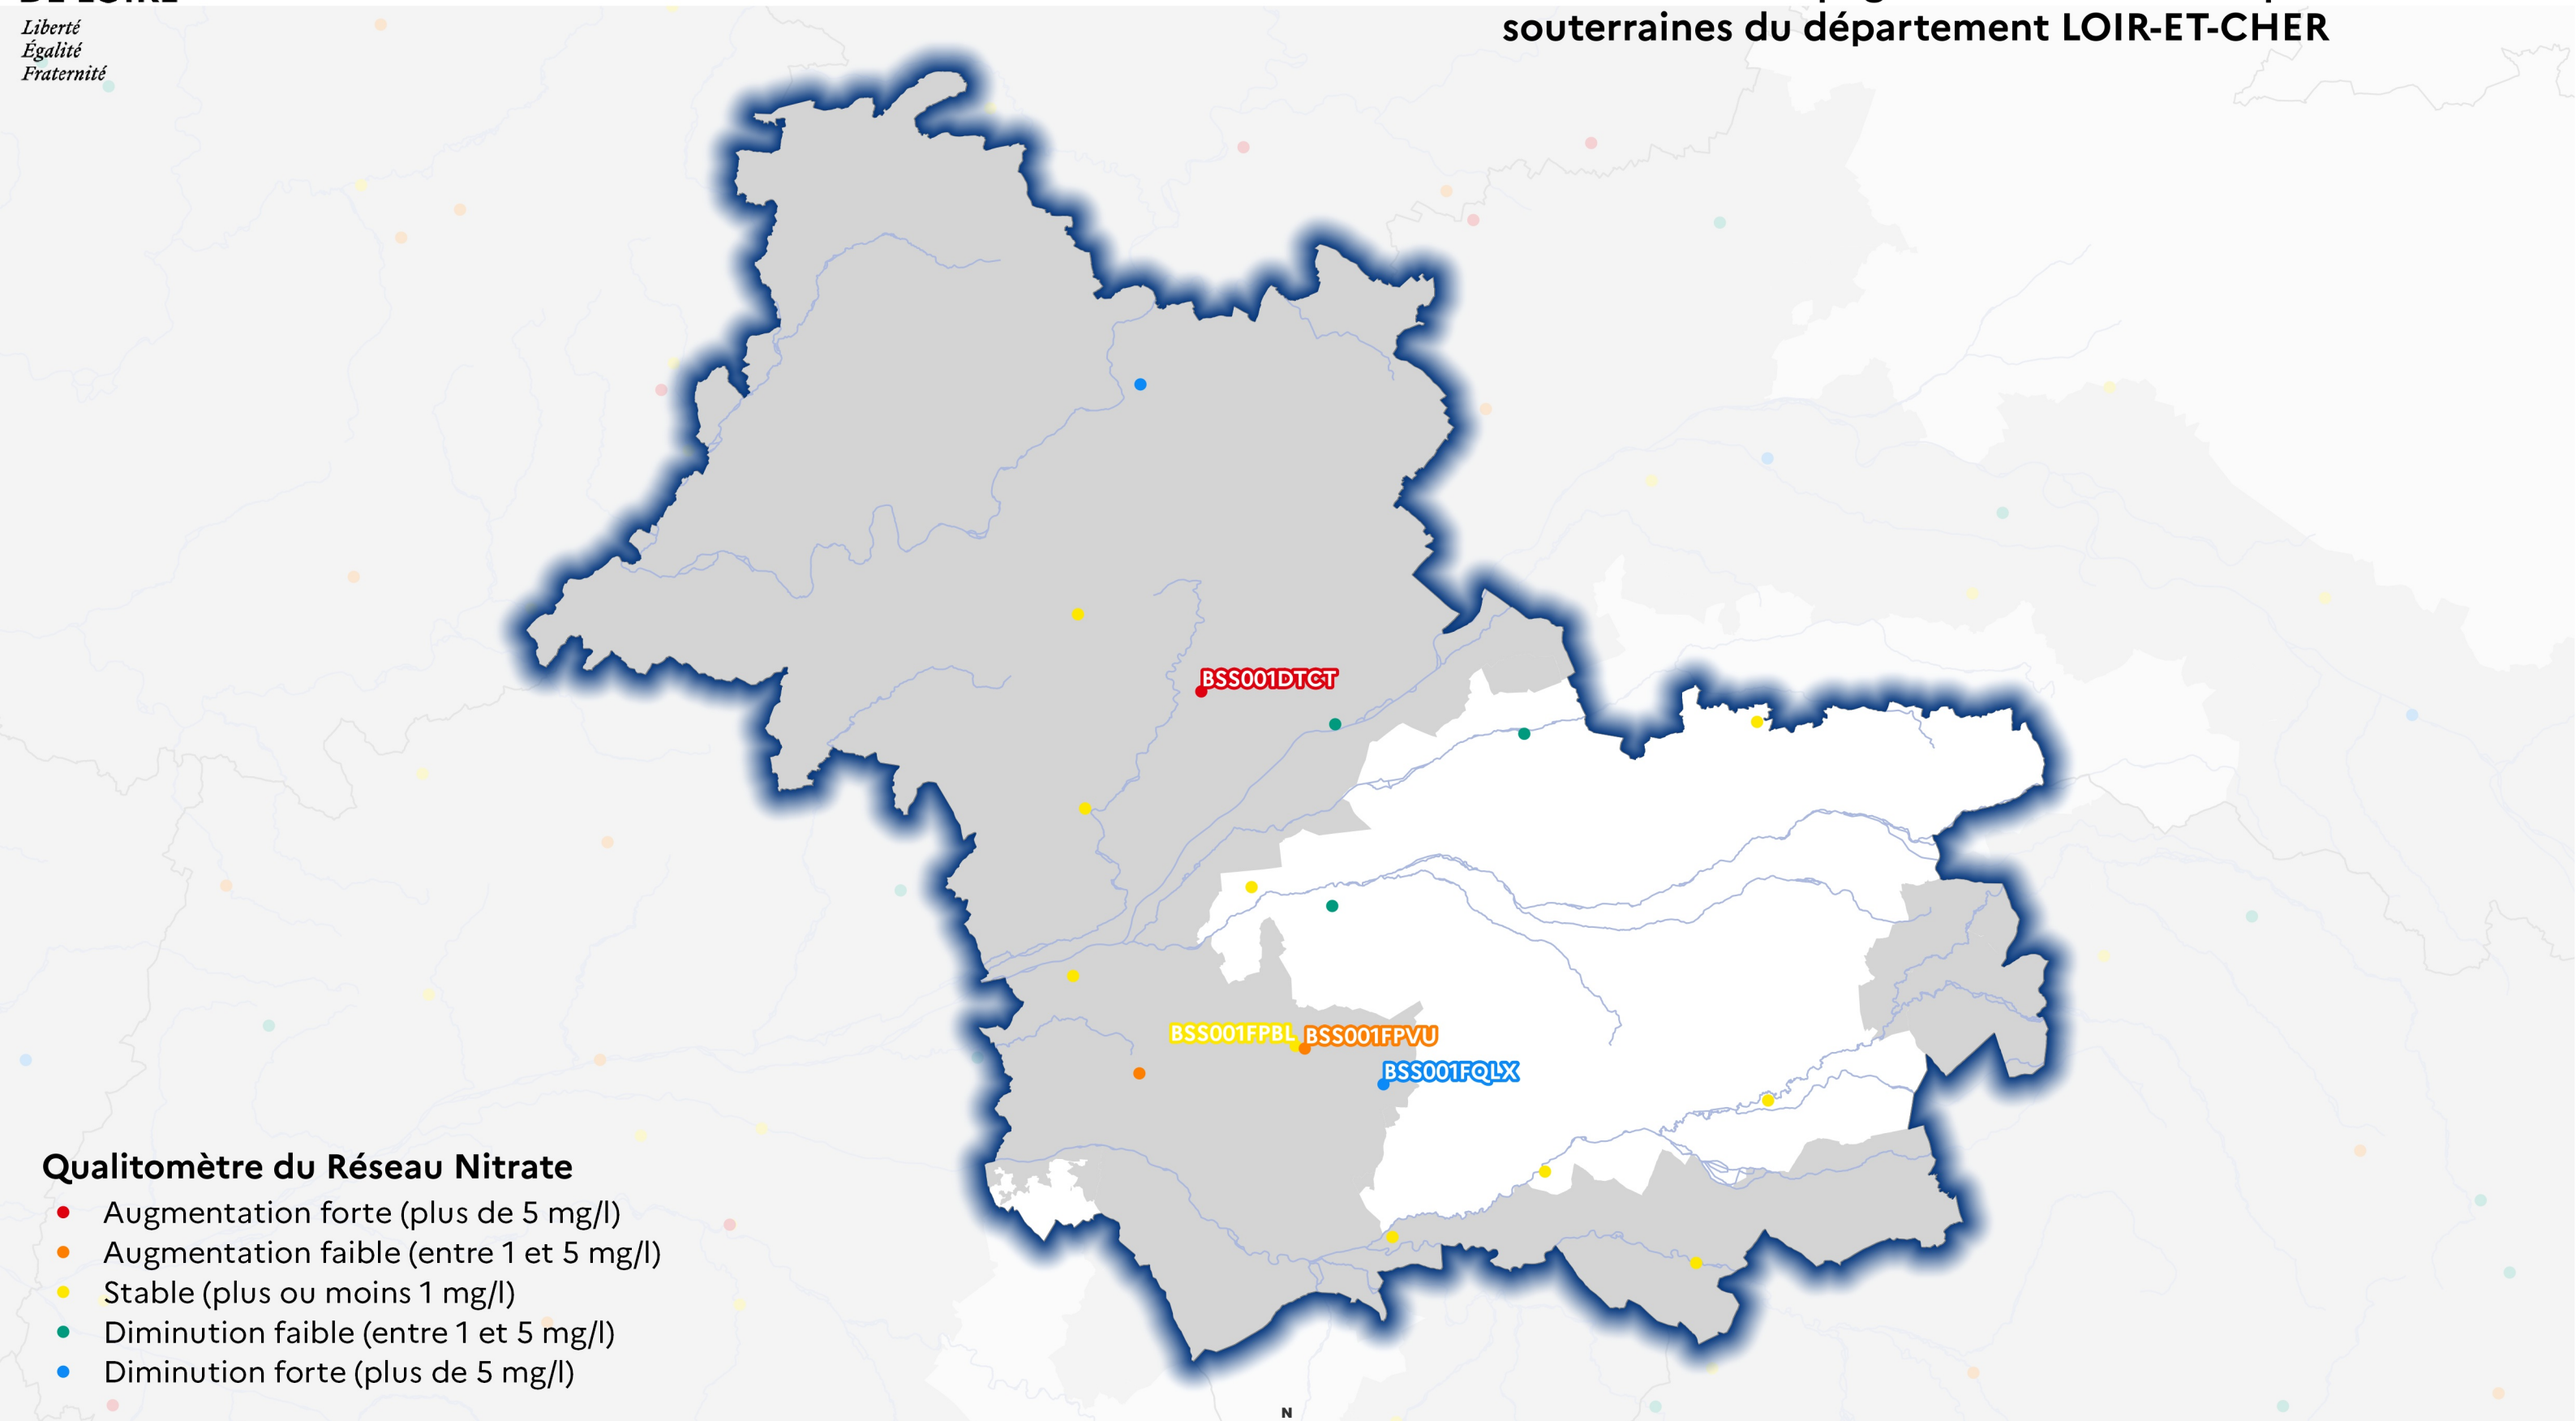


Qualitomètre du Réseau Nitrate

- Augmentation forte (plus de 5 mg/l)
- Augmentation faible (entre 1 et 5 mg/l)
- Stable (plus ou moins 1 mg/l)
- Diminution faible (entre 1 et 5 mg/l)
- Diminution forte (plus de 5 mg/l)

Classement antérieur

■ Zones vulnérables classées en 2017




Sources : Ades(BRGM), OFB
Réalisation : SEBRiNaL\DDBLB, septembre 2020



Révision des zones vulnérables 2020 en Loire-Bretagne

Évolution des concentrations en nitrates entre la 6ème et la 7ème campagne de surveillance pour les eaux souterraines du département LOZERE

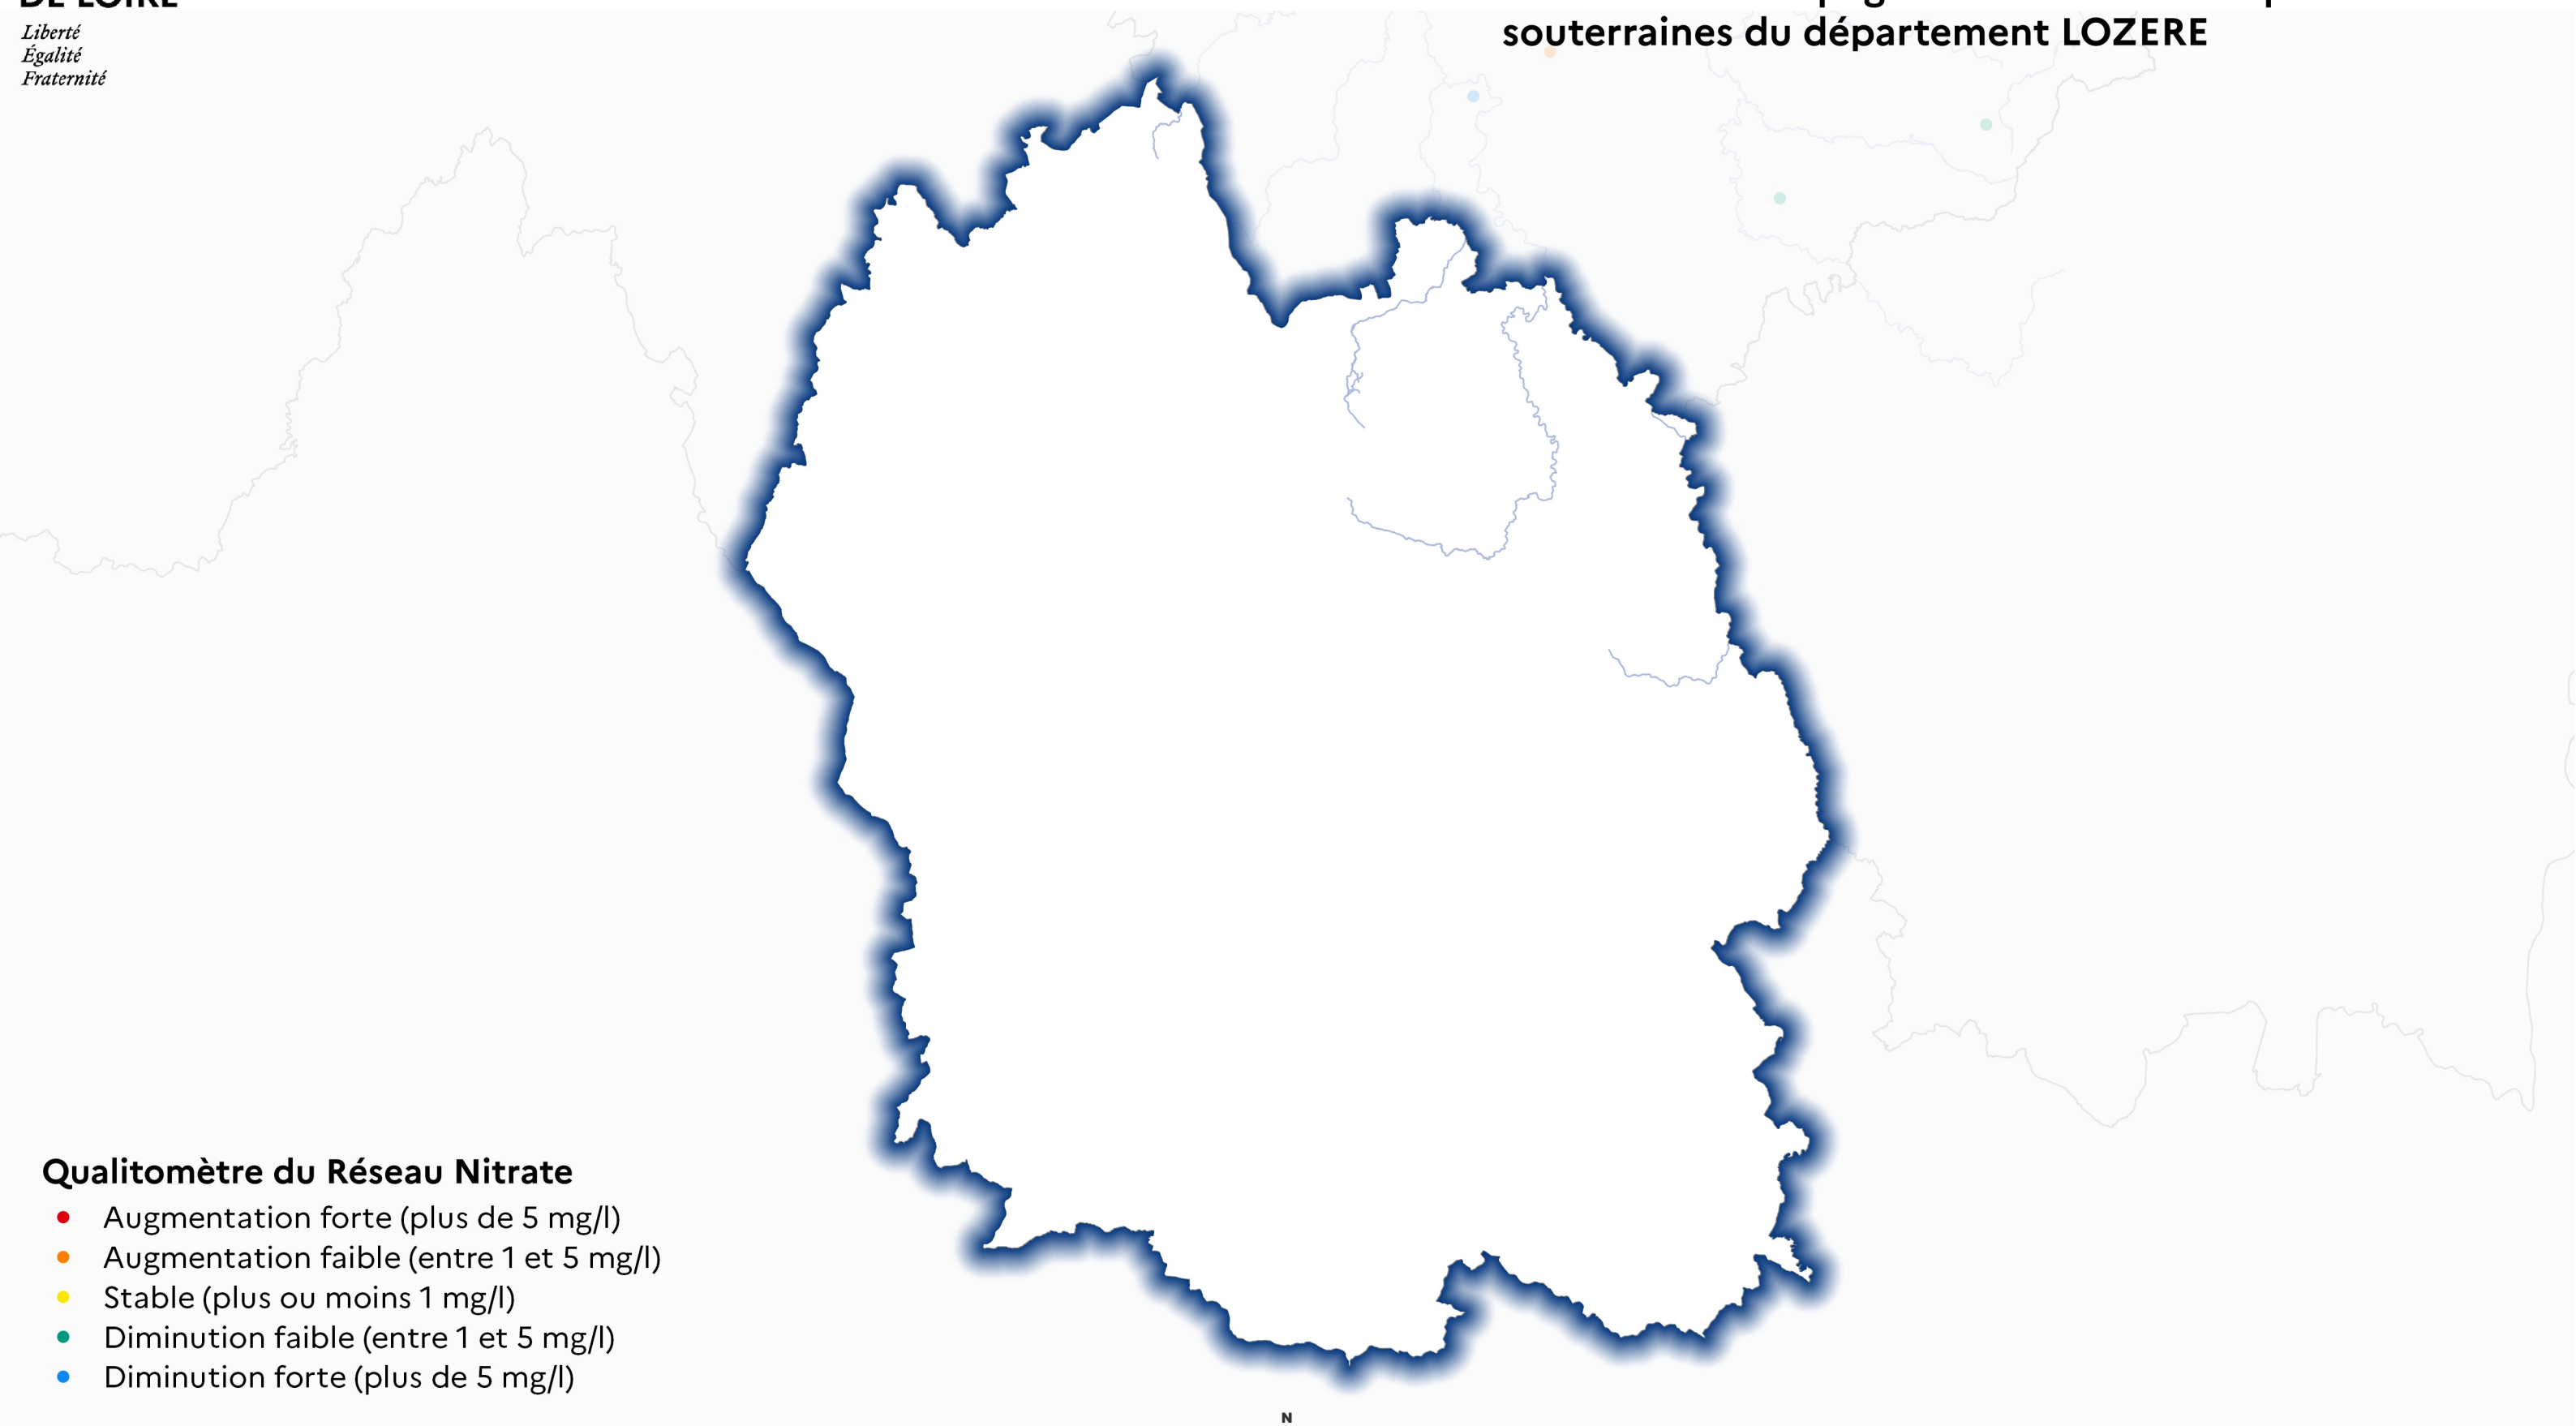


Qualitomètre du Réseau Nitrate

- Augmentation forte (plus de 5 mg/l)
- Augmentation faible (entre 1 et 5 mg/l)
- Stable (plus ou moins 1 mg/l)
- Diminution faible (entre 1 et 5 mg/l)
- Diminution forte (plus de 5 mg/l)

Classement antérieur

- Zones vulnérables classées en 2017


DOCUMENT DE TRAVAIL



0 10 20 30 km



Sources : Ades(BRGM), OFB
Réalisation : SEBRiNaL\DDBLB, septembre 2020

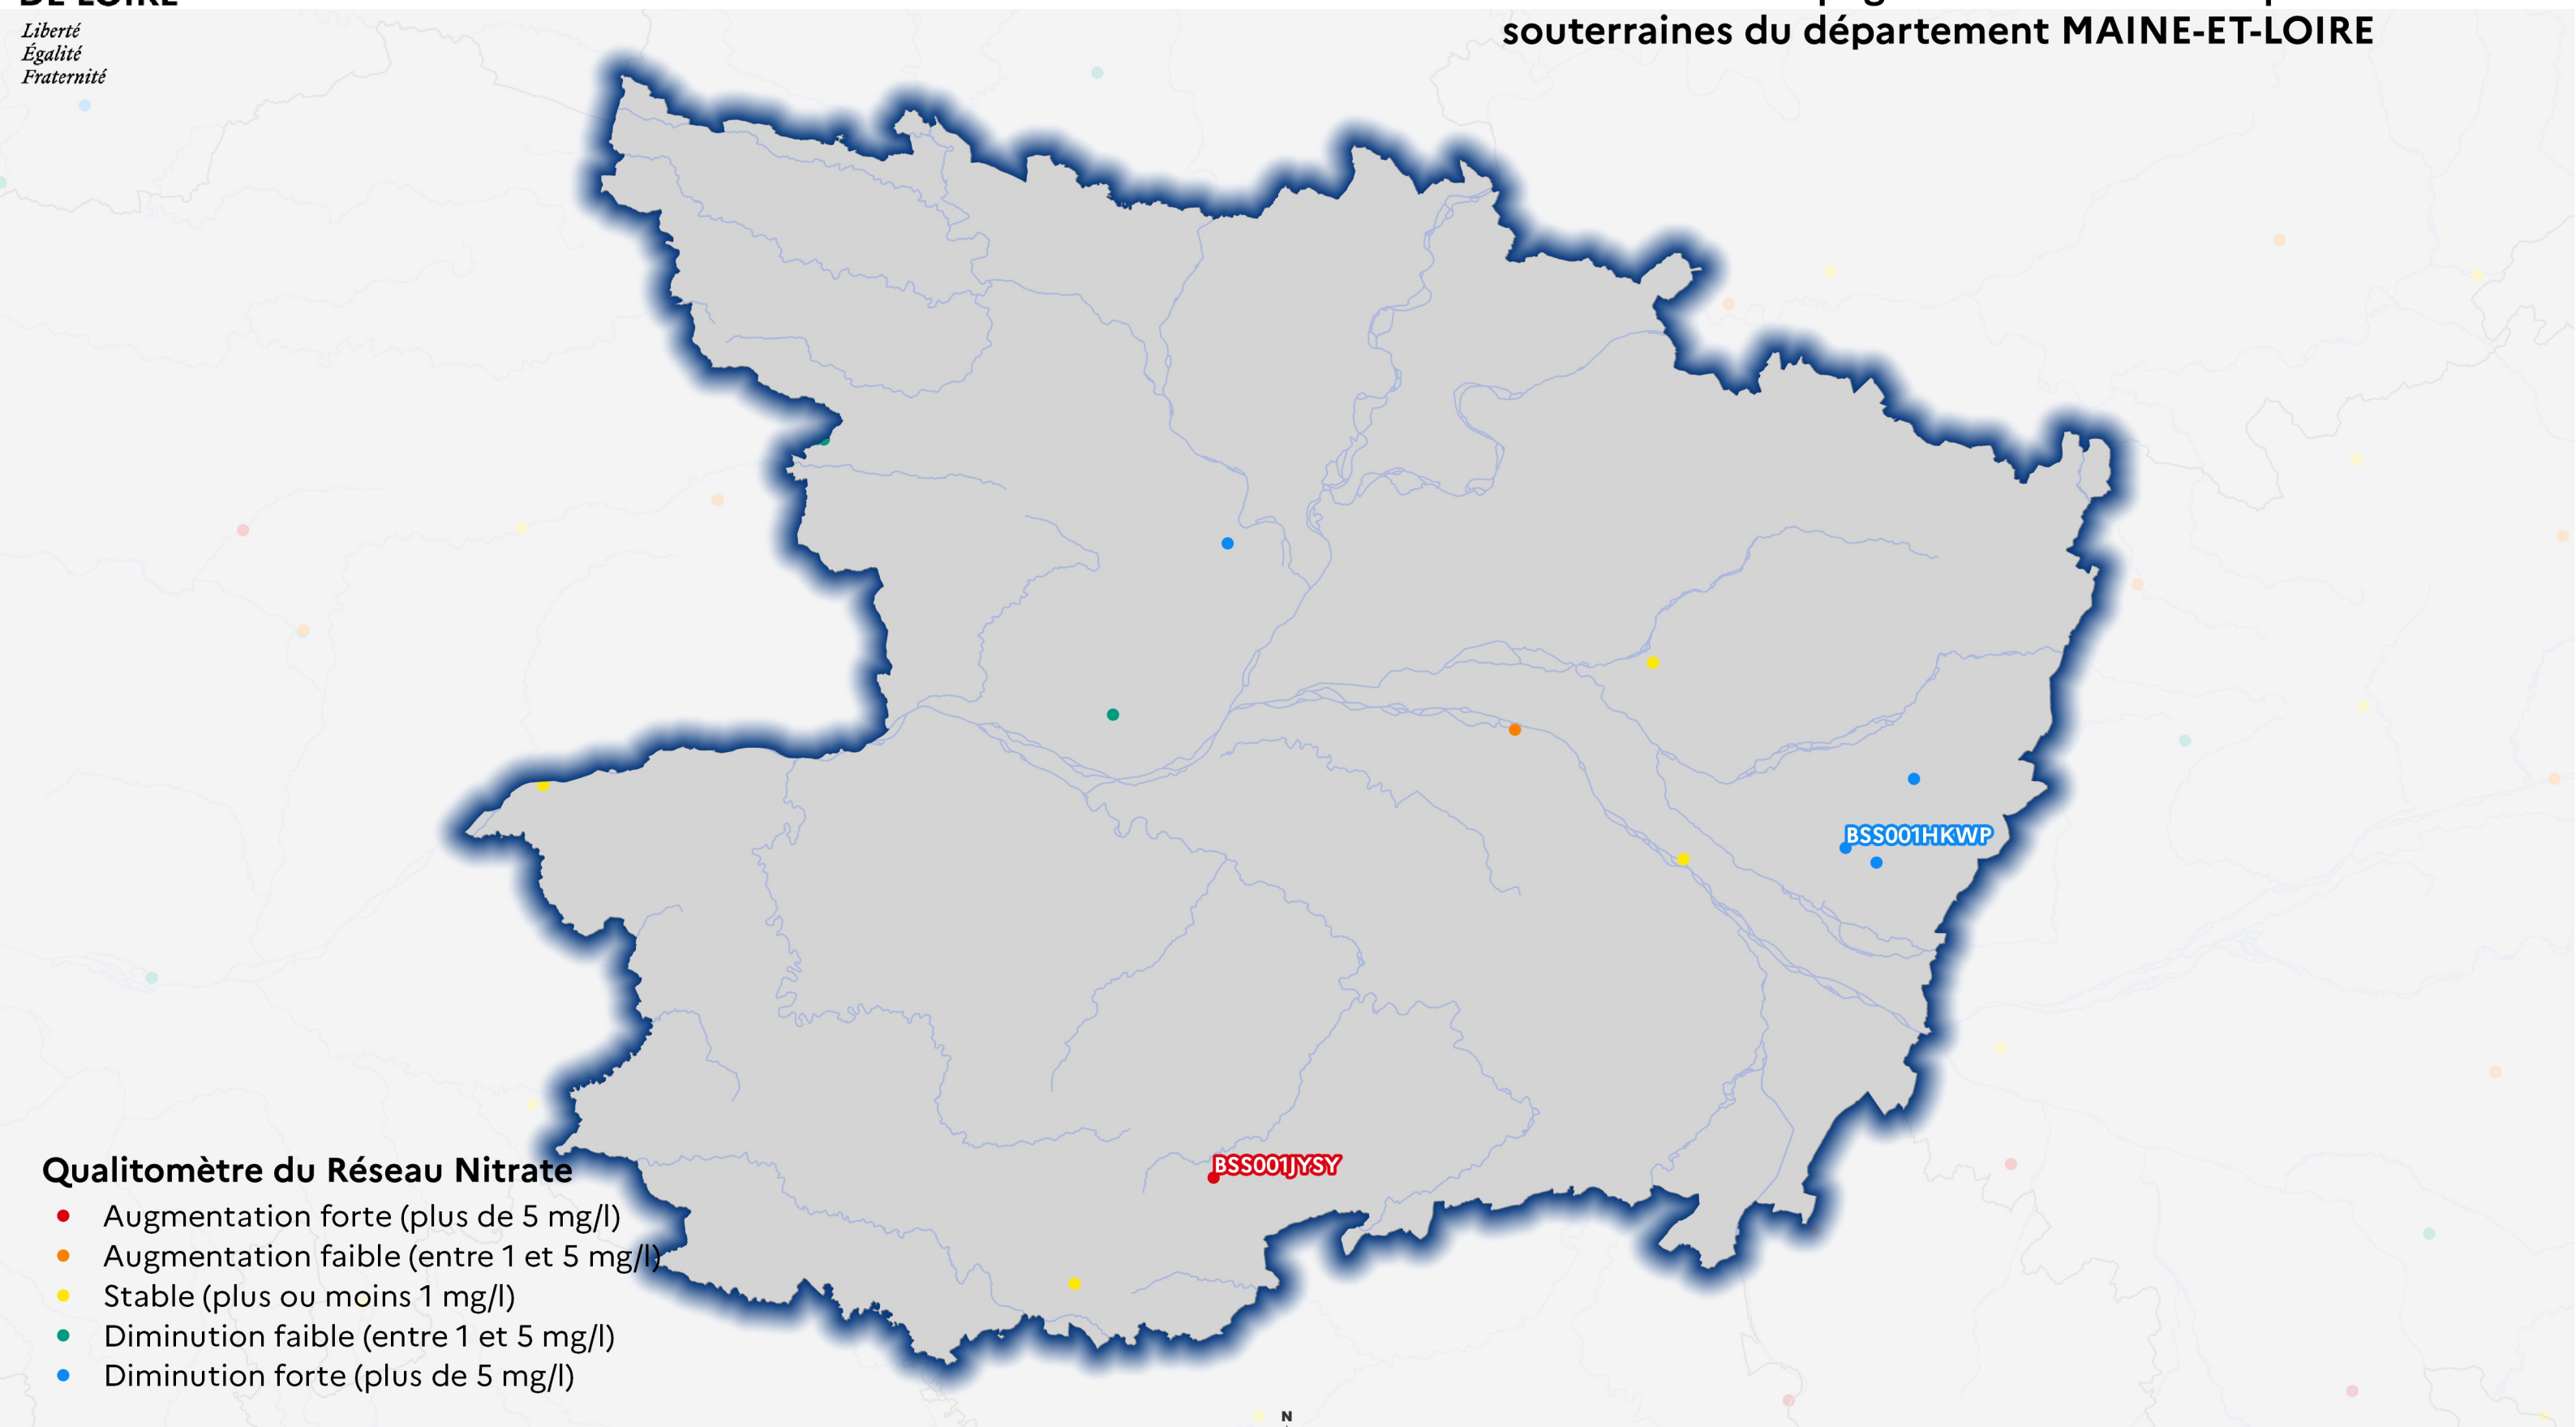


Qualitomètre du Réseau Nitrate

- Augmentation forte (plus de 5 mg/l)
- Augmentation faible (entre 1 et 5 mg/l)
- Stable (plus ou moins 1 mg/l)
- Diminution faible (entre 1 et 5 mg/l)
- Diminution forte (plus de 5 mg/l)

Classement antérieur

- Zones vulnérables classées en 2017


DOCUMENT DE TRAVAIL



0 10 20 30 km



Sources : Ades(BRGM), OFB
Réalisation : SEBRiNaL\DDBLB, septembre 2020

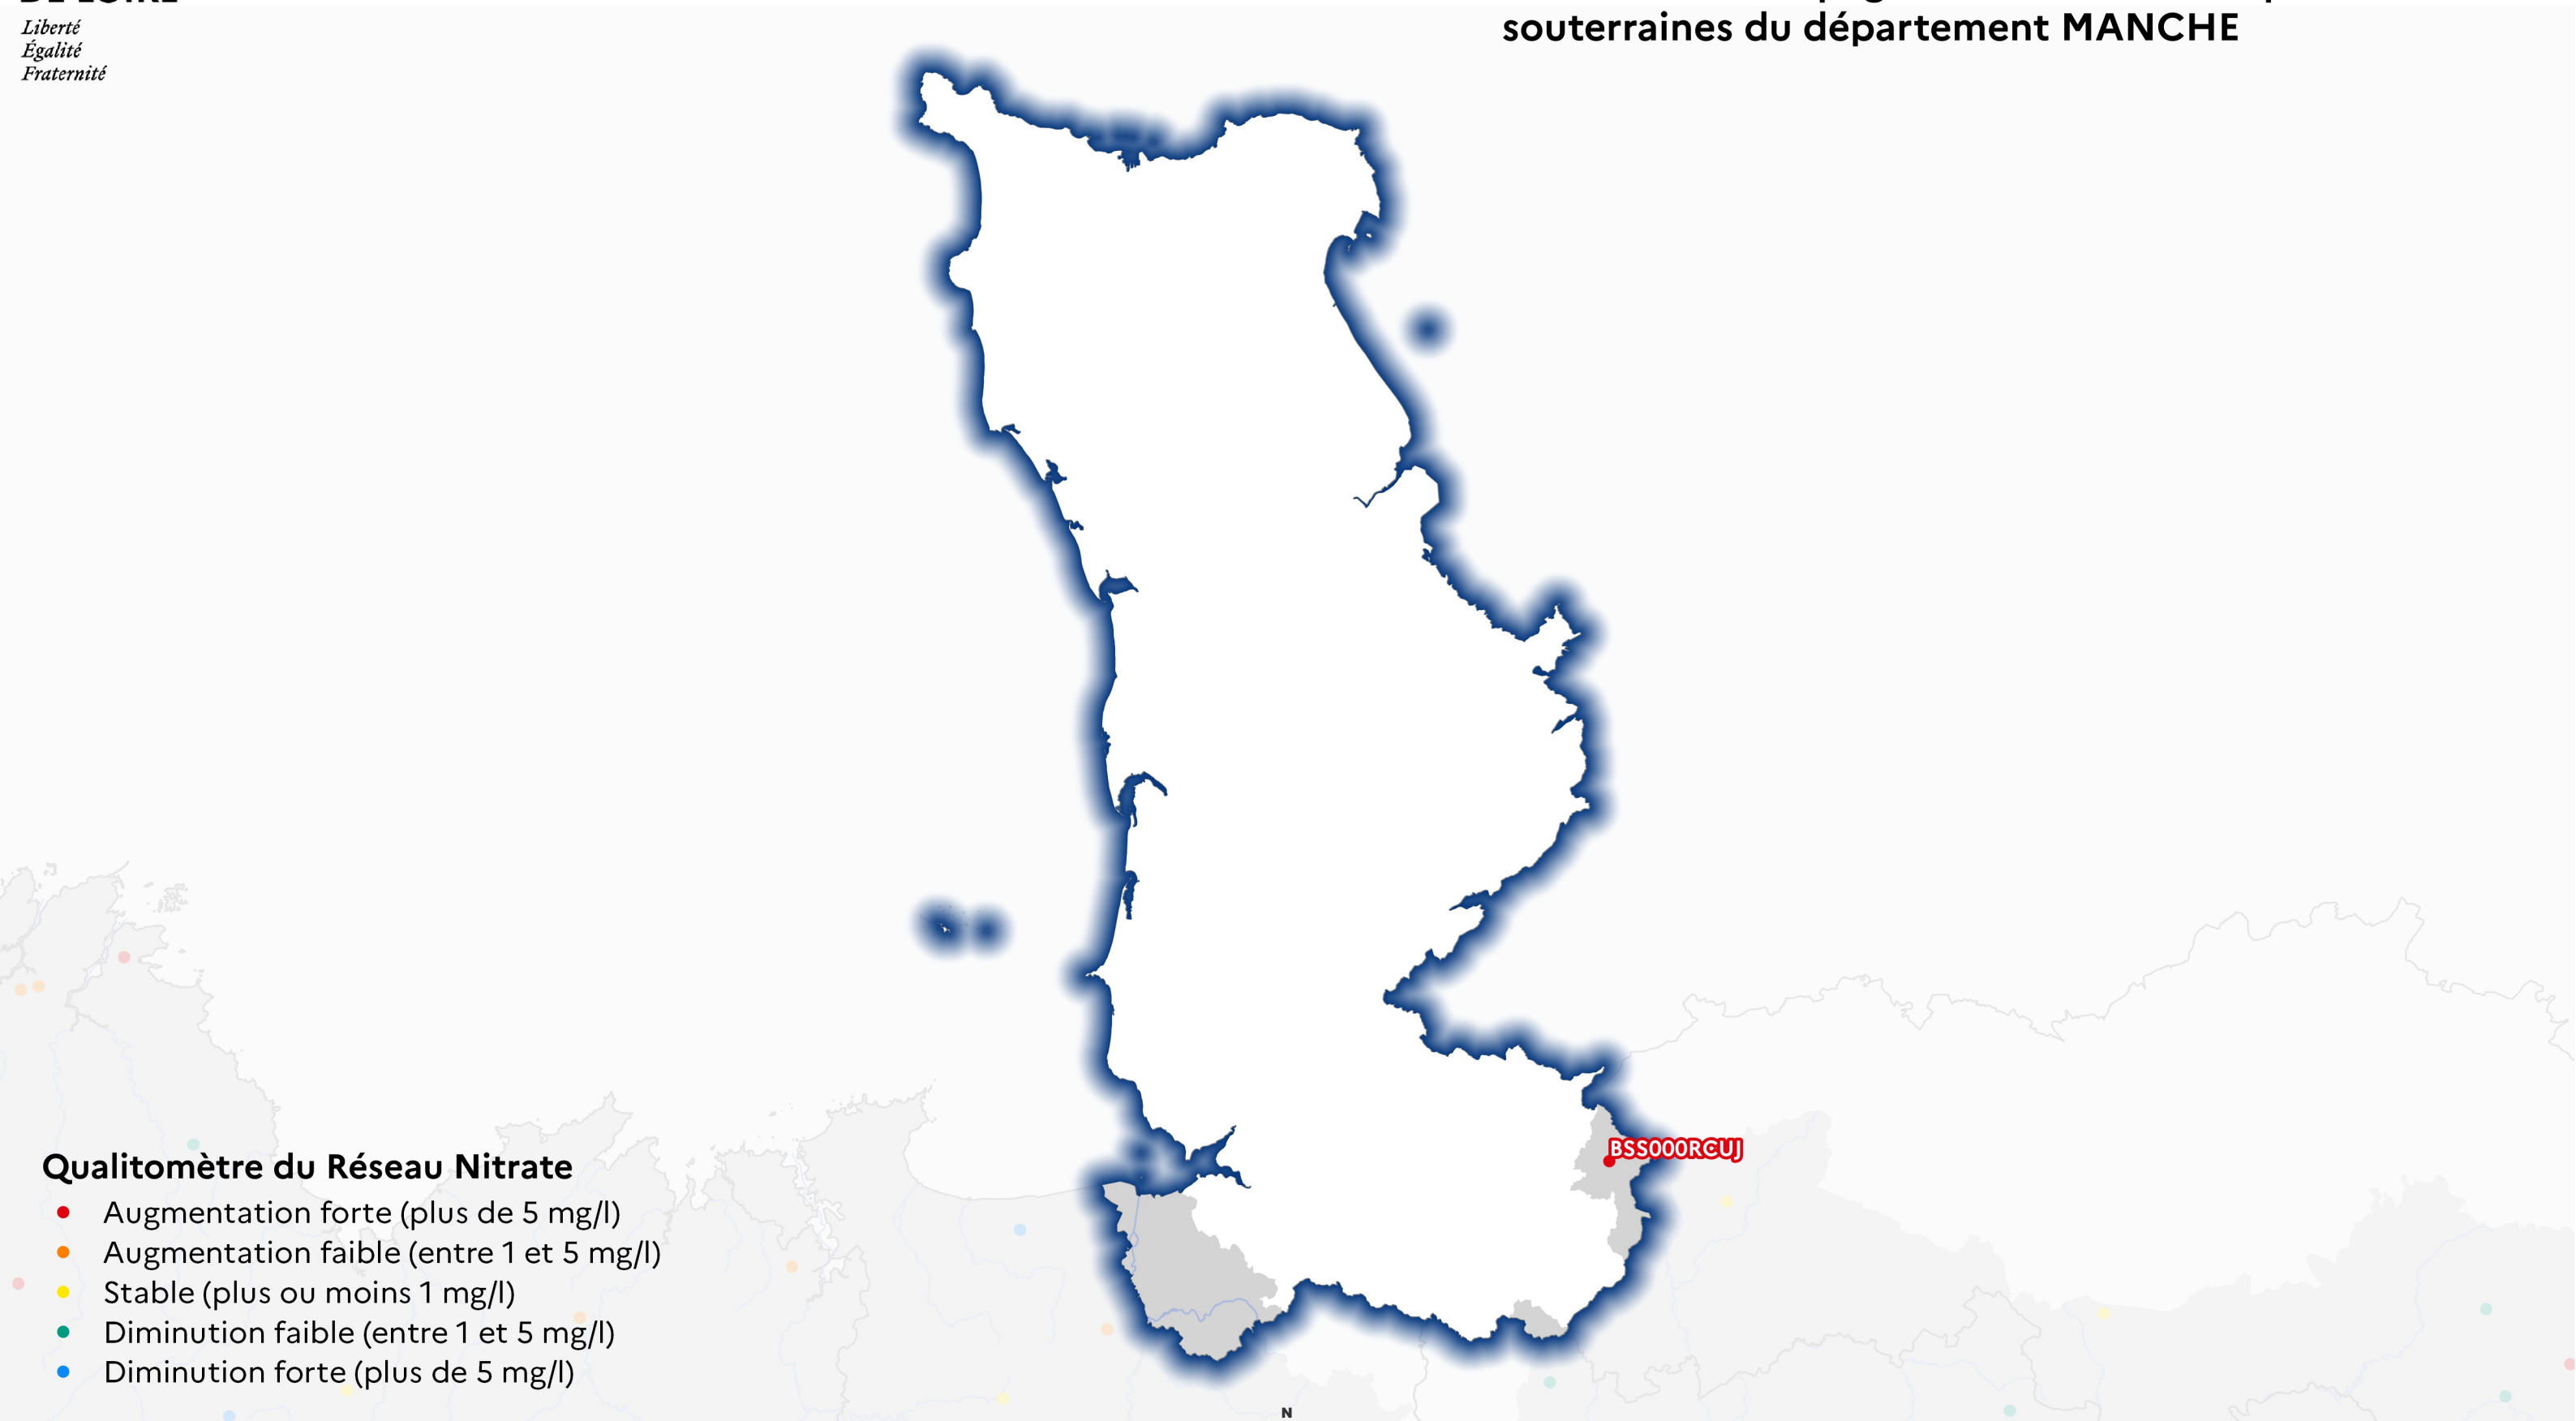

Qualitomètre du Réseau Nitrate

- Augmentation forte (plus de 5 mg/l)
- Augmentation faible (entre 1 et 5 mg/l)
- Stable (plus ou moins 1 mg/l)
- Diminution faible (entre 1 et 5 mg/l)
- Diminution forte (plus de 5 mg/l)

Classement antérieur

■ Zones vulnérables classées en 2017




0 10 20 30 km





*Liberté
Égalité
Fraternité*

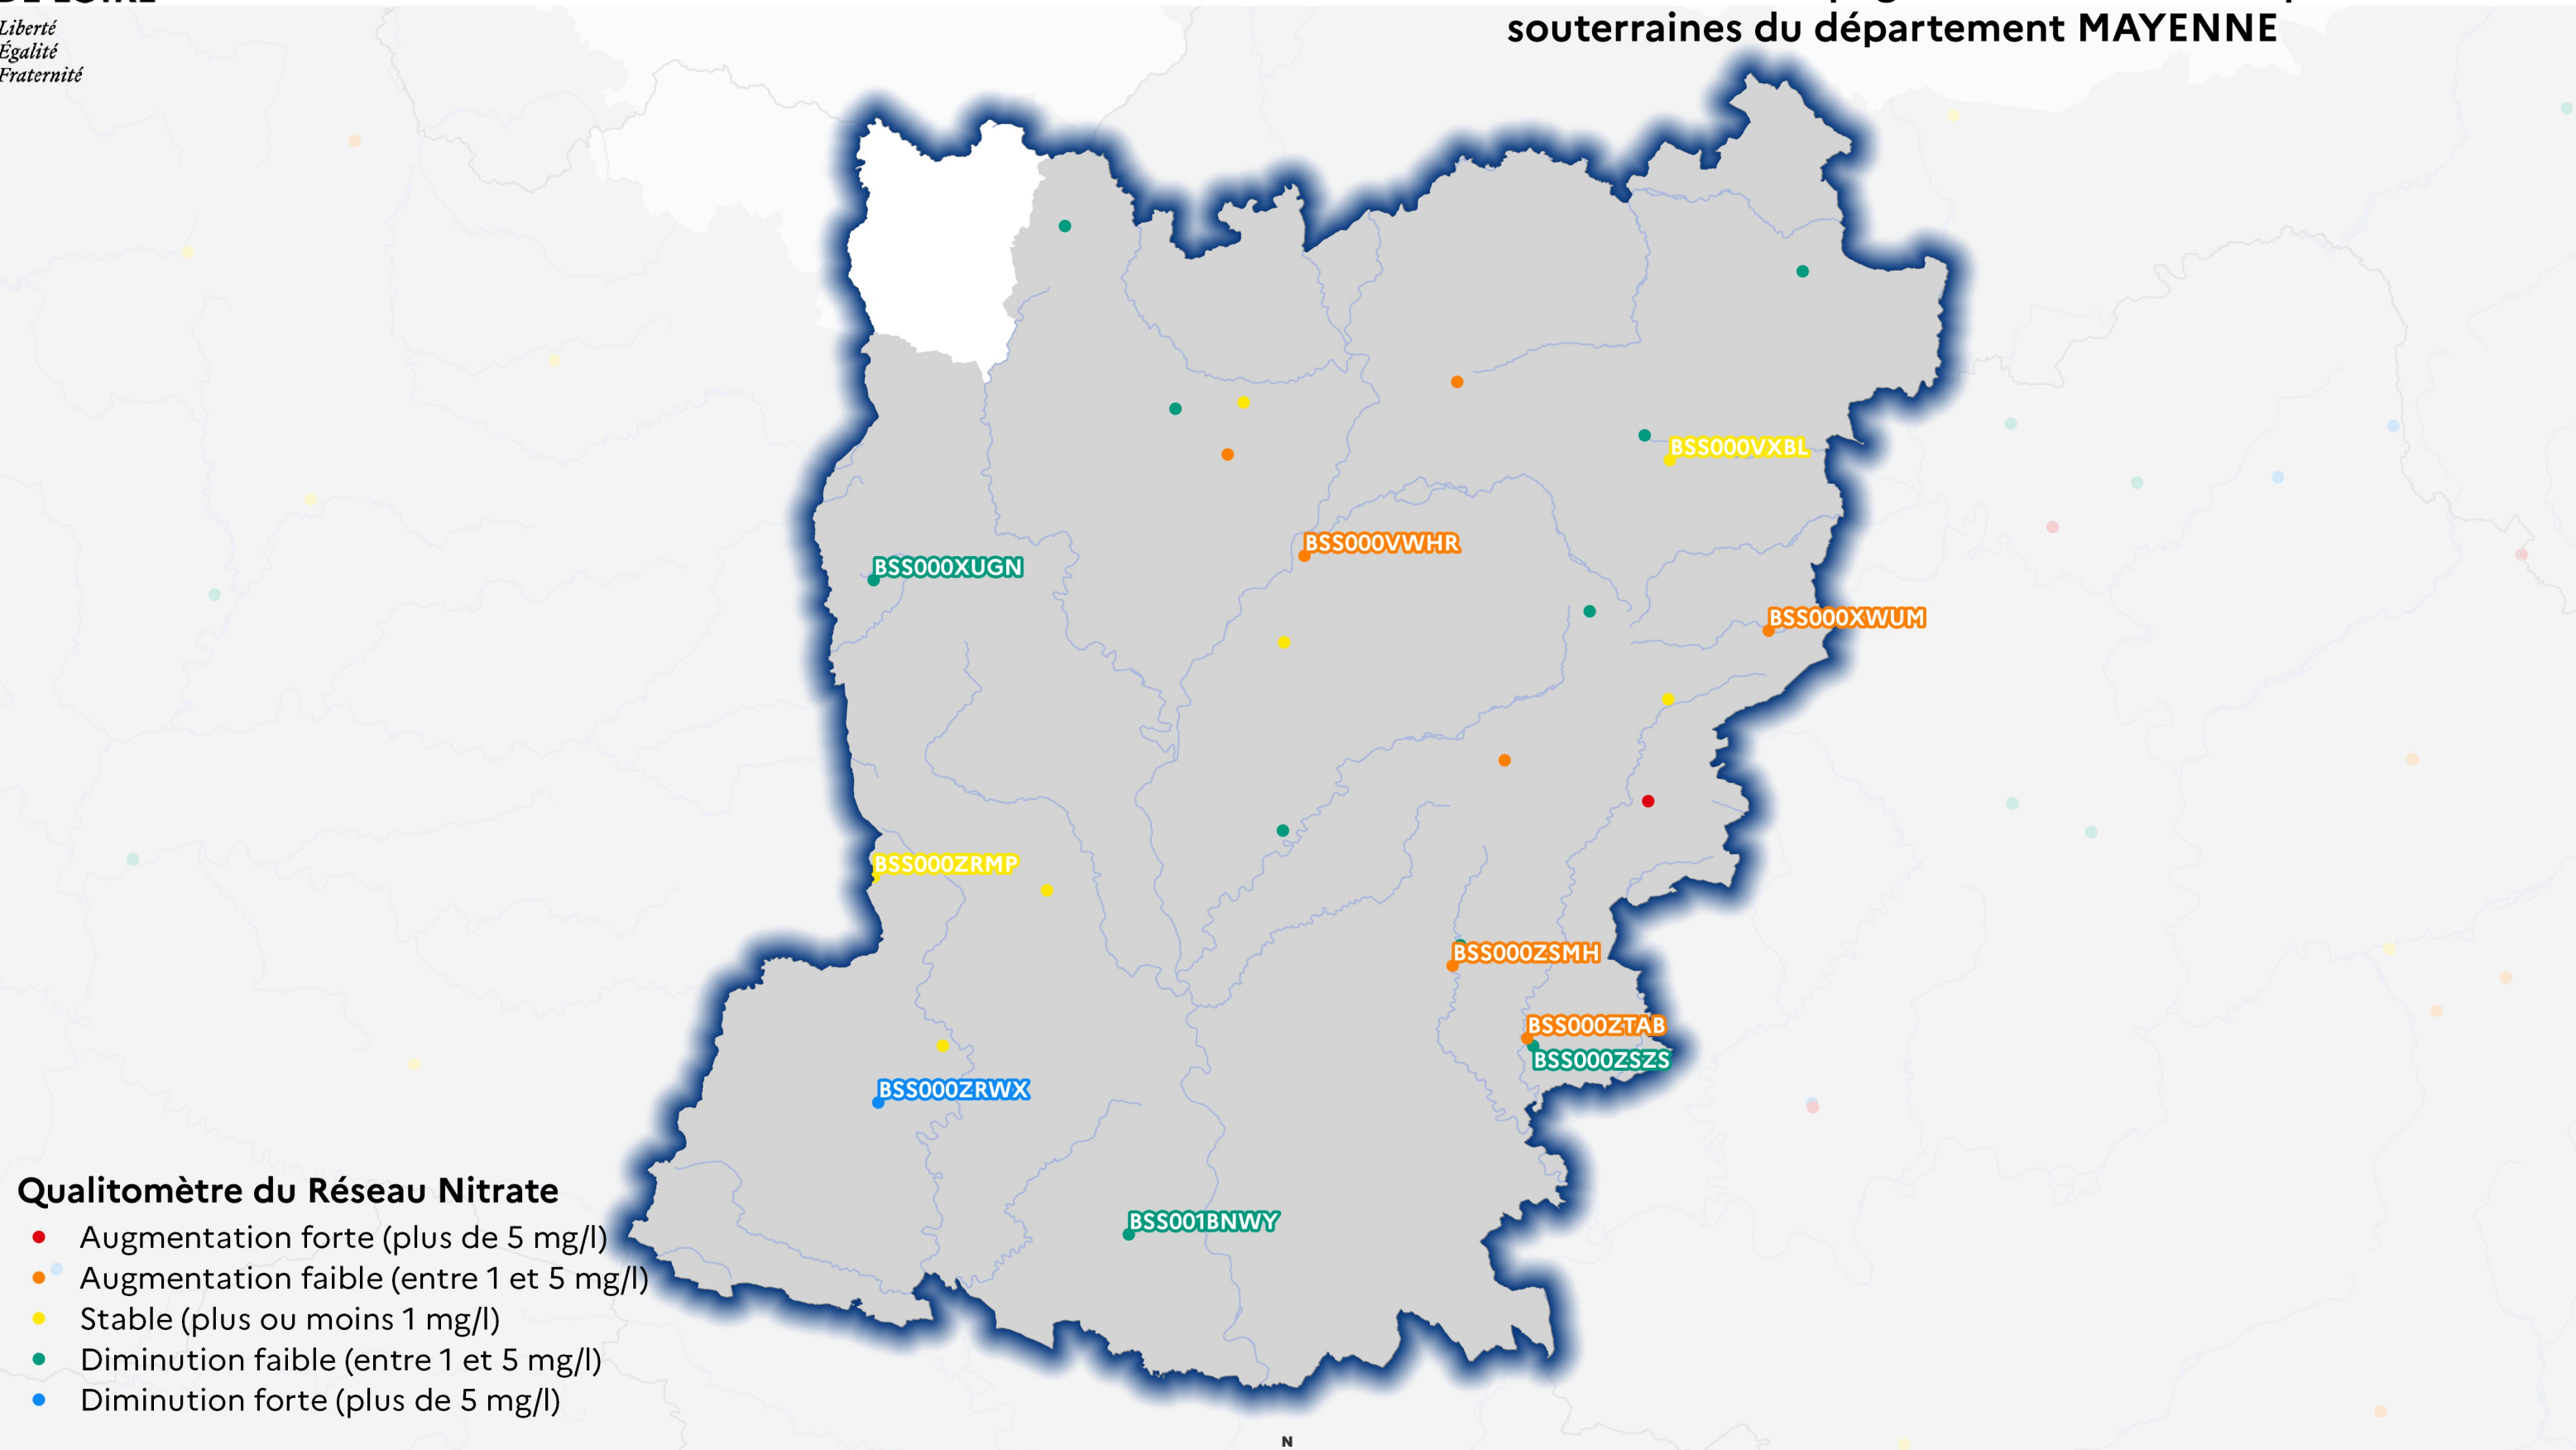


Qualitomètre du Réseau Nitrate

- Augmentation forte (plus de 5 mg/l)
- Augmentation faible (entre 1 et 5 mg/l)
- Stable (plus ou moins 1 mg/l)
- Diminution faible (entre 1 et 5 mg/l)
- Diminution forte (plus de 5 mg/l)

Classement antérieur


Zones vulnérables classées en 2017



Sources : Ades(BRGM), OFB
Réalisation : SEBRiNaL\DDBLB, septembre 2020



Liberté
Égalité
Fraternité

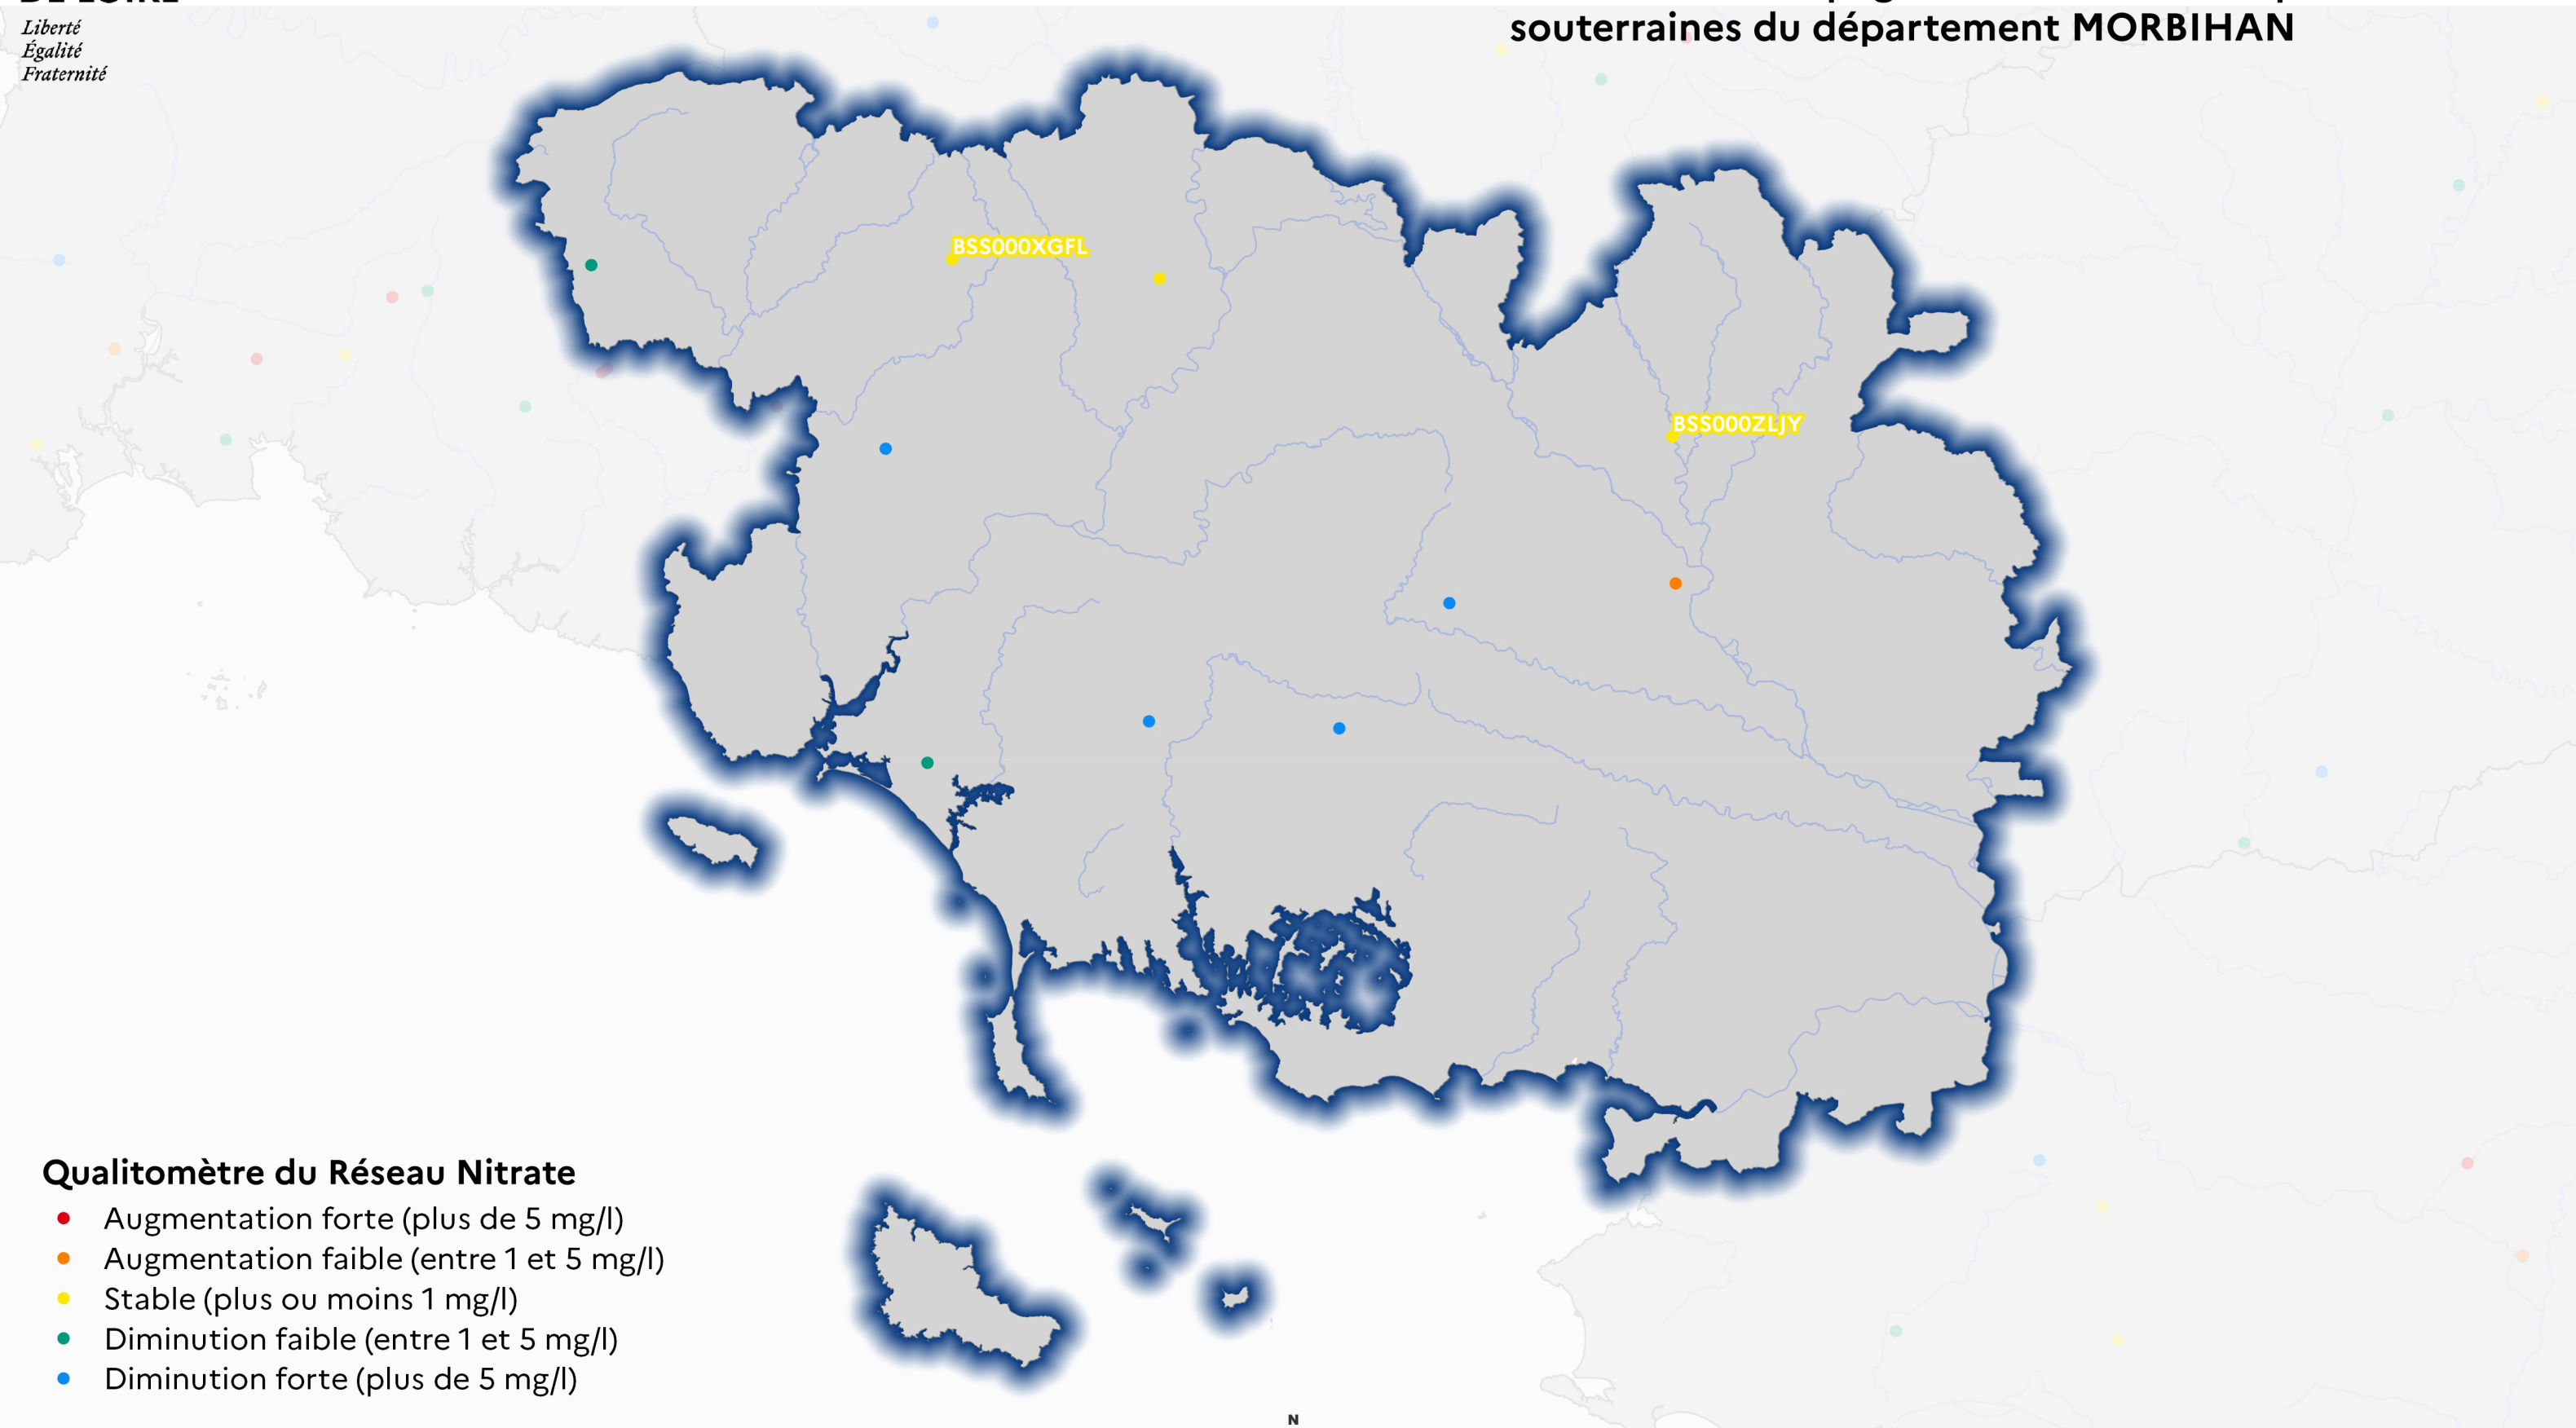



Qualitomètre du Réseau Nitrate

- Augmentation forte (plus de 5 mg/l)
- Augmentation faible (entre 1 et 5 mg/l)
- Stable (plus ou moins 1 mg/l)
- Diminution faible (entre 1 et 5 mg/l)
- Diminution forte (plus de 5 mg/l)

Classement antérieur

■ Zones vulnérables classées en 2017


DOCUMENT DE TRAVAIL



Sources : Ades(BRGM), OFB
Réalisation : SEBRiNaL\DDBLB, septembre 2020



*Liberté
Égalité
Fraternité*

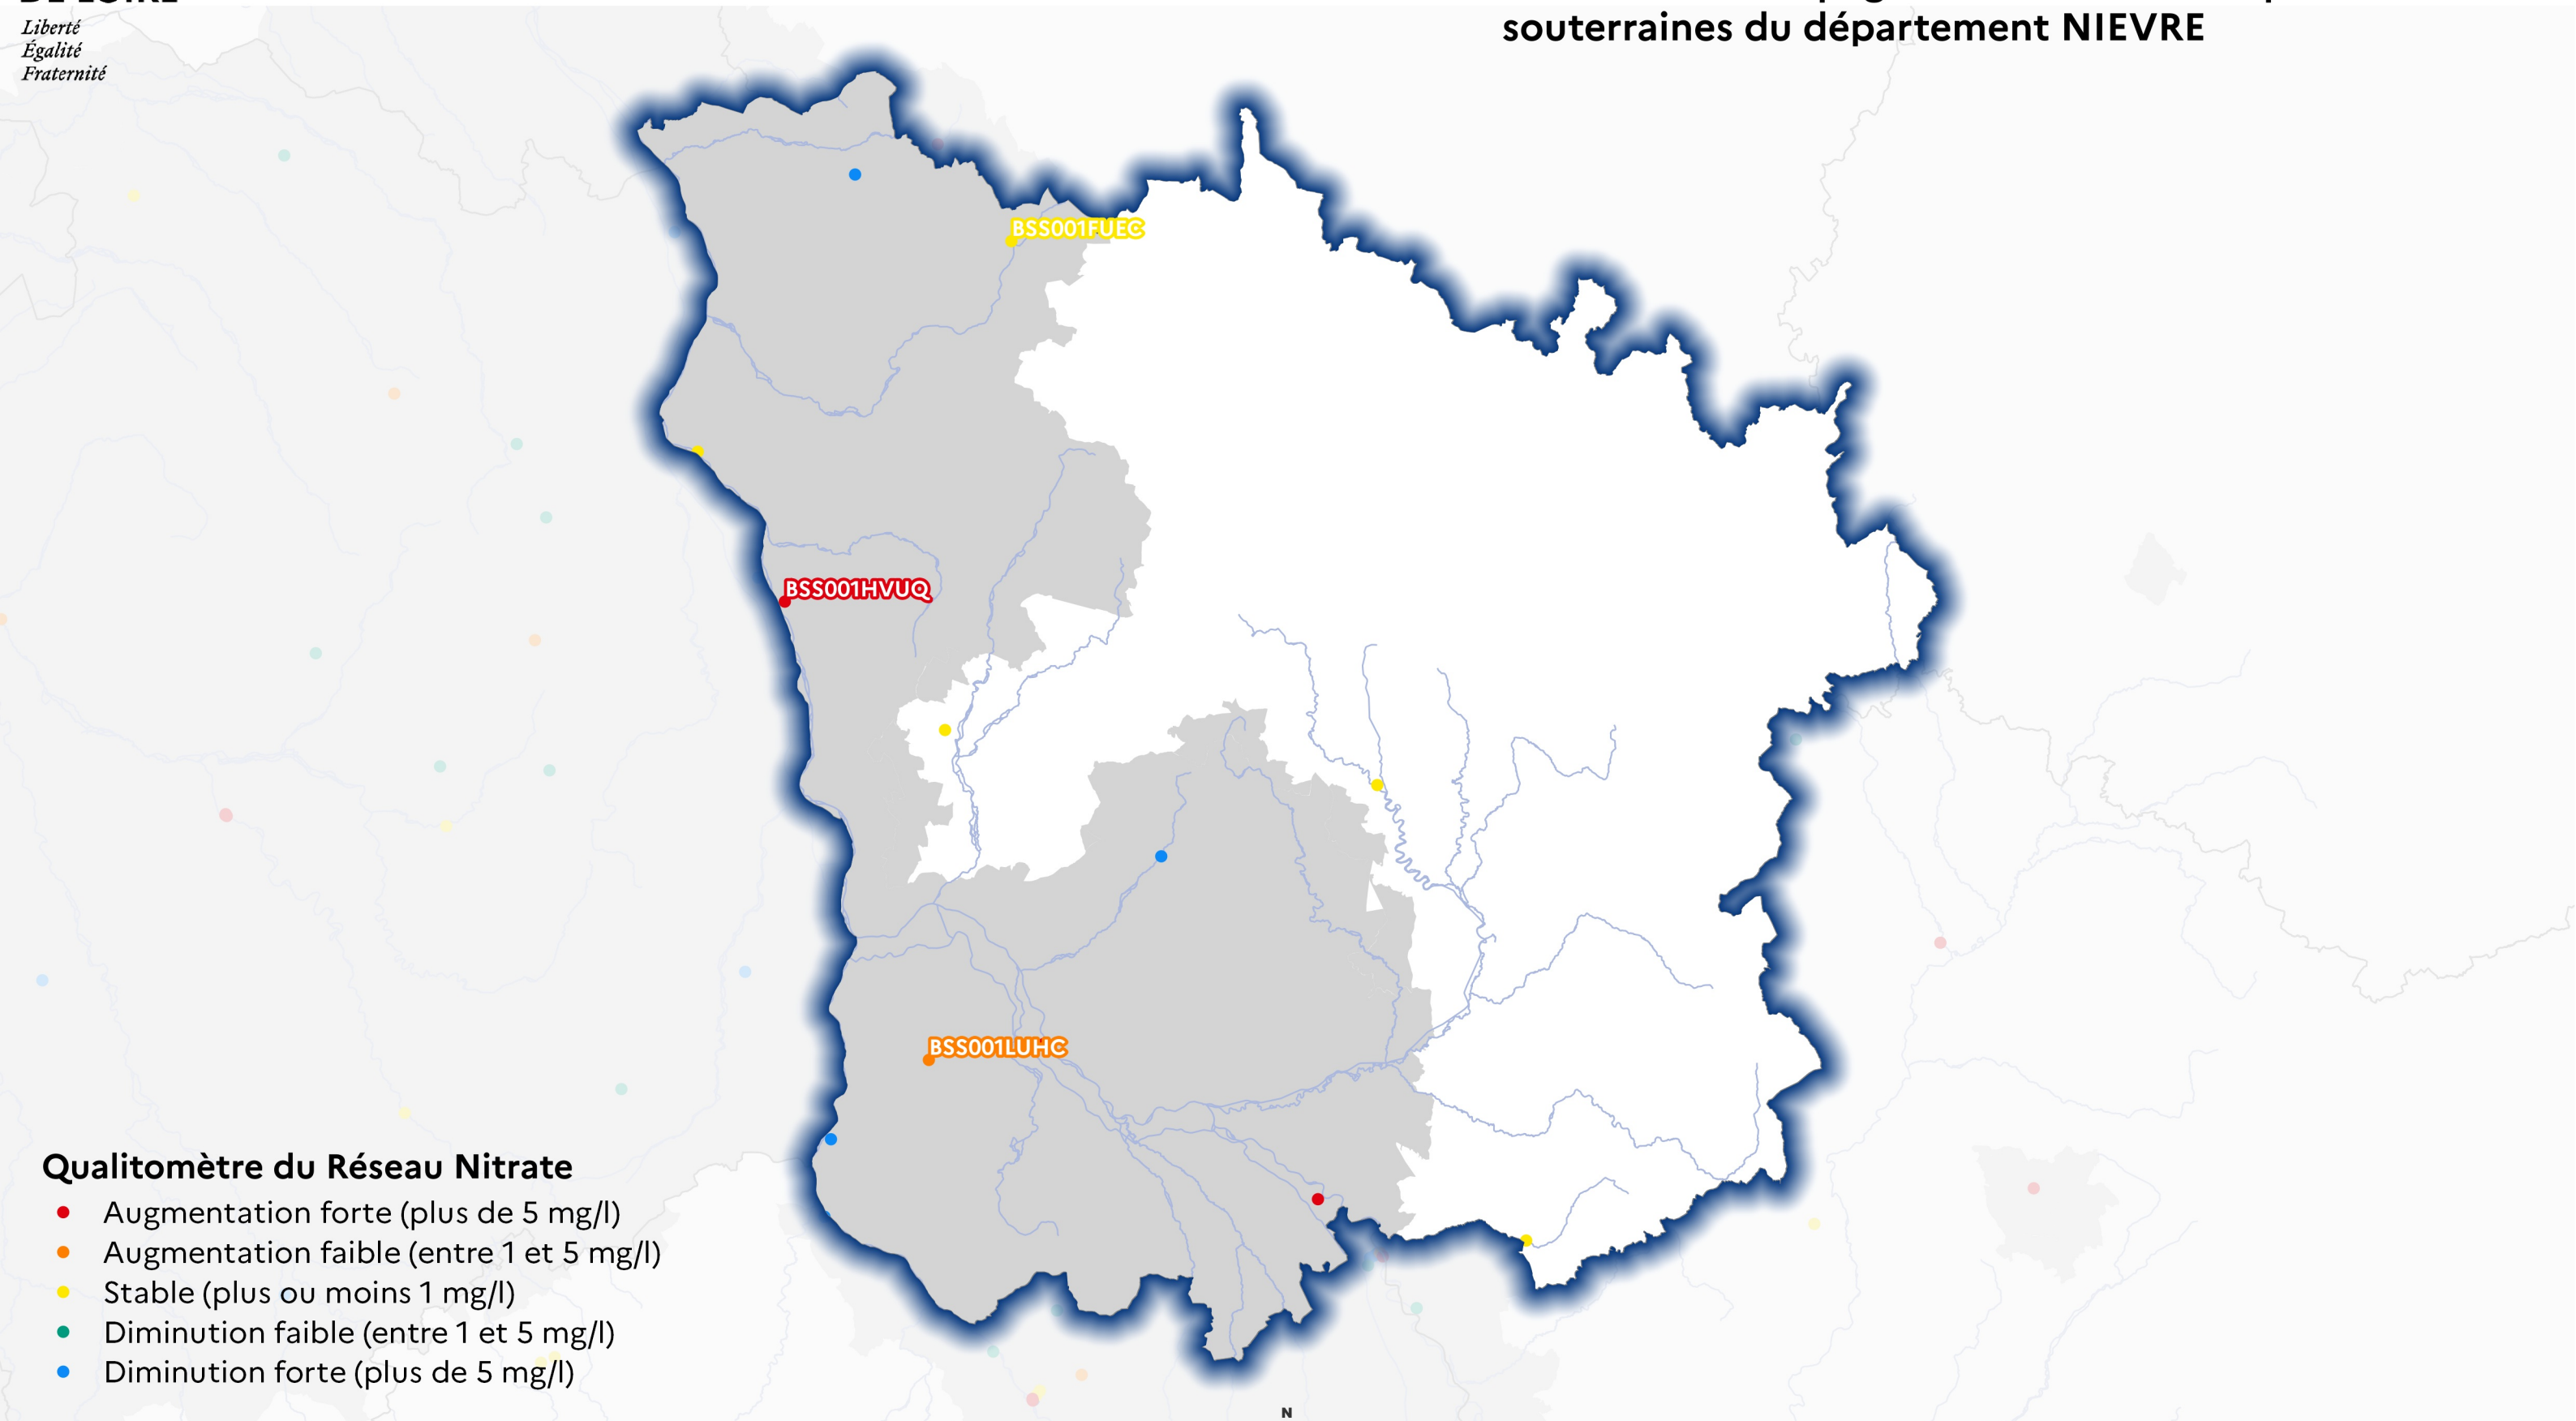


Qualitomètre du Réseau Nitrate

- Augmentation forte (plus de 5 mg/l)
- Augmentation faible (entre 1 et 5 mg/l)
- Stable (plus ou moins 1 mg/l)
- Diminution faible (entre 1 et 5 mg/l)
- Diminution forte (plus de 5 mg/l)


Classement antérieur

■ Zones vulnérables classées en 2017





*Liberté
Égalité
Fraternité*

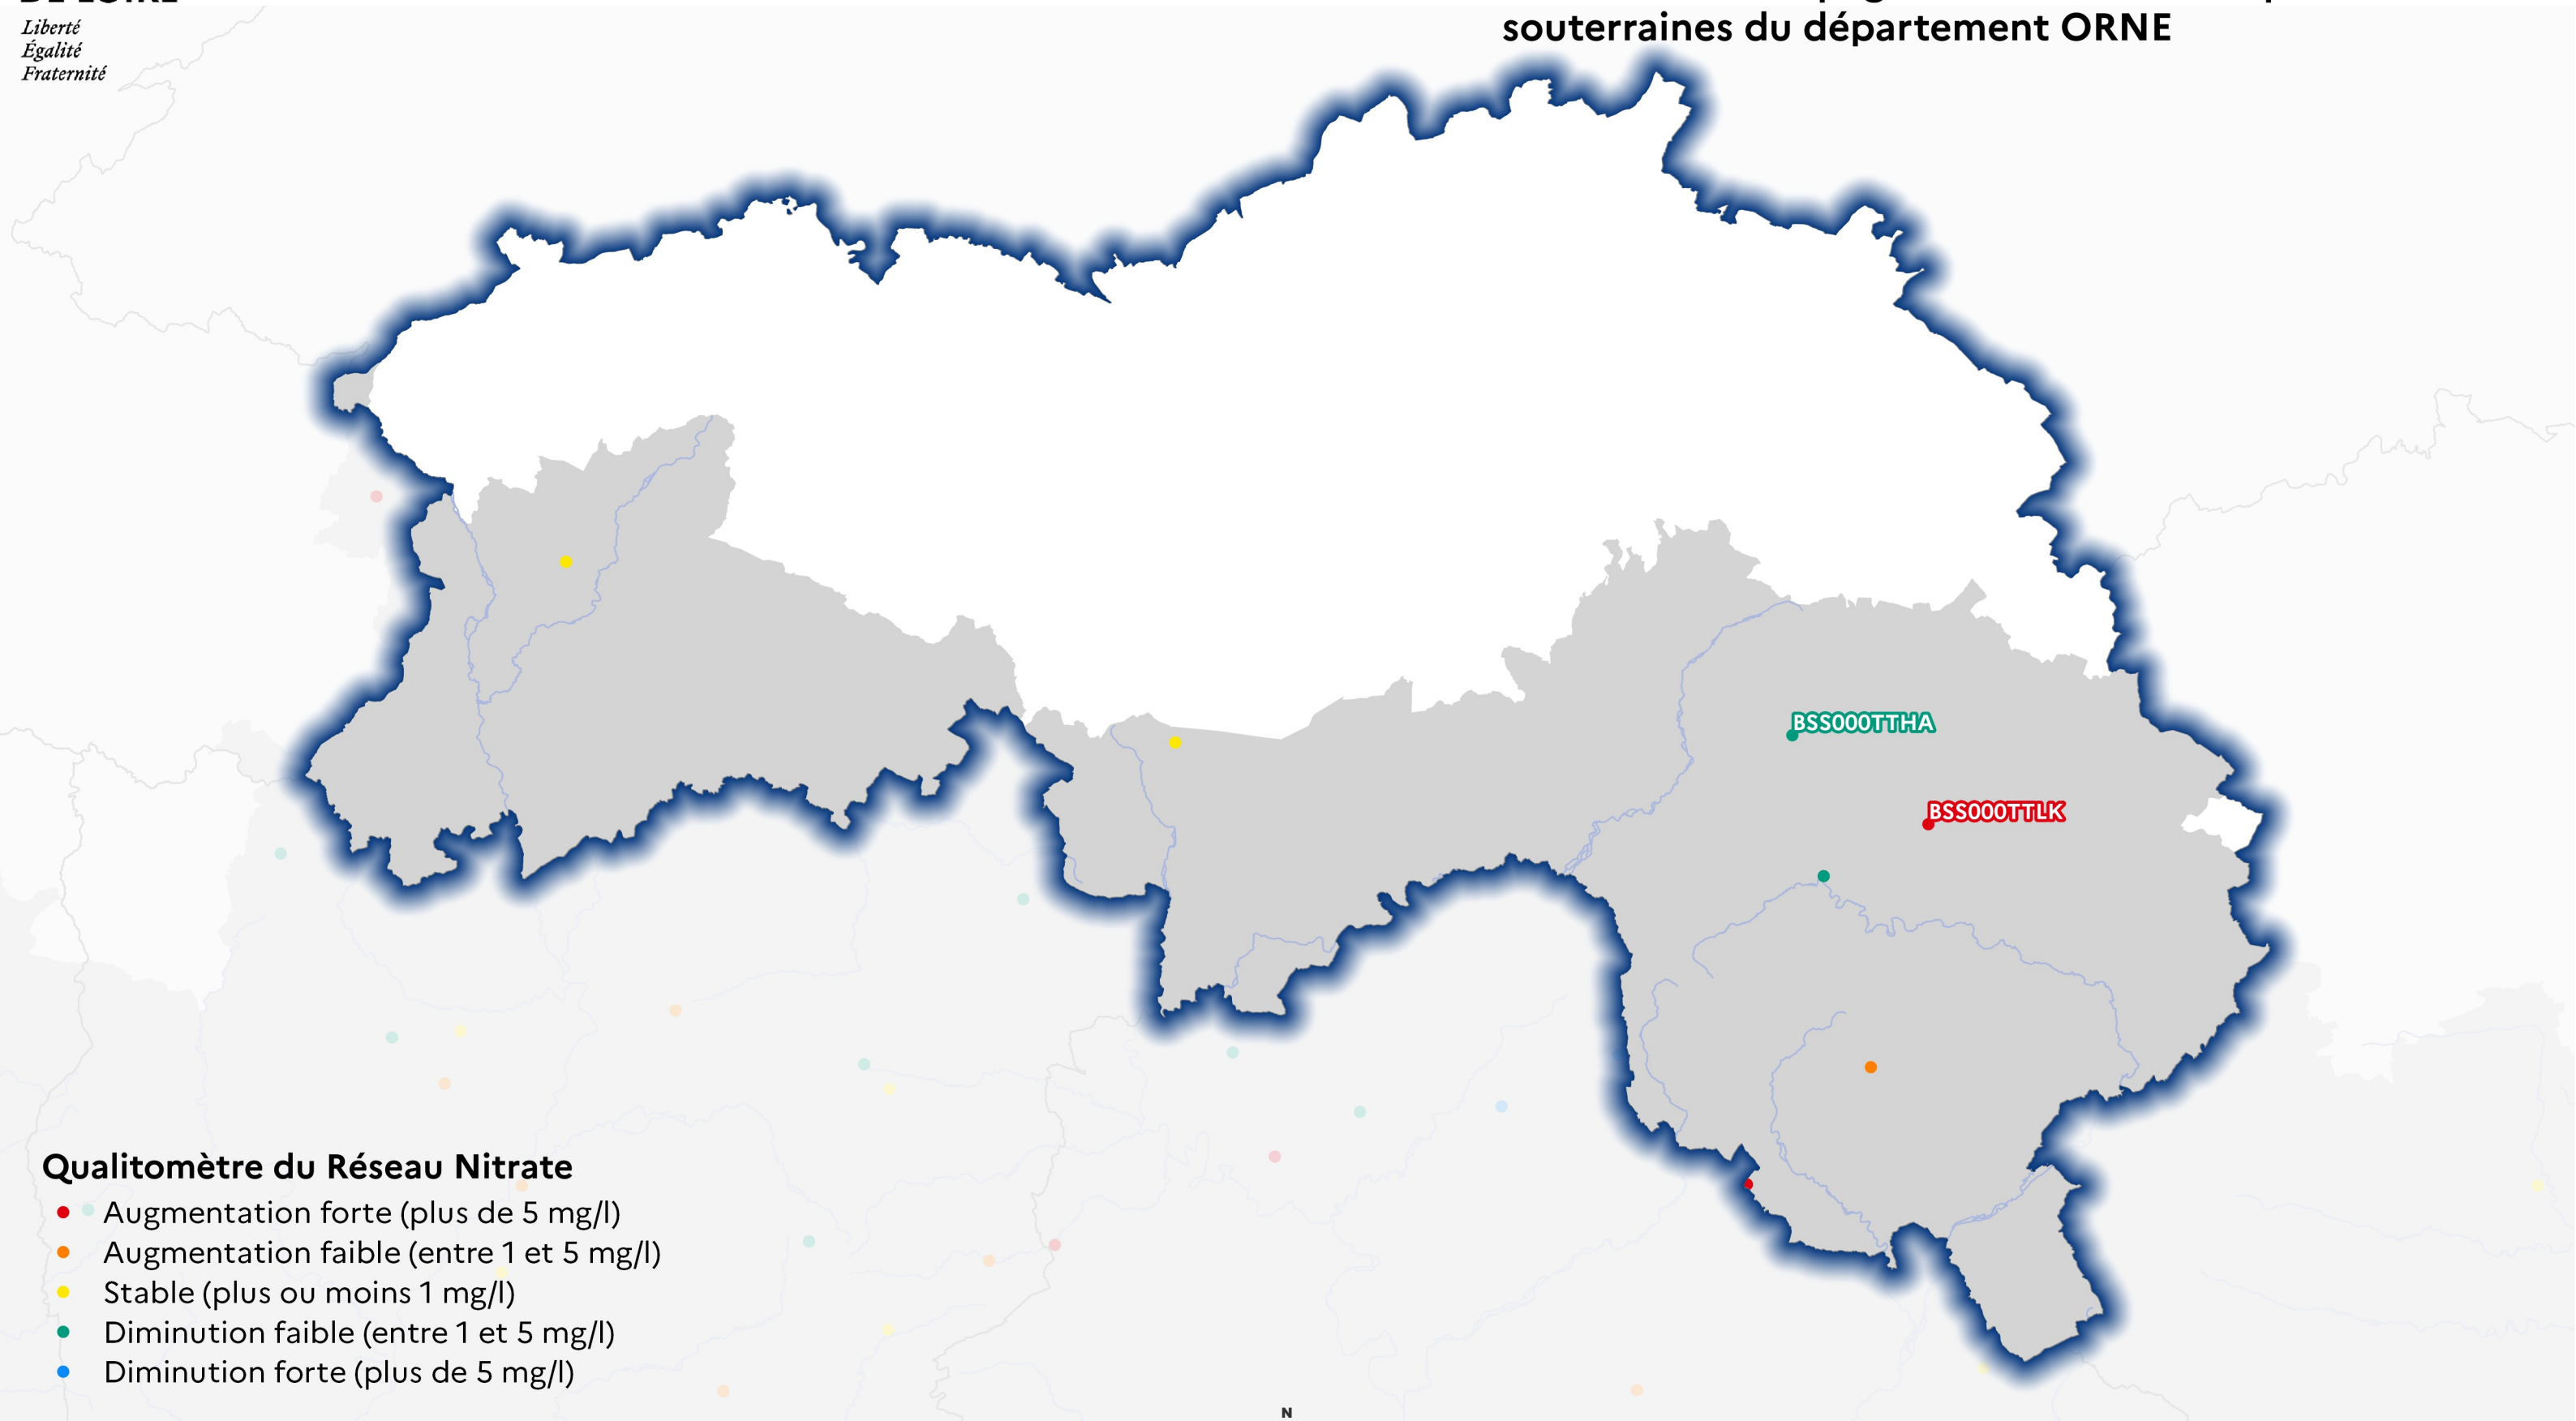


Qualitomètre du Réseau Nitrate

- Augmentation forte (plus de 5 mg/l)
- Augmentation faible (entre 1 et 5 mg/l)
- Stable (plus ou moins 1 mg/l)
- Diminution faible (entre 1 et 5 mg/l)
- Diminution forte (plus de 5 mg/l)

Classement antérieur

Zones vulnérables classées en 2017

DOCUMENT DE TRAVAIL



Sources : Ades(BRGM), OFB
Réalisation : SEBRiNaL\DDBLB, septembre 2020



*Liberté
Égalité
Fraternité*



Qualitomètre du Réseau Nitrate

- Augmentation forte (plus de 5 mg/l)
- Augmentation faible (entre 1 et 5 mg/l)
- Stable (plus ou moins 1 mg/l)
- Diminution faible (entre 1 et 5 mg/l)
- Diminution forte (plus de 5 mg/l)

Classement antérieur

- Zones vulnérables classées en 2017


DOCUMENT DE TRAVAIL

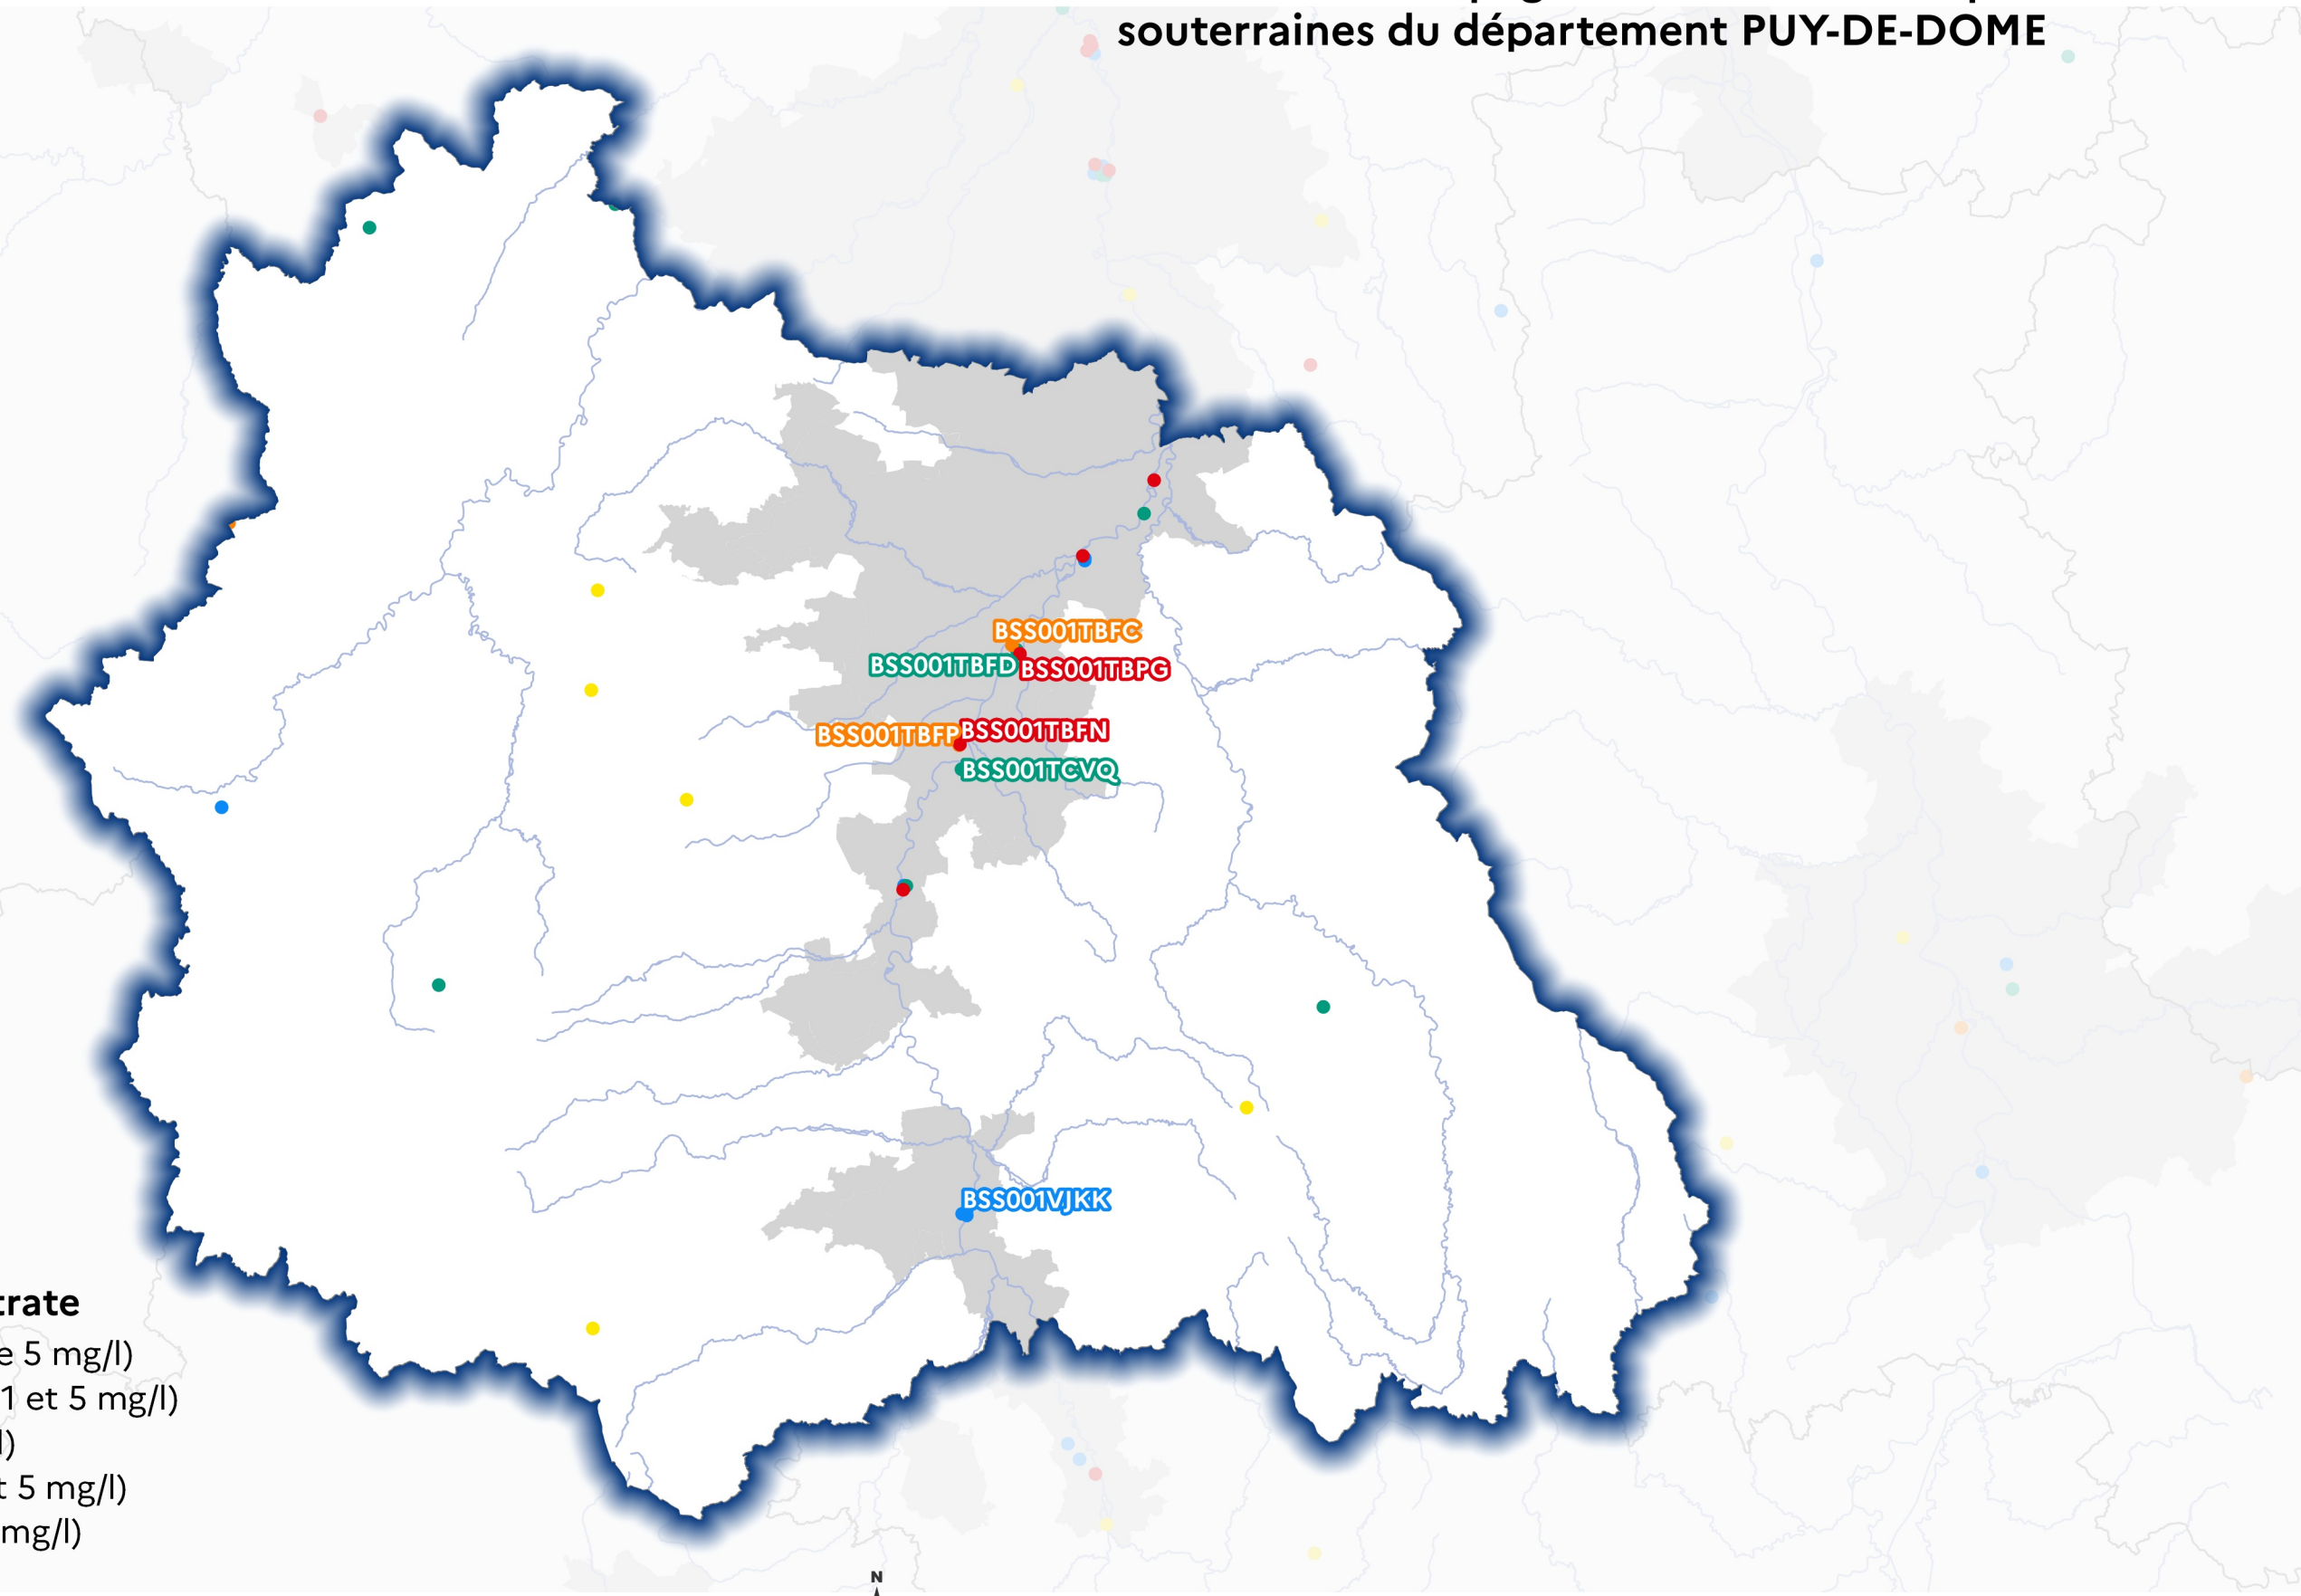

Sources : Ades(BRGM), OFB
Réalisation : SEBRiNaL\DDBLB, septembre 2020



Liberté
Égalité
Fraternité

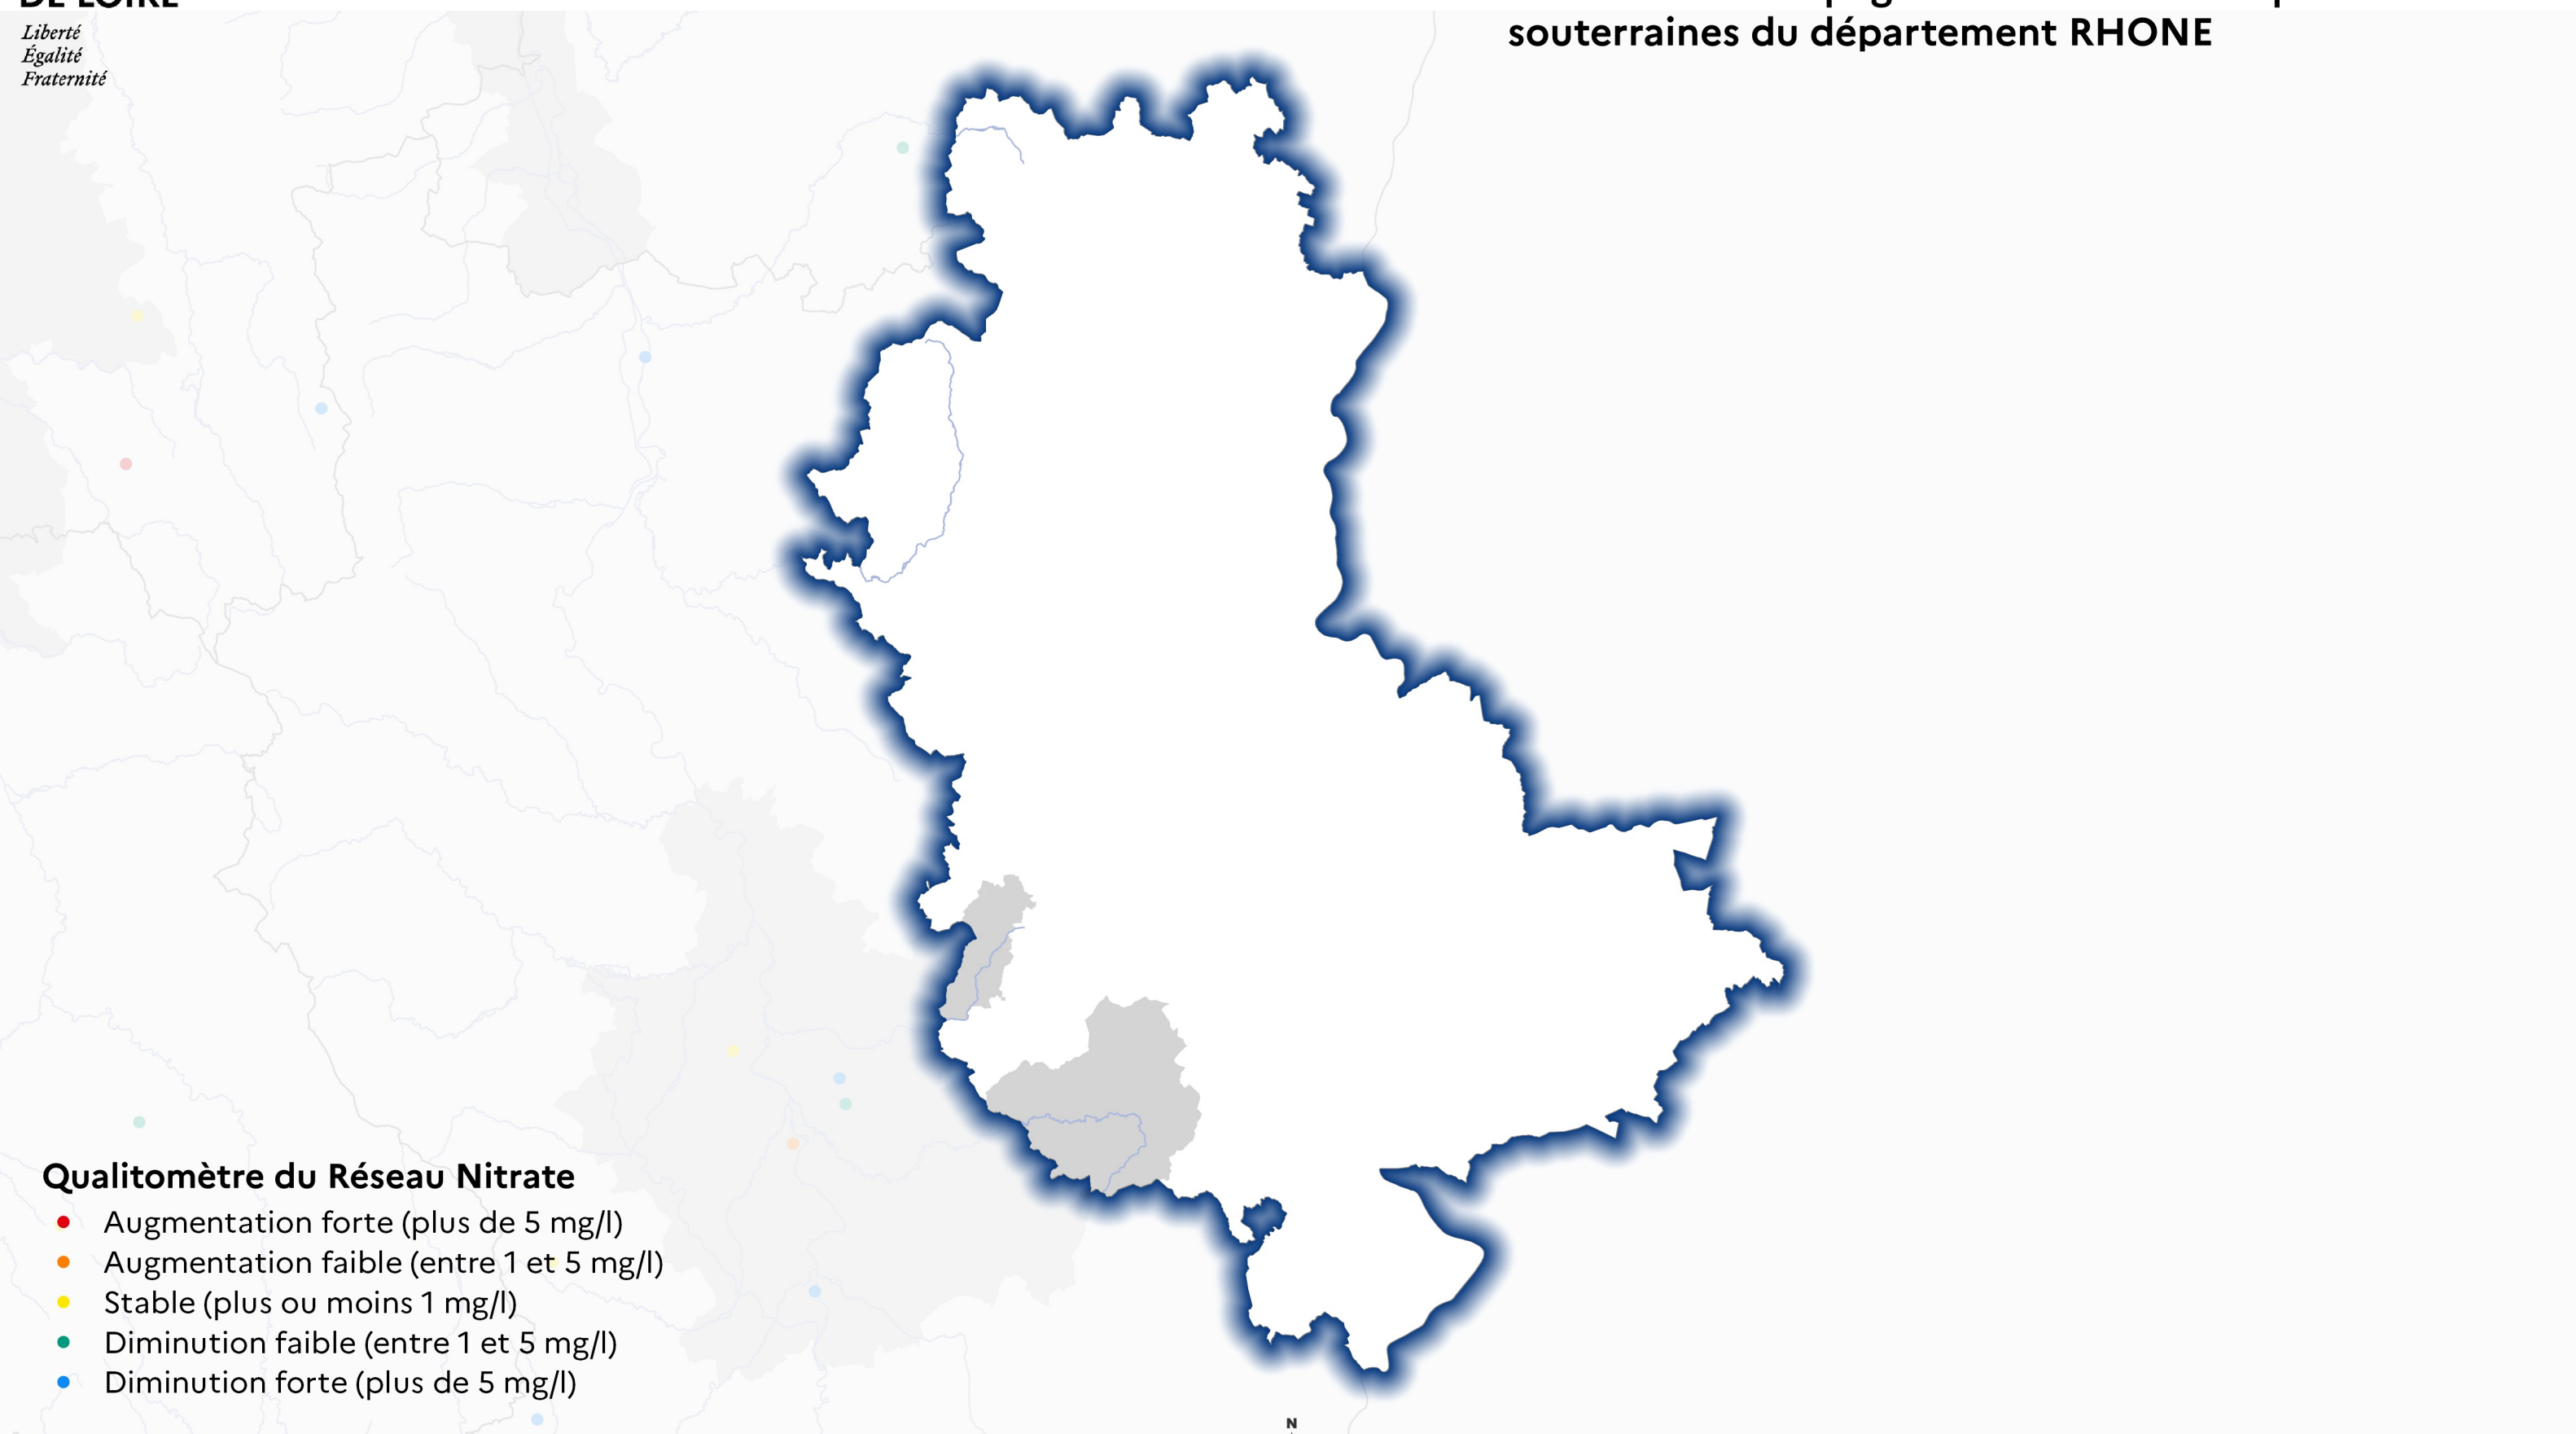


Qualitomètre du Réseau Nitrate

- Augmentation forte (plus de 5 mg/l)
- Augmentation faible (entre 1 et 5 mg/l)
- Stable (plus ou moins 1 mg/l)
- Diminution faible (entre 1 et 5 mg/l)
- Diminution forte (plus de 5 mg/l)

Classement antérieur

- Zones vulnérables classées en 2017




0 10 20 30 km



Sources : Ades(BRGM), OFB
Réalisation : SEBRiNaL\DDBLB, septembre 2020



*Liberté
Égalité
Fraternité*

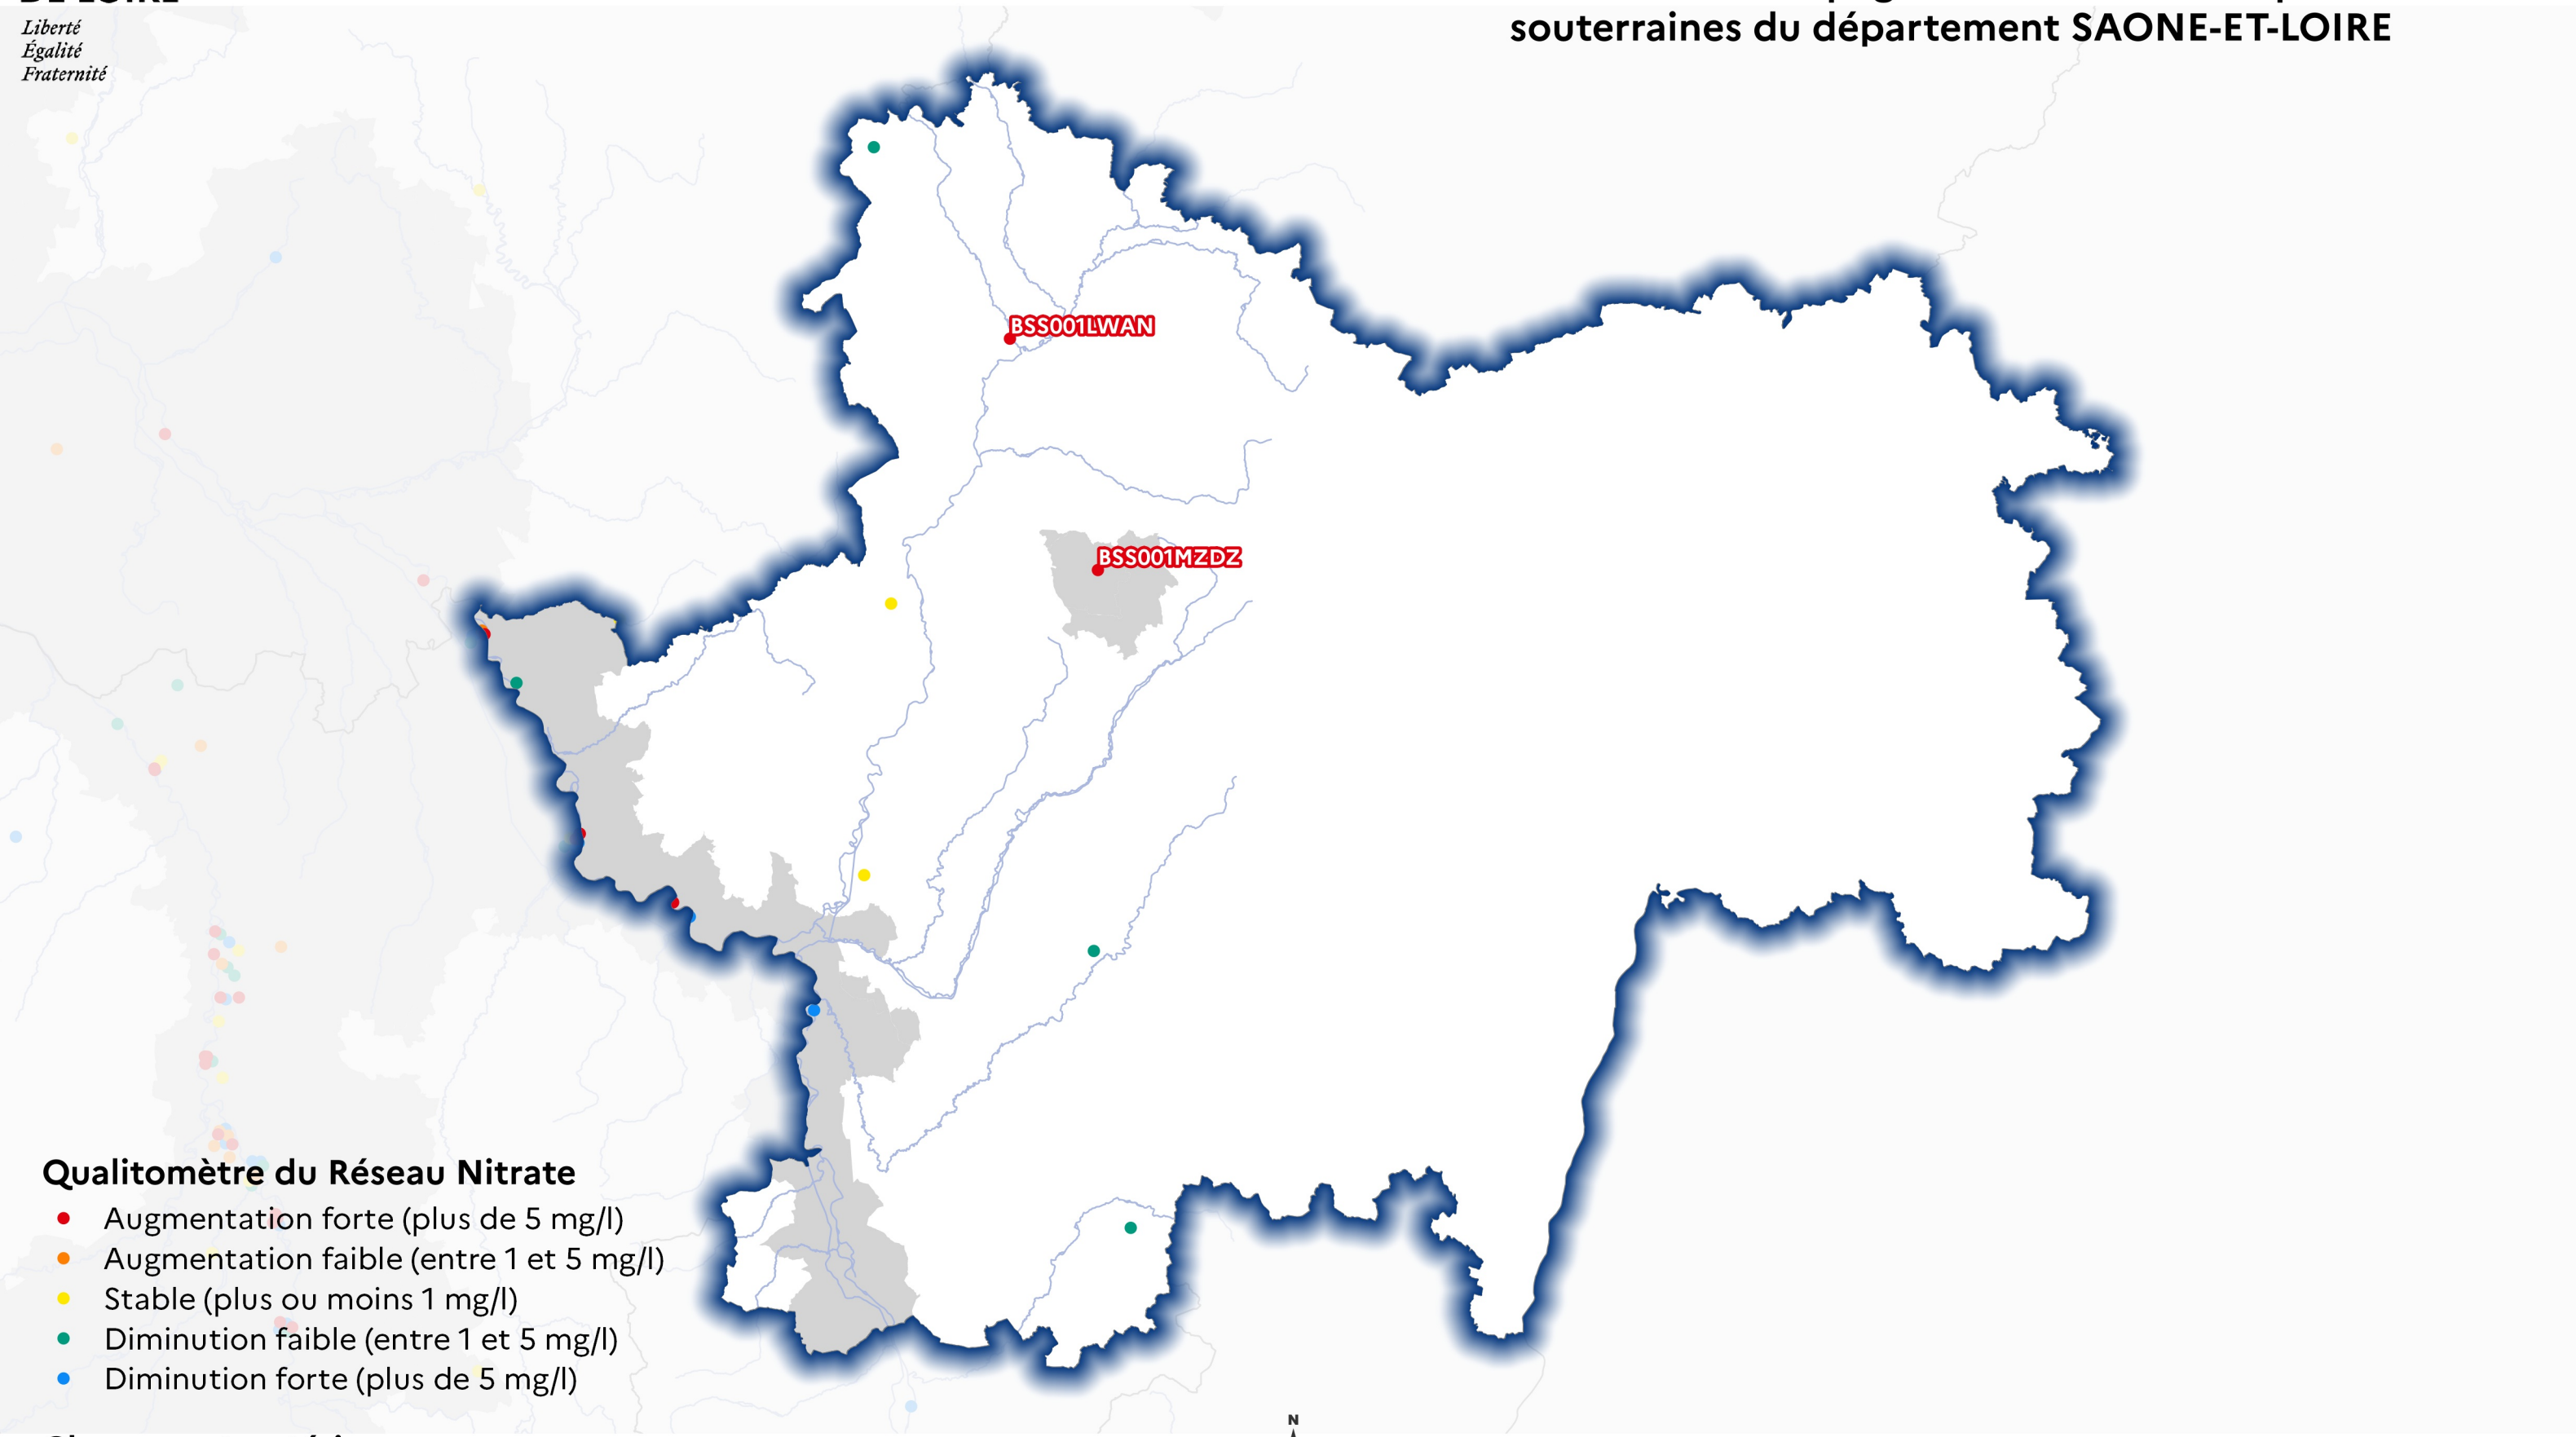


Qualitomètre du Réseau Nitrate

- Augmentation forte (plus de 5 mg/l)
- Augmentation faible (entre 1 et 5 mg/l)
- Stable (plus ou moins 1 mg/l)
- Diminution faible (entre 1 et 5 mg/l)
- Diminution forte (plus de 5 mg/l)

Classement antérieur

- Zones vulnérables classées en 2017


DOCUMENT DE TRAVAIL



Sources : Ades(BRGM), OFB
Réalisation : SEBRiNaL\DDBLB, septembre 2020



*Liberté
Égalité
Fraternité*


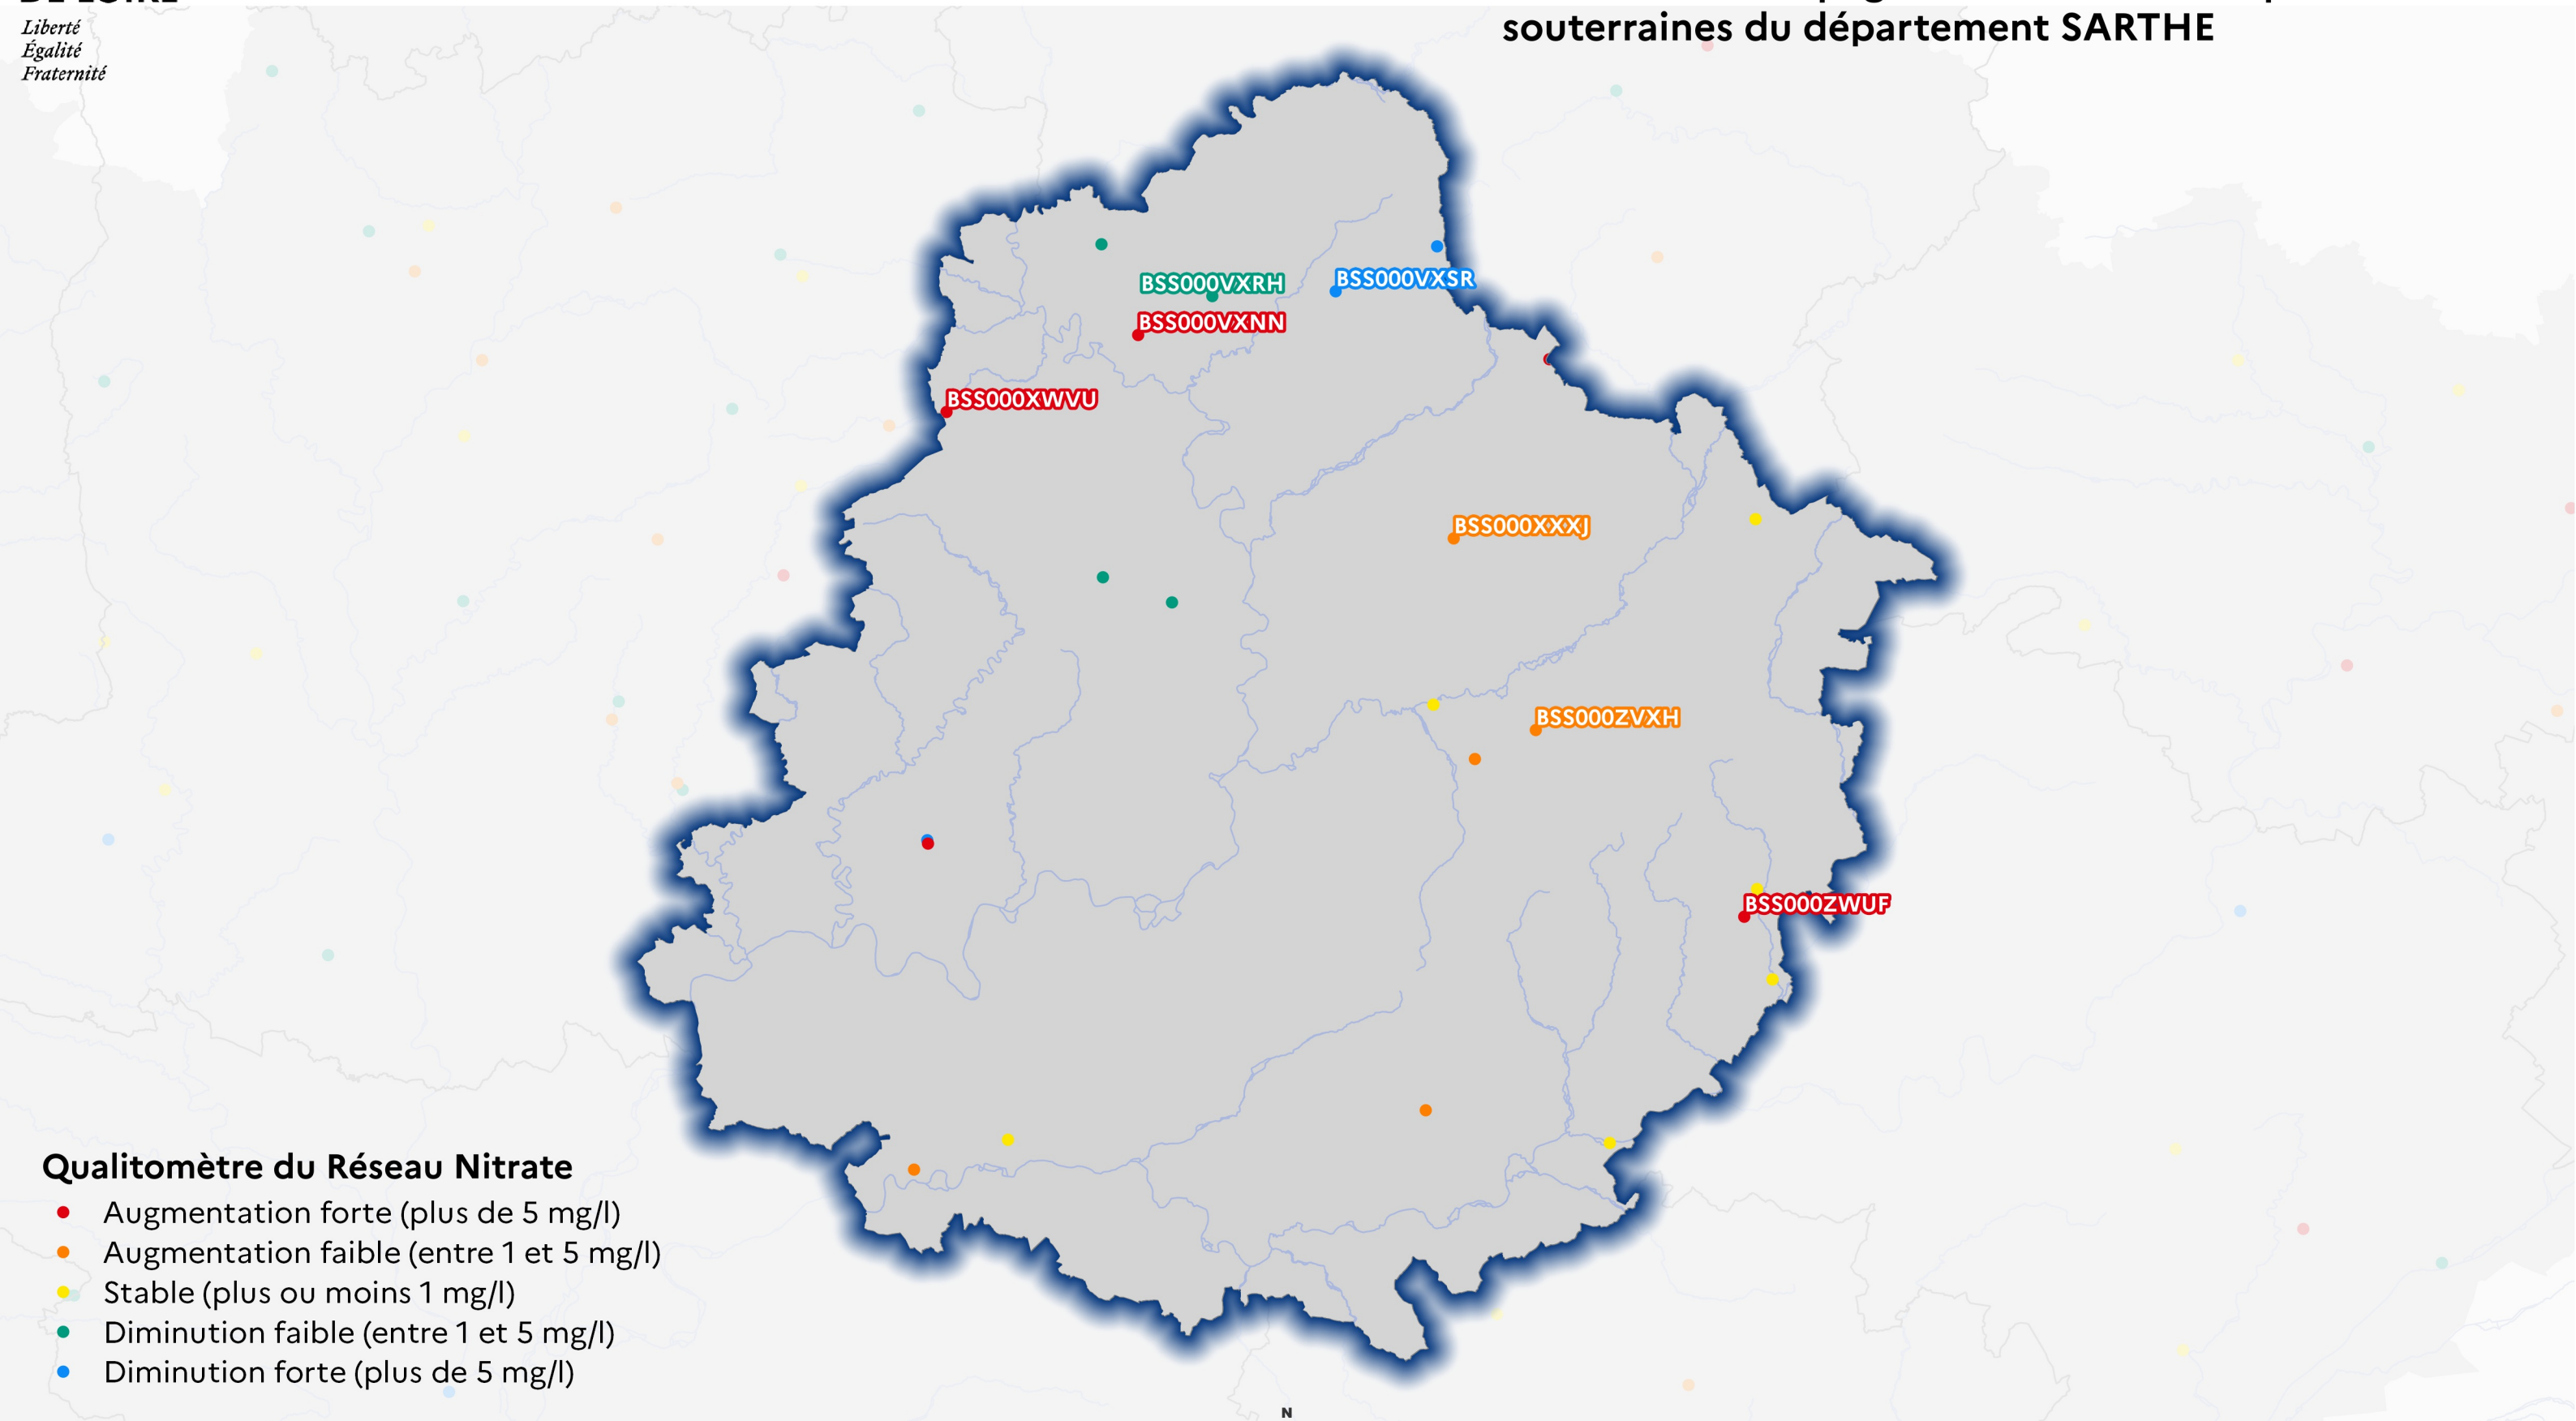


Qualitomètre du Réseau Nitrate

- Augmentation forte (plus de 5 mg/l)
- Augmentation faible (entre 1 et 5 mg/l)
- Stable (plus ou moins 1 mg/l)
- Diminution faible (entre 1 et 5 mg/l)
- Diminution forte (plus de 5 mg/l)

Classement antérieur



■ Zones vulnérables classées en 2017



Sources : Ades(BRGM), OFB
Réalisation : SEBRiNaL\DDBLB, septembre 2020




*Liberté
Égalité
Fraternité*

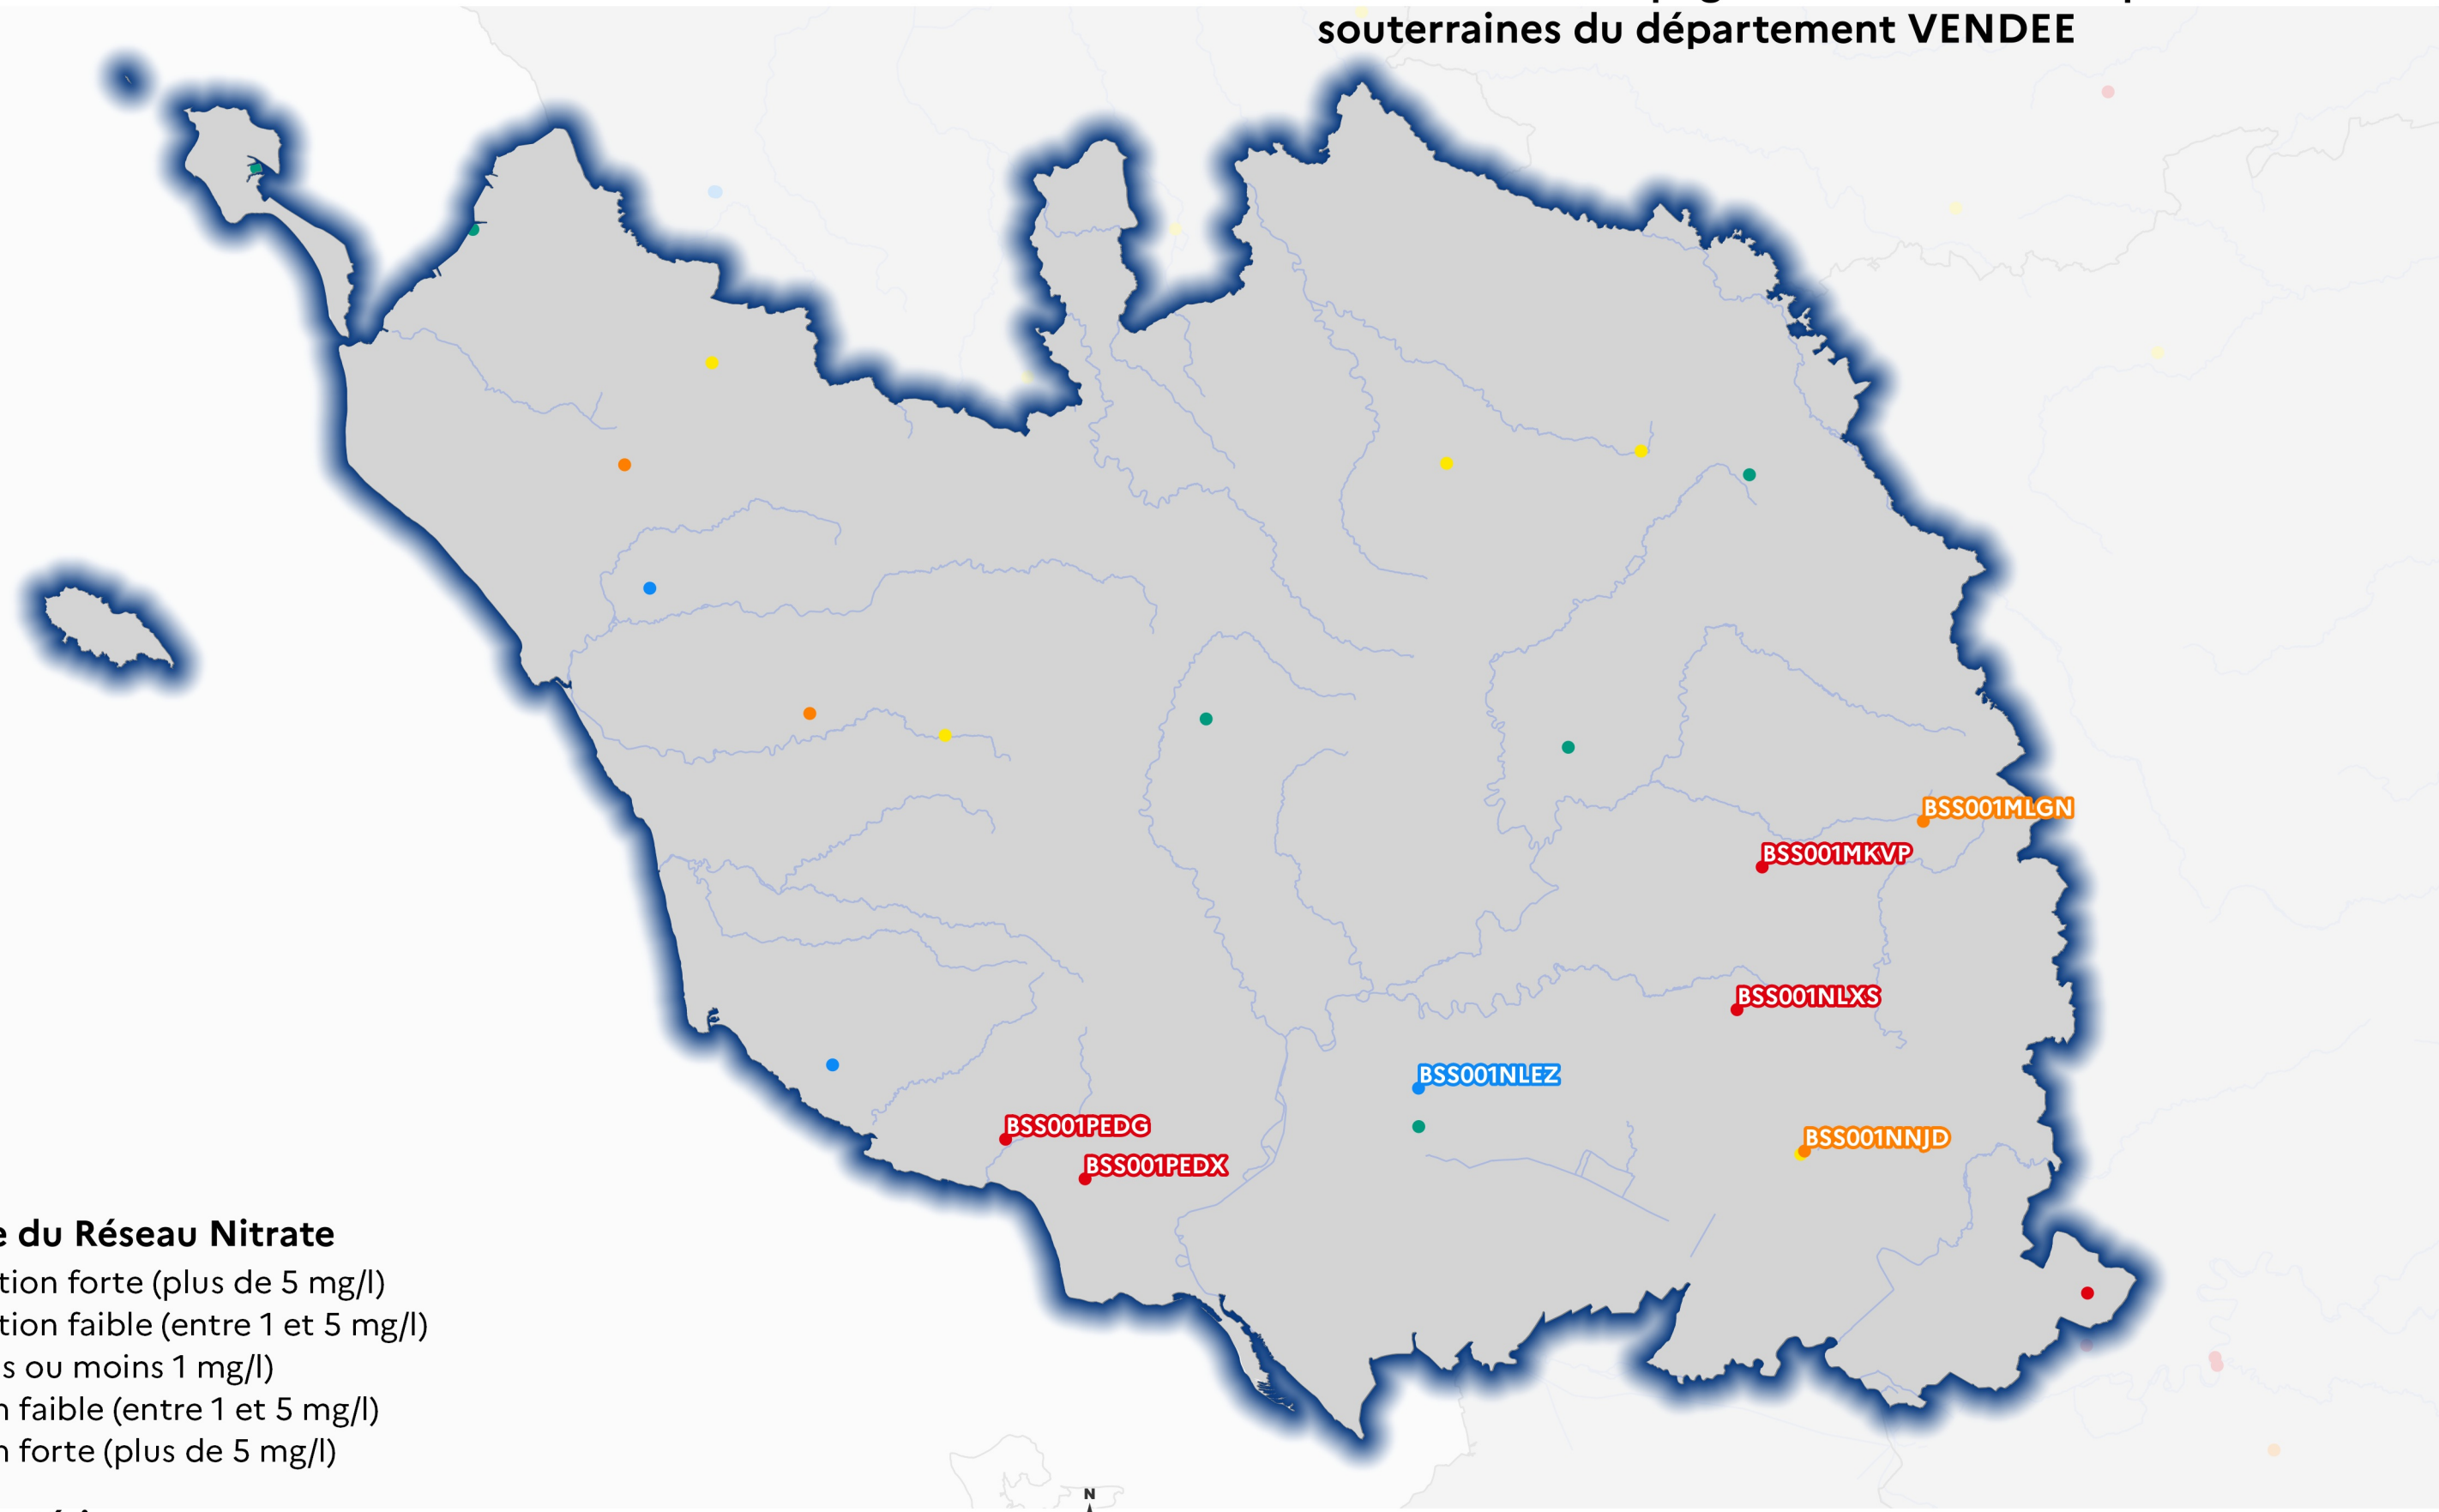

Sources : Ades(BRGM), OFB
Réalisation : SEBRiNaL\DDBLB, septembre 2020



*Liberté
Égalité
Fraternité*

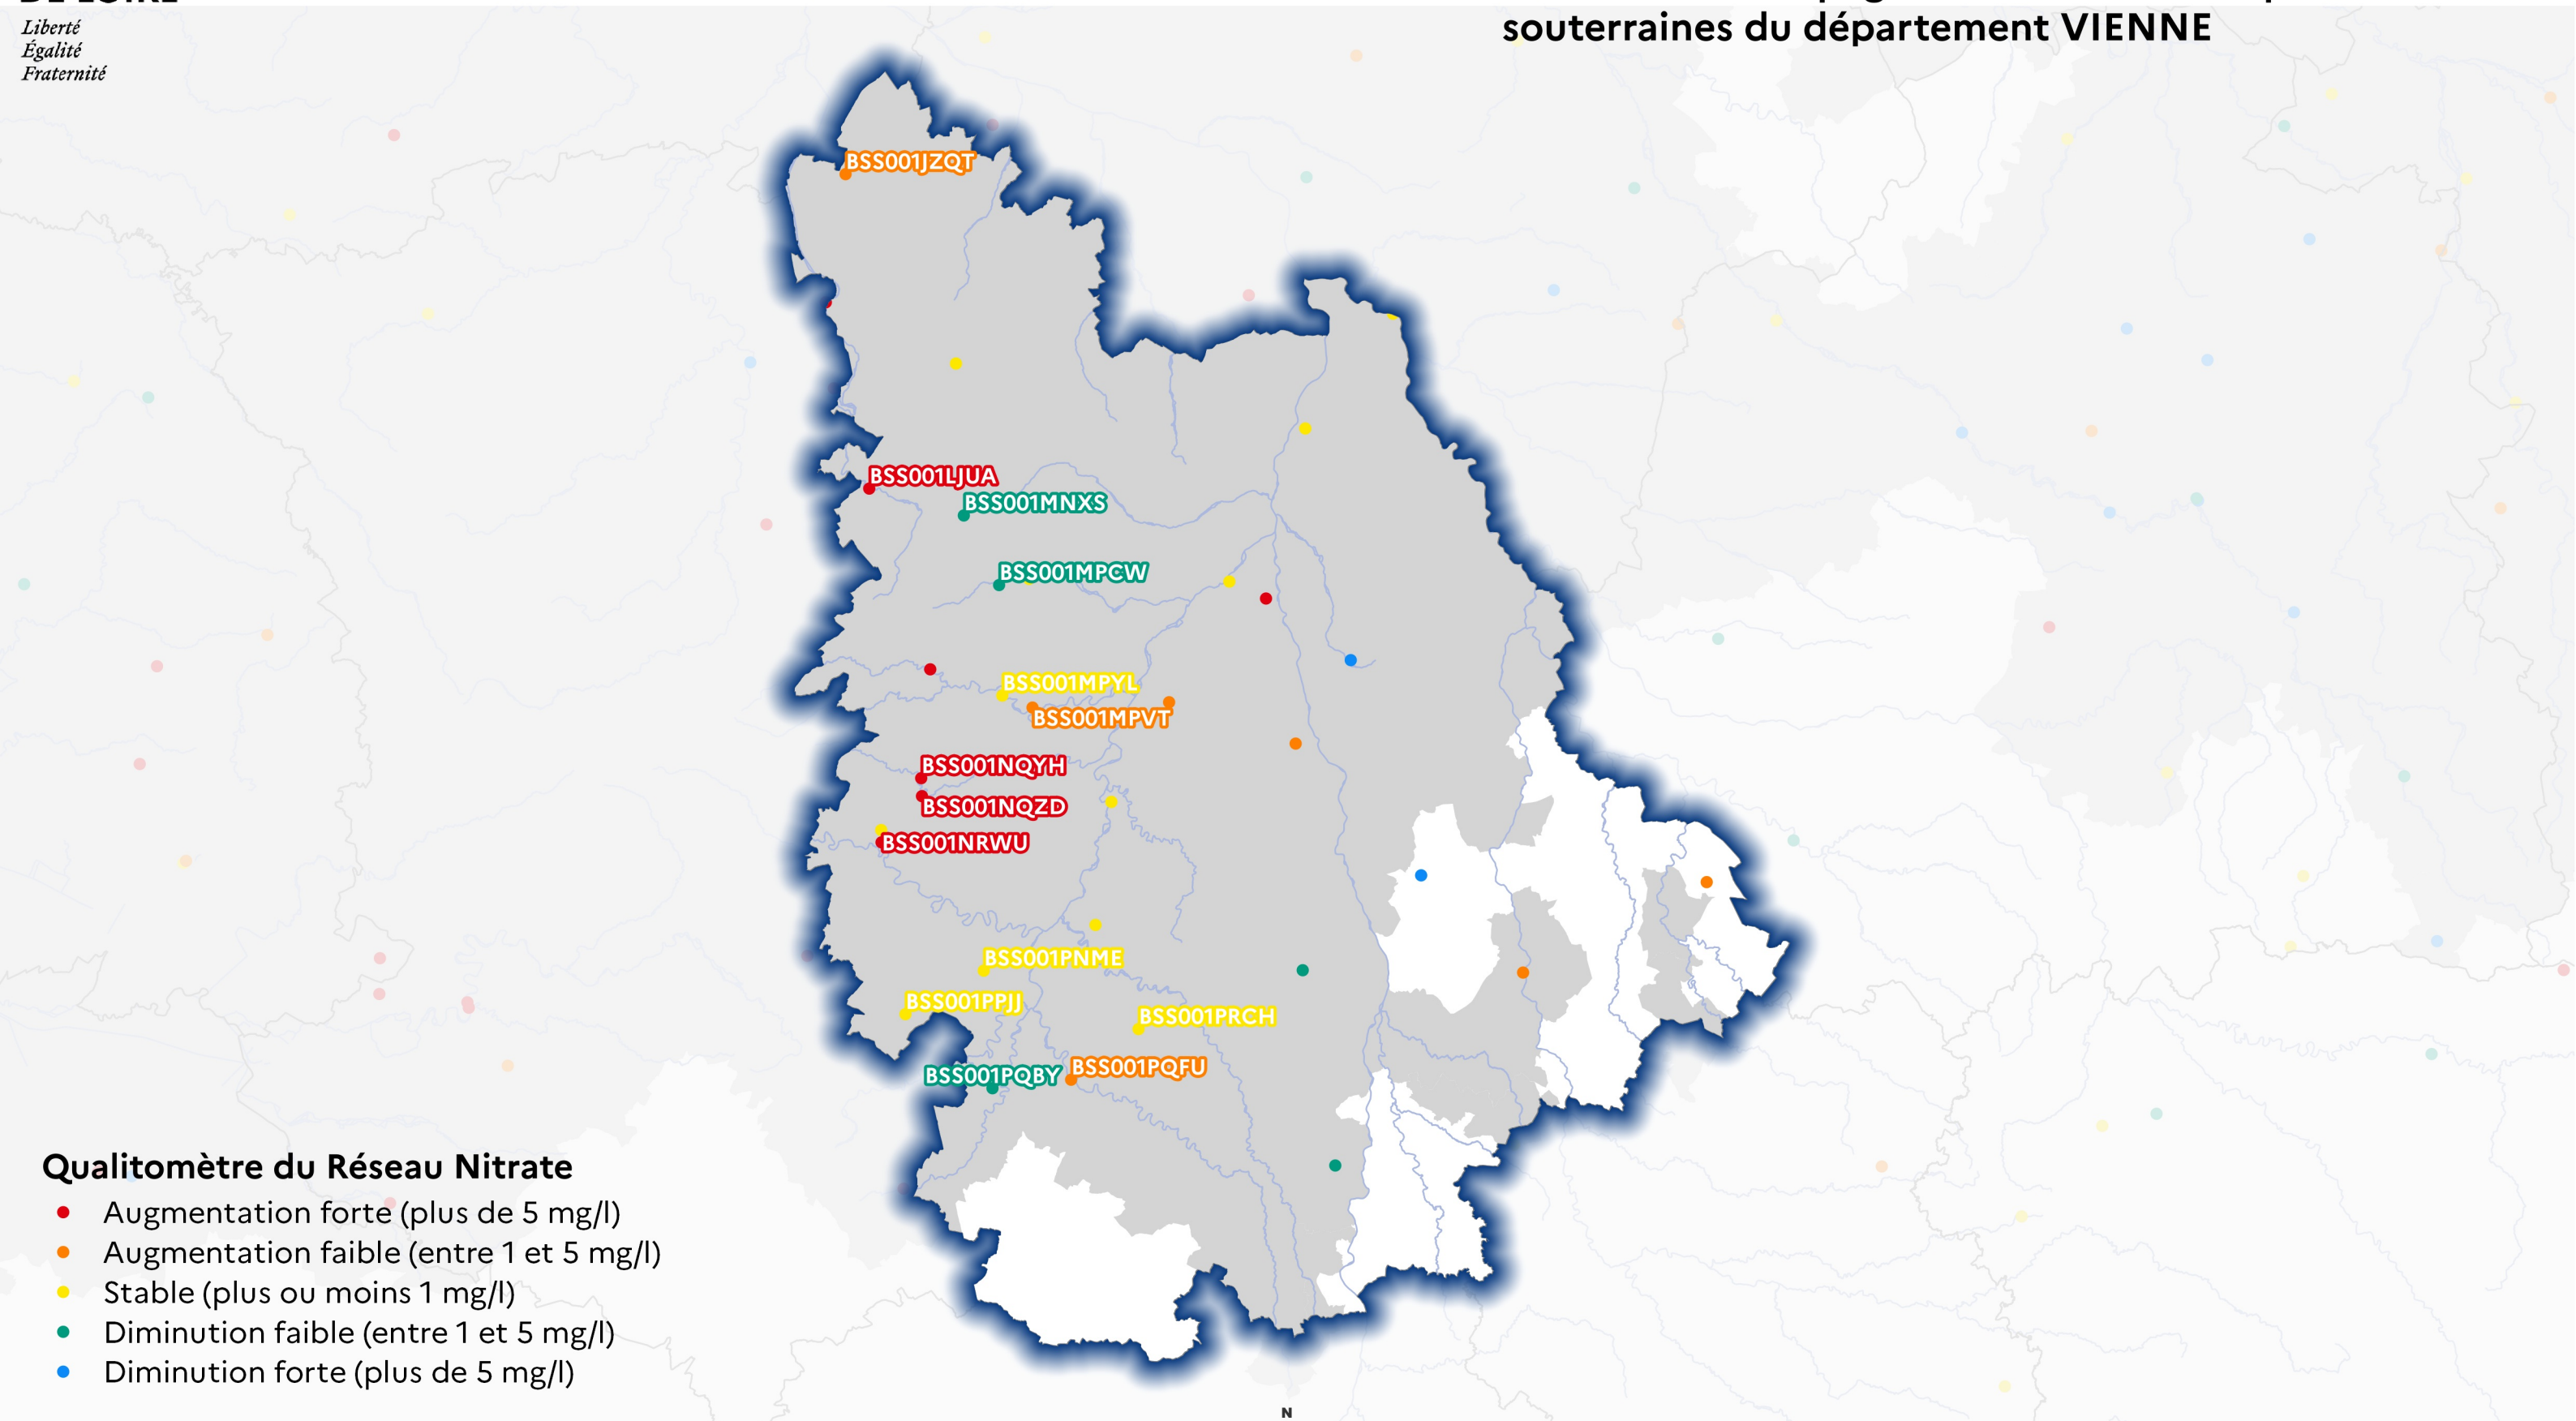


Qualitomètre du Réseau Nitrate

- Augmentation forte (plus de 5 mg/l)
- Augmentation faible (entre 1 et 5 mg/l)
- Stable (plus ou moins 1 mg/l)
- Diminution faible (entre 1 et 5 mg/l)
- Diminution forte (plus de 5 mg/l)

Classement antérieur

■ Zones vulnérables classées en 2017

DOCUMENT DE TRAVAIL



Sources : Ades(BRGM), OFB
Réalisation : SEBRiNaL\DDBLB, septembre 2020





Qualitomètre du Réseau Nitrate

- Augmentation forte (plus de 5 mg/l)
- Augmentation faible (entre 1 et 5 mg/l)
- Stable (plus ou moins 1 mg/l)
- Diminution faible (entre 1 et 5 mg/l)
- Diminution forte (plus de 5 mg/l)

Classement antérieur

- Zones vulnérables classées en 2017

DOCUMENT DE TRAVAIL



Sources : Ades(BRGM), OFB
Réalisation : SEBRiNaL\DDBLB, septembre 2020