


DREAL Champagne-Ardenne
Directive Inondation
TRI de Troyes - Crue extrême



Légende

- Lit mineur et zone en eau permanente
- de 0 à 1 m
- de 1 à 2 m
- supérieure à 2 m
- Ouvrage de protection
- Découpage administratif
- Limite de TRI

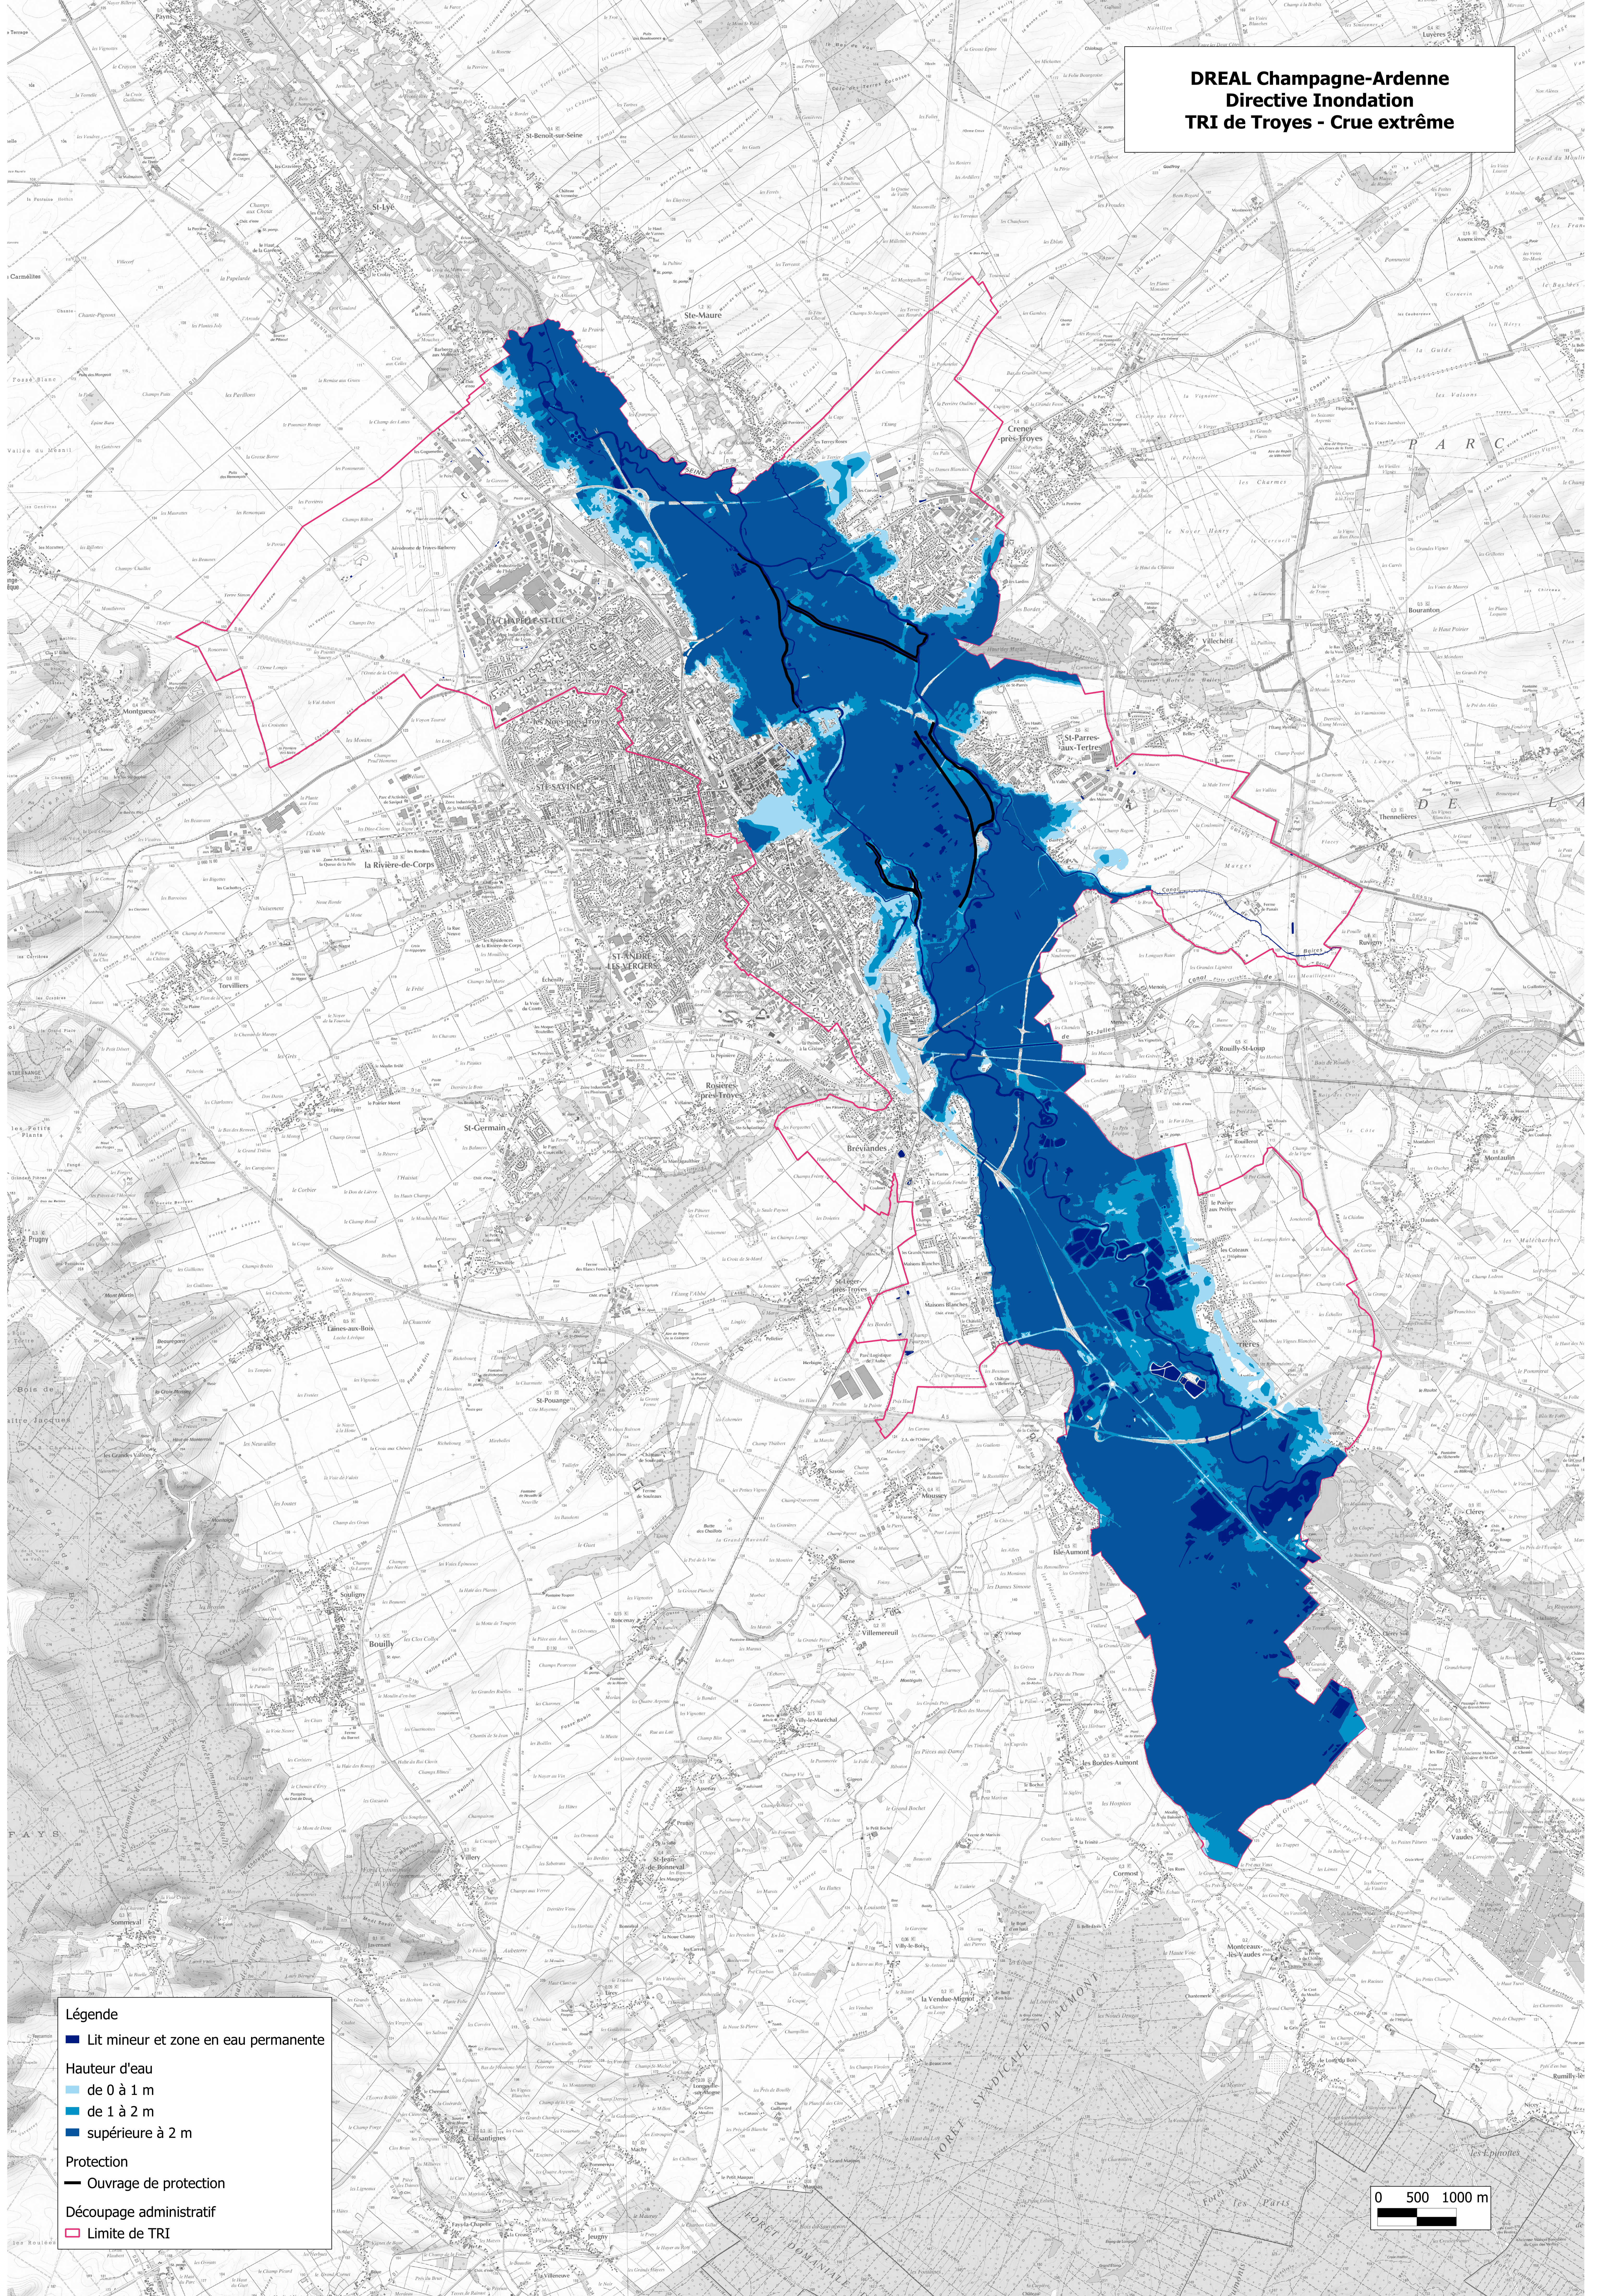