


**DREAL Champagne-Ardenne**  
**Directive Inondation**  
**TRI de Châlons-en-Champagne - Synthèse des alés**  
**Planche 1 - Nord-Ouest**



**Légende**

- Lit mineur et zone en eau permanente
- Probabilité de la crue
  - crue de faible probabilité : 1400 m3/s
  - crue de moyenne probabilité : 1000 m3/s
  - crue de forte probabilité : 570 m3/s
- Protection
- Découpage administratif
- Limite de TRI

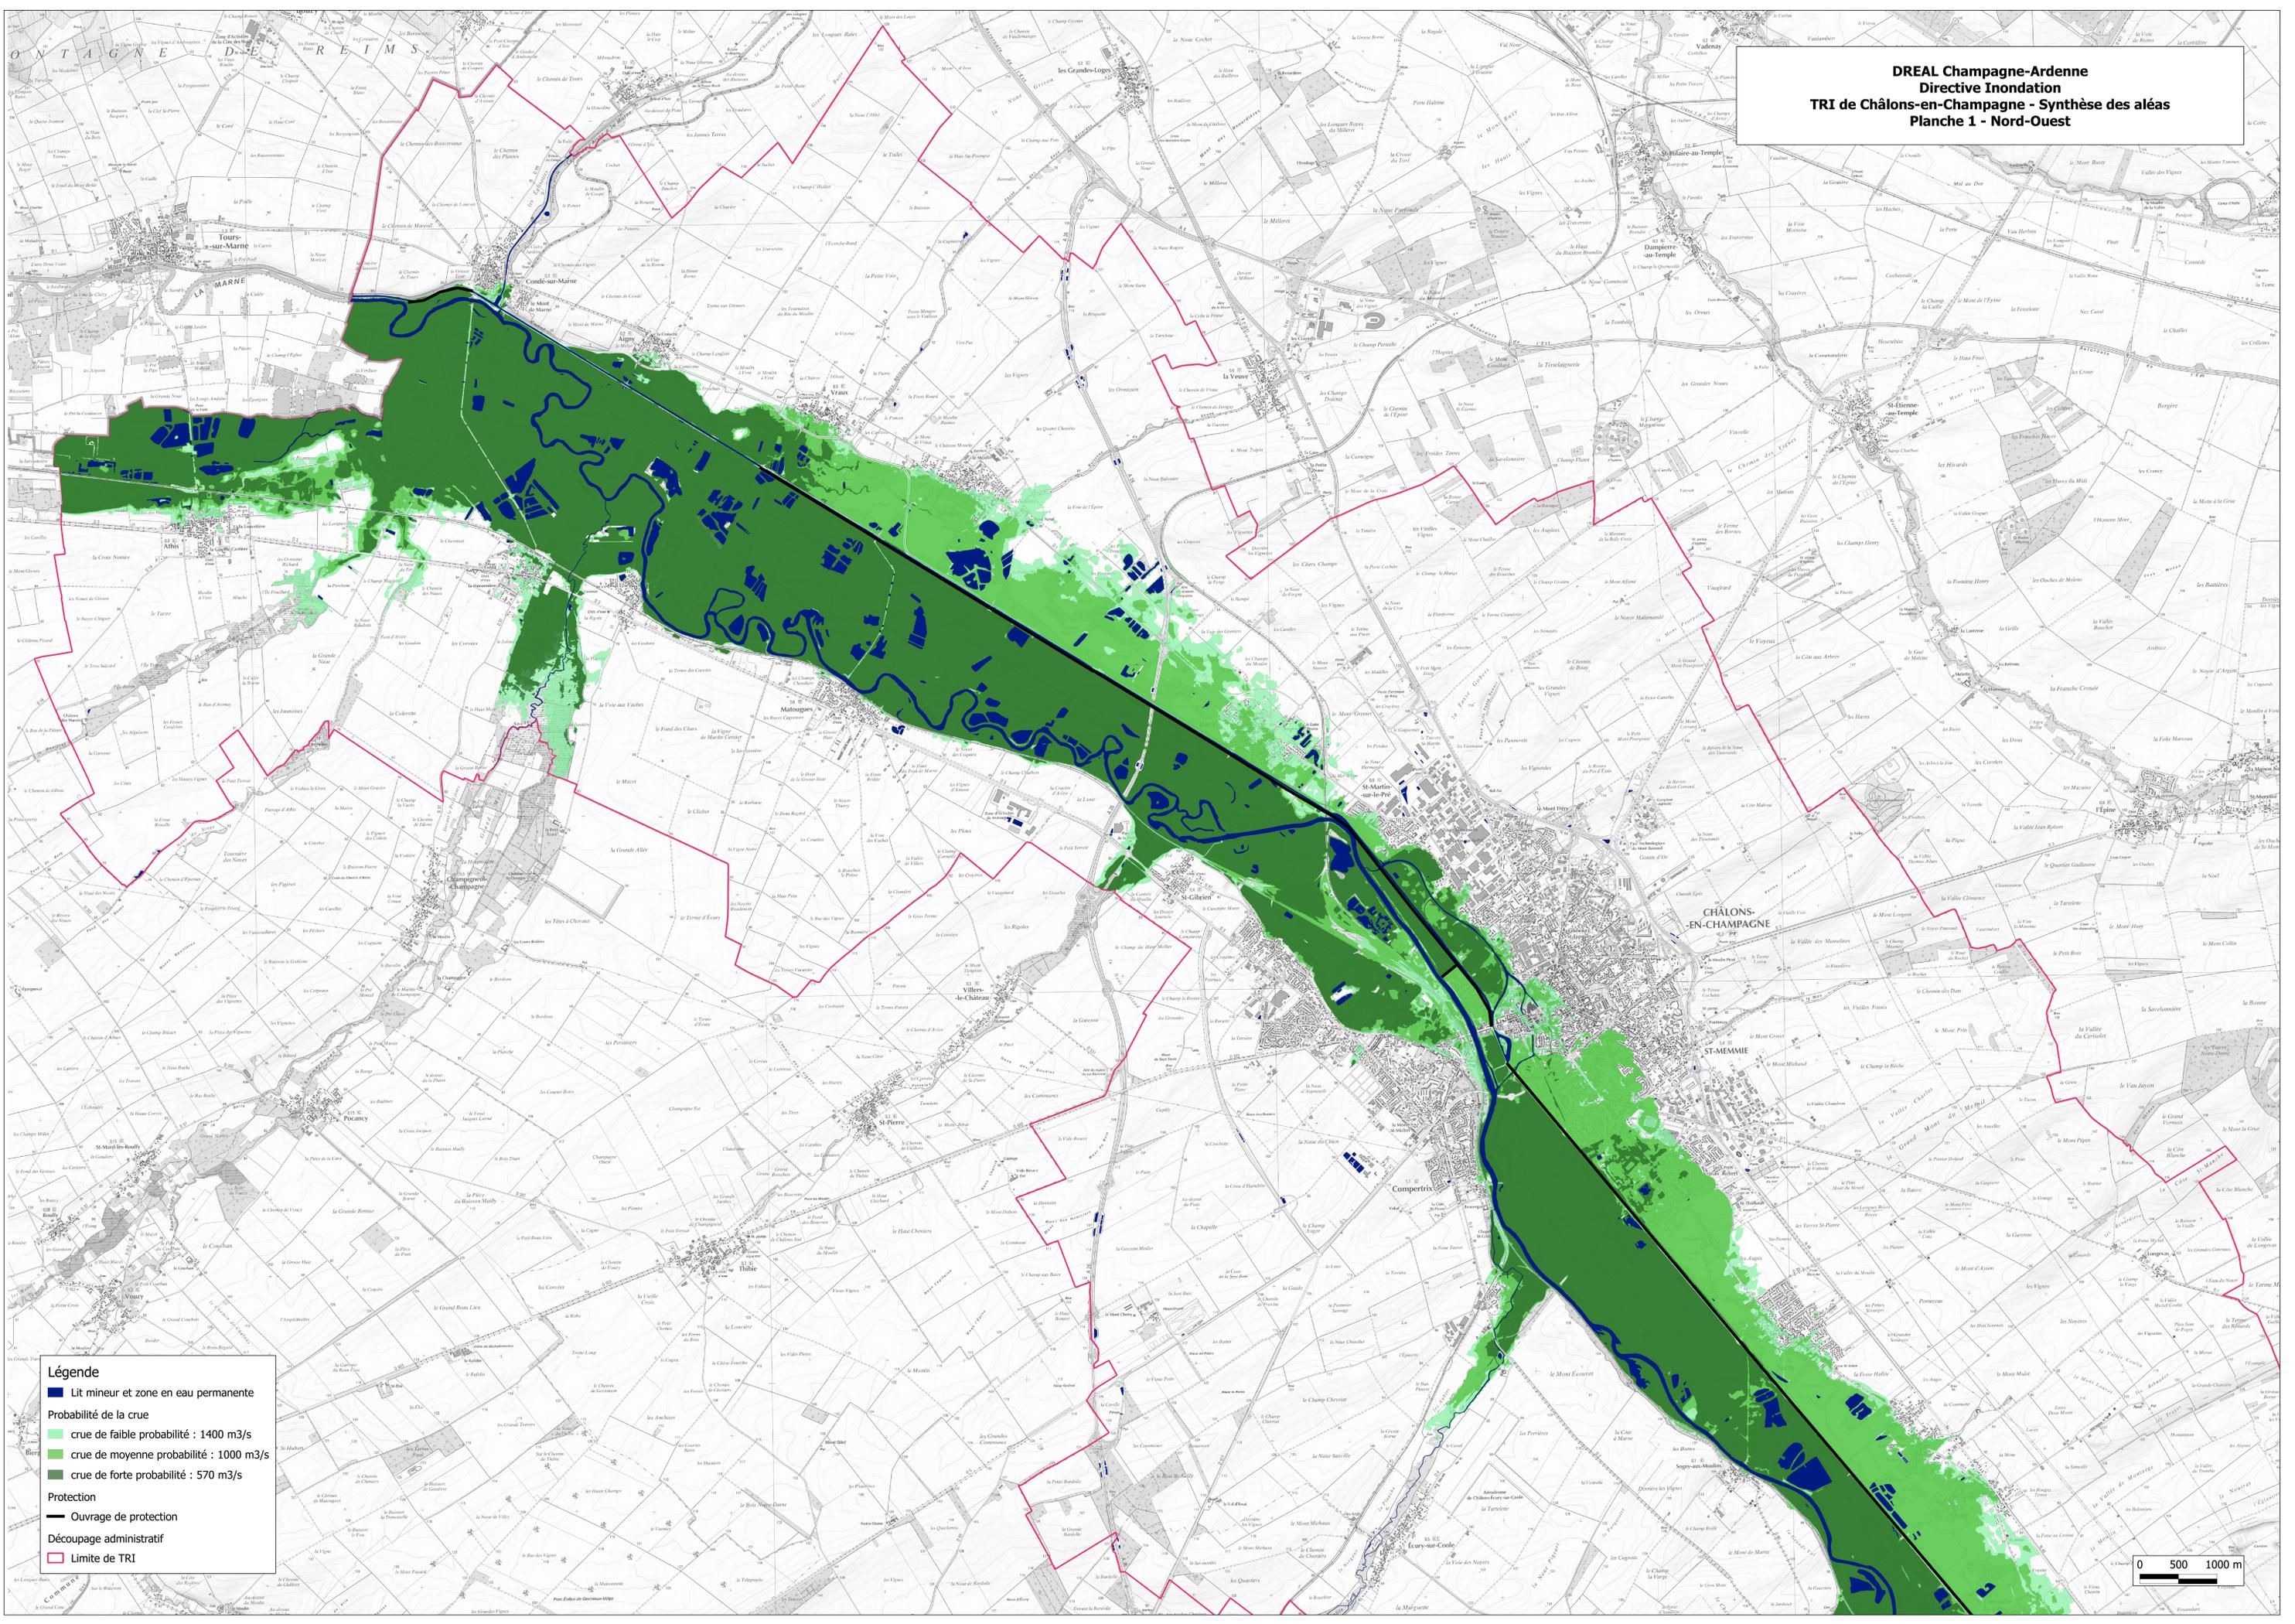