


DREAL Champagne-Ardenne
Directive Inondation
TRI de Châlons-en-Champagne - Synthèse des aléas
Planche 2 - Sud Est

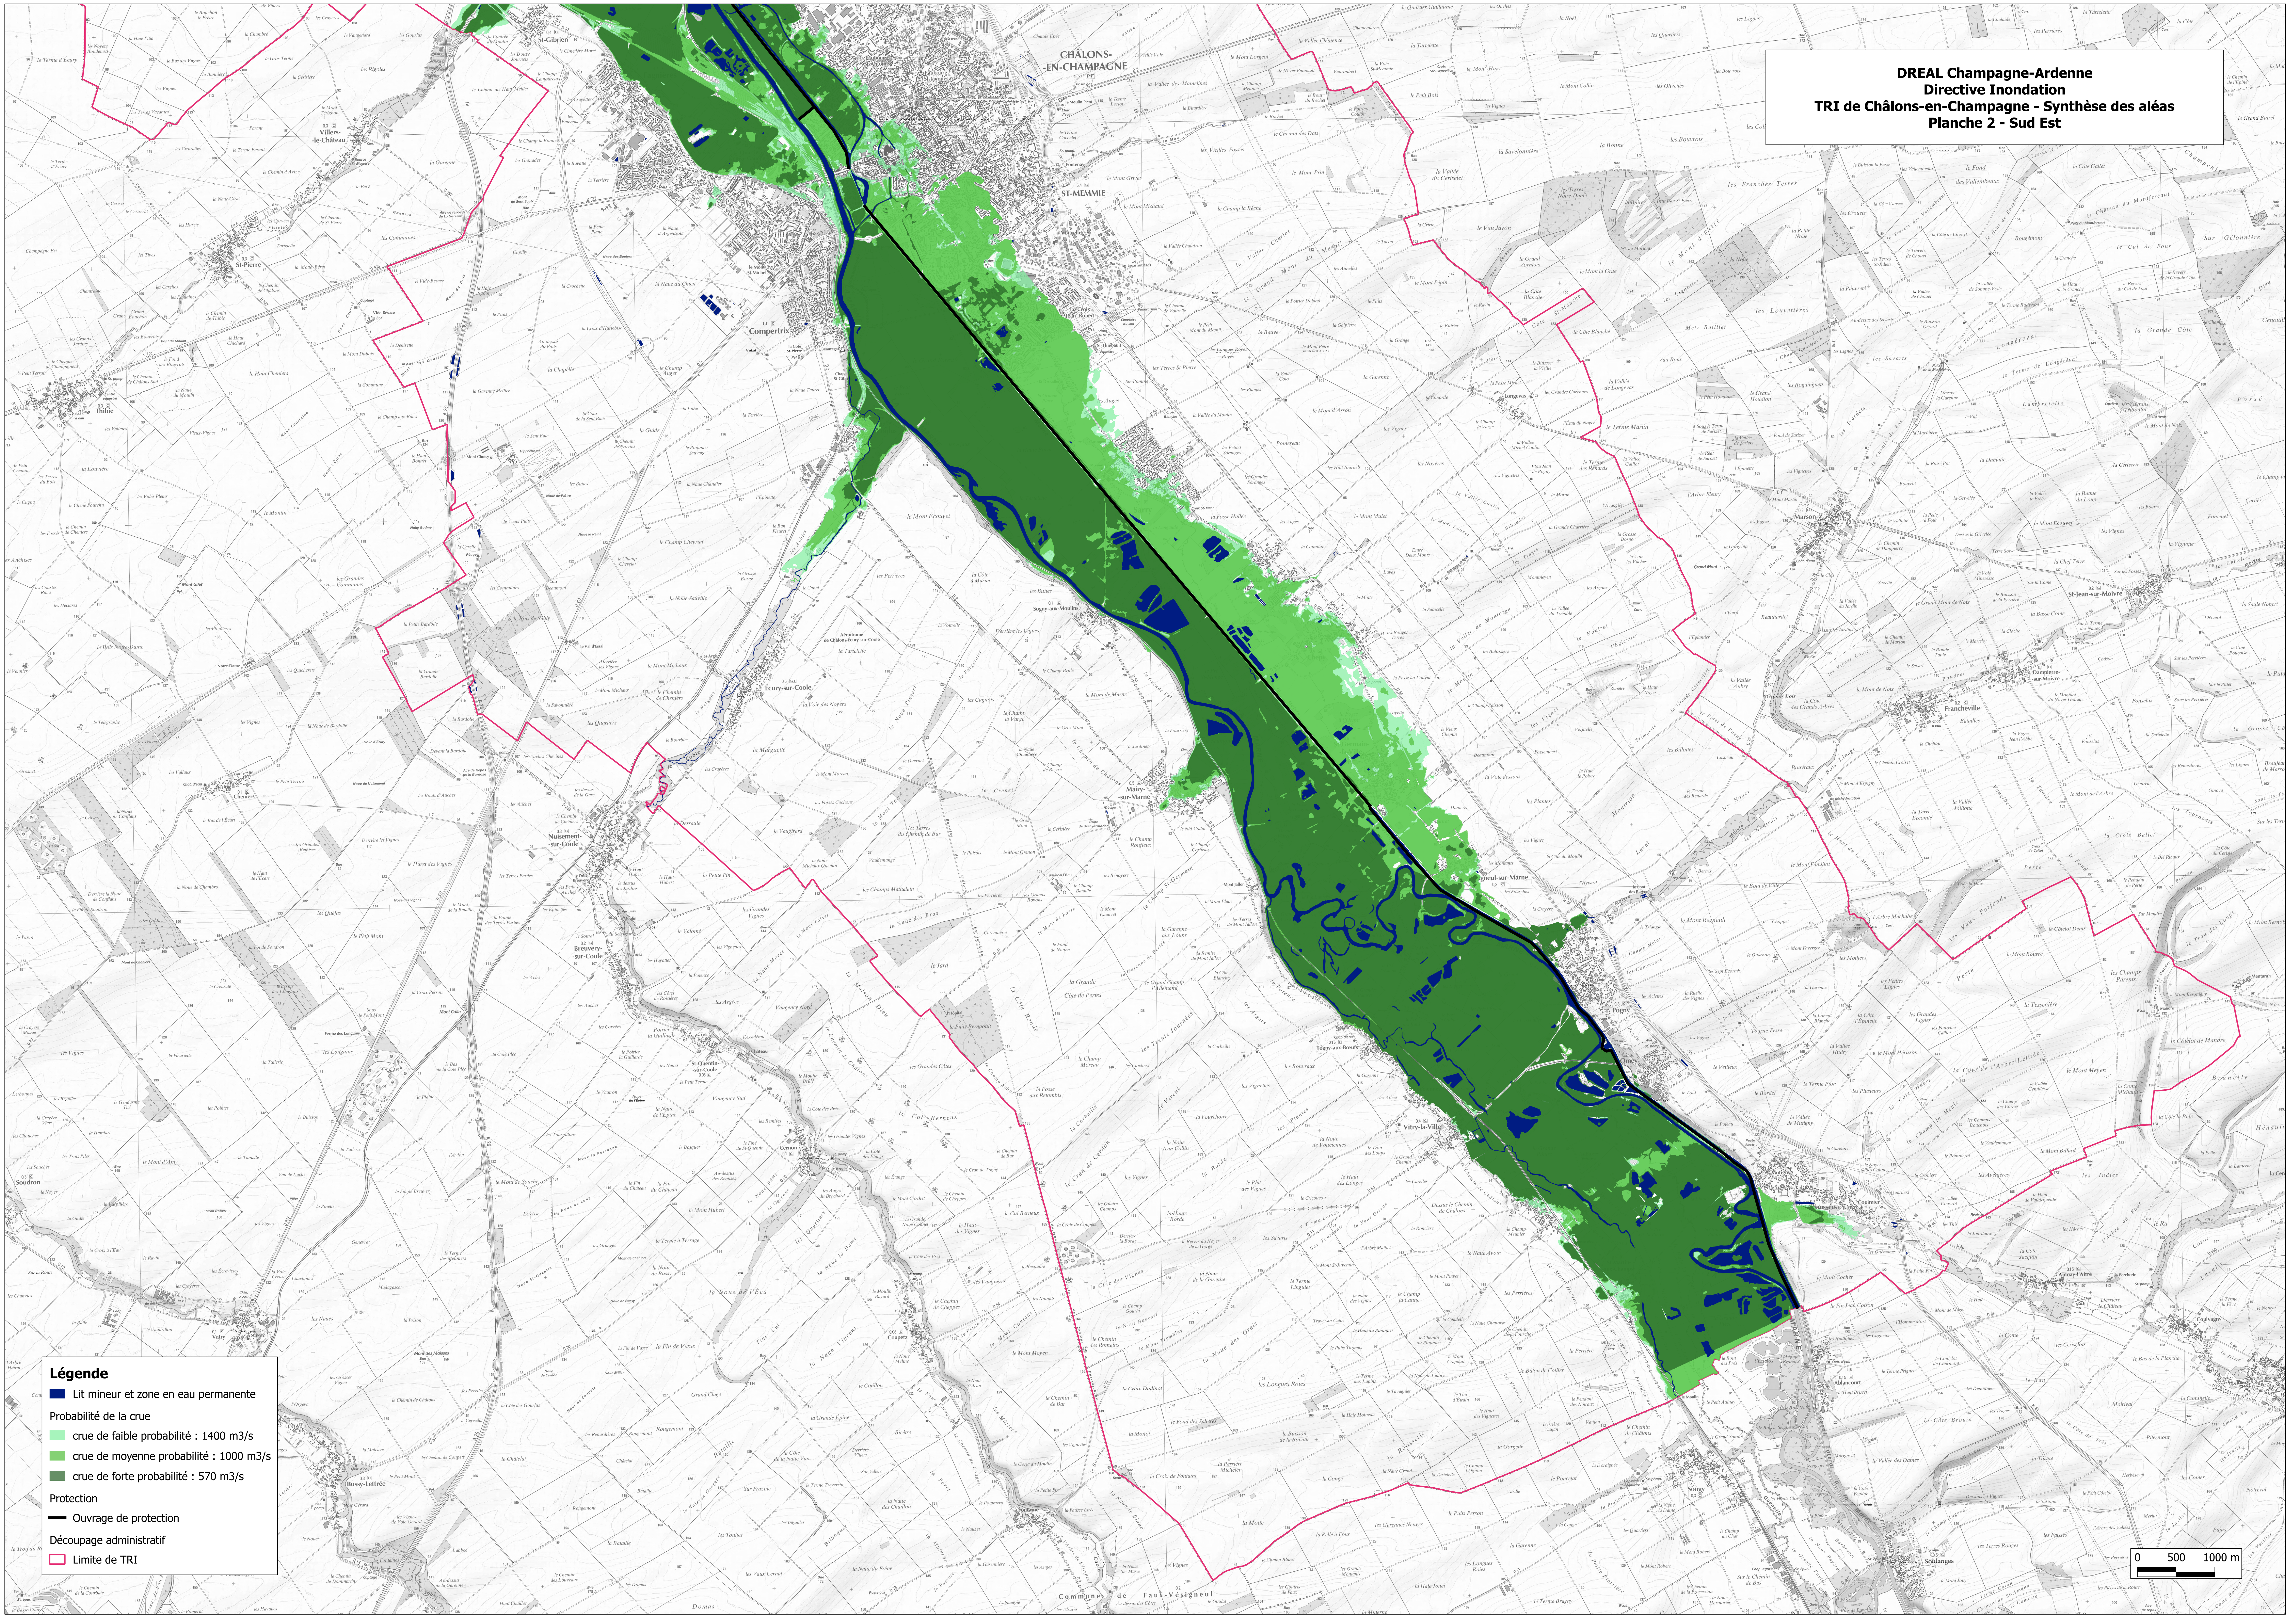

Légende

■ Lit mineur et zone en eau permanente

Probabilité de la crue

- crue de faible probabilité : 1400 m3/s
- crue de moyenne probabilité : 1000 m3/s
- crue de forte probabilité : 570 m3/s

Protection

— Ouvrage de protection

Découpage administratif

□ Limite de TRI

